


- OZNACZENIA:
- 4. Pompa obiegowa oo typu MAGNA 25-100
 - 6. Pompa cyrkulacyjna cw typu UPE 25-60B
 - 18. Regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300/C47

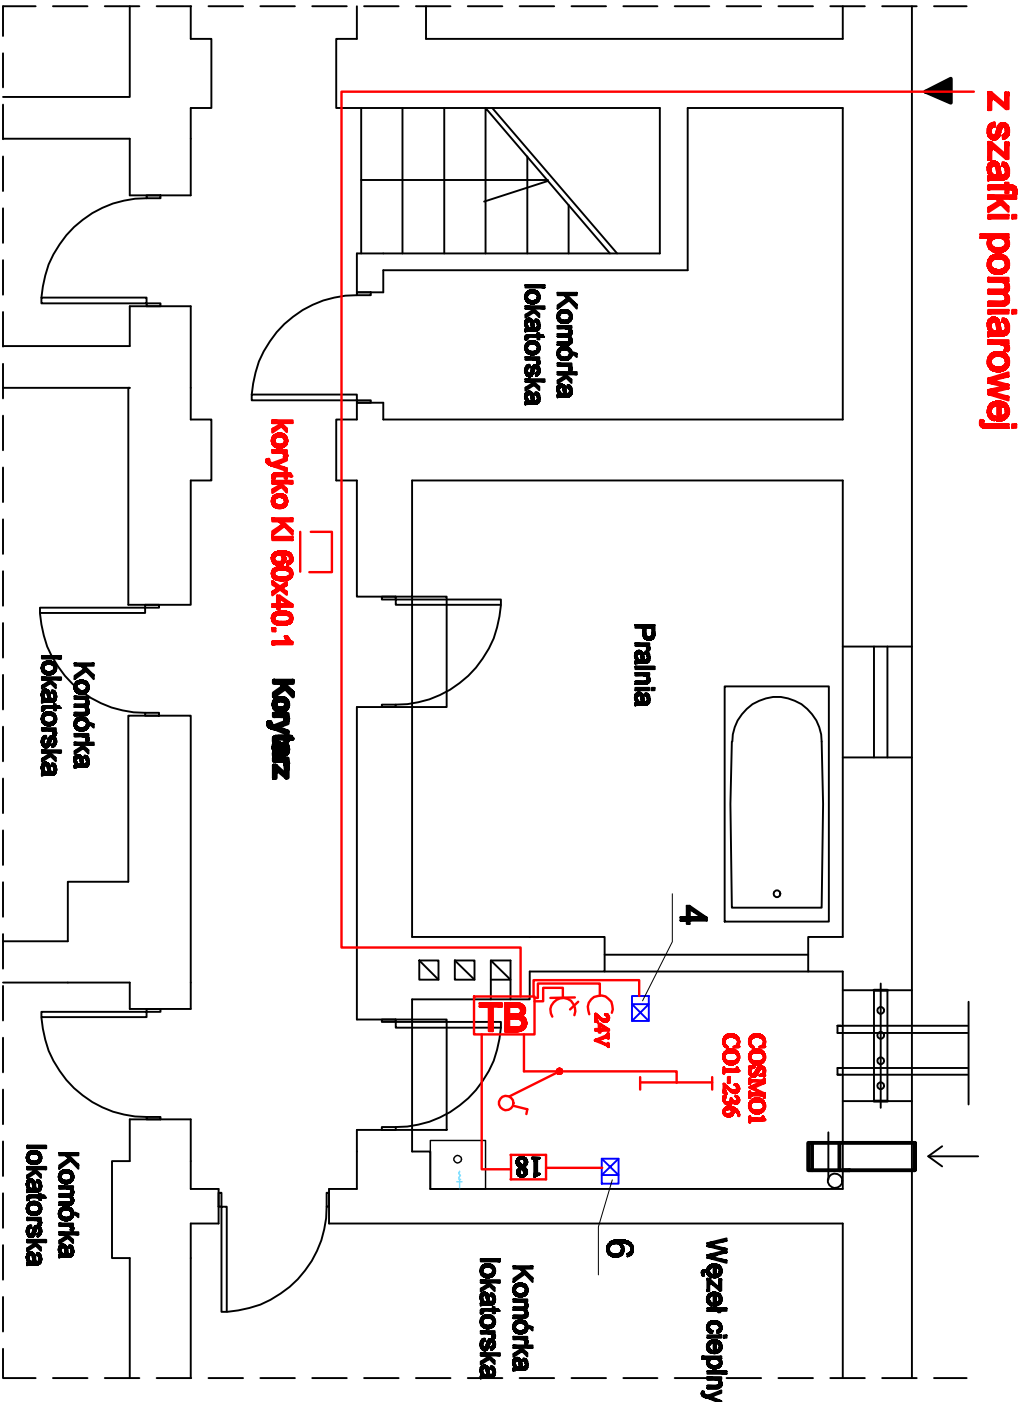

Temat	P.b. węzła ciepłego			
Opis	Budynek mieszkalny, wielorodzinny, ul. Skłodowskiej 7,9 w Włocławku (dz. nr ewid. 421, obręb nr 8)			
Opis				
Projektant	mgr inż. Krzysztof Rybczyński	upr. 937/90, ŁODZ/IE/2978/03		
Specjalist				
Nazwa gnia	Instalacja elektryczna	04.2010r	1 : 50	E2