


# SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

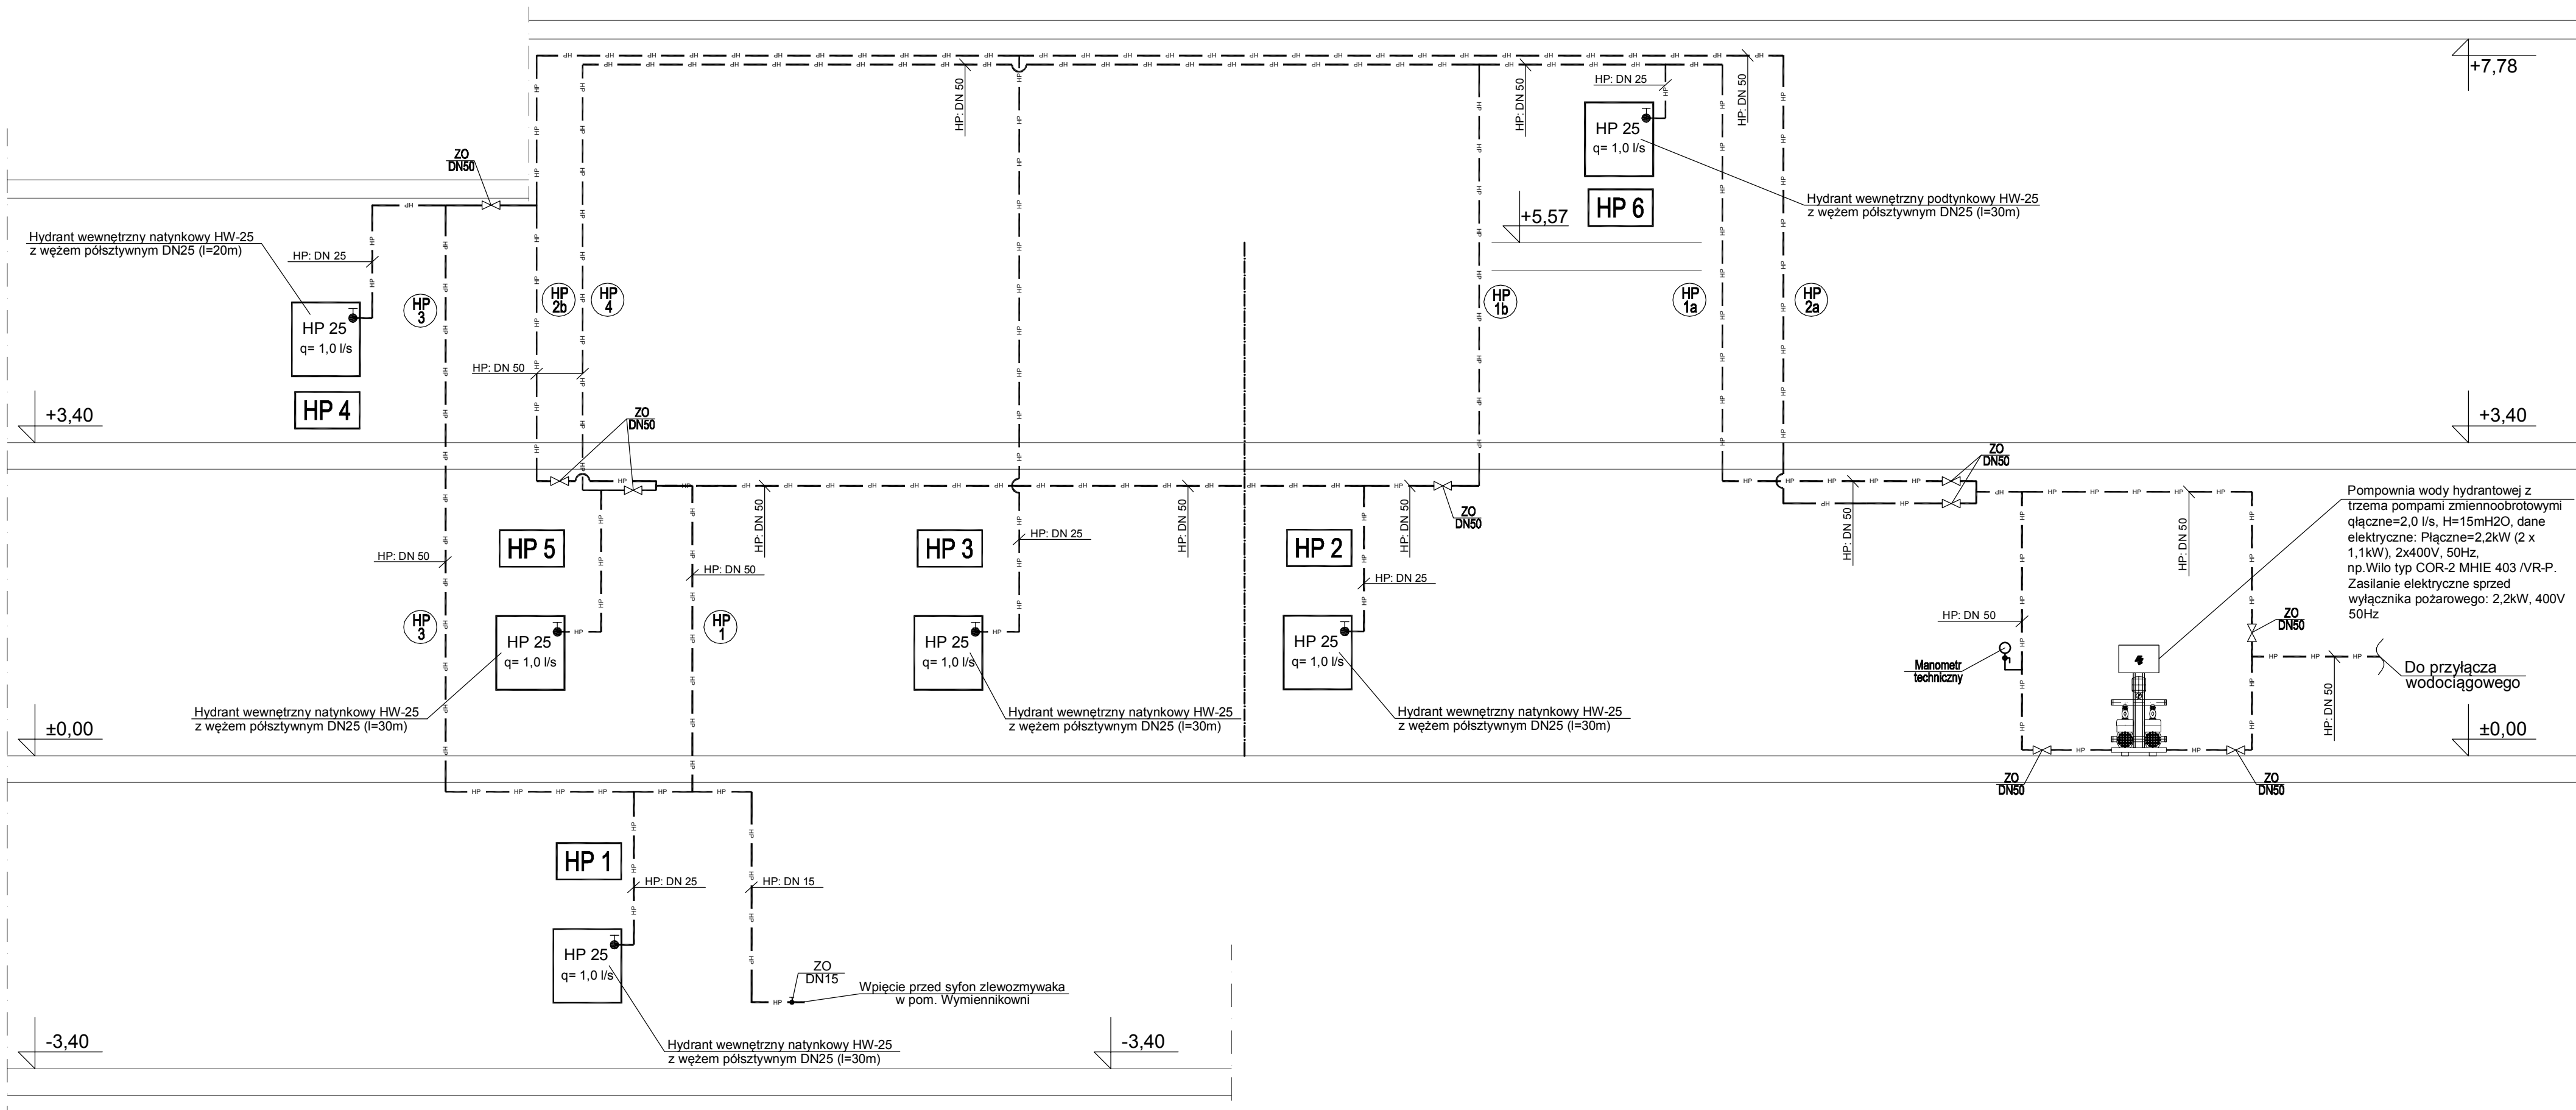

## UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż .
3. Przewody pokazano bez izolacji.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Uwagi i wymiary dotyczące wysokości prowadzenia rurociągów odnoszą się do rurociągów nieizolowanych.
6. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w rurach osłonowych.
7. Przejścia rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
8. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji ..... COBRTI Instal"
9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Projekt		
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1		
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę sali kinowo-teatralnej na salę widowiskowo-kinową		
Inwestor		
Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249		
Stadium		
Projekt wykonawczy zamienny		
Branża		
Sanitarna		
Rysunek		
Schemat instalacji hydrantów wewnętrznych		
Skala		grudzień 2011
1:50		Nr rys.: <b>IK-09</b>
Sanitarna	Projektował	Nr uprawnień
	mgr inż. Jarosław Hernes	WKP/0123/POOS/07
	Opiniował	Nr uprawnień
	inż. Marek Pluta	
Sprawdzał	Nr uprawnień	
	dr inż. Tomasz Pawłowski	WKP/0267/POOS/06
„Sound & Space” Robert Lebioda		
60-682 POZNAŃ		
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A		
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27		
sound@space.pl		