



Temat	P.b. wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Szkoła Podstawowa w Kadłubie		
Opracował	mgr inż. Roman Golański		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr.223/74/Łw	
Sprawdził			
Nazwa rys.	Inwent. inst. CO -rzut poddasza	1:100	4

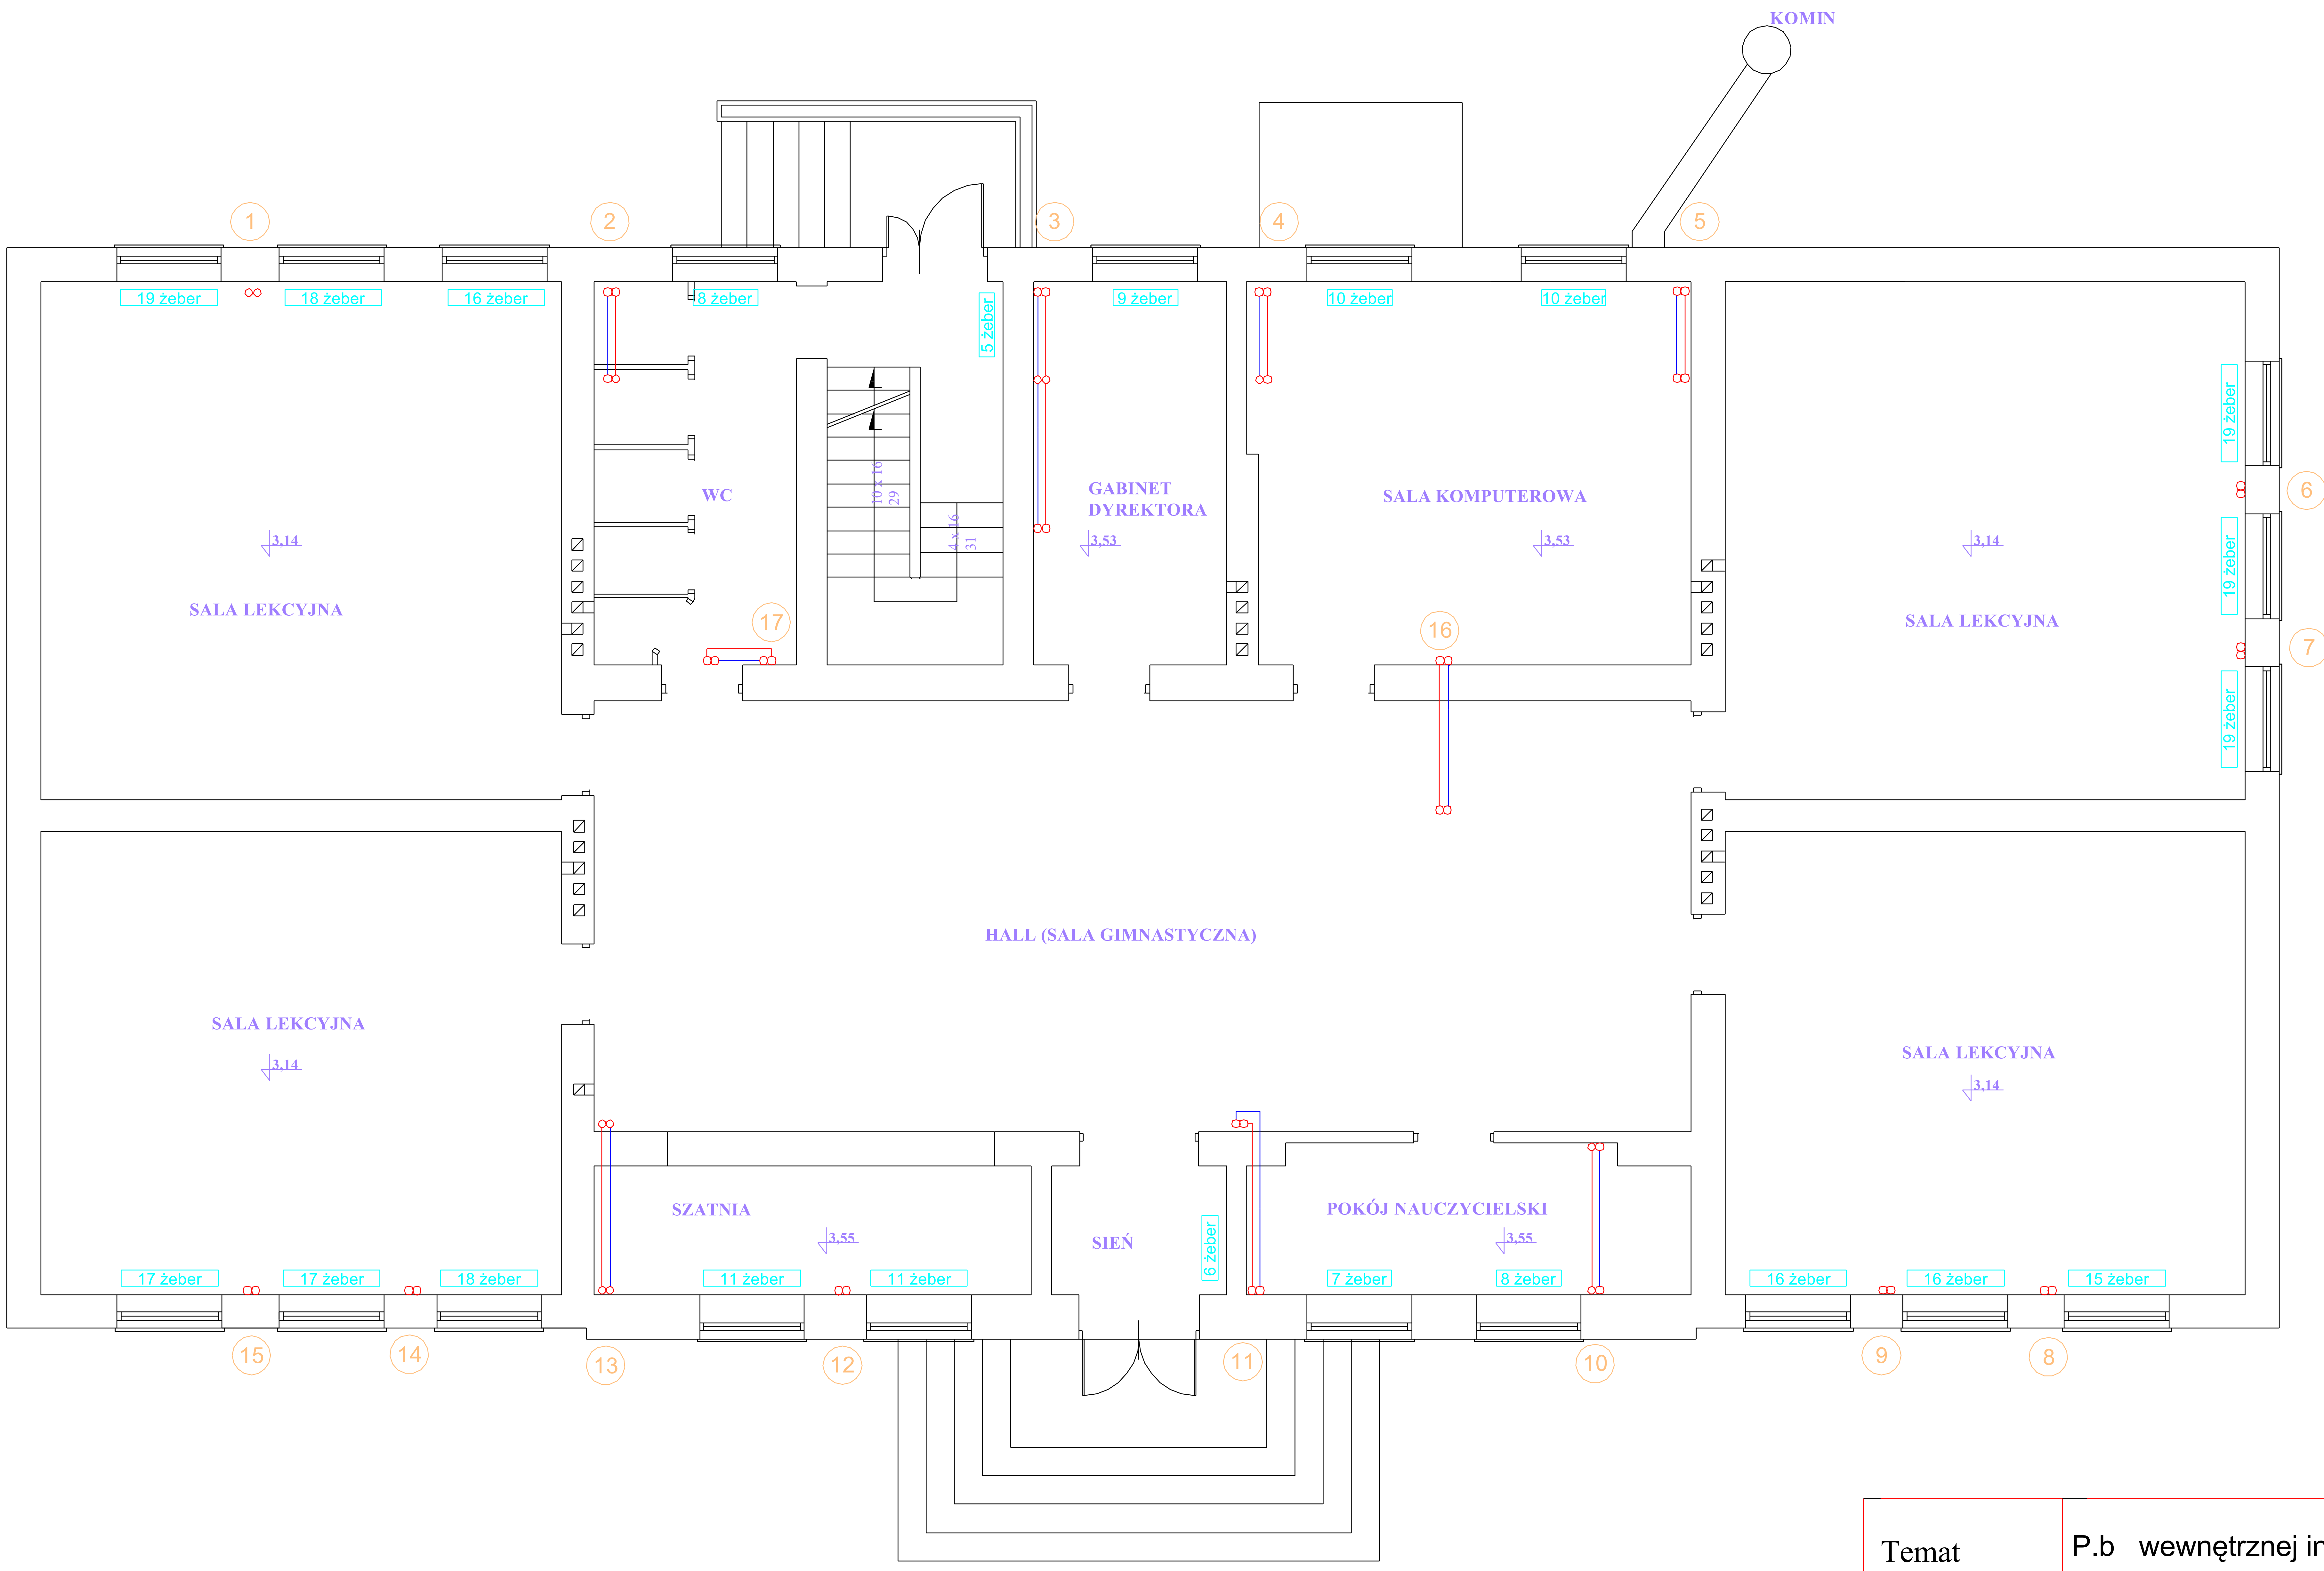

Temat	P.b wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Szkoła Podstawowa w Kadłubie		
Opracował	mgr inż. Roman Golański		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr.223/74/Łw	
Sprawdził			
Nazwa rys.	Inwent. inst. CO - rzut parteru	1:100	3

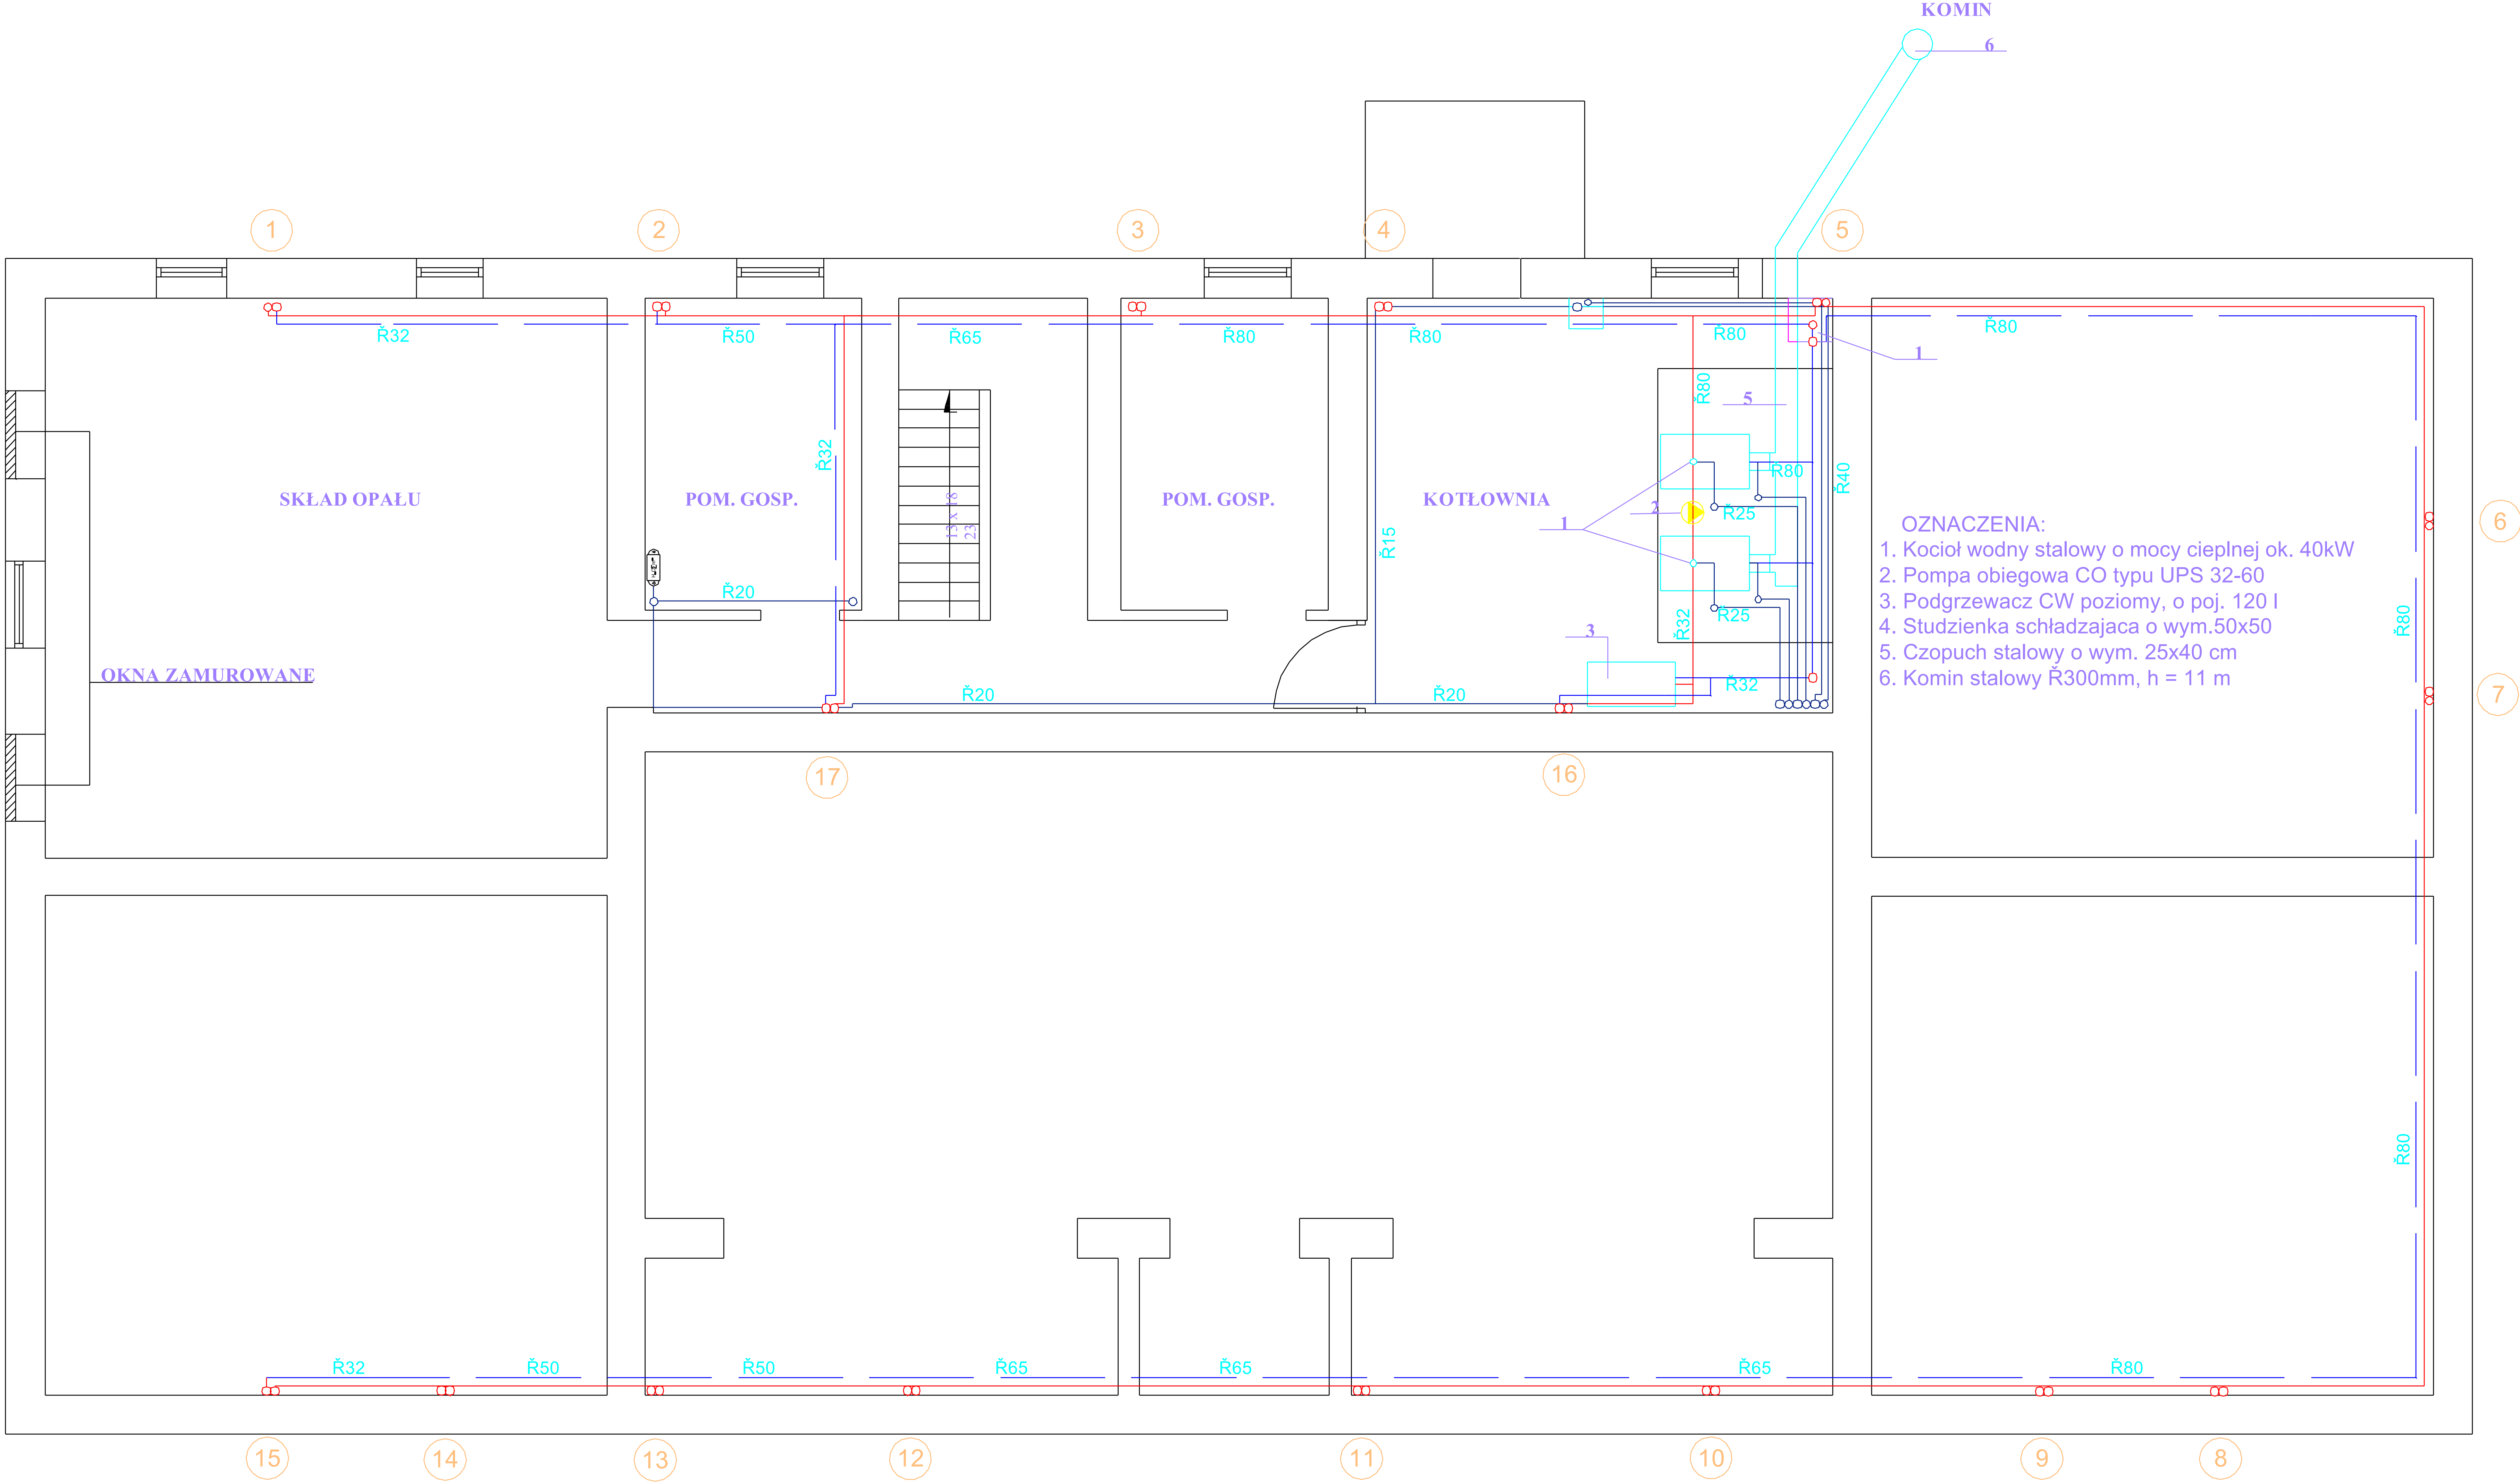

Temat	P.b wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Szkoła Podstawowa w Kadłubie		
Opracował	mgr inż. Roman Golański		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr.223/74/Łw	
Sprawdził			
Nazwa rys.	Inwent. inst. CO - rzut piwnic	1:100	2