


Q1  
VISTOP  
3P  
32A  
Wyłącznik główny prądu

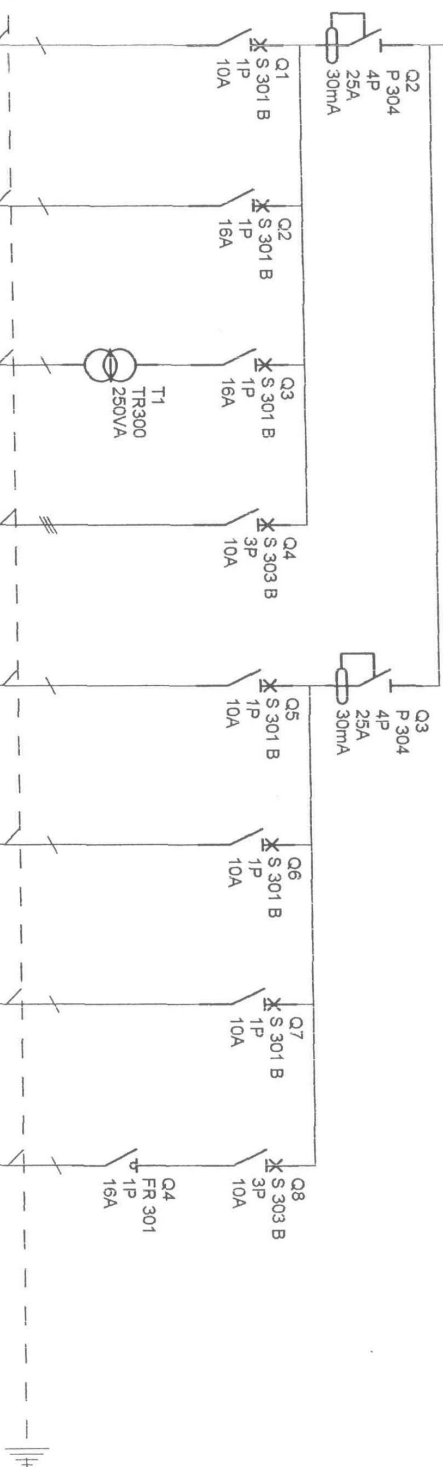

Oznaczenie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q4
Zaciski								
Nazwa								
oświetlenie		gniazdo zmniejszająca wody	gniazdo 24V	Zestaw instalacyjny ZI 03R211	sterownik kotła nr 1	sterownik kotła nr 2	regulator pogodowy COMFORT 200	pompa obiegowa co
Typ przewodu	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5
Przekrój przewodu								
Długość przewodu								
Moc								

## Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Gaszynie rozdzielnia RK

Nr projektu	C	E	
Nr arkusza	B	E	
	A	D	
Data	Opis:	Nr arkusza	1 / 1
12.2005			