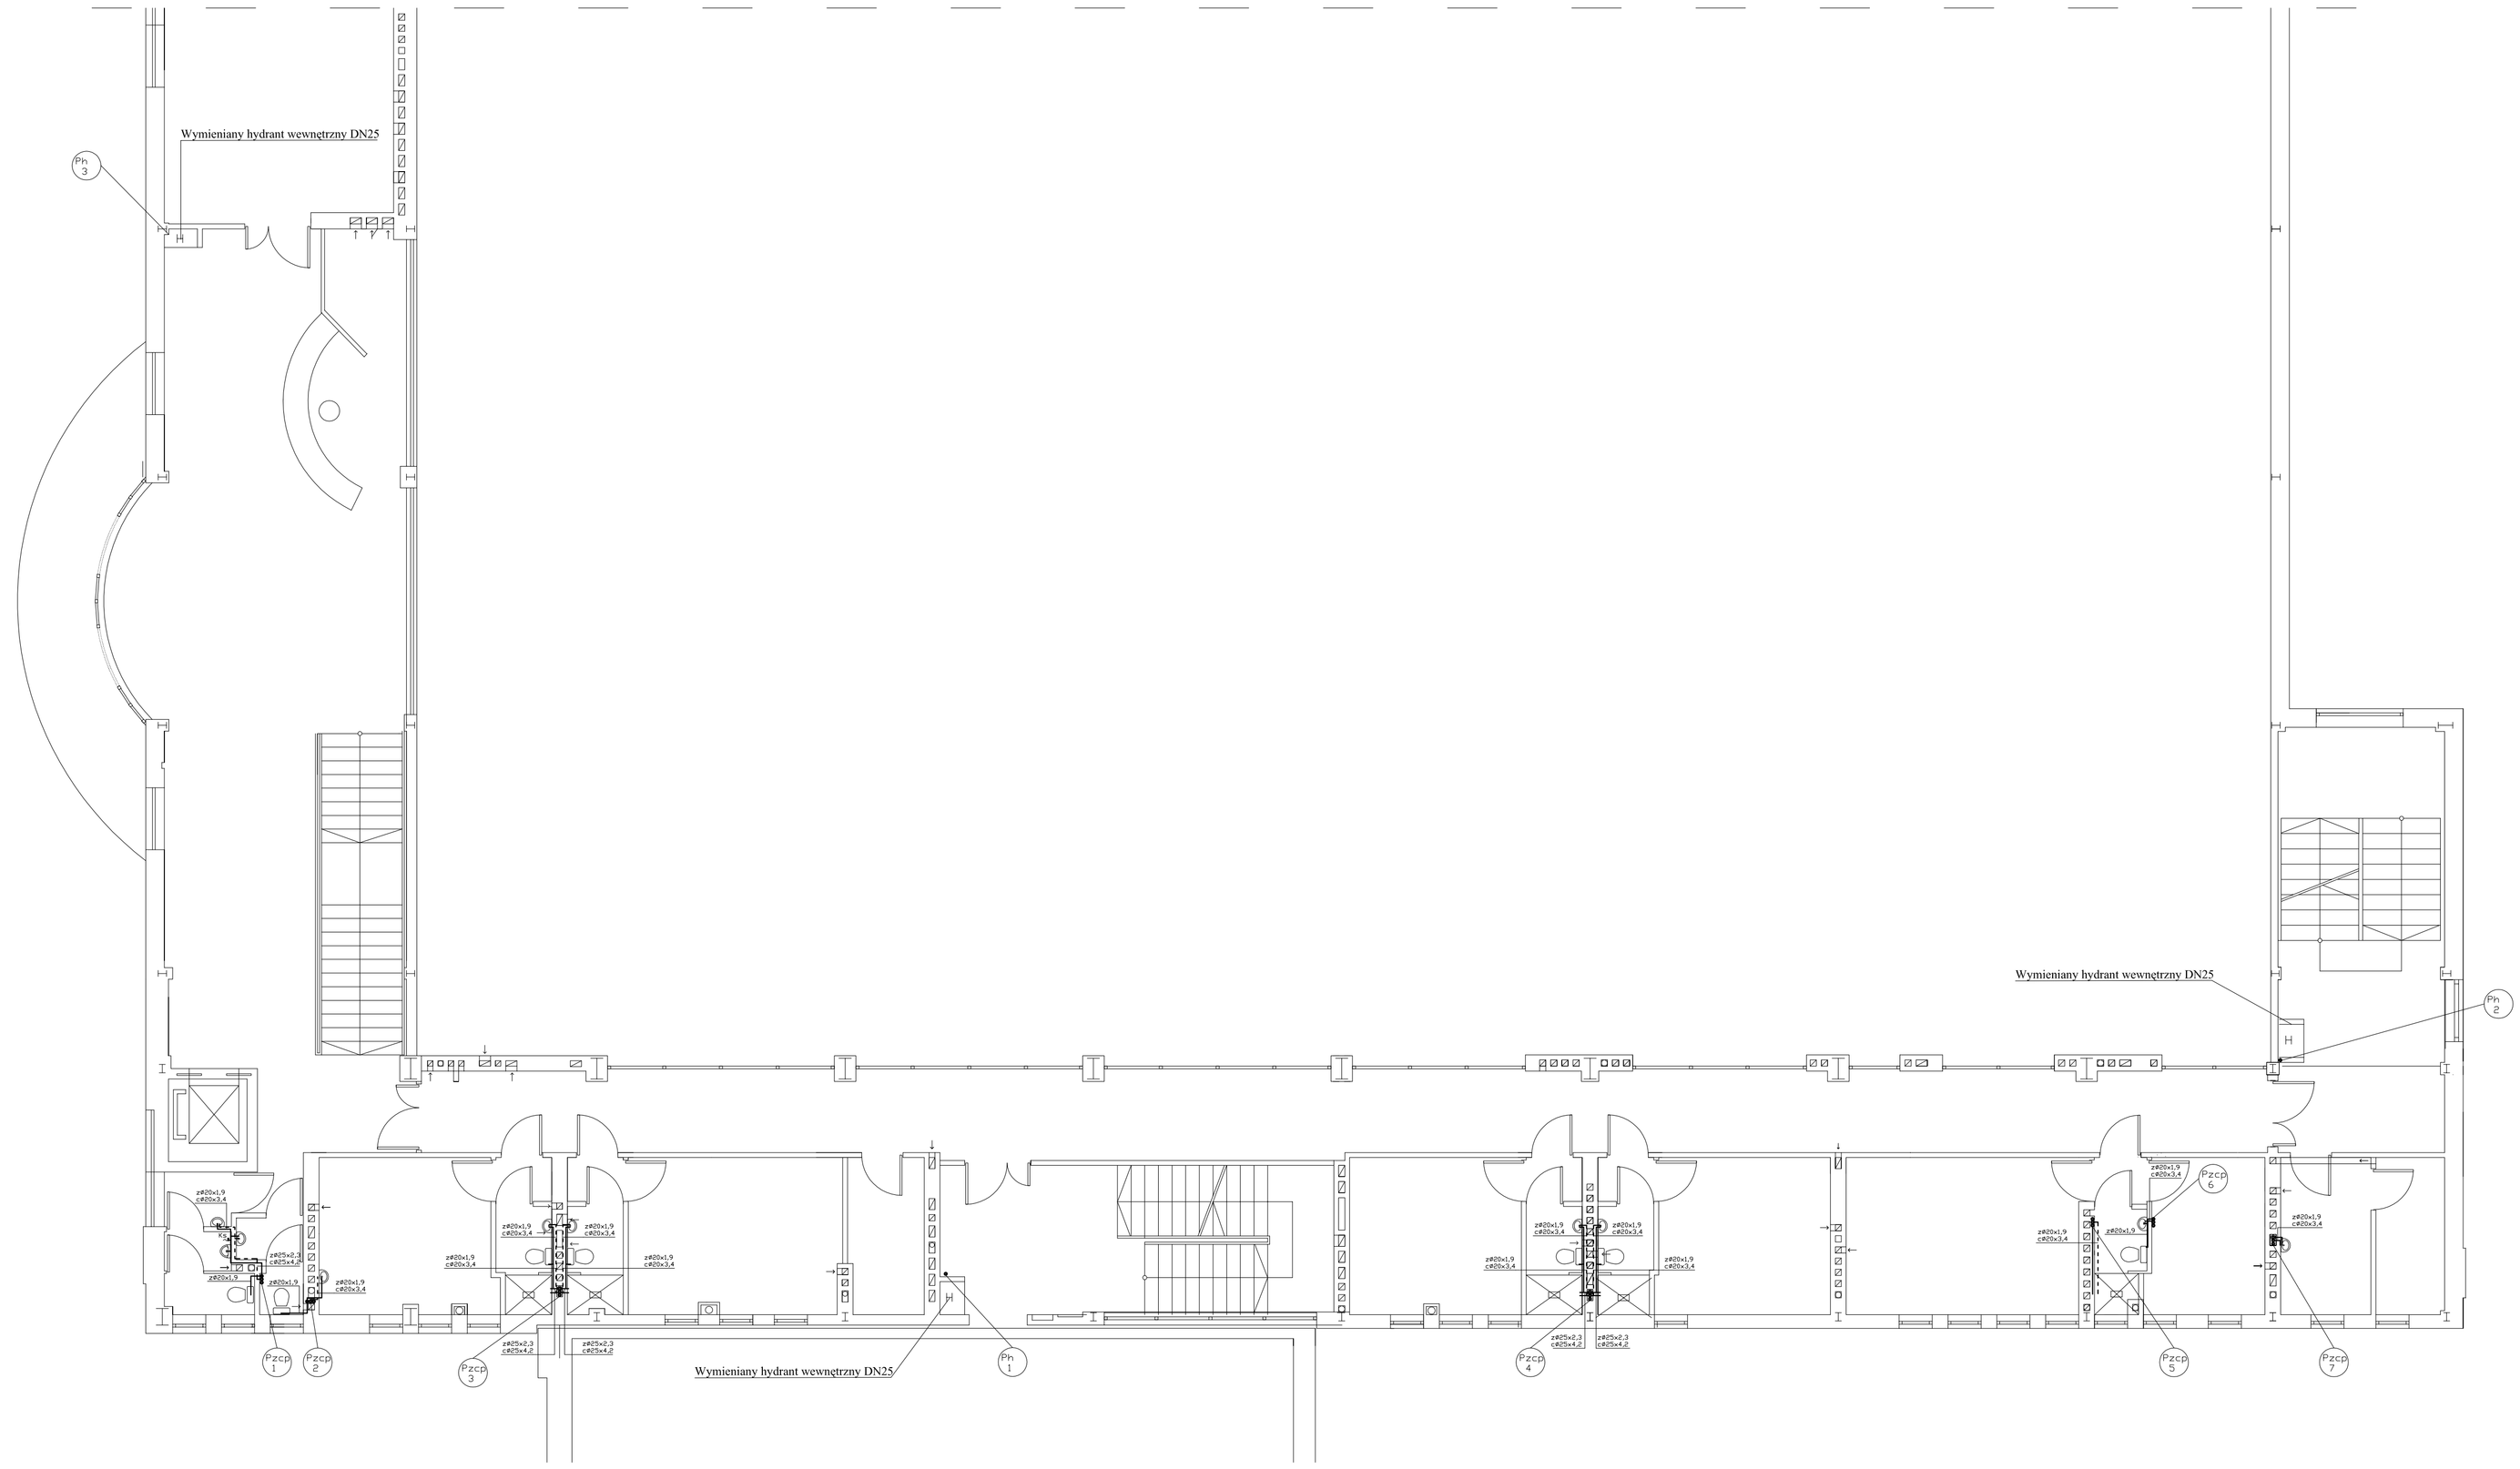

OZNACZENIA:

- zIN — instalacja wody zimnej z rur stalowych
- zIP — instalacja wody ciepłej z rur PP
- Ks — zawór czerpalny ze złączką do węża
- Pzcp — piony wody zimnej, ciepłej i powrotnej
- Ph — piony hydrantowe
- H — hydranty wewnetrzne nascienne Ø25

	Wykonał	Projektant	Sprawdzający	
Data	09.2007	09.2007	09.2007	P.P. "BIPROMAG-1" Gliwice
Podpis		wz. mk	wz. mk	
Nazwisko	P. Markowicz	J. Piechowicz	W. Ciepliński	
Specjalność		instal.	instal.	
Nr uprawn.		444/02	450/02	
Format 4A4	Wielunski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego, 98-300 Wieluń	P.B.W.		Zastępuje rysunek
Podziałka 1:100	Dokończenie budowy pomieszczeń na II i III-ciej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej Instalacje sanitarne Rzut instalacji wodnej - II piętro			Nr rysunku: 215/2/S-01