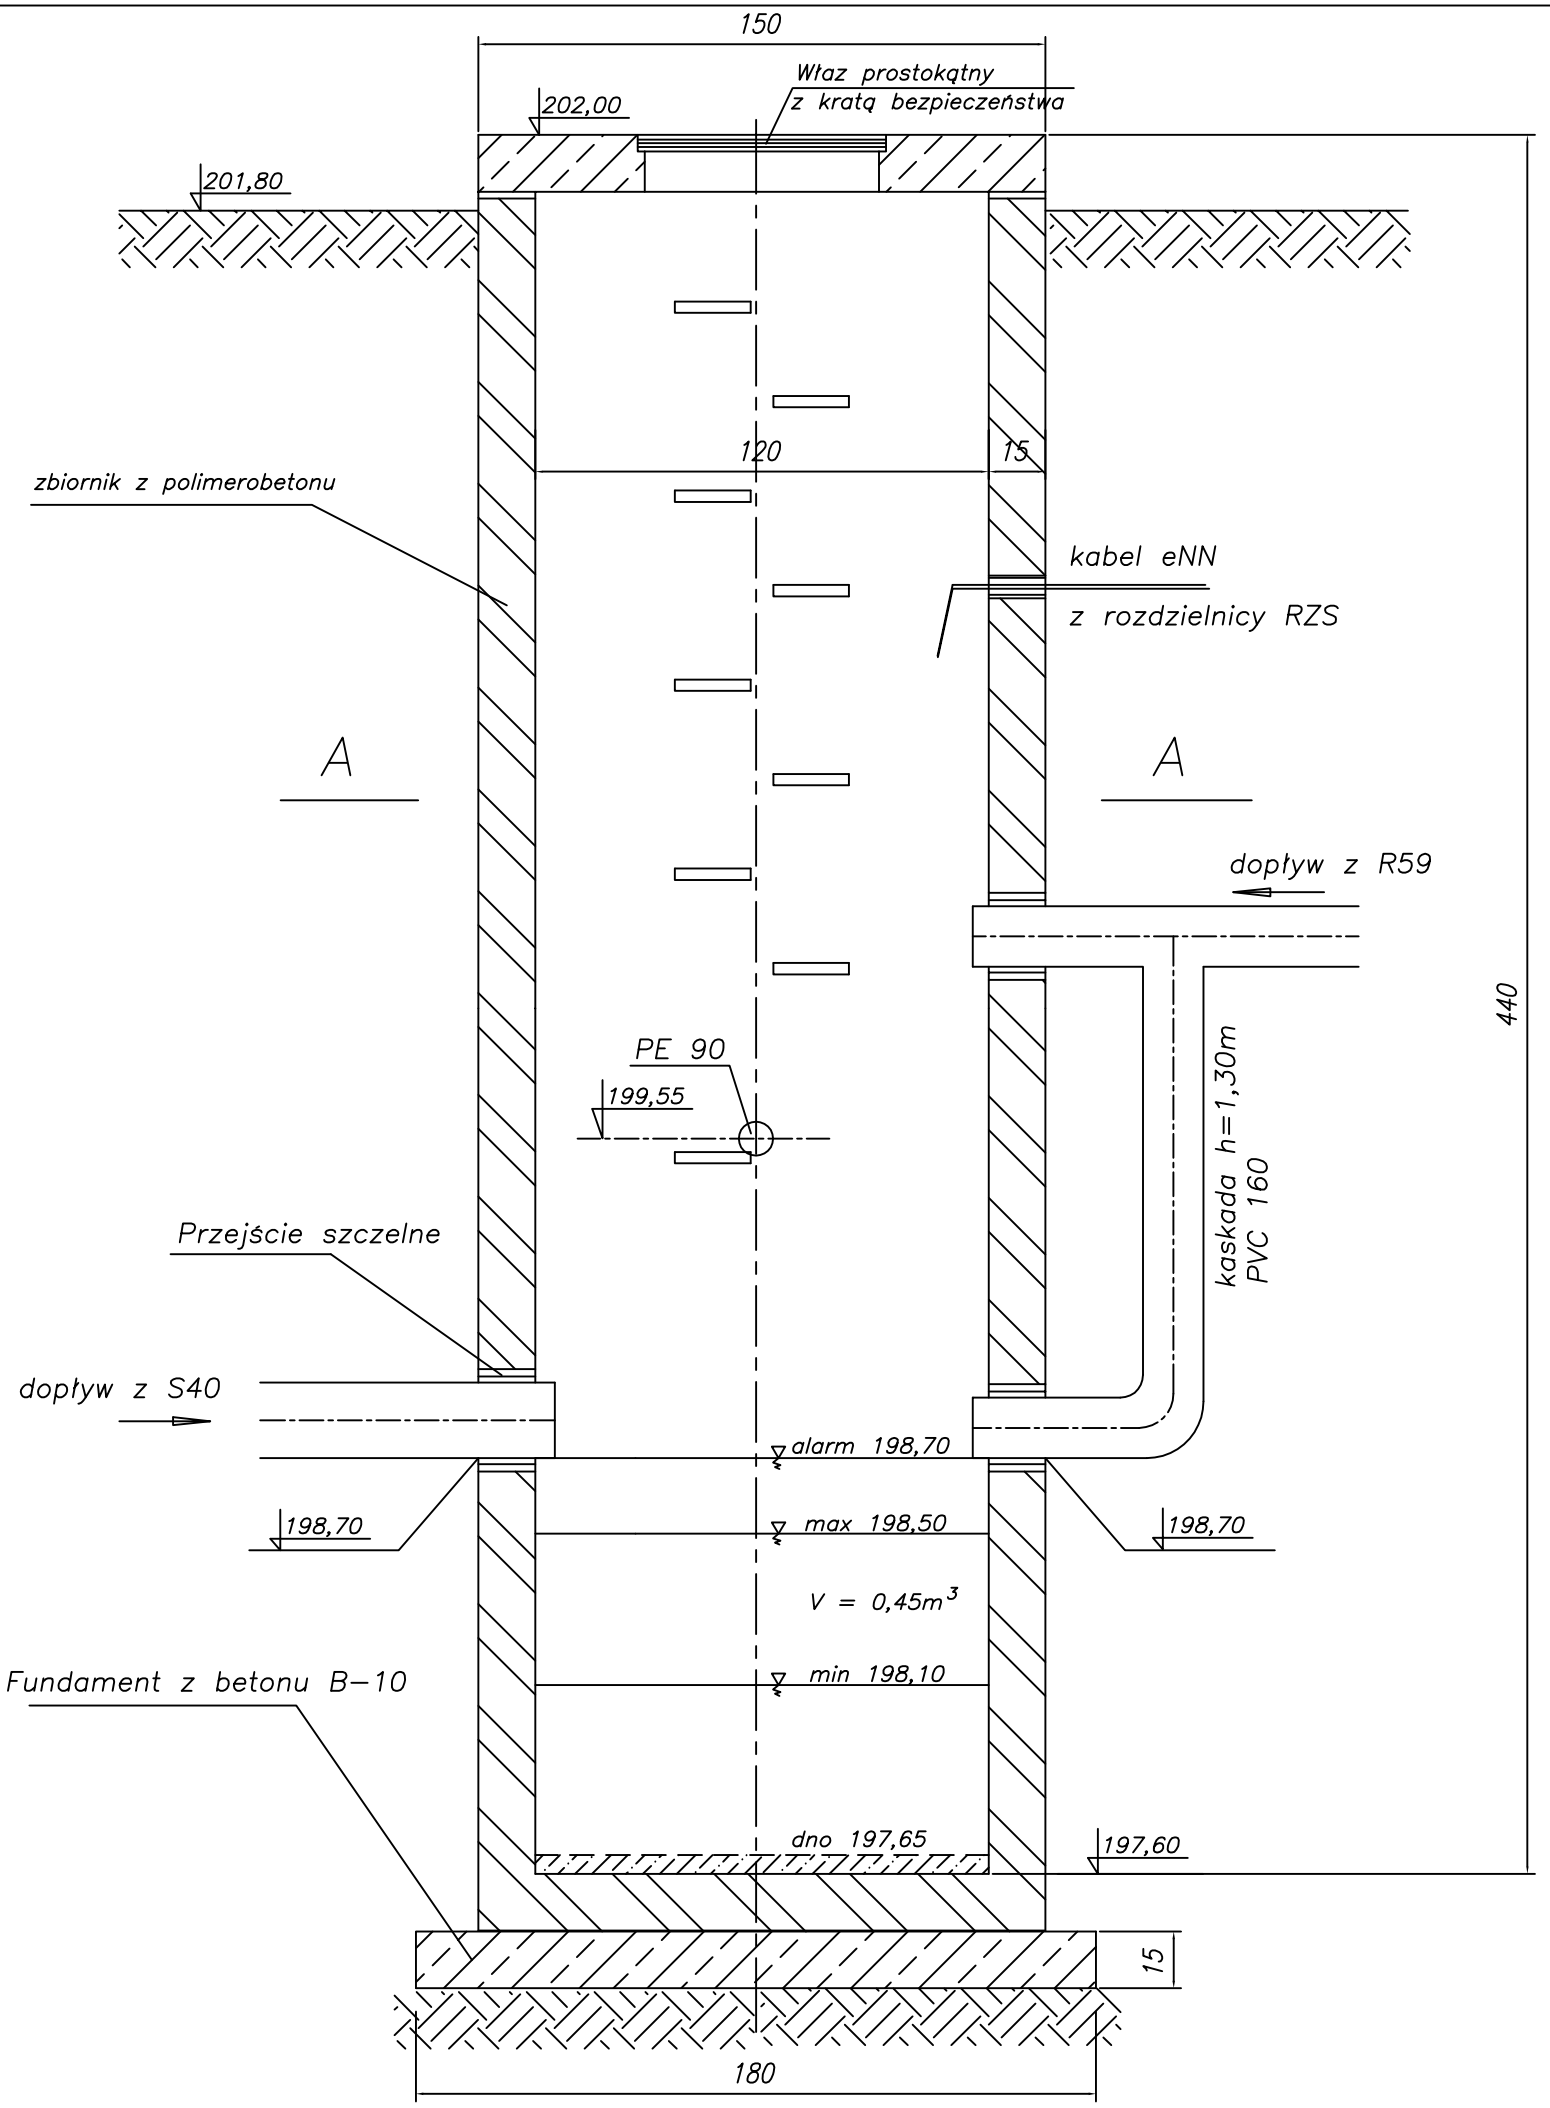

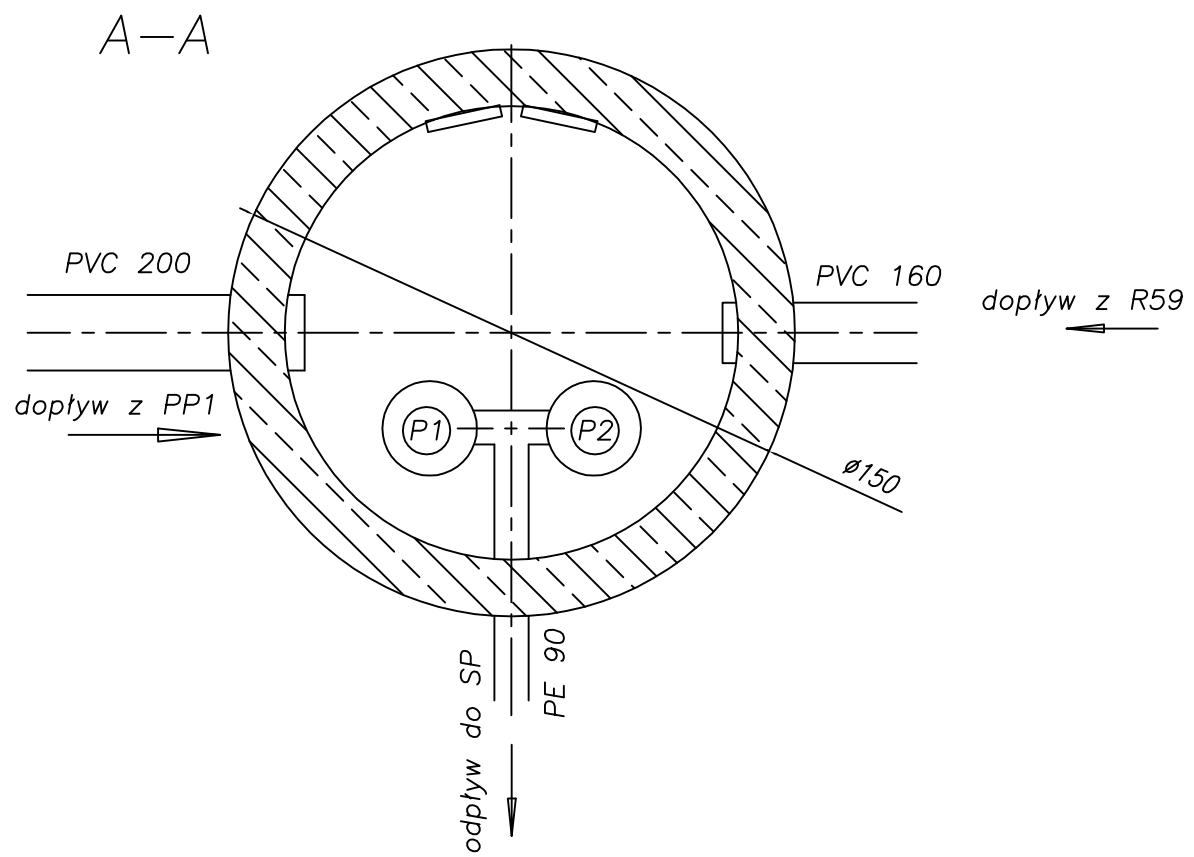

Przepompownia ścieków typu METALCHEM: PMS 2x08–12R–12x44 PMB

(P1) *Pompy MS2–12R z rozdrabniaczem o mocy 1,5kW – 2 szt.*

Zbiornik z polimerobetonu d=1200mm; H= 4,40m

Praca pomp sterowana za pomocą hydrostatycznej sondy głębokości typu SG–25S

Przepompownię należy wyposażyć w system radiopowiadamiania.

Przejścia rur przez ścianę przepompowni uszczelnić.

Tytuł rys.:	TRANZYTOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PP1		
Temat:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WIELUŃ – RUDA		
Jednostka projektowa:	BIURO USŁUGOWO–PROJEKTOWE "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń , Os. Stare Sady 46/18		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1		*Data:* I 2005r.
Projektant:	mgr inż. Anna Nowakowska Nr upr. bud. 192/01/WŁ Nr czł. IIB ŁOD/IS/1523/02	*Podpis:*	*Skala:* 1:20
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Prokopczyk Nr upr. bud. 223/74 Łw Nr czł. IIB ŁOD/IS/3054/03		*Nr rys.:* 7/KS