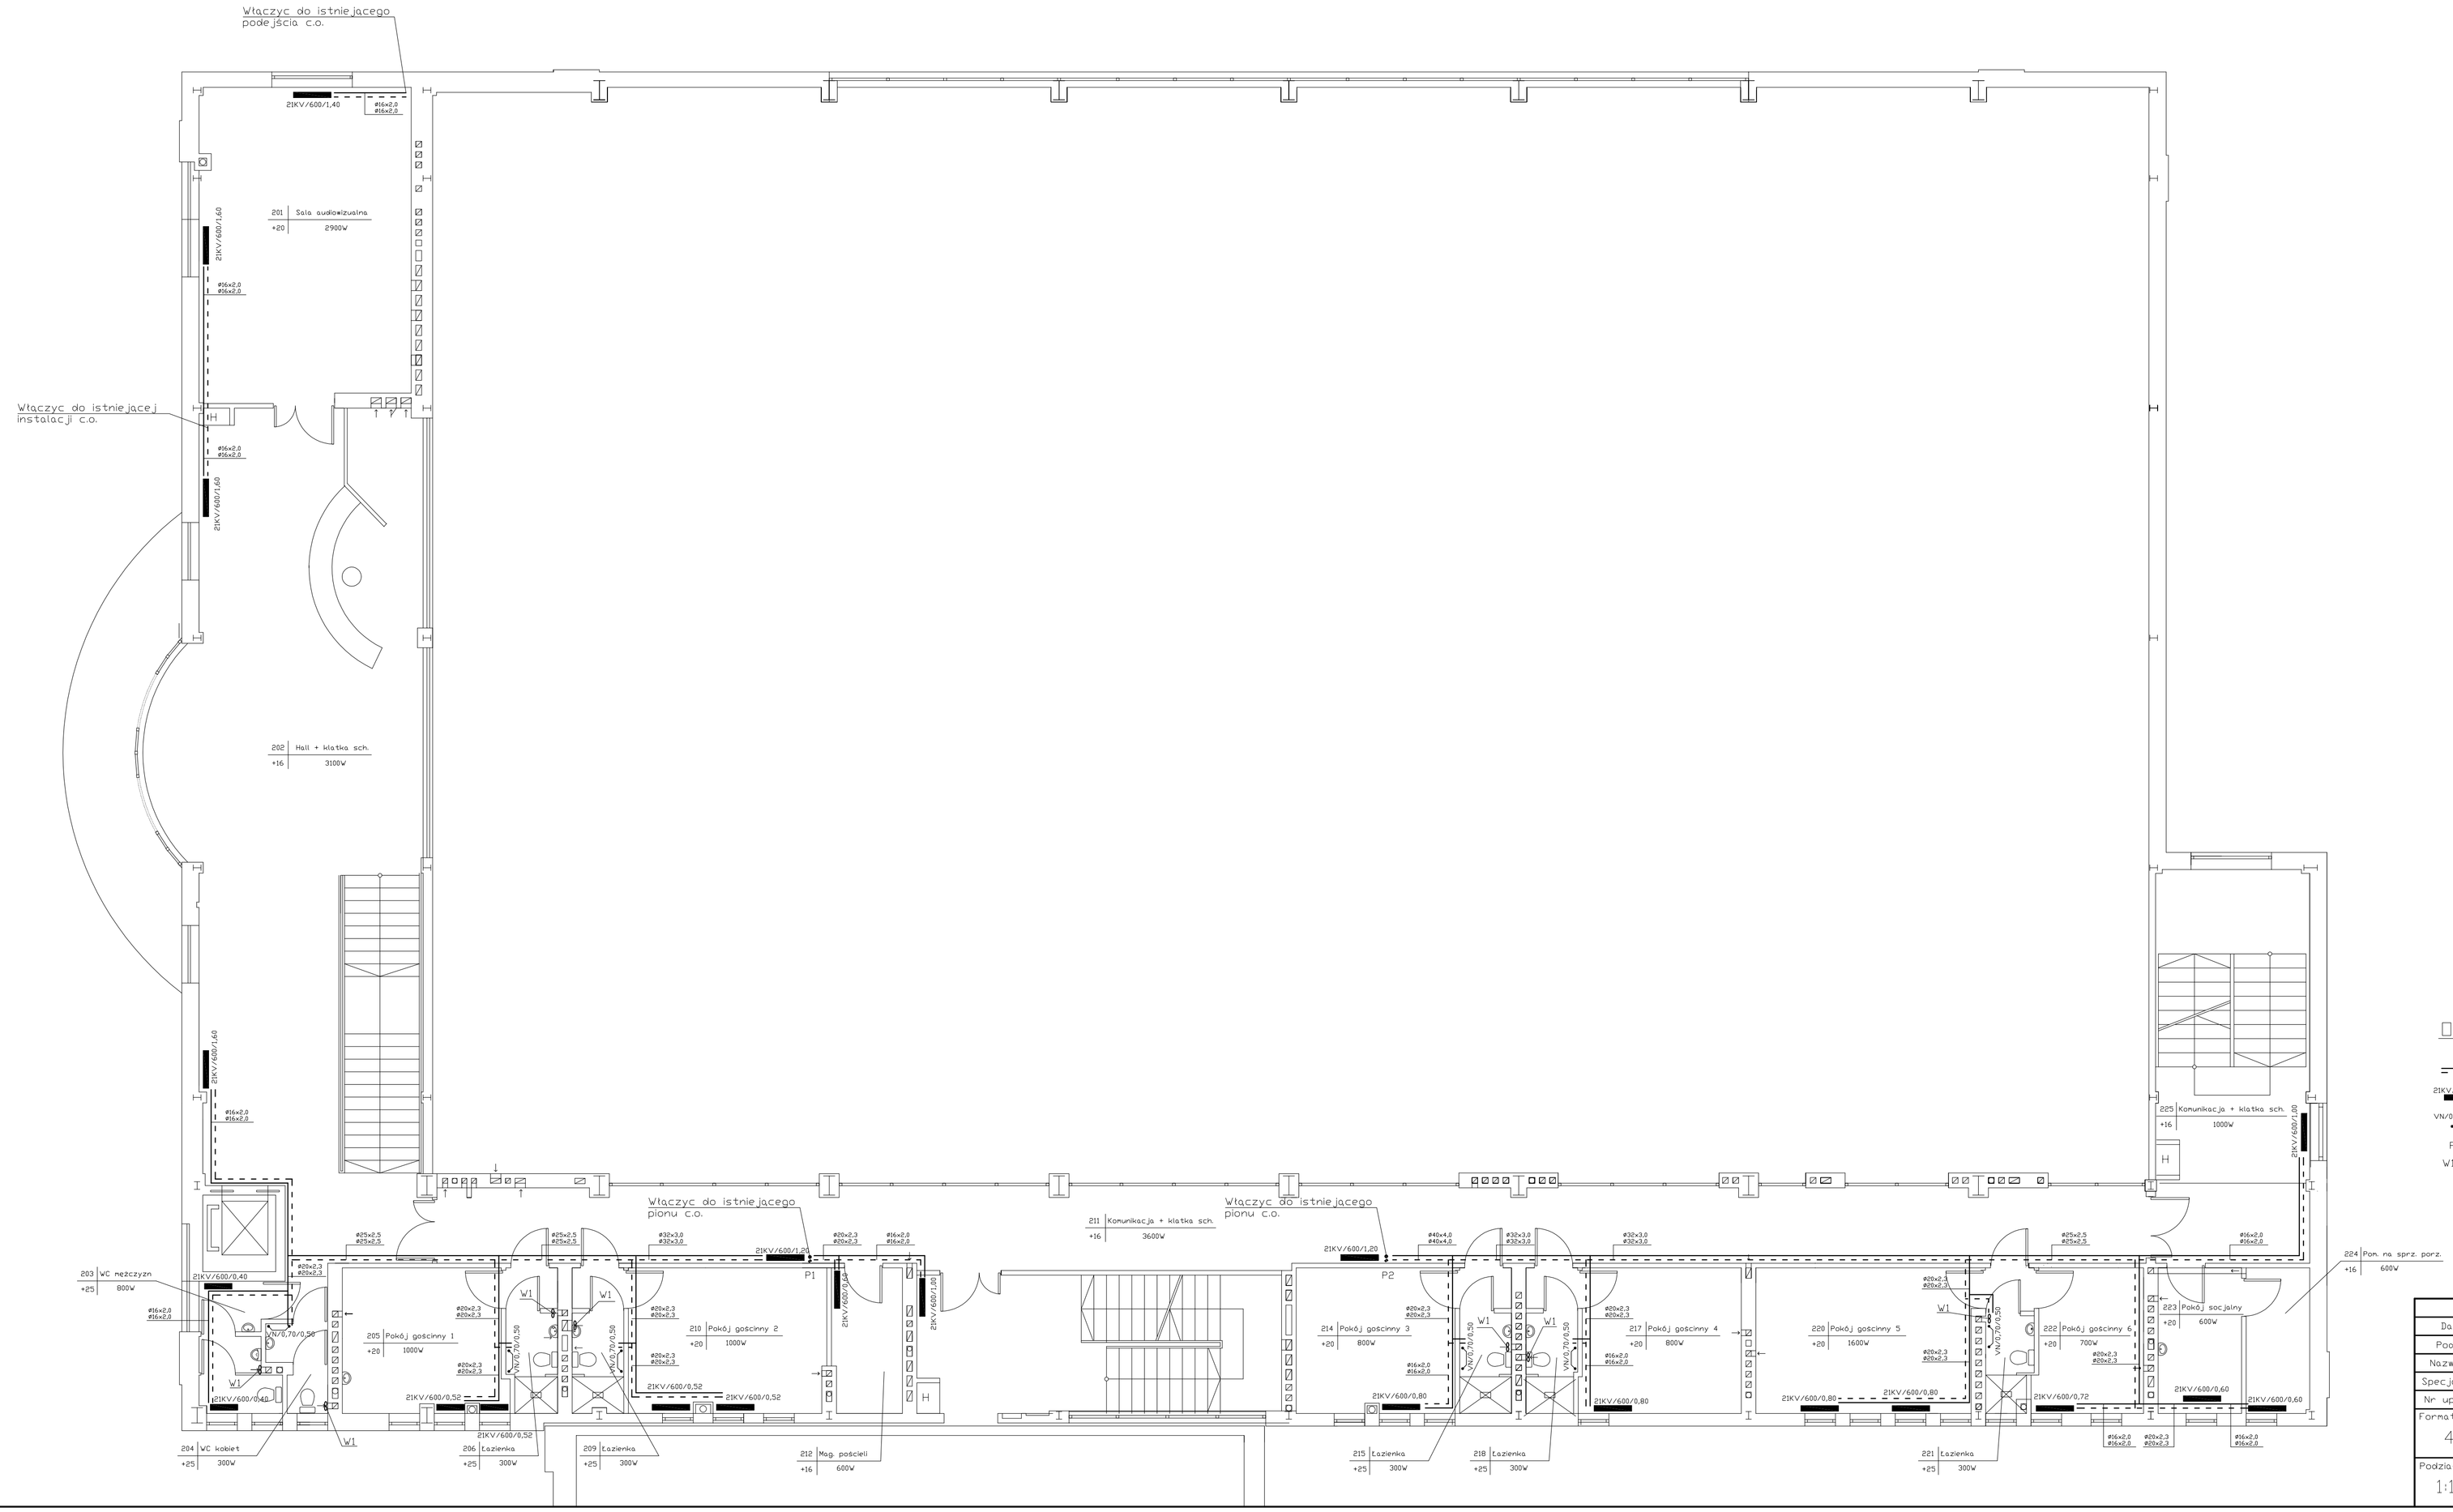


## OZNACZENIA:

- przewody zasilające i powrotne z rur PEX prowadzone w posadzce
- 21KV/600/0,60 - grzejniki stalowe płytowe (typ, wysokość [mm], długość [m])
- VN/0,70/0,50 - grzejniki łazienkowe drabinkowe
- P - istniejące piony c.o.
- W1 - wentylator łazienkowy EDM 100

| | Wykonał | Projektant | Sprawdzający |
|---|---|---|---|
| Data | 09.2007 | 09.2007 | 09.2007 |
| Podpis | | mgr inż. | mgr inż. |
| Nazwisko | P. Markowicz | J. Piechowicz | W. Ciepliński |
| Specjalność | | instal. | instal. |
| Nr uprawn. | | 444/02 | 450/02 |

P.P.
"BIPROMAG-1"
Gliwice

Format: 4A4

Podziałka: 1:100

Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego, 98-300 Wieluń

P.B.W.

Dokończenie budowy pomieszczeń na II i III-iej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej

Instalacje sanitarne
Rzut instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - II piętro

Zastępuje rysunek

Nr rysunku: 215/2/S-07