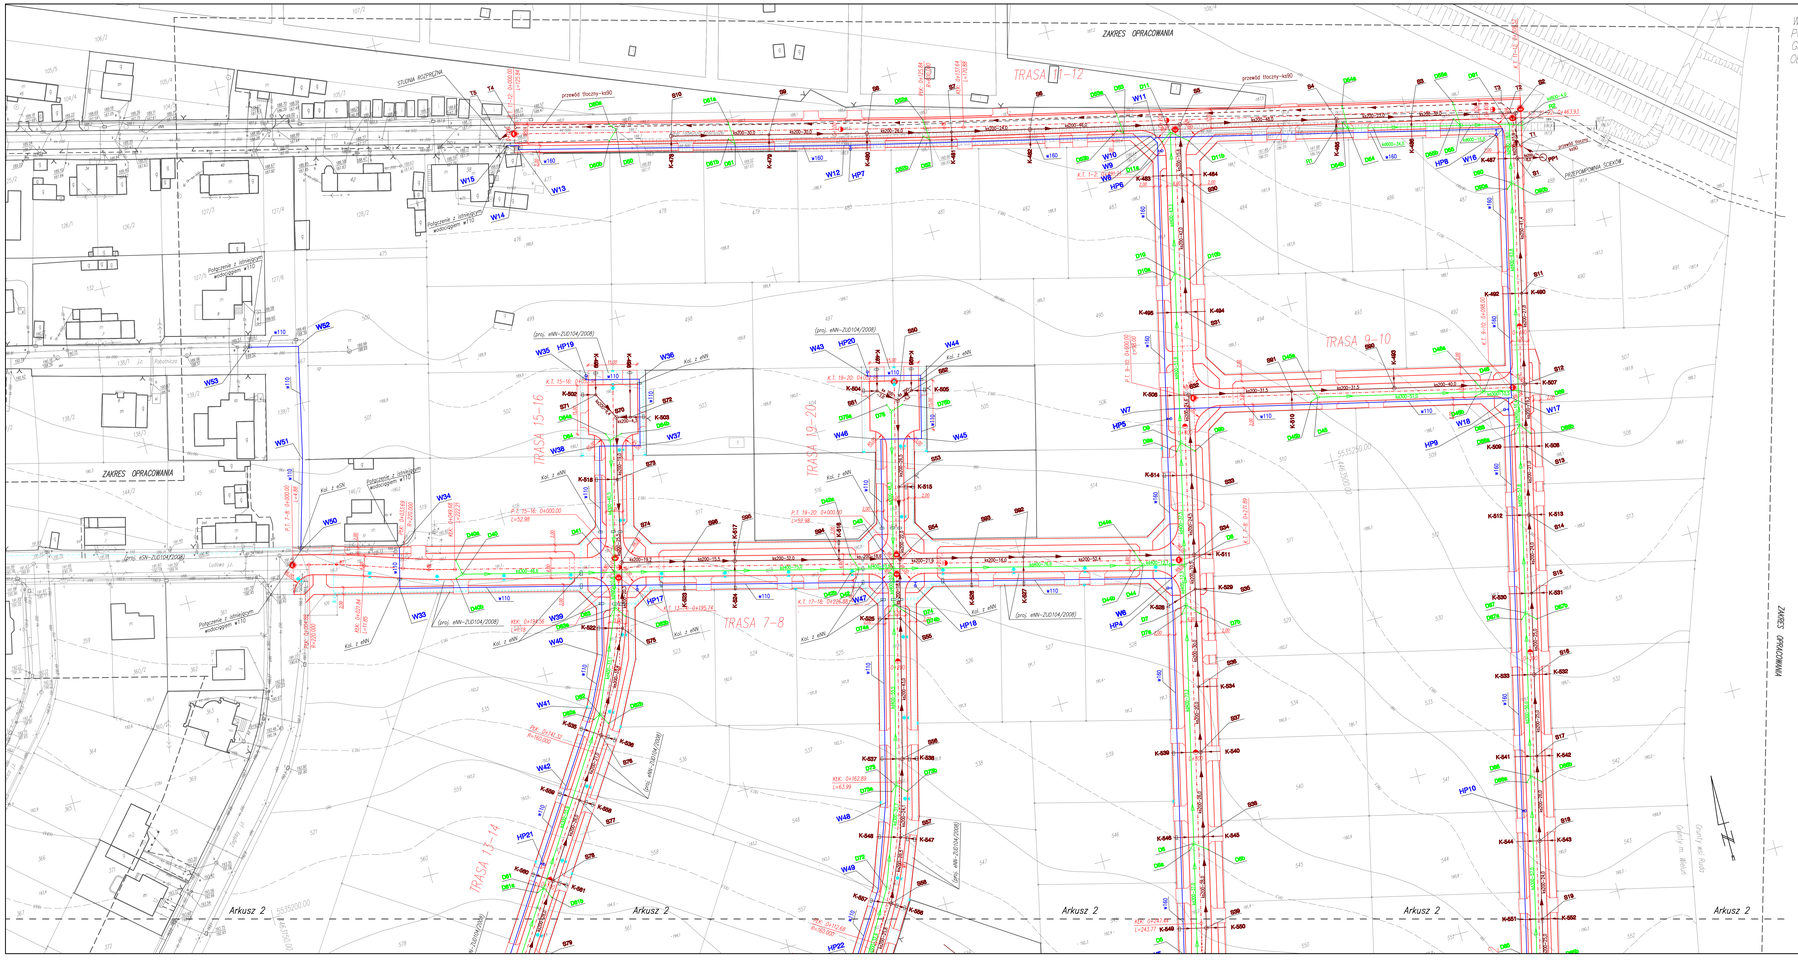

WOJ. ŁÓDZKIE
POW. WIELUŃ
GM. WIELUŃ
OB. WIELUŃ–KOŚCIUSZKI obr 9

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA 1:500

Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

WYKONANA NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ W SKALI 1:500
SEKCJE 1314.12.254.1; 2542; 254.3; 2544; 2532; 2534; 0512; 0521
ORAZ POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO WYKONANEGO W CZERWCU 2007
PRZEZ GEO–POMIAR SP. Z O.O. W WIELUNIU

ARKUSZ 1 (2)

1
2

UKŁAD POZIOMY: „ 1965 "
UKŁAD WYSOKOŚCI: „ KRONSZTADT "

Mapa aktualna na dzień 28.06.2007, Wieluń dnia 28.07.2007 R.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE –ZLO WIELUŃ			
Projektowany obiekt	Nr uzgodnienia	Data	Podpis
ks kd proj. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 484	40 / 2005 57/2005	26.07.2007	

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
w dniu 27 LIP 2007 roku
zatwierdza
1806 - 264/2007
Wieluń dnia 27 LIP 2007
Referent
Matryca nr 649/2007

SZKIC LOKALIZACJI 1:50000

UWAGI:

1. Spadki kanałów sanitarnych i deszczowych podano na profilach podłużnych.
2. Z uwagi na kolizje z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, wykopy w miejscu kolizji wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Na odsłonięte kable należy dwudzielne rury ciągowe typu AROT–PVC 110mm. Końce rur ciągowych uszczelnić materiałem trwale plastycznym. Przy zasypywaniu wykopu, na trasie kabli ułożyć folię ostrzegawczą.
4. Przy zasypywaniu wykopu grunt zagęszczać mechanicznie warstwami co 35cm.
5. Lokalizacja zasuw wodociągowych pokazana na schematach montażowych węzłów.

LEGENDA:

- W – wzgór sieci wodociągowej
- HP – hydrant nadziemny DN80 do ciśnienia p.poż.
- S – studzienka kanalizacji sanitarnej
- K – punkt zakończenia przykanalika sanitarnego
- PP1 – przepompownia ścieków sanitarnych
- T1 – punkt zatomania przewodu tłocznego
- R2 – wylot kanału deszczowego do rowu
- D – studzienka kanalizacji deszczowej
- D-a, D-b – uliczny wpust ściekowy

- w110 – projektowany wodociąg z rur PVC 110mm
- w160 – projektowany wodociąg z rur PVC 160mm
- S — kø200–33.0 — S – projektowany kanał sanitarny z rur PVC 200mm
- K — K – projektowany przykanalik sanitarny z rur PVC 160mm
- przewód tłoczny – kø90 – projektowany przewód tłoczny z rur PE 90mm
- D — kø300–15.0 — D – projektowany kanał deszczowy z rur VIPRO
- D-a — D-b – projektowany przykanalik deszczowy z PVC 160mm
- krawędź jezdni/chodnika
- istniejący wodociąg
- istniejący kanał sanitarny
- istniejący kanał deszczowy
- istniejący kabel energetyczny
- istniejący kabel telefoniczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BUDOWA DRÓG Z ODWODNIENIEM

Lokalizacja:	WIELUŃ, Os. Kościuszki II, działki nr ewid. obręb 9 – 110/1, 134/2, 328/2, 377, 467, 468 obręb 9 – 469, 470, 471, 472, 473, 474, 488 obręb 1 – 15
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98–300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo–Projektowe "ARTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 45/18
BRANŻA SANITARNA	Podpis
Projektant: mgr inż. ANNA WOWKOWSKA upr.bud. 180/91/WŁ tel.(0-43)/1523/02	Skala: 1:500
Sprawdzający: JERZY PROKOPCZYK mgr inż.bud. 2257/74/I-a tel.(0-43)/1004/03	Data: 07.2008r.
BRANŻA DROGOWA	Podpis
Projektant: inż. JERZY CZARNY upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 1/91/Łódź upr. proj. 1/90 – 1/93 tel. (0-43) 41-56-51	Nr rys. 1.1