


# ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI

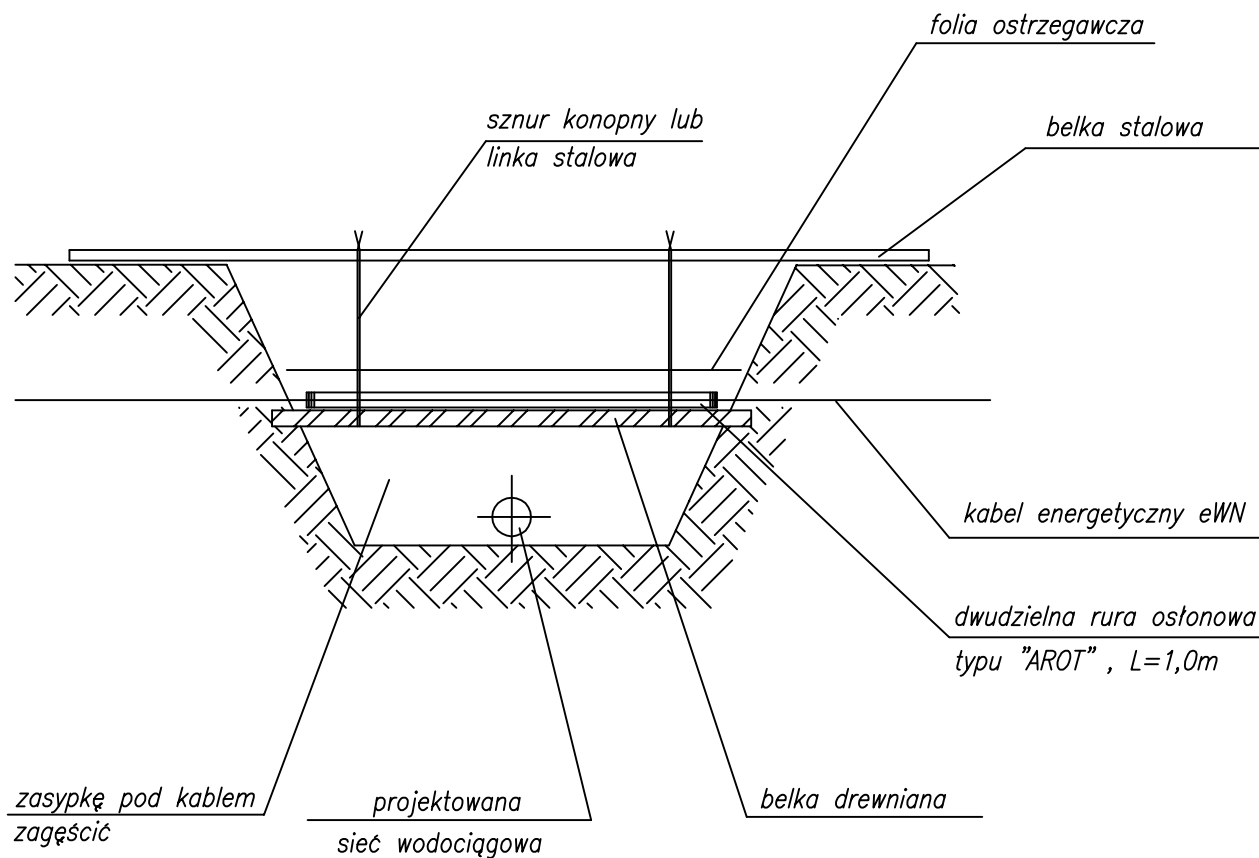

## UWAGA:

Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową PVC typu "AROT" ;  $L=1,0m$ .  
Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.