


UWAGA:
Odcinek: W3-W4 wykonać z rur PE 110x4,2mm

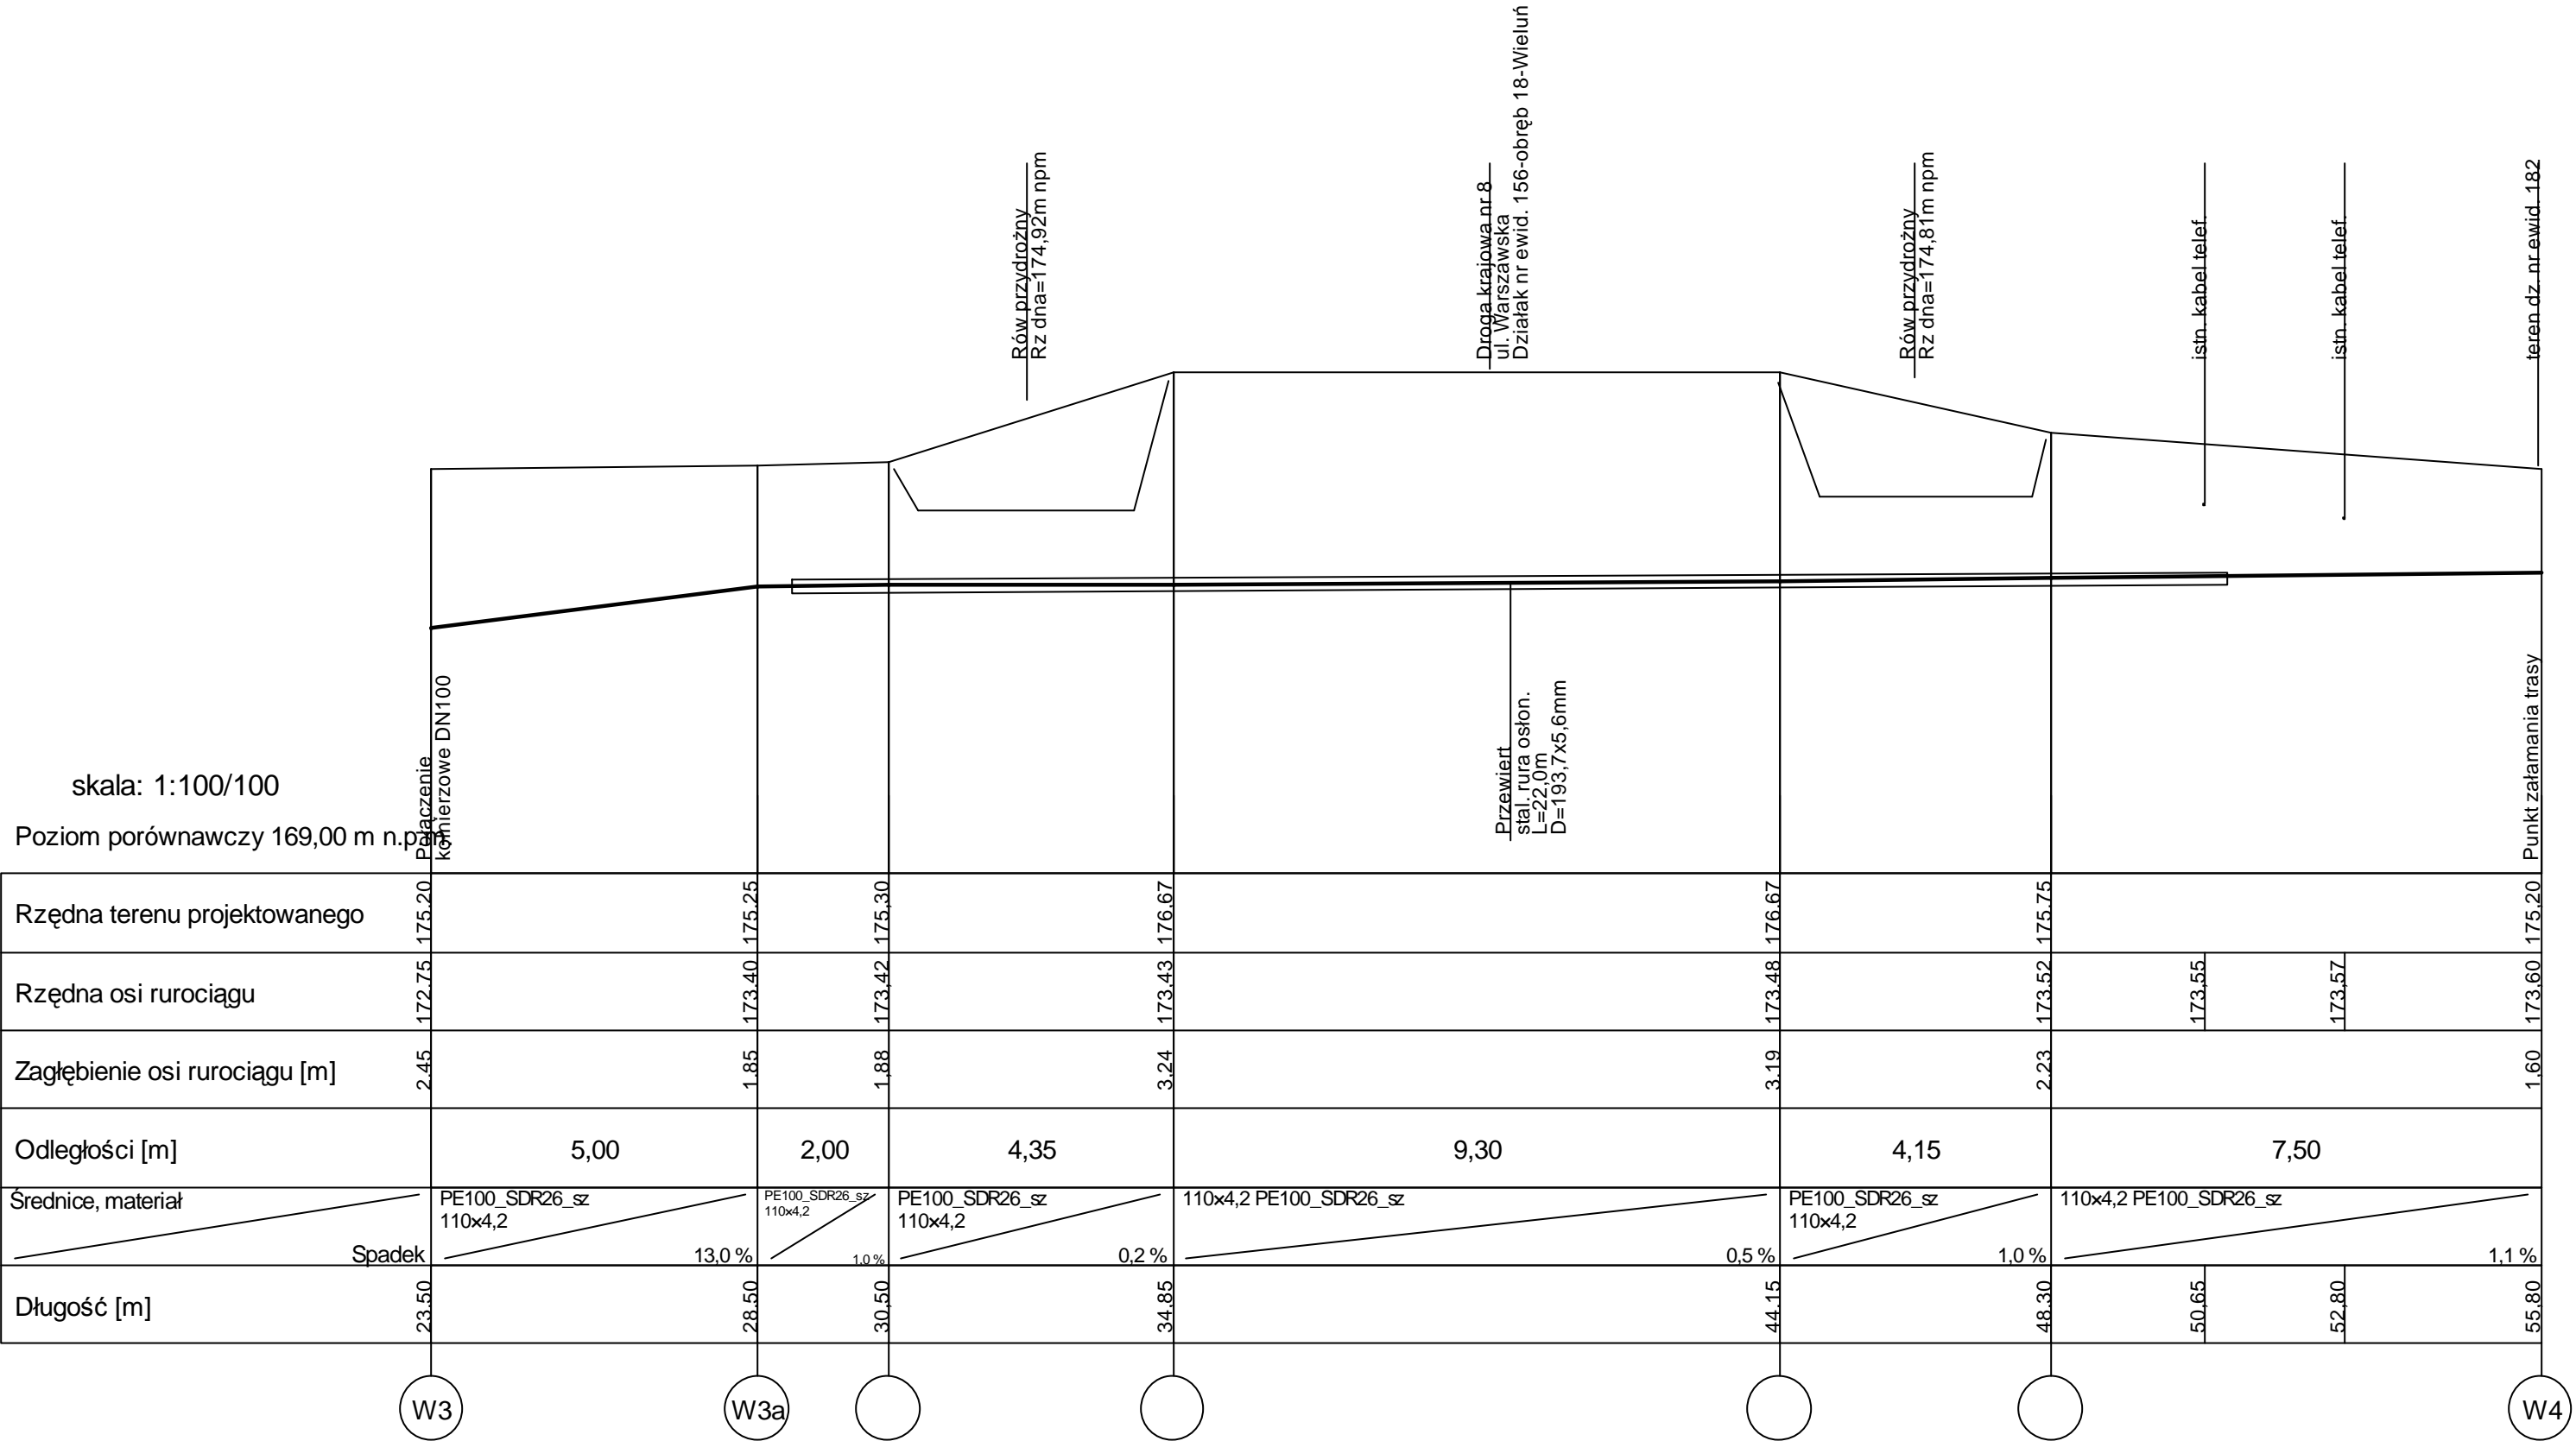

Projektant:
mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający:
mgr inż. Jerzy Prokopczyk

Rys. nr 2.2
PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU
ODCINEK: W3 - W4