



PROJ. SZAFKA SO

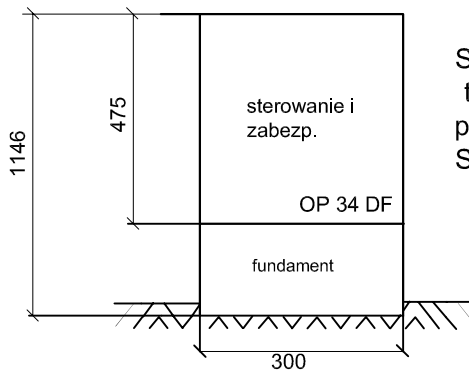

Stosować obudowę z tworzyw sztucznych izolacyjnych posiadające certyfikat np. FIRMY SYPNIEWSKI

wymiary w mm

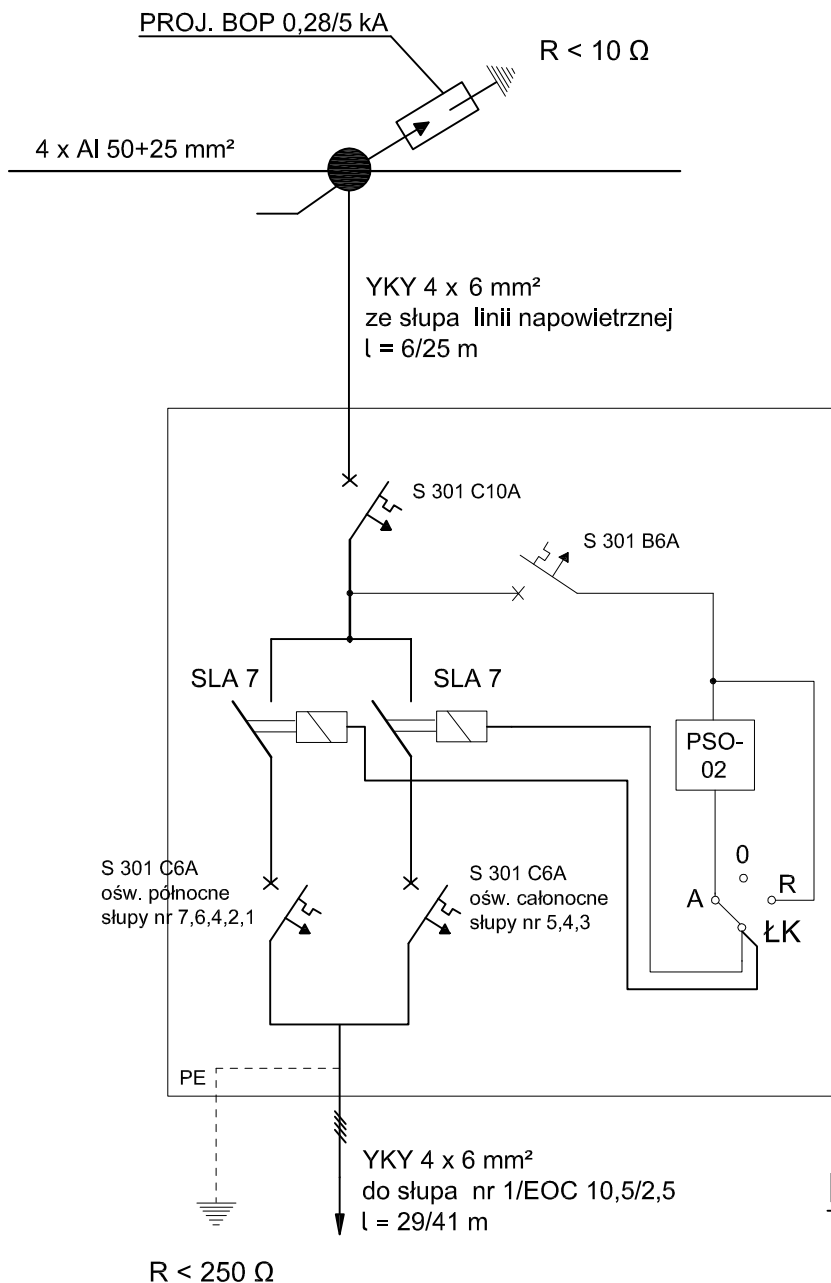

SO - skrzynka oświetleniowa

Pc = 5,64 kW

UKŁAD TT

SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Zakład Usług Inwestycyjnych w Wieluniu

mgr inż. M. Wojterski
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 8/12, tel. 8434901

Nazwa obiektu : Projekt budowlano - wykonawczy
rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. P.O.W.
nr ewid. 231/5 w mieście Wieluń

Inwestor: Gmina Wieluń

data :
06.
2009

Przedmiot rysunku : Schemat ideowy szafki
oświetleniowej SO

nr rys.
3

Projektant: mgr inż. M. Wojterski
upr. z § 9 ust. 1 pkt. 1 nr upr. 204/74/Łw podpis:

Opracował : M. Pałyga