


Skala 1:100/1000

Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.

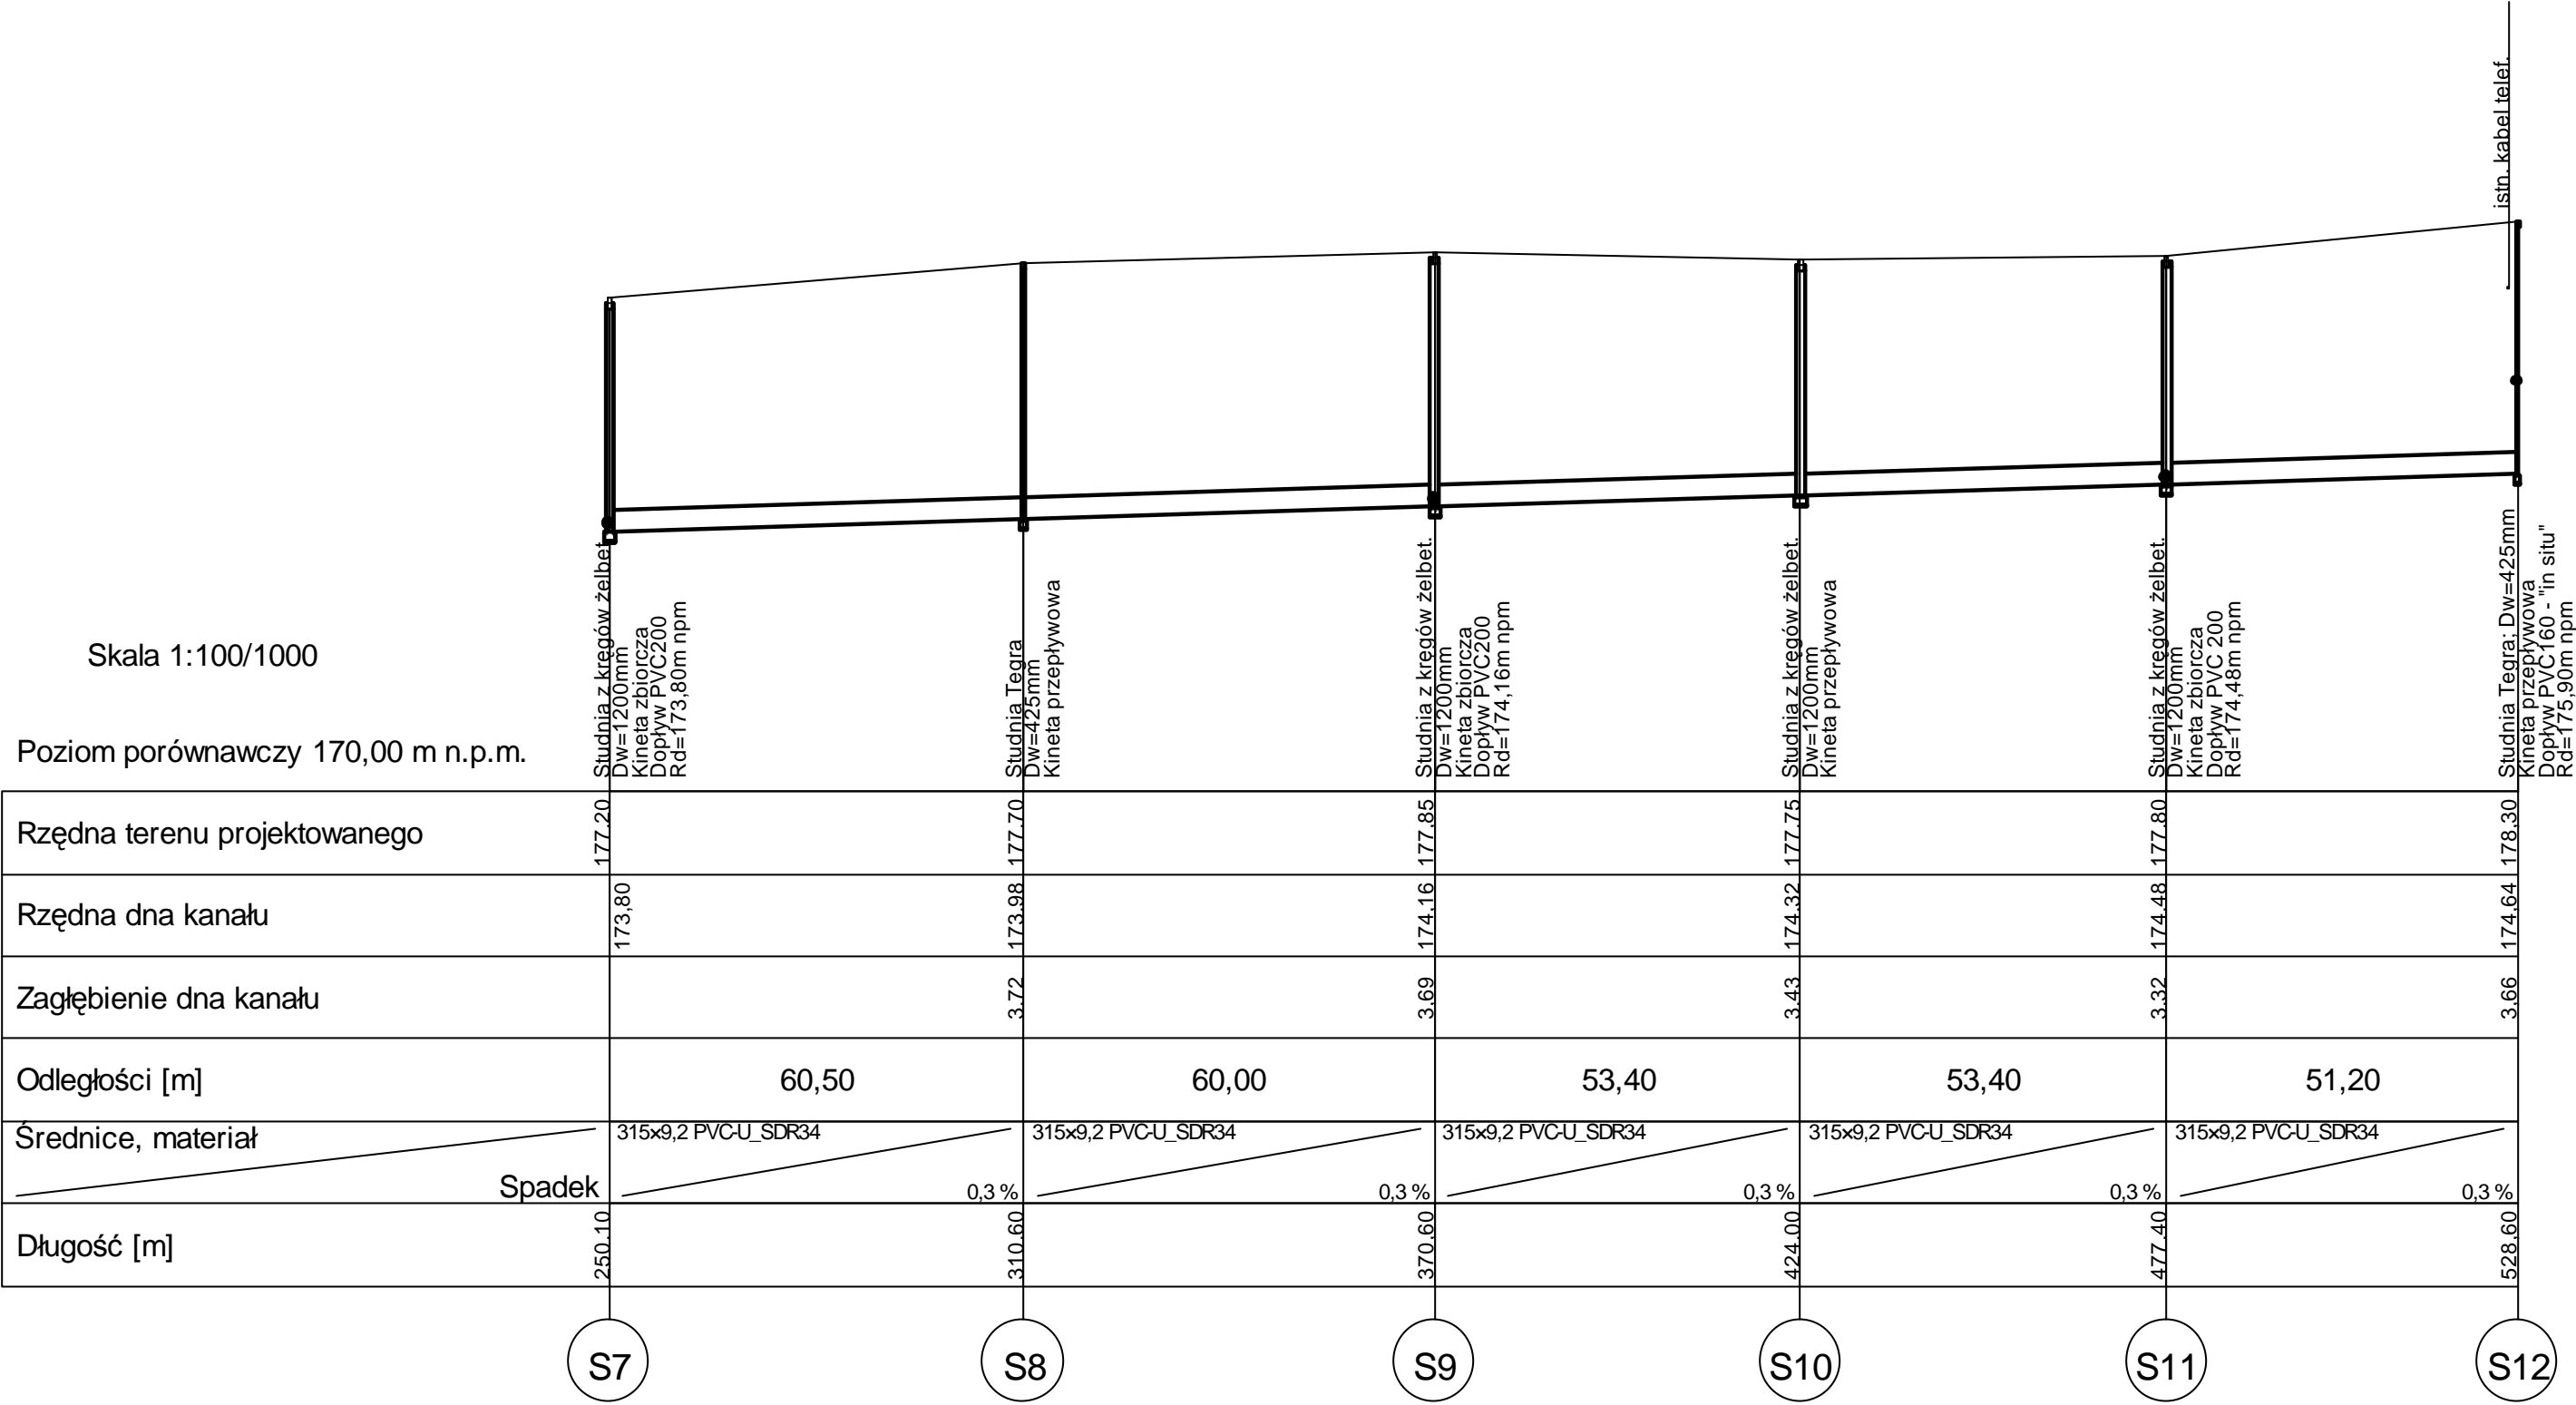

UWAGA:
Dopływy PVC 200mm do studni: S7, S9 i S11
wykonać na odległość 1,0 m ze spadkiem i=0,5%
poza ścianę studni i "zaślepić".

Projektant:
mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający:
mgr inż. Jerzy Prokopczyk

RYS. NR 3.2
PROFIL PODŁUŻNY: S7-S12