


WYKAZ POMIESZCZEŃ  
PRZYZIEMIA

INWENTARYZOWANE I ADAPTOWANE			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Pow. pom. [m²]
0/1	Przedsiónek	gress	9,18
0/2	Sala	gress	92,13
0/3	Scena	deski	22,94
0/4	Pom. gospodarcze	deski	5,92
0/5	Sala	terakota	60,80
0/6	Przedsiónek	terakota	4,81
0/7	Węzeł sanitarny	terakota	5,27
0/8	Kuchnia	terakota	27,51
0/9	Przedsiónek	terakota	4,90
0/10	Mag. naczyń	gress	5,81
0/11	Biuro OSP Kadłub	terakota	25,01
K1	Schody	beton	1,10
K2	Schody	gress	3,30
RAZEM:			268,68

OZNACZENIA

1B..	Tablica bezpiecznikowa
♂	Łącznik jednobiegunowy p/t
⌘	Łącznik jednobiegunowy świecznikowy p/t
⌘	Łącznik schodowy p/t
	Oprawa oświetleniowa ESSystem 7070 SDS 236 EVG - 76W
	Oprawa oświetleniowa ESSystem 7366 SD 136 EVG - 38W
	Oprawa oświetleniowa ESSystem 4994050 TITANIA 2x36 - 76W
	Oprawa ośw. ESSystem 0042 HP 003/11 - 52W
	Wypust oświetleniowy do oprawy naściennej o IP44
	Wypust oświetleniowy do oprawy naściennej
	Wypust oświetleniowy halogenu świetlaka 40W
	Gniazdo pojedyncze 16A / 230V p/t
3F	Wypust trójfazowy
	Gniazdo wtykowe pojedyncze o IP44 16A / 230V p/t
1/... 2/...	Numer obwodu elektrycznego TB1 - 1/... , TB2 - 2/...
	Wypust zasilający - zapas 2m

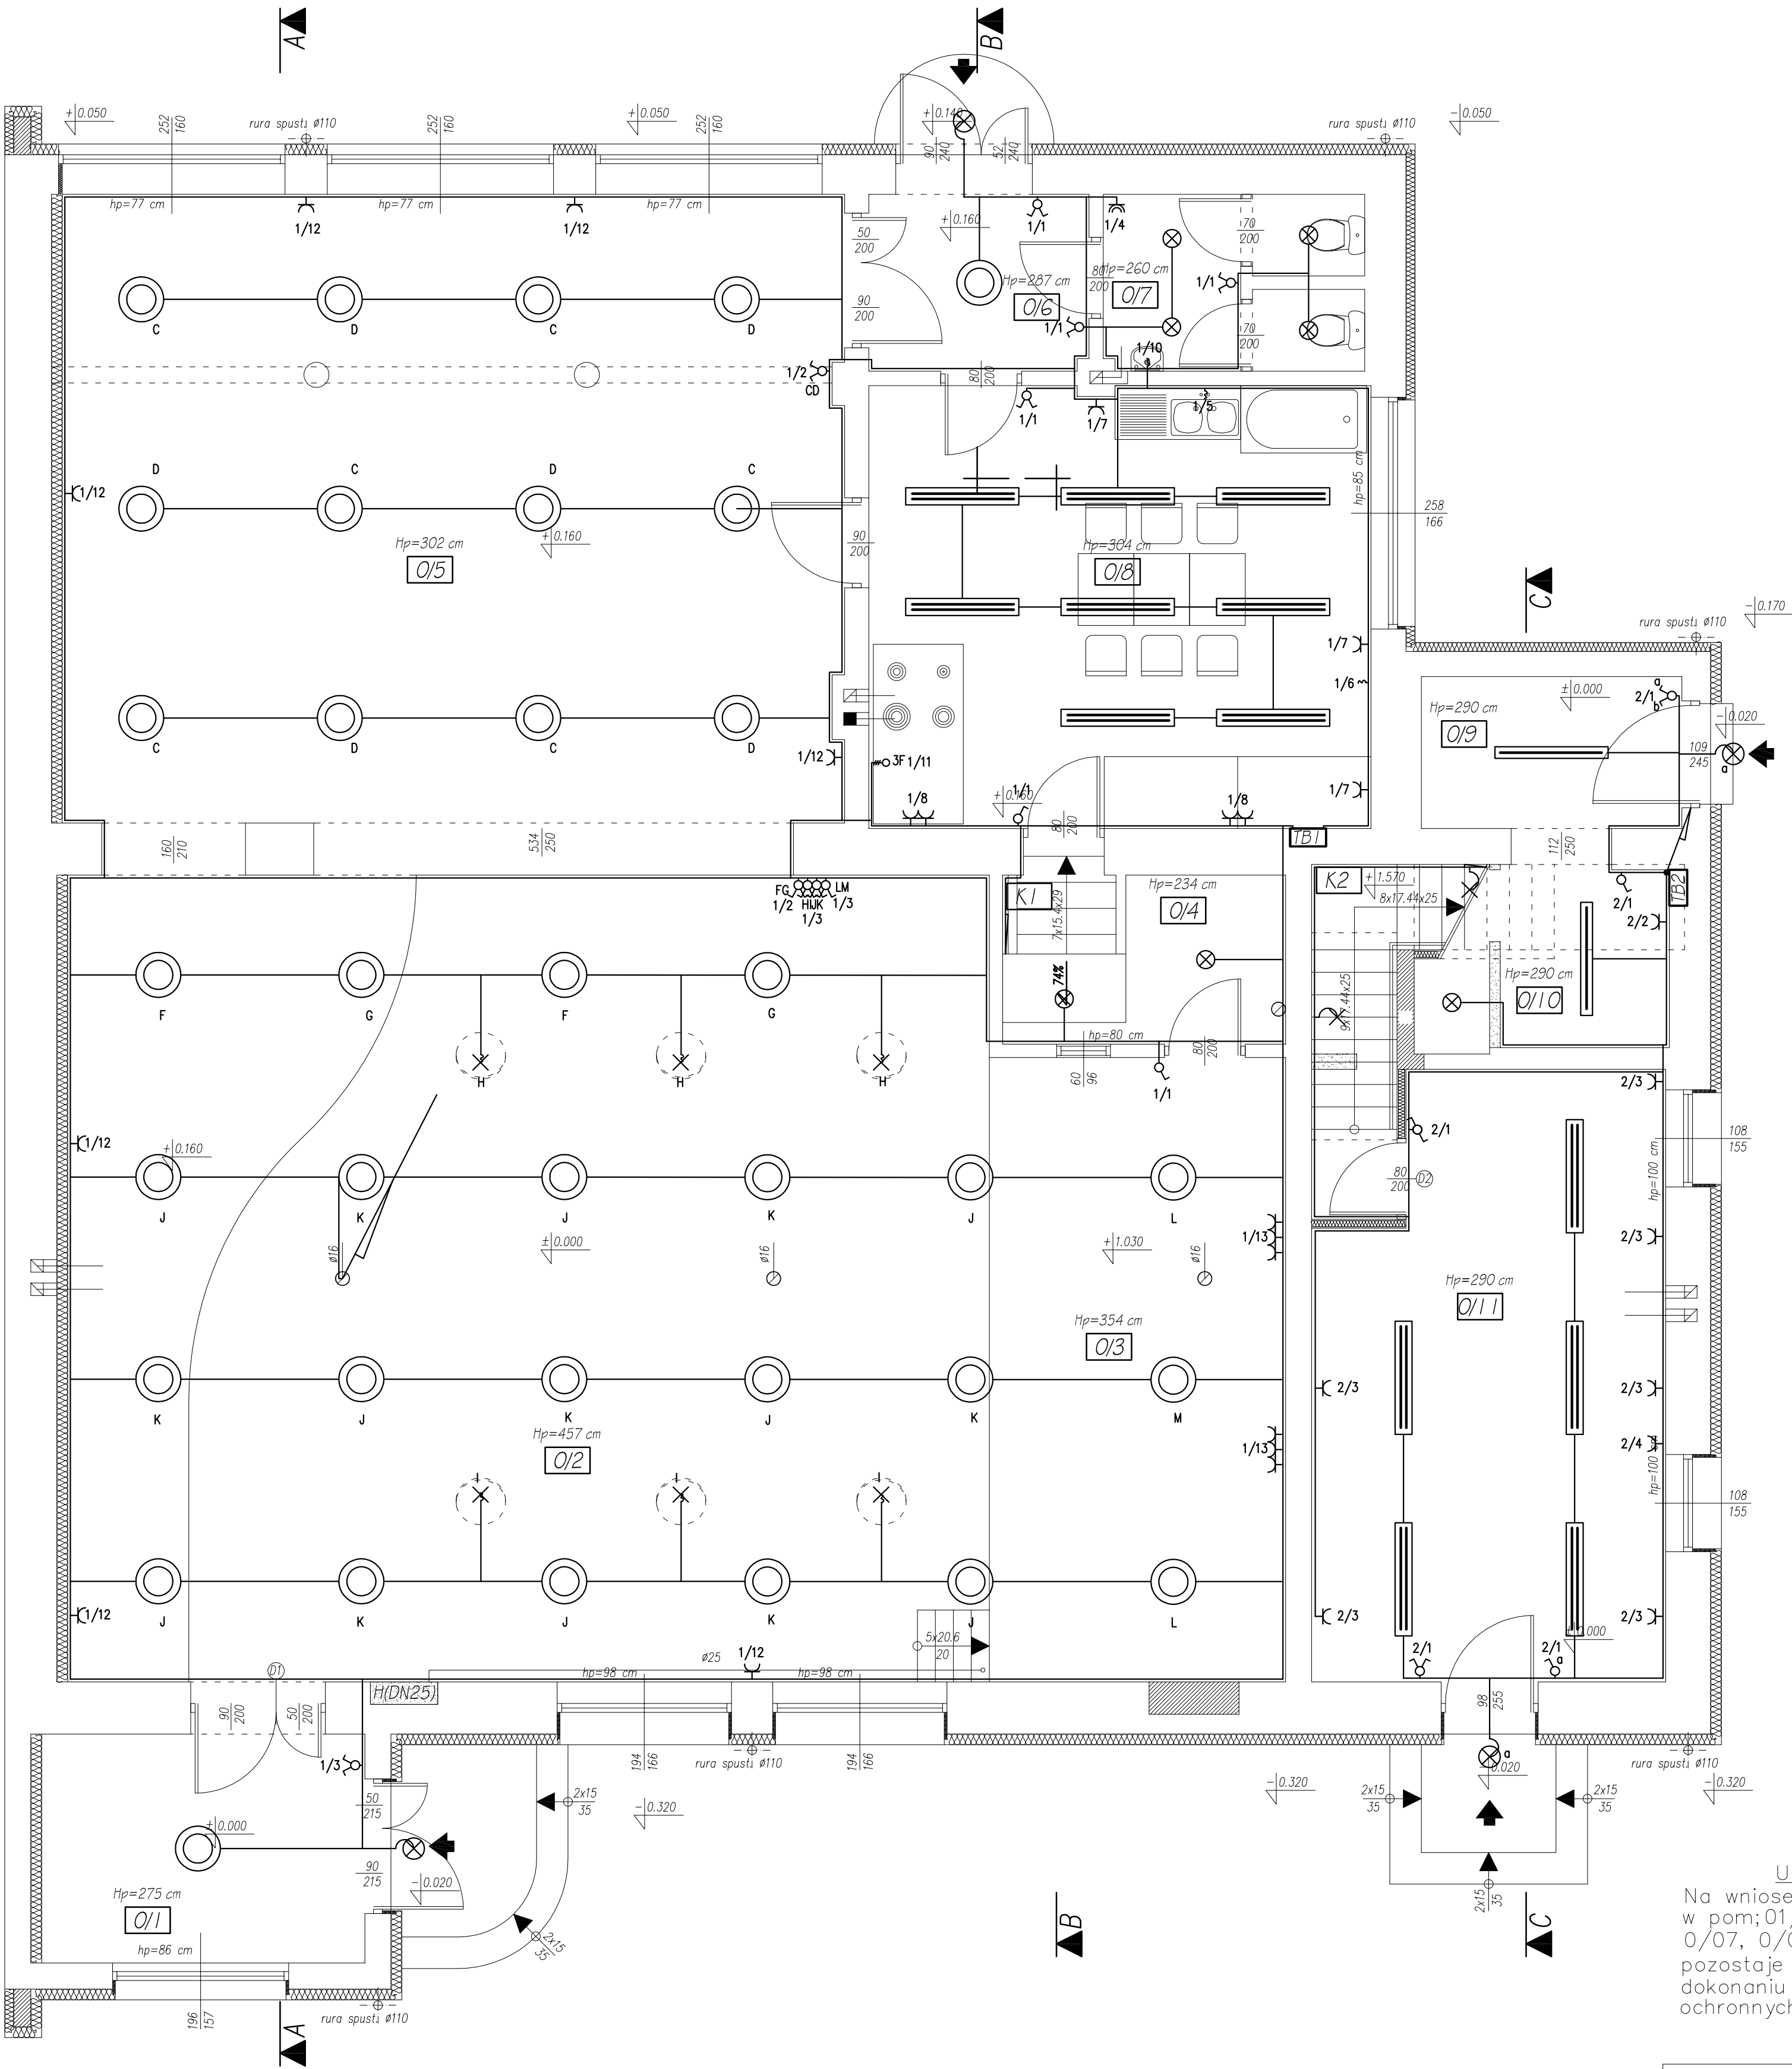

UWAGA:

Na wniosek Inwestora instalację w pom; 01/1; 01/2; 01/3, 0/05, 0/06, 0/07, 0/08 nie wykonywać pozostaje instalacja istniejąca po dokonaniu pozytywnych pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. M.Wojterski w WIELUNIU			
OBJEKT:		Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadłubie	
INWESTOR:		Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT PRZYZIEMIA	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż Maciej Wojterski upr.204/74Lw	
OPRACOWAŁ:		mgr inż Przemysław ŁEBEK	
DATA:	10.2009	SKALA:	1:50
		NR. RYS:	2