


WYKAZ POMIESZCZEŃ
PODDASZA

INWENTARYZOWANE I ADAPTOWANE			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Pow. pom. [m²]
1/1	Pom. techniczne	deski	29,13
K2	Schody	gress	3,30
RAZEM:			32,43

OZNACZENIA

♂	Łącznik jednobiegunowy p/t
↺	Łącznik schodowy p/t
	Oprawa oświetleniowa ESSystem 7070 SDS 236 EVG - 76W
	Oprawa oświetleniowa ESSystem 7366 SD 136 EVG - 38W
⌂	Gniazdo pojedyncze 16A / 230V p/t
WD	Wentylator dachowy
1/... 2/...	Numer obwodu elektrycznego TB1 - 1/..., TB2 - 2/...

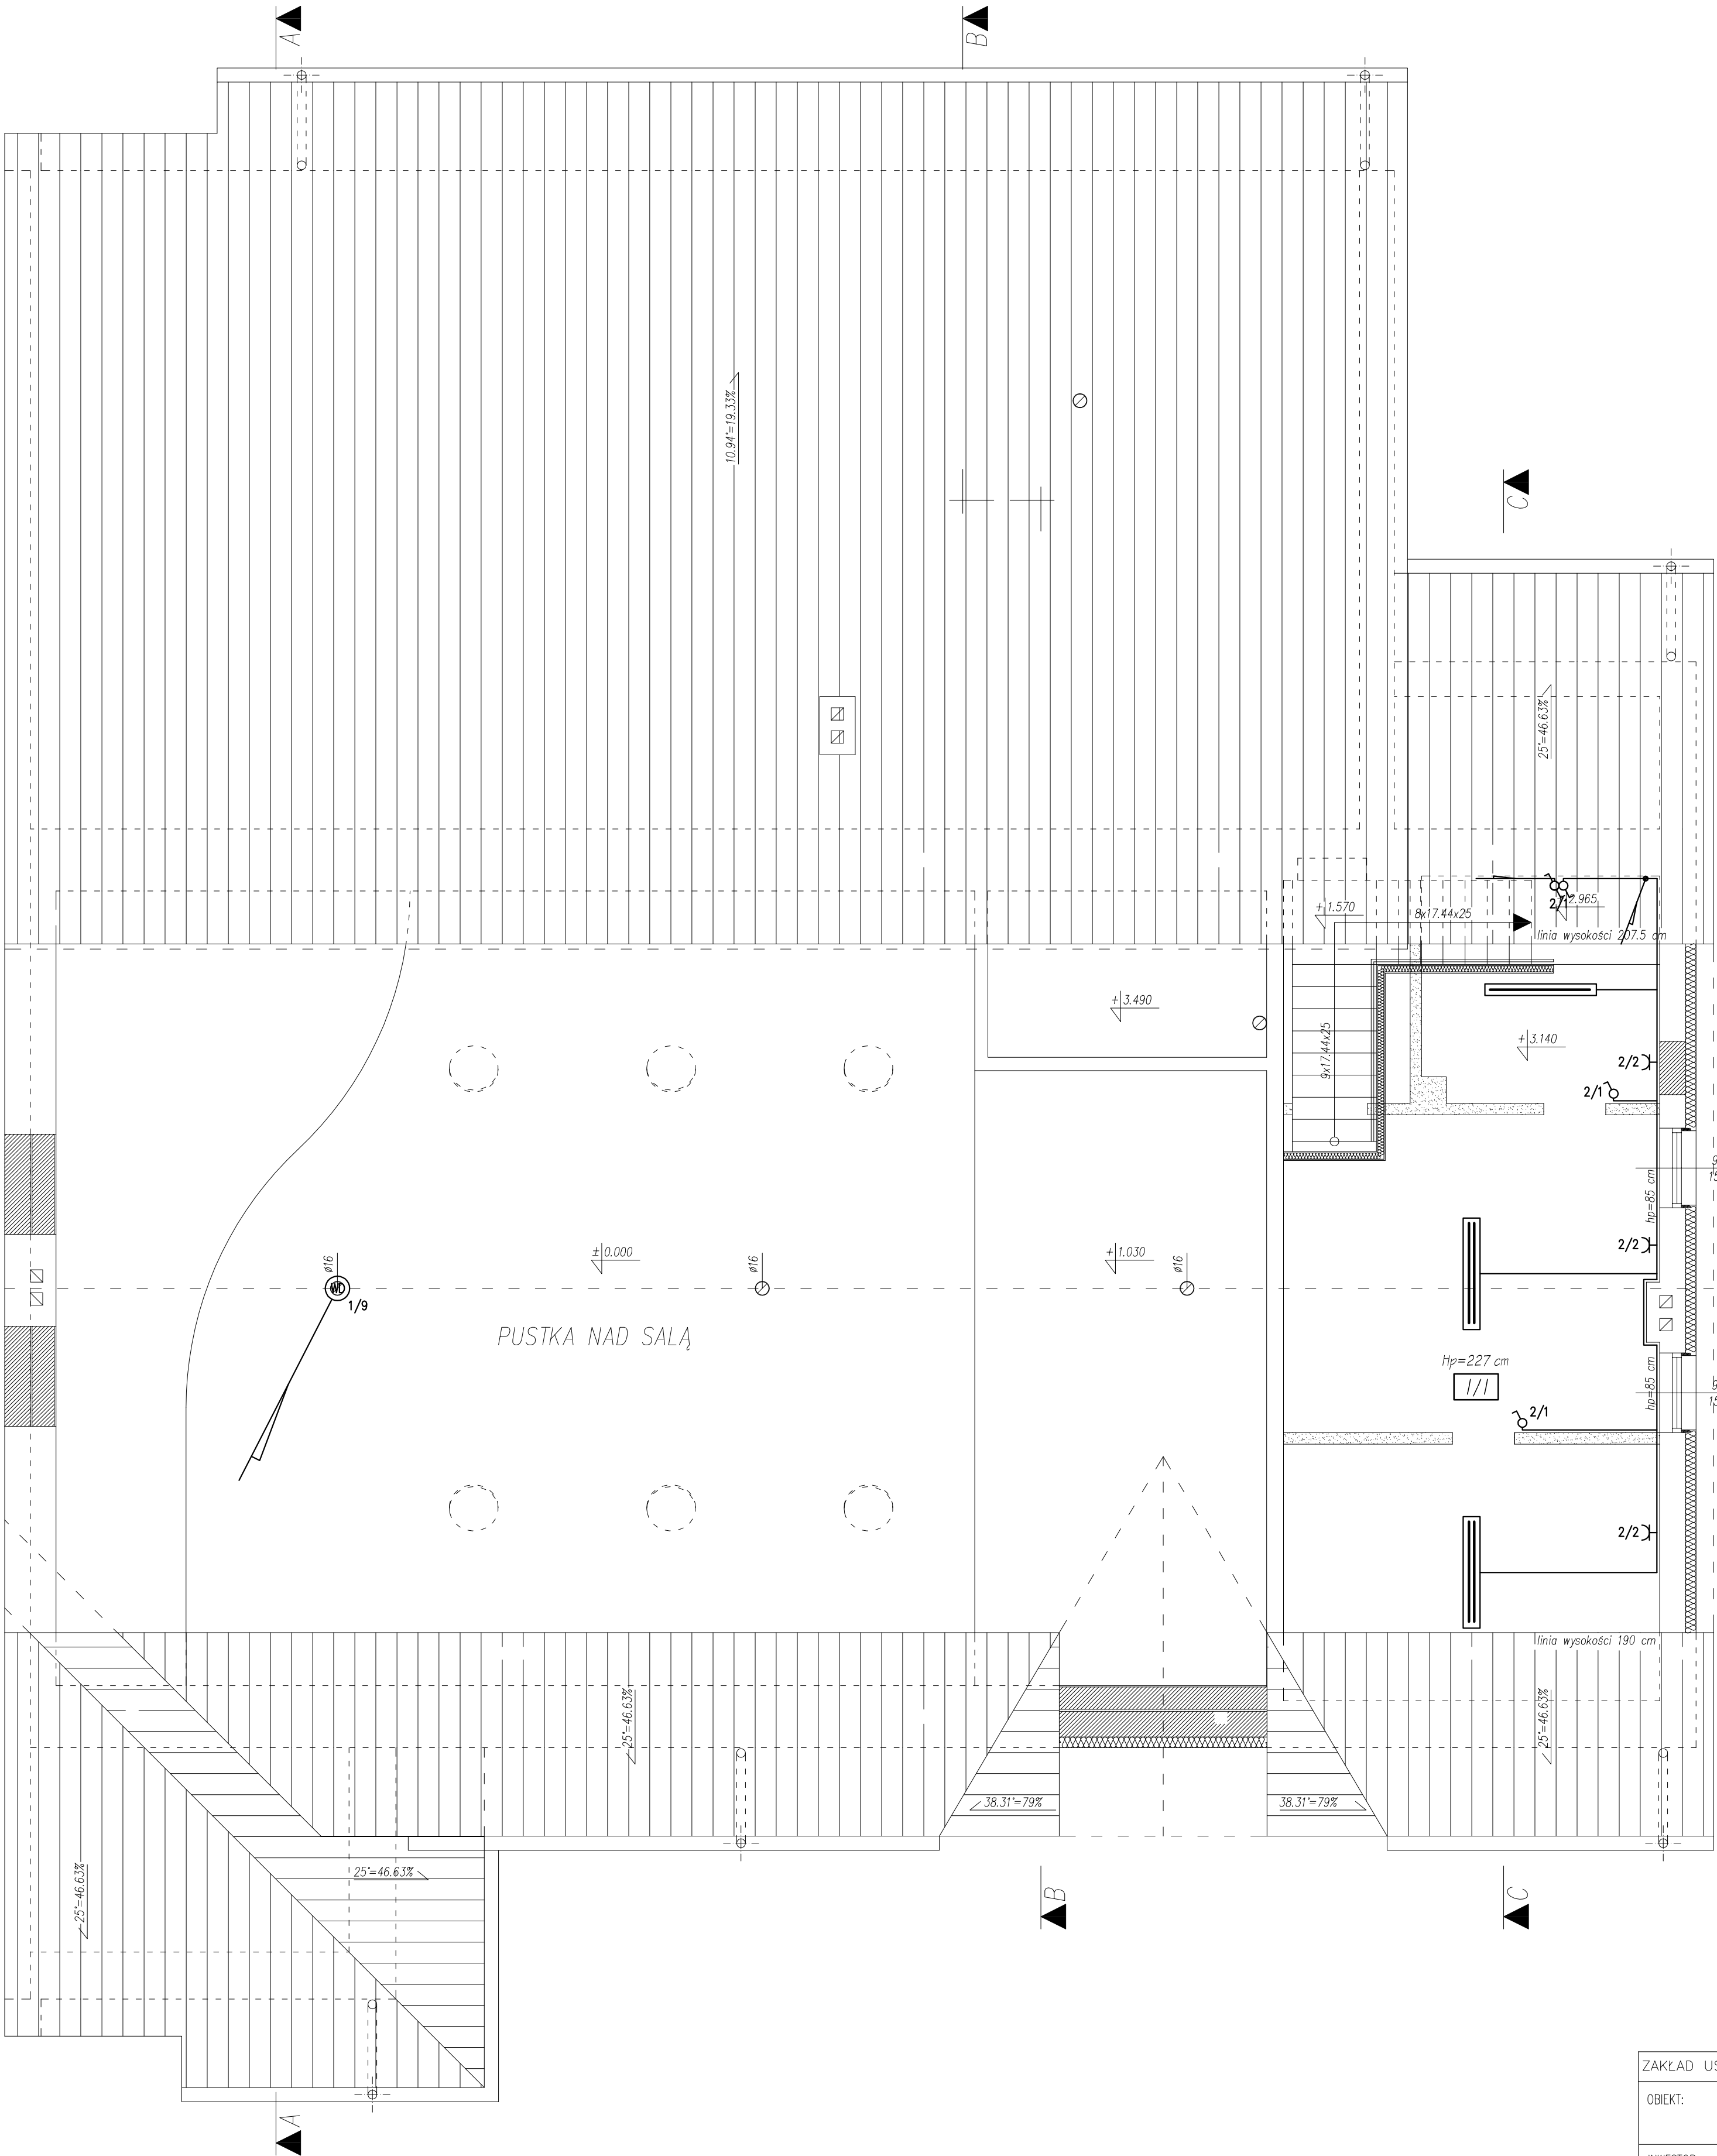

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. M.Wojterski w WIELUNIU

OBIEKT: Rozbudowa budynku remizy OSP
w Kadłubie

INWESTOR: Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1
98-300 Wieluń

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT POKŁADZAJĄCY

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Wojterski upr.204/74Lw

OPRACOWAŁ: mgr inż. Przemysław ŁEBEK

DATA: 10.2009 SKALA: 1:50 NR. RYS: 3