


Poziom porównawczy 166,00 m n.p.m.

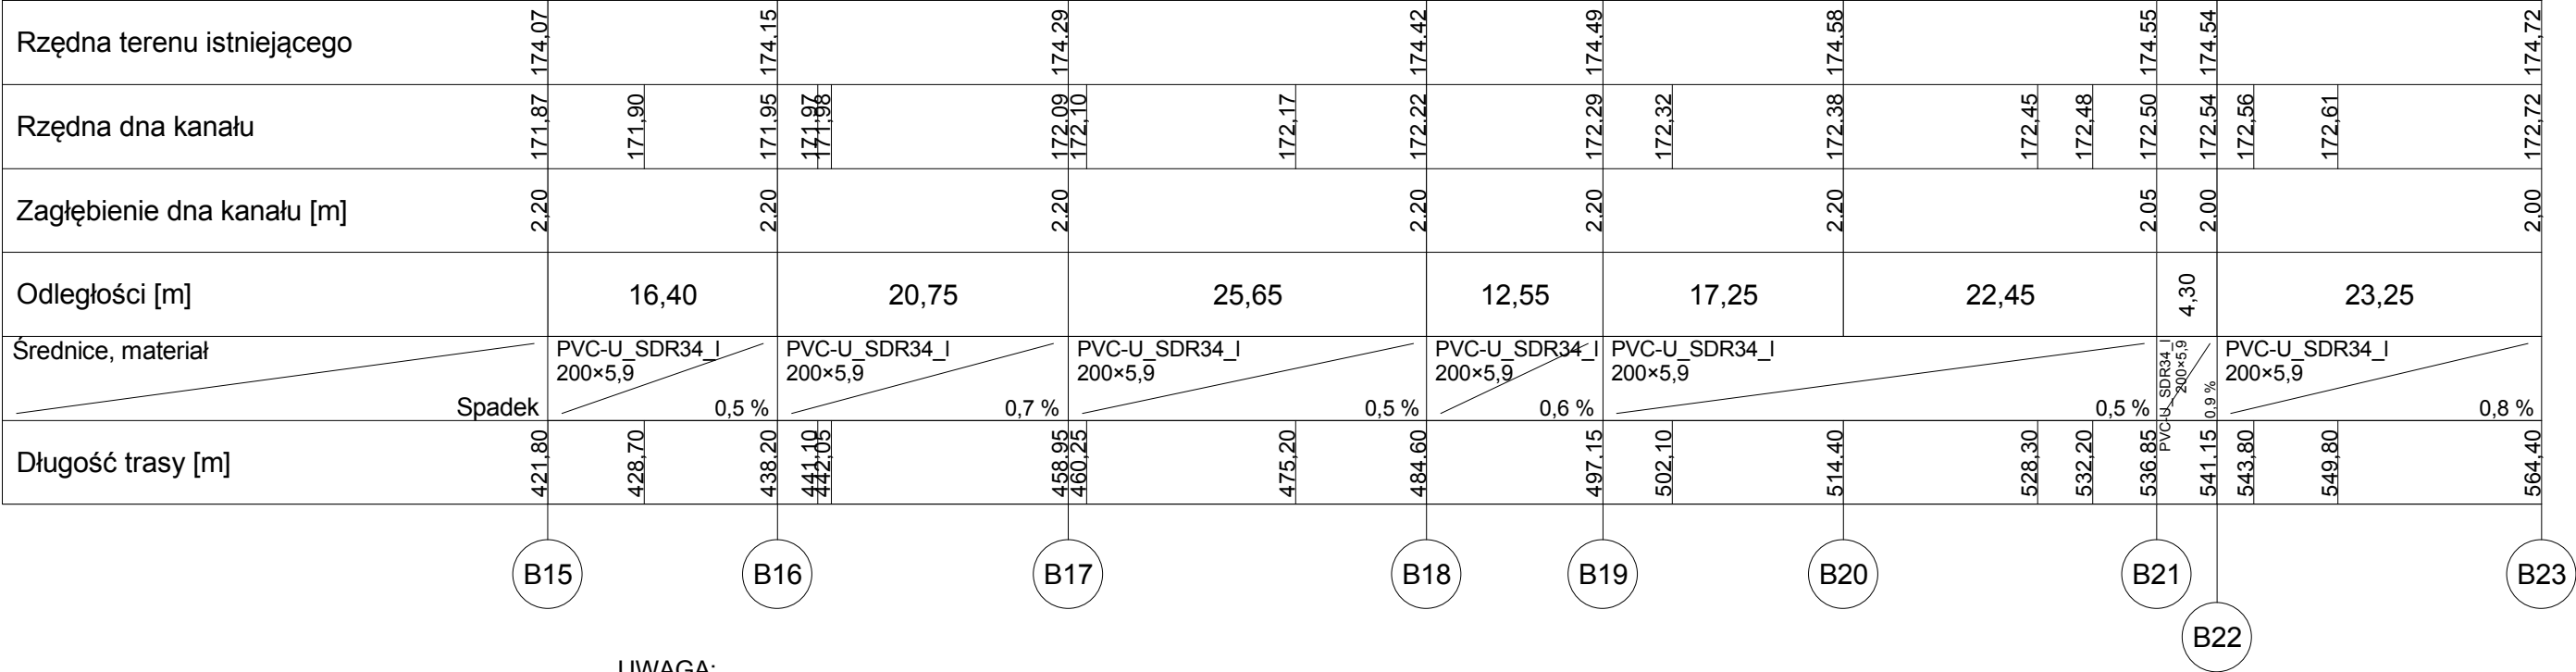

UWAGA:

1. Kanał grawitacyjny układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.

2. Obsypkę kanału wykonać z piasku do wysokości 20cm powyżej górnej krawędzi rury.

2. Zasypkę wykopów wykonać piaskiem (pełna wymiana gruntu).

RYS. NR 2-5

PROFIL PODŁUŻNY: B15-B23

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk