ZAKRES ZMIAN W ZAKRESIE RZUTU DACHU

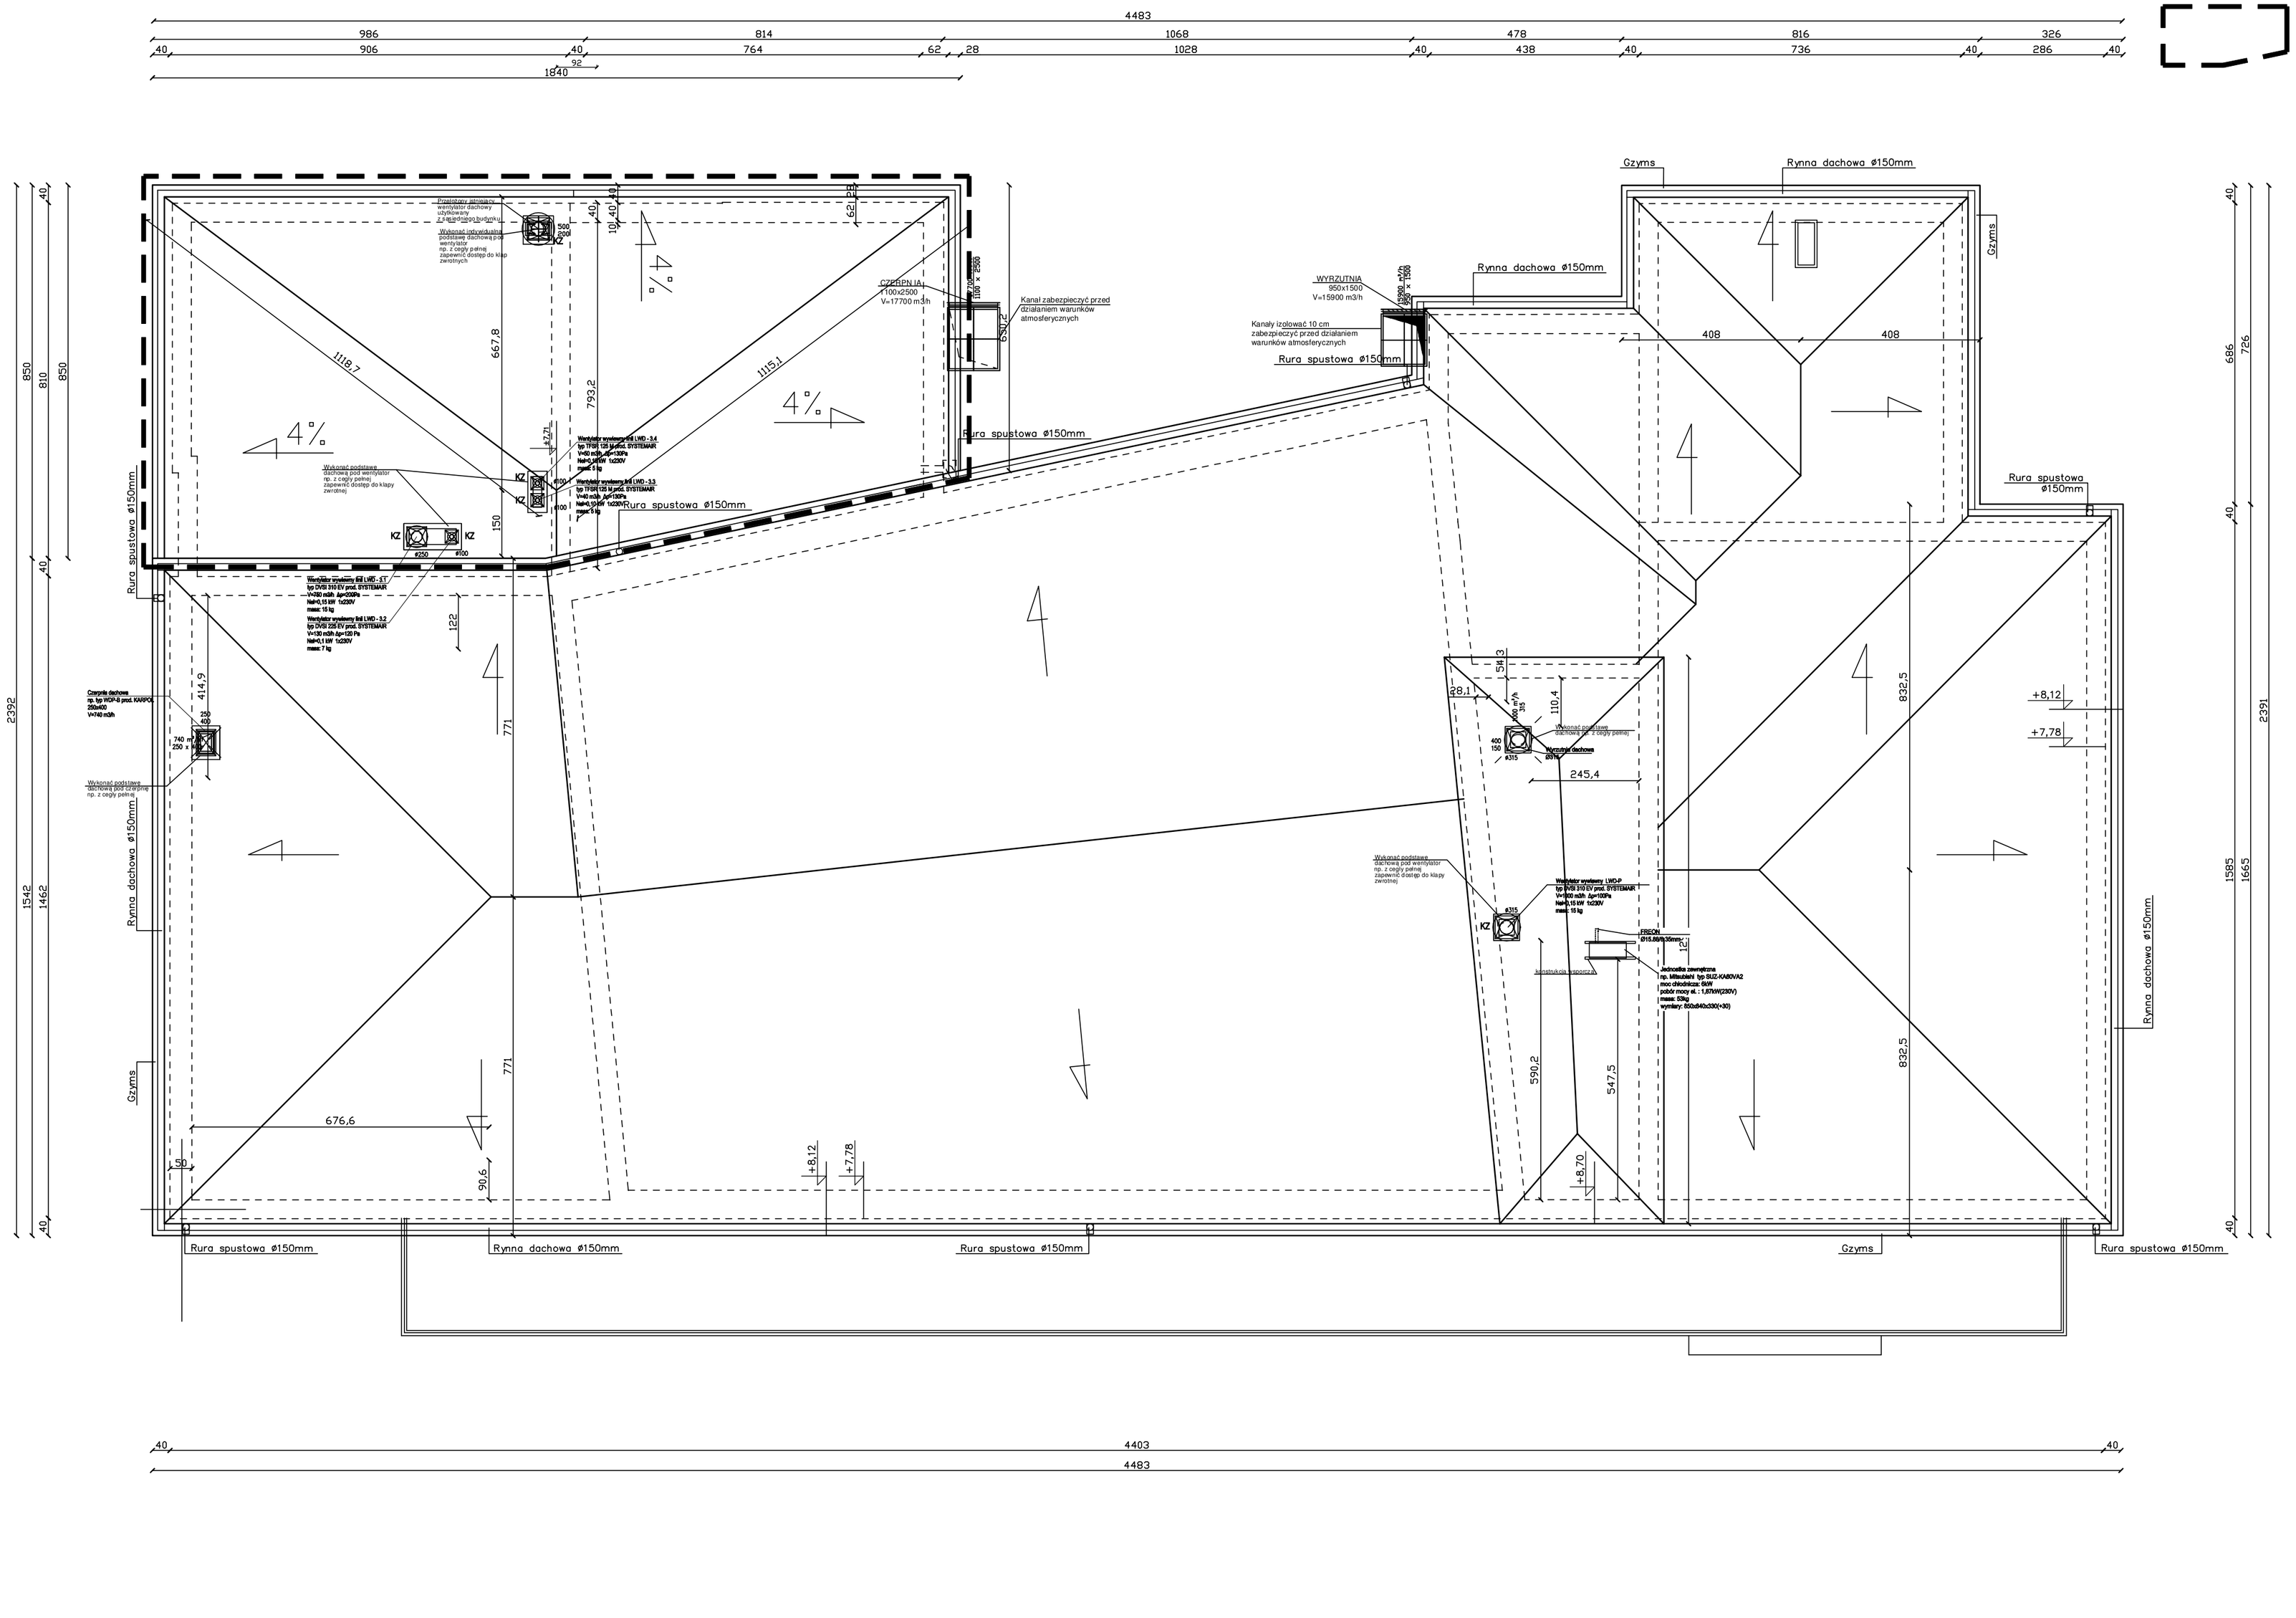
Gzyms
Rynna dachowa ø150mm
Rura spustowa ø150mm
WYRĄTUTNIA 950x1500 V=15900 m3/h
CZERPNIA 1400x2500 V=17700 m3/h
Kanał zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych
Kanały izolować 10 cm zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych
Wykonać podstawę dachową pod wentylator np. z ciągły pełnej
Wykonać podstawę dachową pod wentylator np. z ciągły pełnej (wpawnić dostęp do klapy rewizyjnej)
Centrala dachowa typ typ WCP-S prod. KANPOL 2000x800 V=740 m3/h
Wentylator wyciągowy WJP typ DVD 315/12V prod. SYSTEMAIR V=1500