



OZNACZENIA	
K	Kocioł z palnikiem olejowym o mocy Q = 100 kW
zl	Zlewozmywak jednokomorowy
z	Zawór czerpalny Ø15 z końcówką do weza
Sc	Studzienka schładzająca
wp	Wpust podłogowy
ZMO	Zbiornik magazynowy oleju dwupłaszczowy o pojemności V=1500dm ³
Np	Naczynie przeponowe typu 110N
N1	Otwór nawiewny do kotłowni 120x250 mm
N2	Otwór nawiewny do magazynu oleju opalowego 140x140 mm
W1	Otwór wywiewny z kotłowni 2x140x140 mm
W2	Otwór wywiewny z magazynu oleju opalowego 140x140 mm
Nz	Nasada na rurociągu do napełniania zbiorników magazynowych oleju
Oz	Odpowietrznice zbiorników magazynowych oleju – wyprowadzone ponad dach budynku
—	Rurociąg zasilania instalacji centralnego ogrzewania
--	Rurociąg powrotu instalacji centralnego ogrzewania

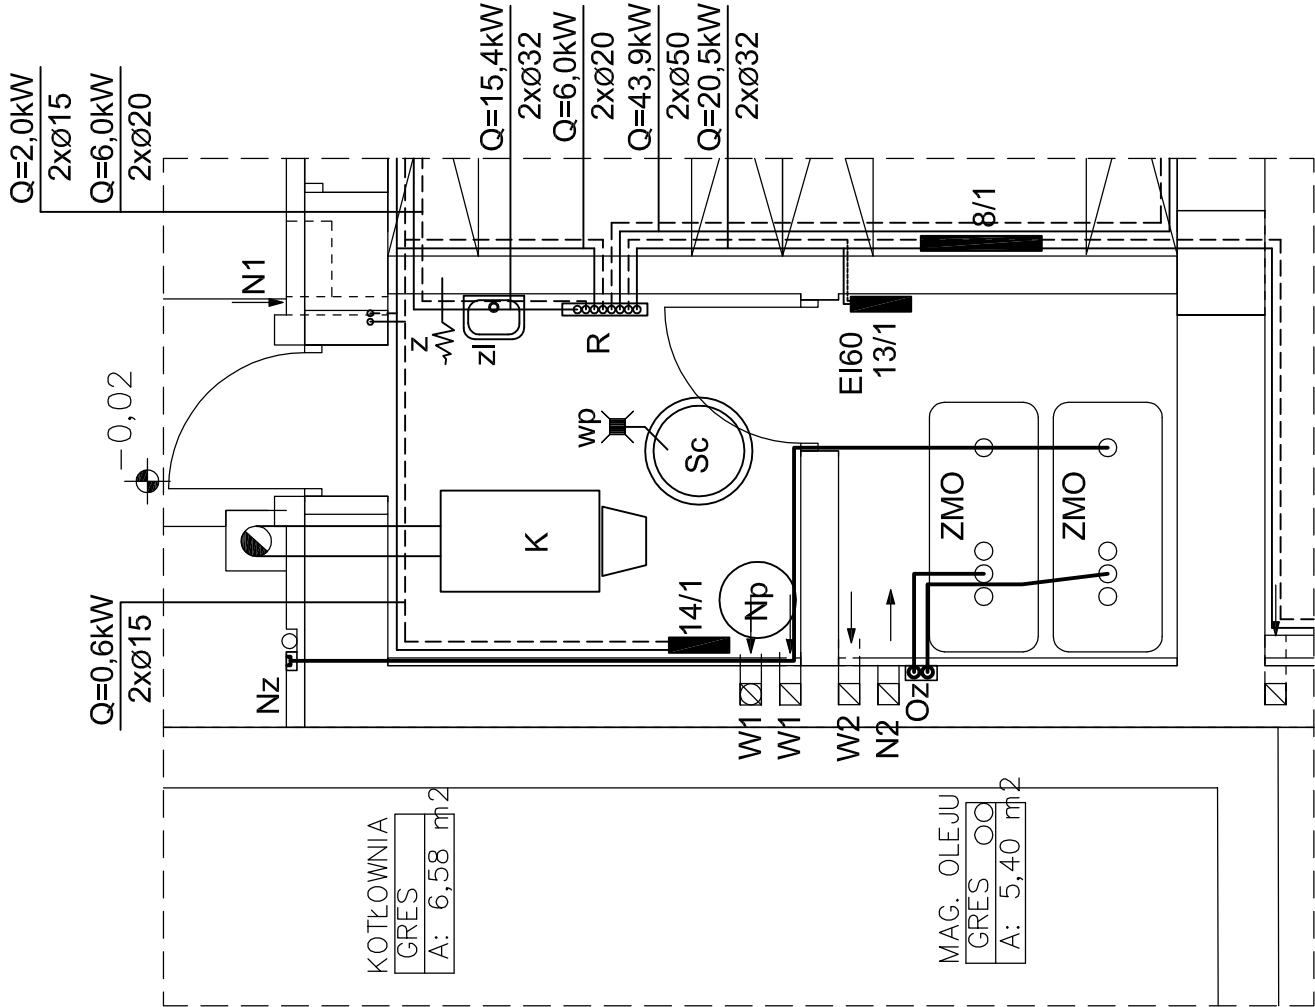

	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMSKI 93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 tel. 0 42 209 32 86 fax. 0 42 209 31 94 michalotomski@interia.pl	
	PROJEKT WYKONAWCZY ODNOWY MIEJSKOWOŚCI TURÓW PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TURÓWIE. 98-300 TURÓW, DZIAŁKI NR EWID. 578 I 579. ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TURÓWIE ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TURÓWIE	
INWESTOR:	Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Pałac Kazimierza Wielkiego 1	
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	
NAZWA RYSUNKU:	USTYTUOWANIE URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI	
PROJEKTANCI:	mgr inż. Mirosław Tomala upr. bud. nr 12257/VIŁ w spec. Instal. i skł. san. bez ograniczeń, mgr inż. Zbigniew Pawełski upr. bud. nr 514/89VIŁ w spec. Instal. i skł. san. bez ograniczeń,	
SKALA	FAZA	NR
1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	11
	DATA	07.2011