



PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY V-V'



Poziom porównawczy 177,00 m n.p.m.

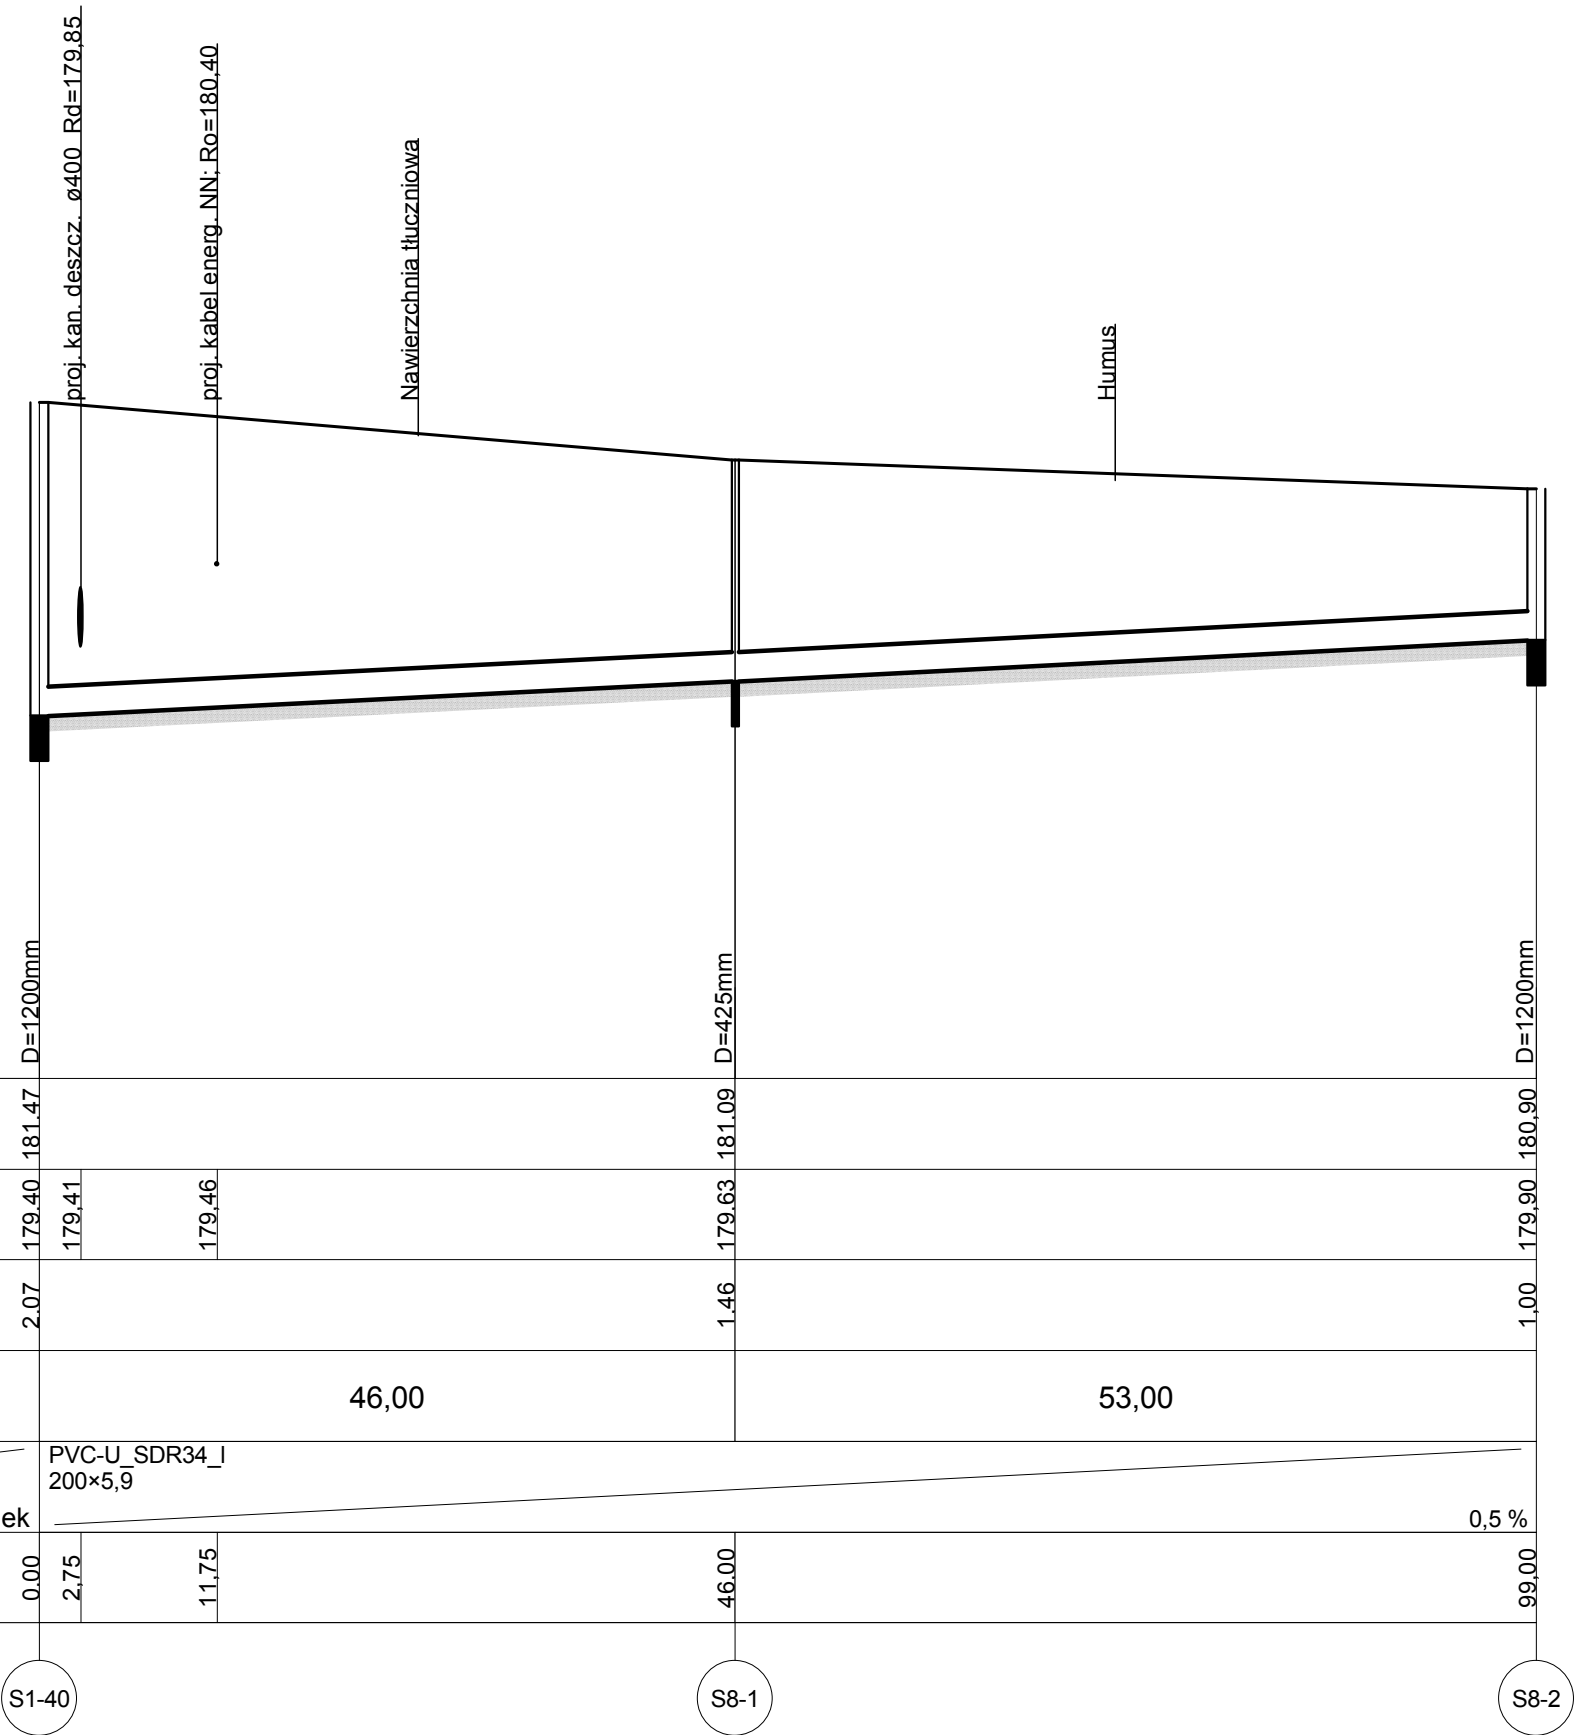

Rzędna terenu projektowanego	181.47			181.09		180.90
Rzędna dna kanału	179.40	179.41	179.46	179.63		179.90
Zagłębienie dna kanału [m]	2.07			1.46		1.00
Odległości [m]		46,00			53,00	
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_I 200×5,9					
Spadek		0,5 %				
Długość trasy [m]	0.00	2.75	11.75	46.00		99.00

- UWAGA:
- 1. Kanał sanitarny układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
 - 2. Obsypkę kanału wykonać z piasku do wys. 20cm powyżej górnej krawędzi rury.
 - 3. Zasypkę wykopów wykonać piaskiem dowiezionym (CAŁKOWITA WYMIANA GRUNTU).

RYS. T8-1 : PROFIL PODŁUŻNY: S1-40/S8-2

Projektant: mgr inż. Anna Nowakowska

Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Prokopczyk