Skala Pionowa 1:50
Skala Pozioma 1:150
Poziom porówn. 172.00 m.n.p.m.

	Odległość [m]	Długość odcinka [m]	Średnica rury [mm]	Spadek [‰]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	Rzędna terenu [m.n.p.m.]
S1	0.00				1.94	176.43	178.37
		14.11	315	4.0			
S2	14.11				1.76 1.76	176.48 176.48	178.24 178.43
		10.57	315	4.0			
sw1	24.68				1.53 1.53	176.52 176.52	178.05 178.50
		11.33	315	4.0			
S3	36.01				1.52 1.52	176.56 176.56	178.08 178.43
		8.95	315	4.0			
S4	44.96				1.55 1.55	176.59 176.59	178.14 178.36
		19.84	315	4.0			
S5	64.80				1.47 1.47	176.67 176.67	178.14 178.22
		8.68	315	4.0			
S6	73.48				1.41 1.41	176.70 176.70	178.11 178.40
		7.34	315	4.0			
S7	80.82				1.29 1.29	176.73 176.73	178.02 178.12
		11.17	315	4.0			
S8	91.99				1.21 1.21	176.78 176.78	177.99 177.97
		8.65	250	4.0			
sw2	100.64				1.08 1.08	176.81 176.81	177.89 177.98
		12.62	200	4.0			
S9	113.26				1.20 1.20	176.86 176.86	178.06 178.02
		40.07	200	4.0			
S10	153.33				1.09 1.09	177.02 177.02	178.11 178.05
		30.59	200	4.0			
S11	183.92				0.83 0.83	177.14 177.14	177.97 178.12
		5.35	200	5.0			
wp4	189.27				0.72	177.17	177.89 178.12

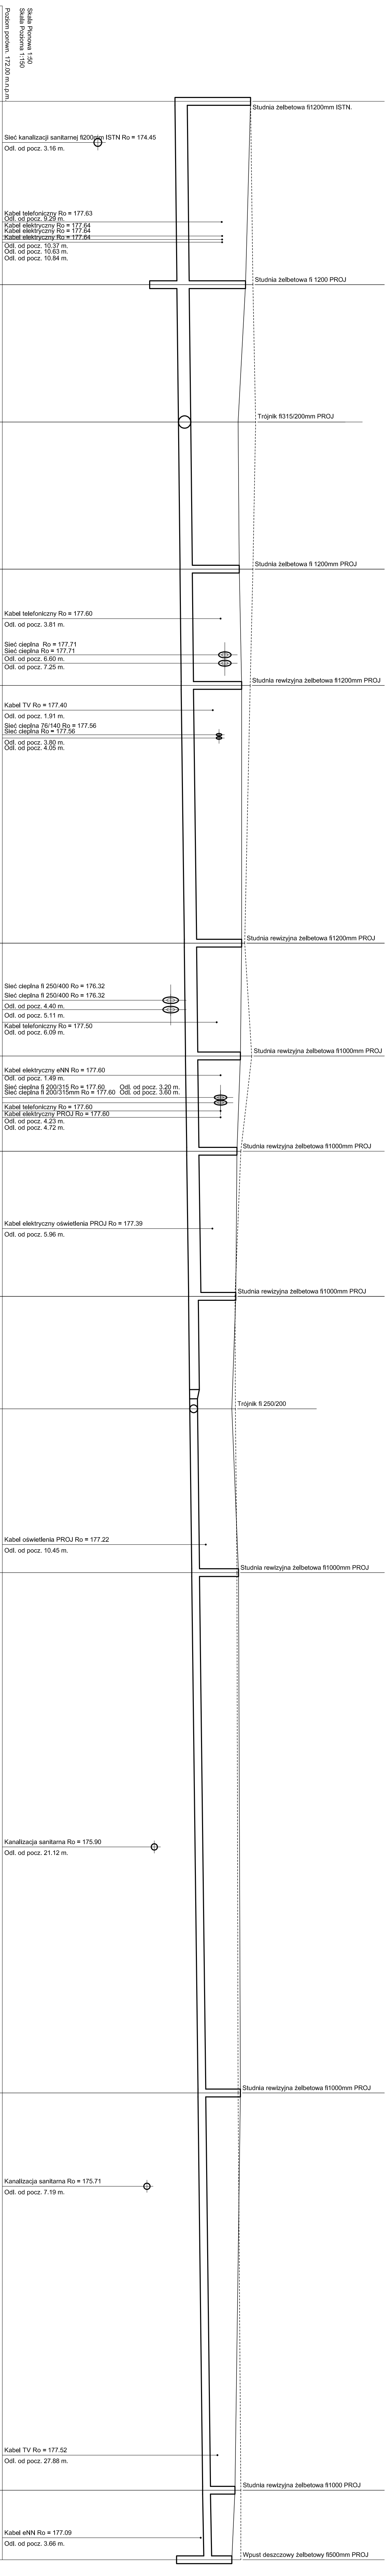
Studnia żelbetowa fi1200mm ISTN.
Sieć kanalizacji sanitarnej fi200mm ISTN Ro = 174.45
Odl. od pocz. 3.16 m.
Kabel telefoniczny Ro = 177.63
Odl. od pocz. 9.29 m.
Kabel elektryczny Ro = 177.64
Kabel elektryczny Ro = 177.64
Kabel elektryczny Ro = 177.64
Odl. od pocz. 10.37 m.
Odl. od pocz. 10.63 m.
Odl. od pocz. 10.84 m.
Studnia żelbetowa fi 1200 PROJ
Trójnik fi315/200mm PROJ
Studnia żelbetowa fi 1200mm PROJ
Kabel telefoniczny Ro = 177.60
Odl. od pocz. 3.81 m.
Sieć cieplna Ro = 177.71
Sieć cieplna Ro = 177.71
Odl. od pocz. 6.60 m.
Odl. od pocz. 7.25 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1200mm PROJ
Kabel TV Ro = 177.40
Odl. od pocz. 1.91 m.
Sieć cieplna 76/140 Ro = 177.56
Sieć cieplna Ro = 177.56
Odl. od pocz. 3.80 m.
Odl. od pocz. 4.05 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1200mm PROJ
Sieć cieplna fi 250/400 Ro = 176.32
Sieć cieplna fi 250/400 Ro = 176.32
Odl. od pocz. 4.40 m.
Odl. od pocz. 5.11 m.
Kabel telefoniczny Ro = 177.50
Odl. od pocz. 6.09 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1000mm PROJ
Kabel elektryczny eNN Ro = 177.60
Odl. od pocz. 1.49 m.
Sieć cieplna fi 200/315 Ro = 177.60 Odl. od pocz. 3.20 m.
Sieć cieplna fi 200/315mm Ro = 177.60 Odl. od pocz. 3.60 m.
Kabel telefoniczny Ro = 177.60
Kabel elektryczny PROJ Ro = 177.60
Odl. od pocz. 4.23 m.
Odl. od pocz. 4.72 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1000mm PROJ
Kabel elektryczny oświetlenia PROJ Ro = 177.39
Odl. od pocz. 5.96 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1000mm PROJ
Trójnik fi 250/200
Kabel oświetlenia PROJ Ro = 177.22
Odl. od pocz. 10.45 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1000mm PROJ
Kanalizacja sanitarna Ro = 175.90
Odl. od pocz. 21.12 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1000mm PROJ
Kanalizacja sanitarna Ro = 175.71
Odl. od pocz. 7.19 m.
Kabel TV Ro = 177.52
Odl. od pocz. 27.88 m.
Studnia rewizyjna żelbetowa fi1000 PROJ
Kabel eNN Ro = 177.09
Odl. od pocz. 3.66 m.
Wpust deszczowy żelbetowy fi500mm PROJ

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Branża:	SANITARNA		
Temat:	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY OS. WOJSKA POLSKIEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA		
Nazwa rys:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ S1 - wp4		
Obiekt:	Osiedle Wojska Polskiego		
Adres	Wieluń (dz. nr ewld. 100, 115, 614/5, 92/6, 92/13, obręb 7)		
Projektant	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/POOS/09	
Sprawdził	mgr inż. Roman Golański	OPL/0605/POOS/10	
Inwestor	Gmina Wieluń pl. Kazimierza Wielkiego 1 98 - 300 Wieluń	SKALA 1 : 50/150	10.2010 S - 2