


linia kablowa projektowana typu YAKY 4x25mm²,
istn. sł: ul. Sadowa – proj.linia dł.183/250m – istn. słup ul. Agrestowa

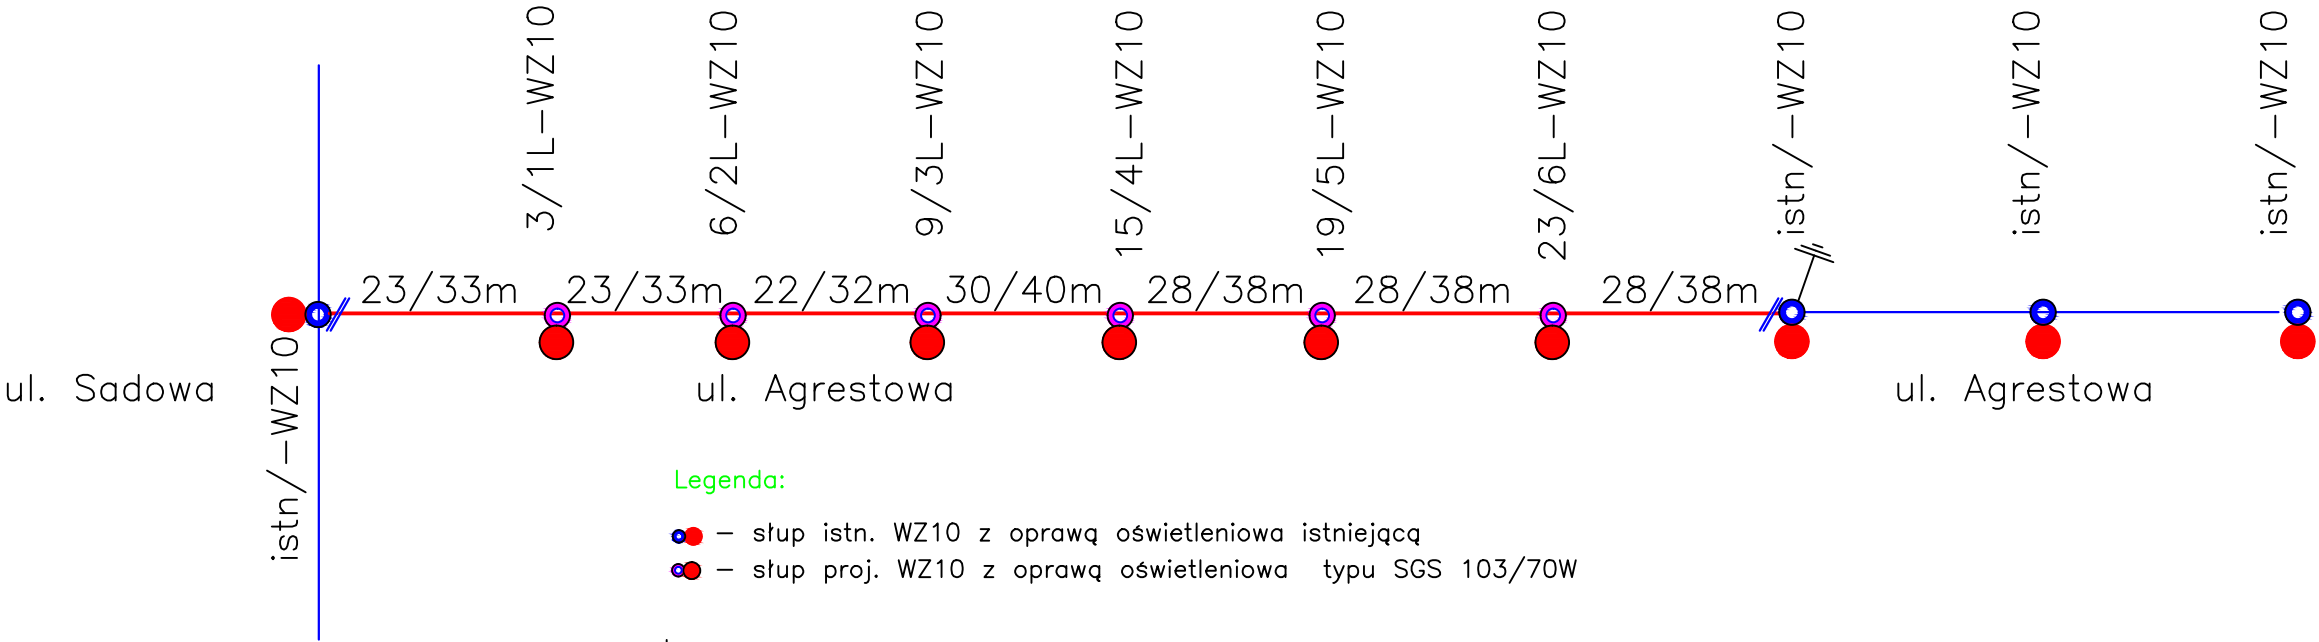

Legenda:

•• – słup istn. WZ10 z oprawką oświetleniową istniejącą
•• – słup proj. WZ10 z oprawką oświetleniową typu SGS 103/70W

⏏ – istn. uziemienie przewodu PEN R < 30ohm

— istn linia kablowa typu YAKY 4x25mm
— proj linia kablowa typu YAKY 4x25mm
28/38m –dług. rowu kablowego/dł. kabla

UWAGA:

Decyzja o miejscu podłączenia oświetlenia (istniejący słup oświetleniowy) będzie podjęta po wykonaniu oświetlenia w uzgodnieniu z LUMEN W-n, po dokonaniu pomiarów obciążeń.

Zakład Usług Inwestycyjnych w Wieluniu.	
Nazwa obiektu: Budowa ulicy Agrestowej w Wieluniu wraz z odwodnieniem , budową zjazdów i oświetlenia ulicznego-dz.355/1,116/1,205/2,353/2,284,229/4,obręb15,	data 03.2014r
Schemat ideowy połączeń linii kablowej oświetlenia uliczy Agrestowej z istniejącej linii kablowej oświetlenia	skala
Autor projektu: mgr inż.M.Wojterski uprawniony z \$9 ust.1pkt.1 nr.204/74Łw	Nr rysunku 2
Sprawdzający : mgr inż. M. Kiczka nr uprawnień: LOD/2086/PWOE/13	podpis: