


ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI

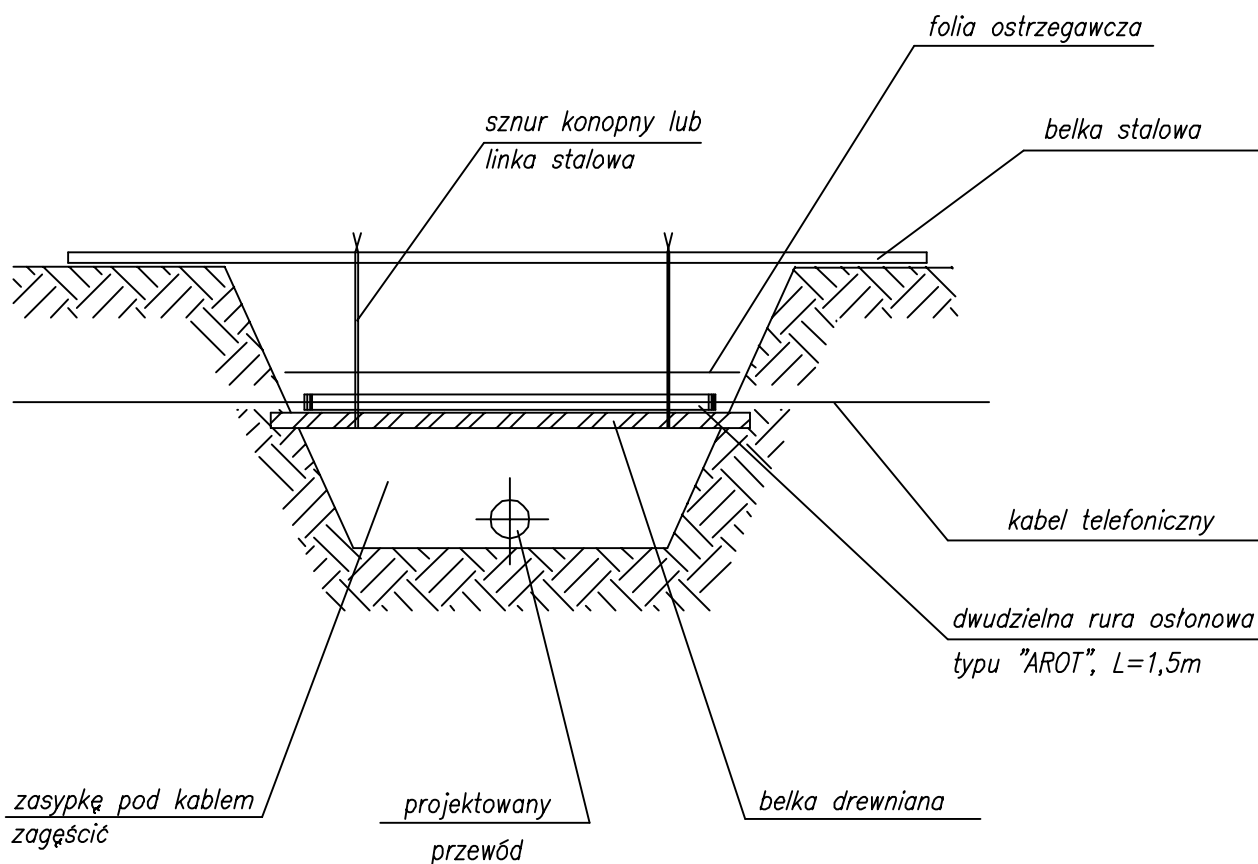

UWAGA:

Na odstąpnity kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110; L=1,5m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ Z PRZYŁĄCZEM		
Lokalizacja:	MASŁOWICE, gm. Wieluń obręb MASŁOWICE, dz. nr 455, 464, 452/8, 710, 834/5, 922	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98-300 WIELUŃ, Plac Kazimierza Wielkiego 1	
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18	
Asystent projektanta:	Podpis	Skala ---
mgr inż. JOANNA NOWAKOWSKA		
Projektant:	Podpis	Data 07.2014r.
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02		
Sprawdzający:	Podpis	Nr rys. 4
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Lw ŁOD/IS/3054/03		