


HYDRANT NADZIEMNY HP2– schemat

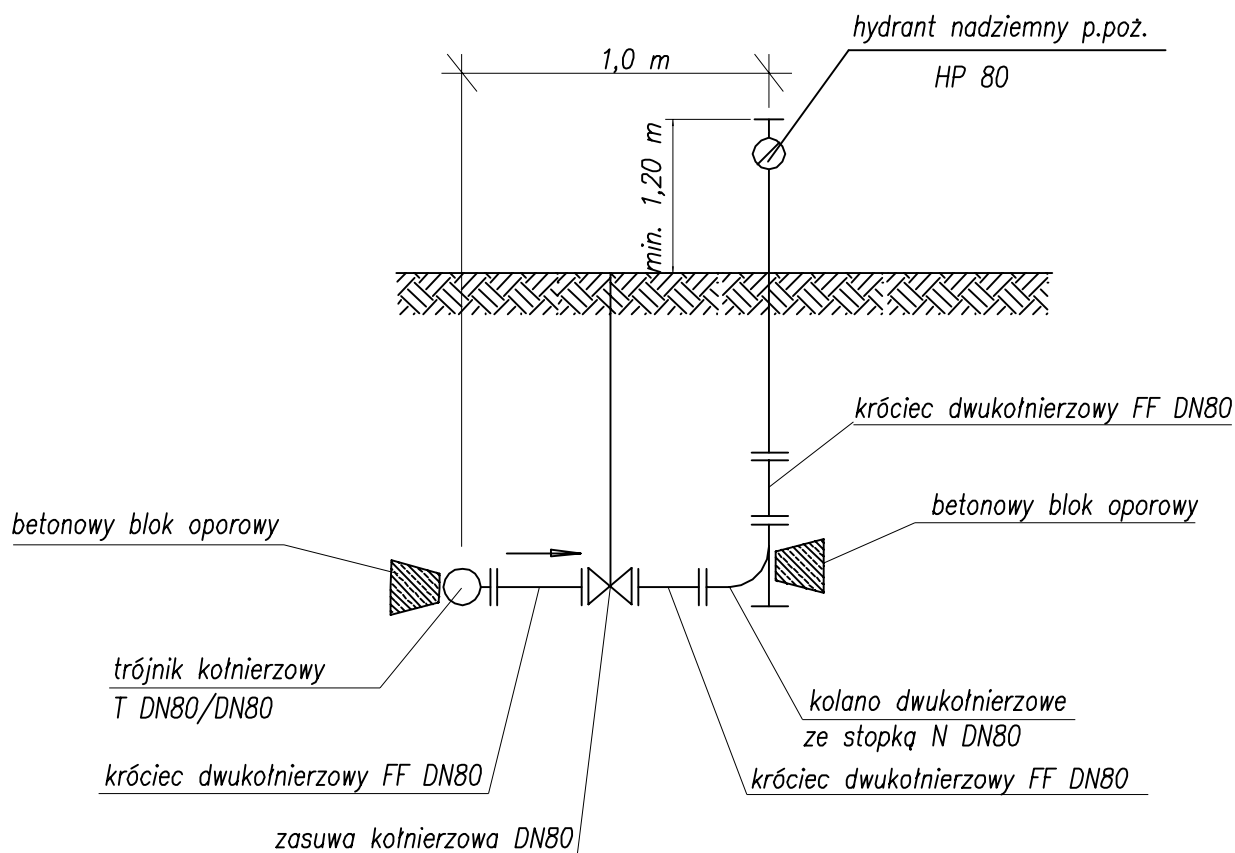

UWAGA: Hydrant wyposażać w wodomierz hydrantowy DN 65,
np. typu MH-01, prod. PoWoGaz SA Poznań.

HYDRANT NADZIEMNY HP2– schemat		
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZEM		
Lokalizacja:	MASŁOWICE, pow. wieluński Dz. nr ewid. 455, 465, 452/8, 710, 834/5, 922– obręb Masłowice	
Inwestor:	GMINA WIELUŃ 98-300 WIELUŃ, PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1	
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18	
Asystent projektanta:	Podpis	Skala ---
mgr inż. JOANNA NOWAKOWSKA		
Projektant:	Podpis	Data 07.2014r.
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/WŁ ŁOD/IS/1523/02		
Sprawdzający:	Podpis	Nr rys. 3.2
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Łw ŁOD/IS/3054/03		