Widok czołowy (bez prętów rozdzielczych długich) 1:25

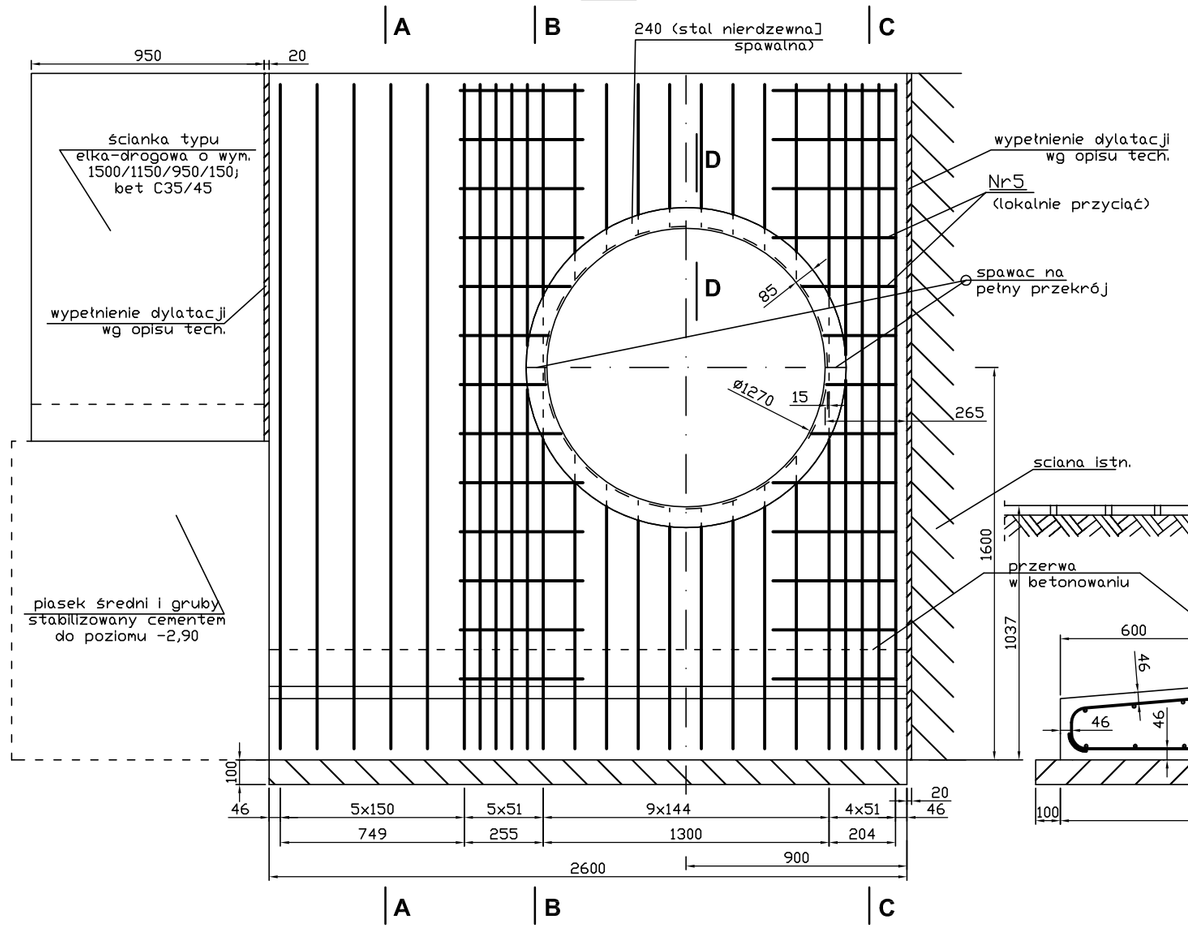

Przekrój A-A 1:25

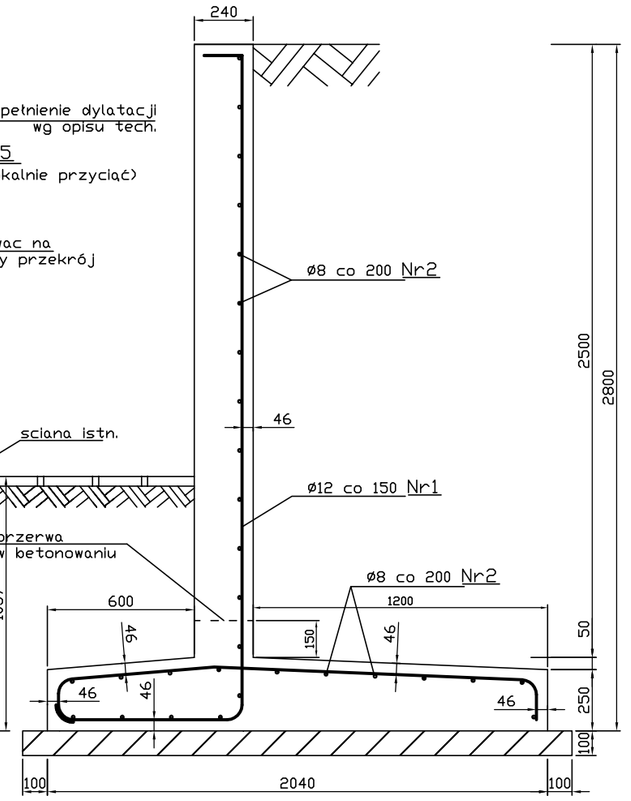

Przekrój B-B, C-C 1:25

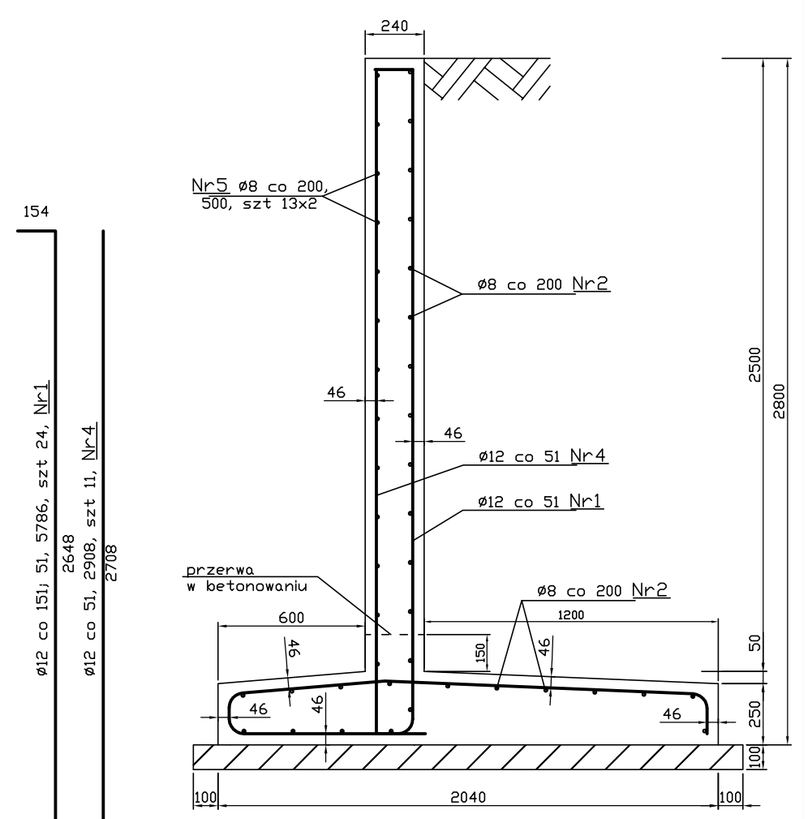

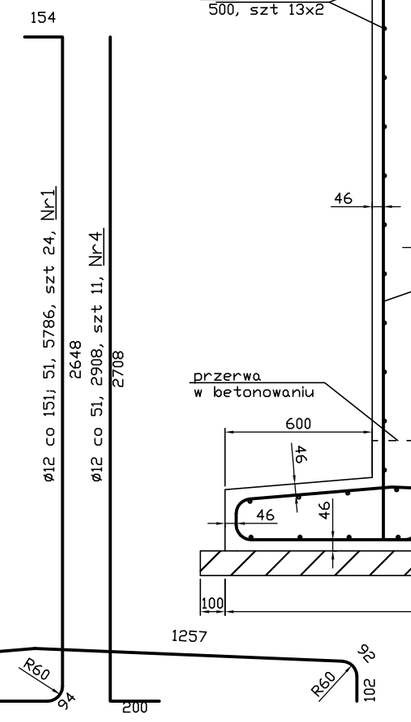

Przekrój D-D 1:5

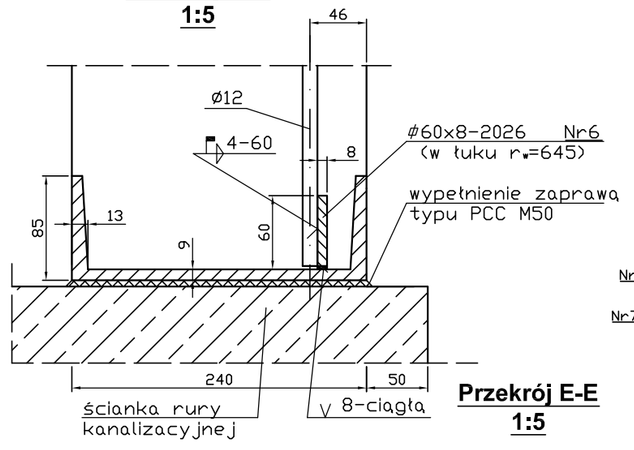

Przekrój E-E 1:5

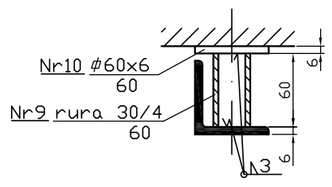

Krata K-1 1:20

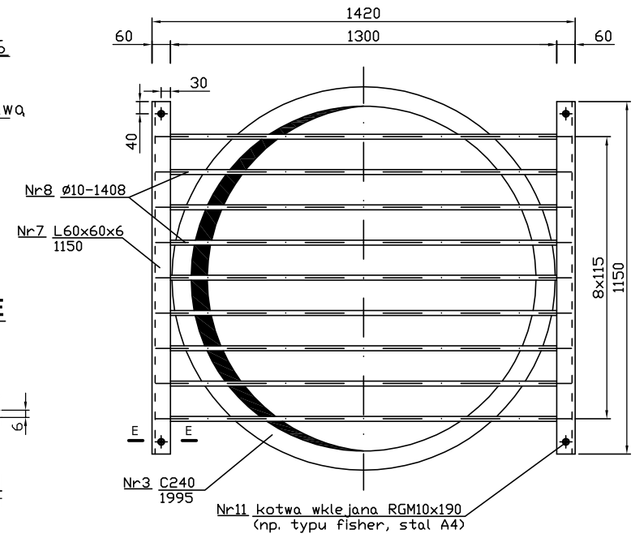

ZESTAWIENIE STALI (zbr. i profil.)

krata ściana

Poz. nr	Nazwa materiału	Długość (mm)	Ilość (sztuk)	Masa jedn. (kg)	Masa całkowita (kg)	Materiały
1	2	3	4	5	6	7
1	pręt ø12	5786	24	0,888	123,31	18G2
2	pręt ø8	2520	29	0,329	24,04	St0S-b
3	C240	1995	2	33,20	132,47	1.4402
4	pręt ø12	2908	11	0,888	28,41	18G2
5	pręt ø8	500	26	0,329	4,28	St0S-b
6	⌀ 60x8	2026	2	3,770	15,28	1.4402
7	L 60x60x6	1150	2	5,42	12,47	1.4402
8	pręt ø10	1408	9	0,617	7,82	1.4402
9	rura 30/4	60	4	2,56	0,61	1.4402
10	⌀ 60x6	60	4	2,82	0,68	1.4402
11	kotwa RGM10x190-wklejana	190	4	1,410	1,07	A4
	Razem masa 1 szt.=				350,43	
	Wykonać		1	x Σ=	350,43	

BETON HYDROTECH. C40/50
CEM. III B
STAL ZBR. 18G2, St0S-b
STAL PROF. 1.4402

Uwagi:
1. Pozostałe wymagania dla betonu wg opisu tech.
2. Wymiary prętów zbr. - oslowe
3. Pręty zbr. przechodzące przez otwór przyciąć na montażu i przyspawać do płaskownika

	Wykonał	Projektował	Sprawdził
Data	2012r.	2012r.	2012r.
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.
Nazwisko	B. Sroka	A. Krzaczek	H. Kapusta
Nr uprawn.		429/01	1263/66

P P i R
PROBUD
Wieluń

Format: A3

Podziałka: 1:25, 1:20, 1:5

Inwestor zastępczy: PBW
WIELTON S.A. 98-300 Wieluń ul. Baranowskiego 10a

Budowa odcinka kolektora wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 4/2, 6/16, 6/17, 6/18, 26/2, 25 (obręb 2) położonych w rejonie ulicy Fabrycznej i Rymarkiewicz w miejscowości Wieluń.

Wylot do rowu R-K

KONSTRUKCJA I ZESTAWIENIE STALI

Zastępuje rysunek

Nr rysunku: 95/2/B1-5.0