



Temat	P.b wymiany wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Wieluń, ul. Traugutta		
Opracował	mgr inż. Roman Golański		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	wpn.223/743.w	
Sprawdził	mgr inż. Anna Nowakowska	wpn.182/61/91	
Nazwa rys.	Rzut piwnic	1:100	1

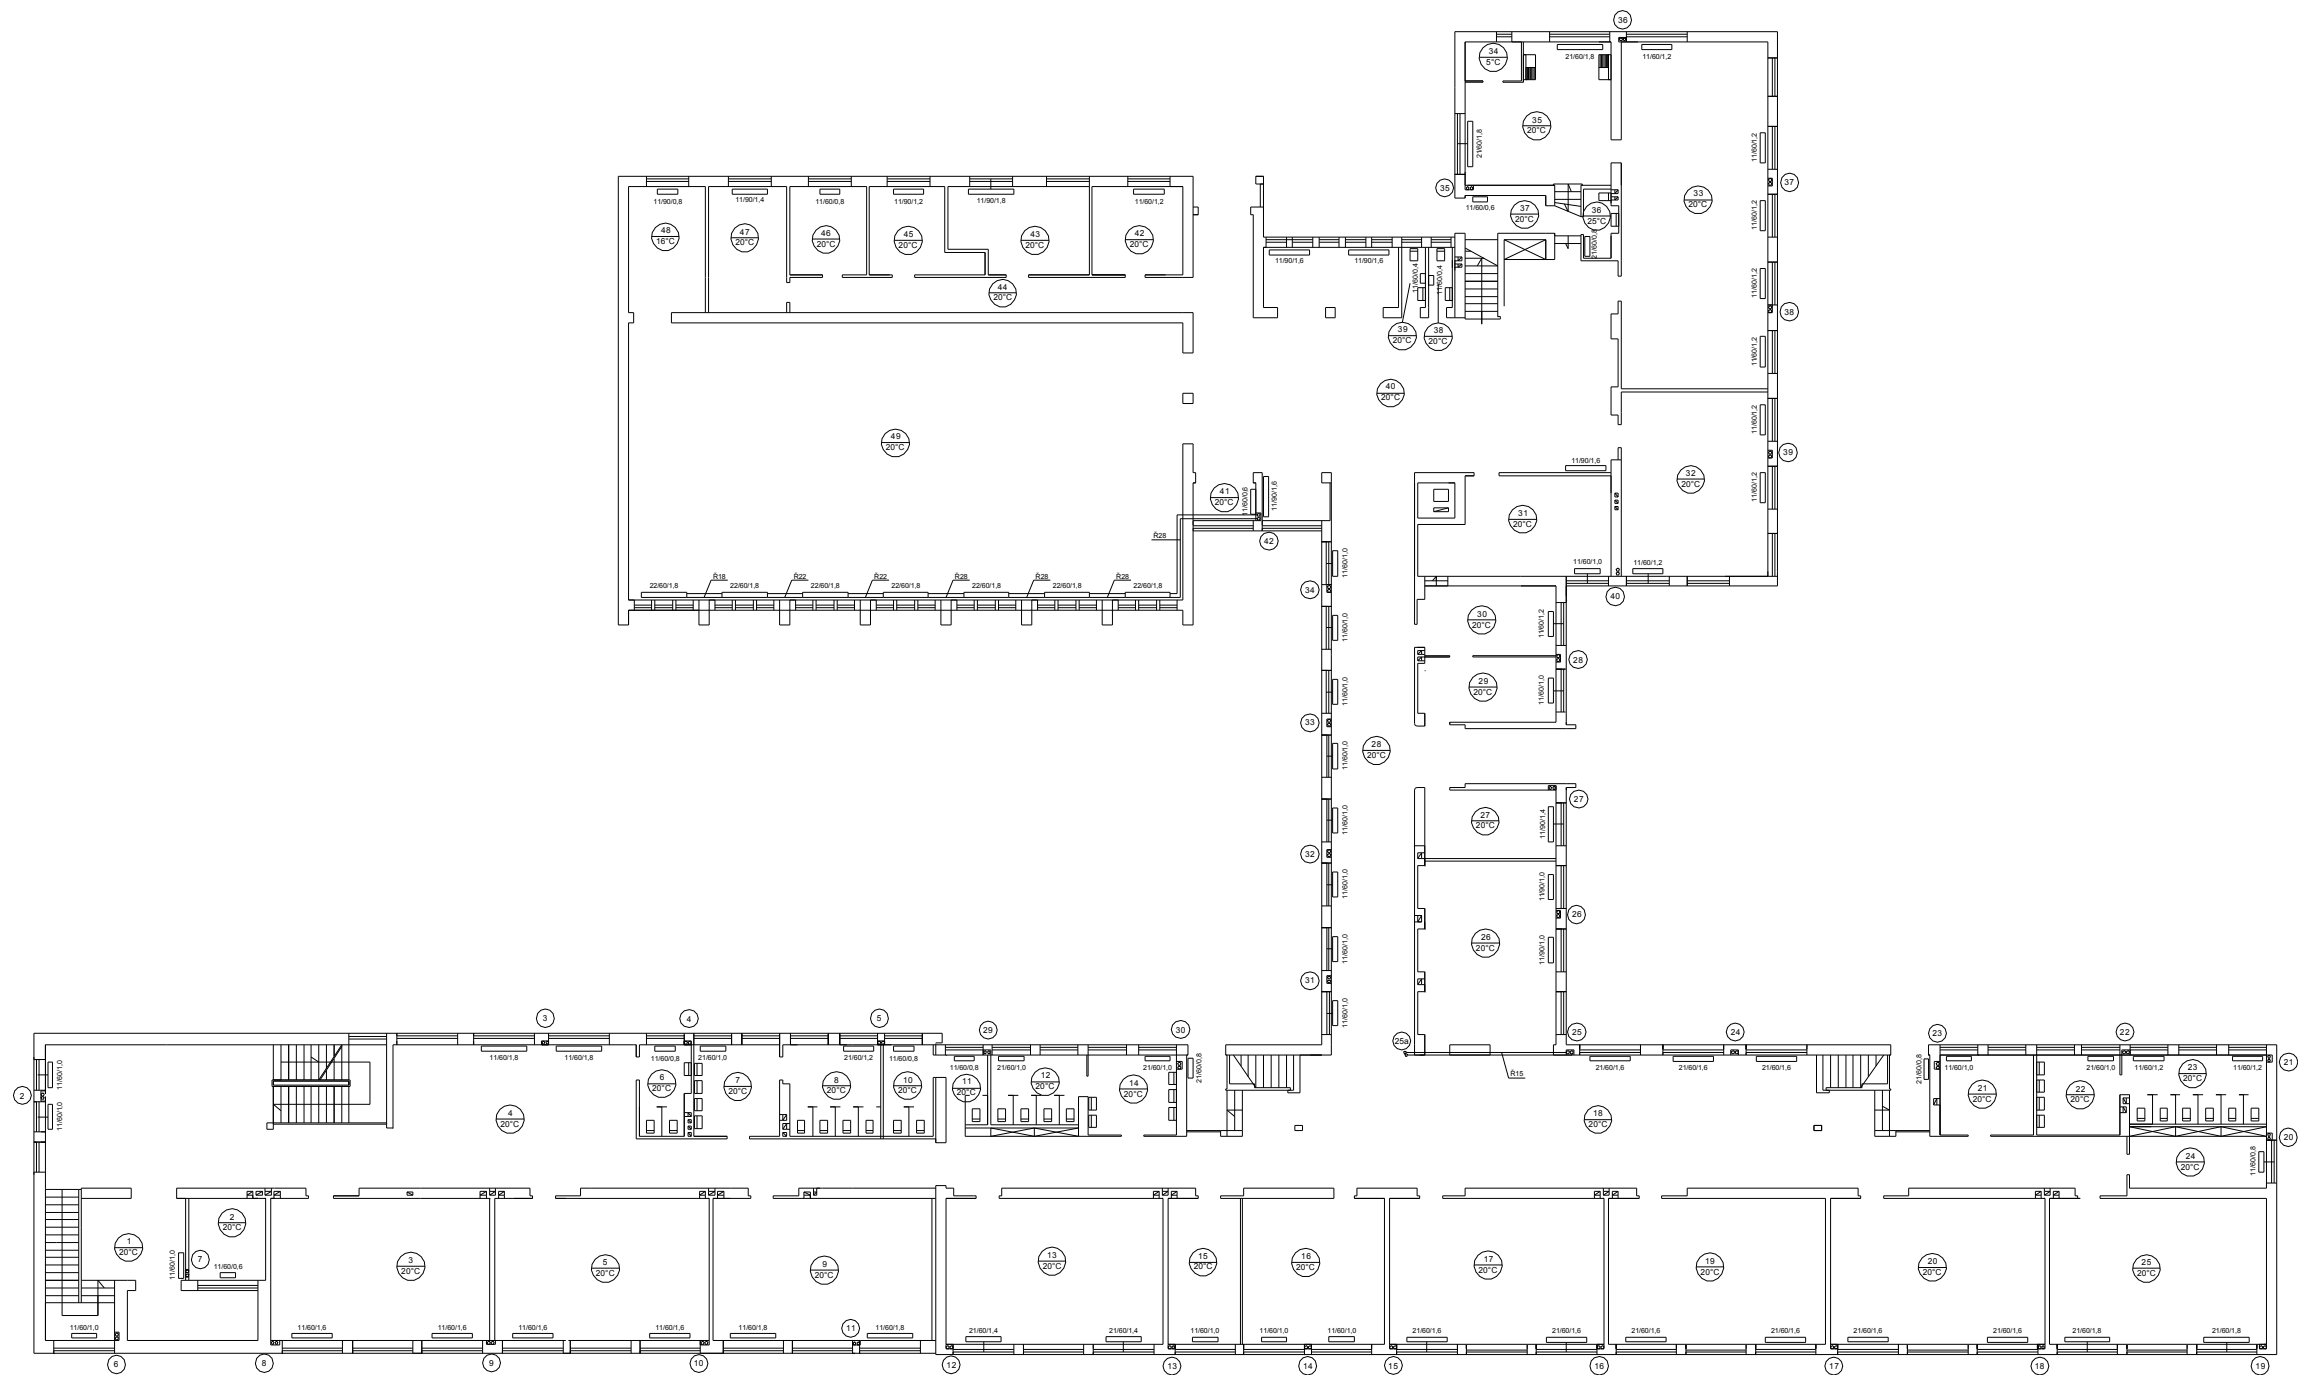

Temat	P.b wymiary wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Wieluń, ul. Traugutta		
Opracował	mgr inż. Roman Golański		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	wp.233748/w	
Sprawił	mgr inż. Anna Nowakowska	wp.10201/WS	
Nazwa rys.	Rzut parteru	1:100	2

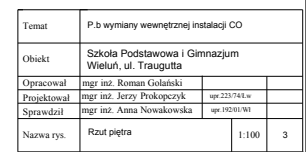

Temat	P.b wymiany wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Wieluń, ul. Traugutta		
Opracował	mgr inż. Roman Gołasiński		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopeczyk	upr.223/741/s	
Sprawdził	mgr inż. Anna Nowakowska	upr.192/01/WI	
Nazwa rys.	Rzut piętra	1:100	3