


2

1

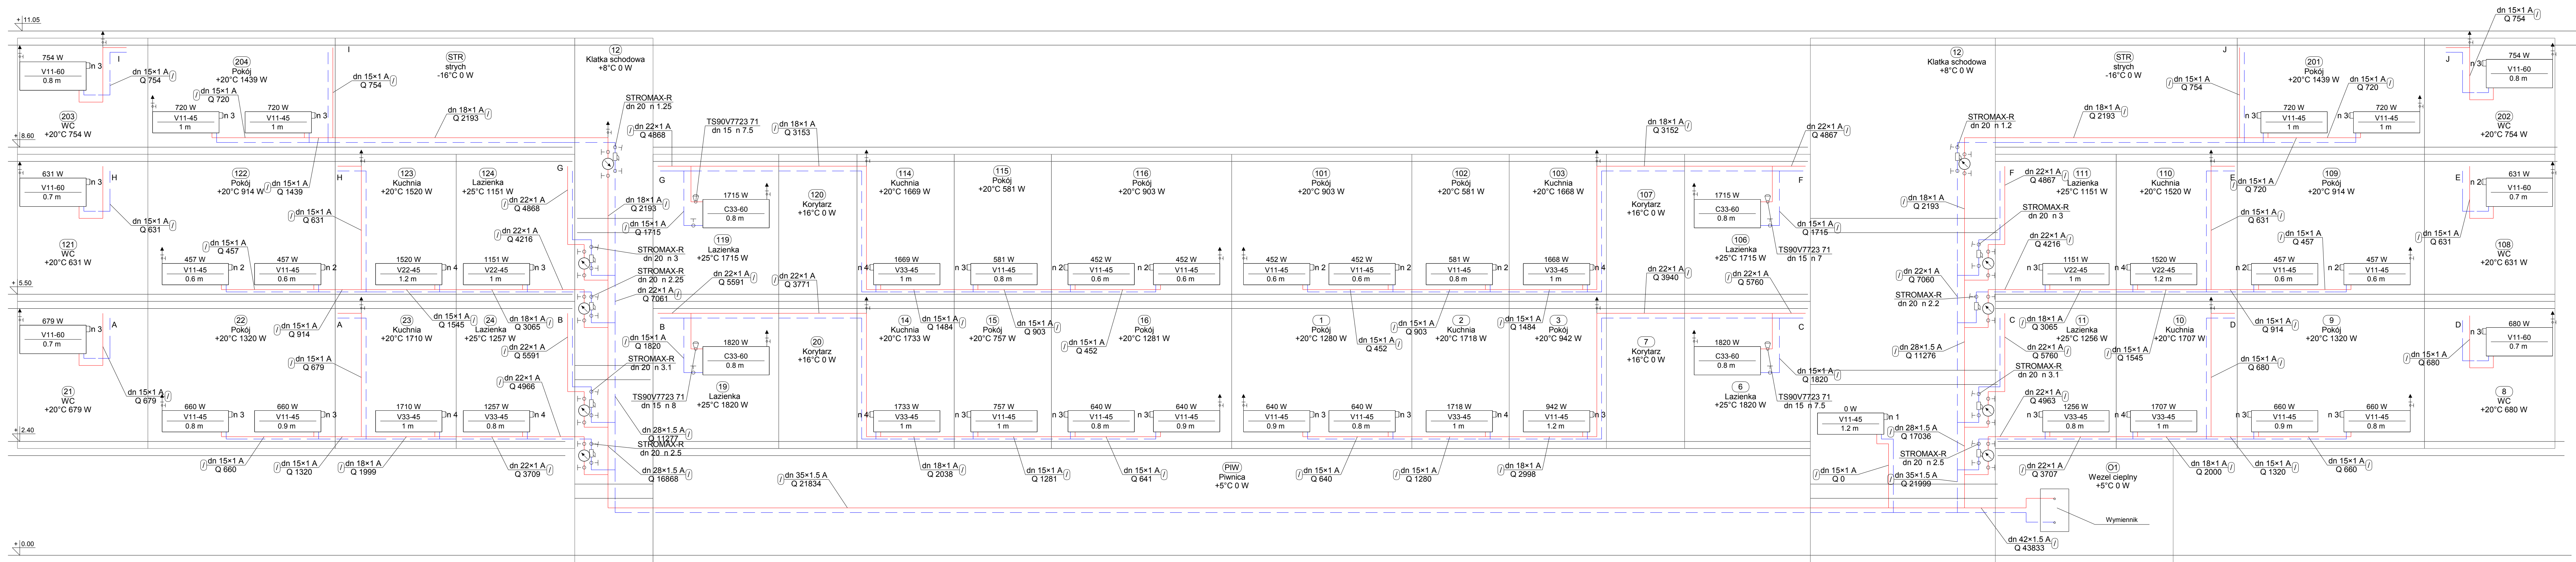

Temat	P.b. wewnętrznej instalacji CO		
Obiekt	Budynek mieszkalny, ul. Skłodowskiej 12 w Wieluniu		
Opracował	mgr inż. Roman Golański		
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr.223/74Łw	
Sprawdził			
Nazwa rys.	Rozwinięcie instalacji CO	1 : 100	6