


- Uwaga:
1. Studzienkę wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową.
 2. Przejścia przewodów przez ścianę studzienki wykonać w sposób zapewniający szczelność połączenia.

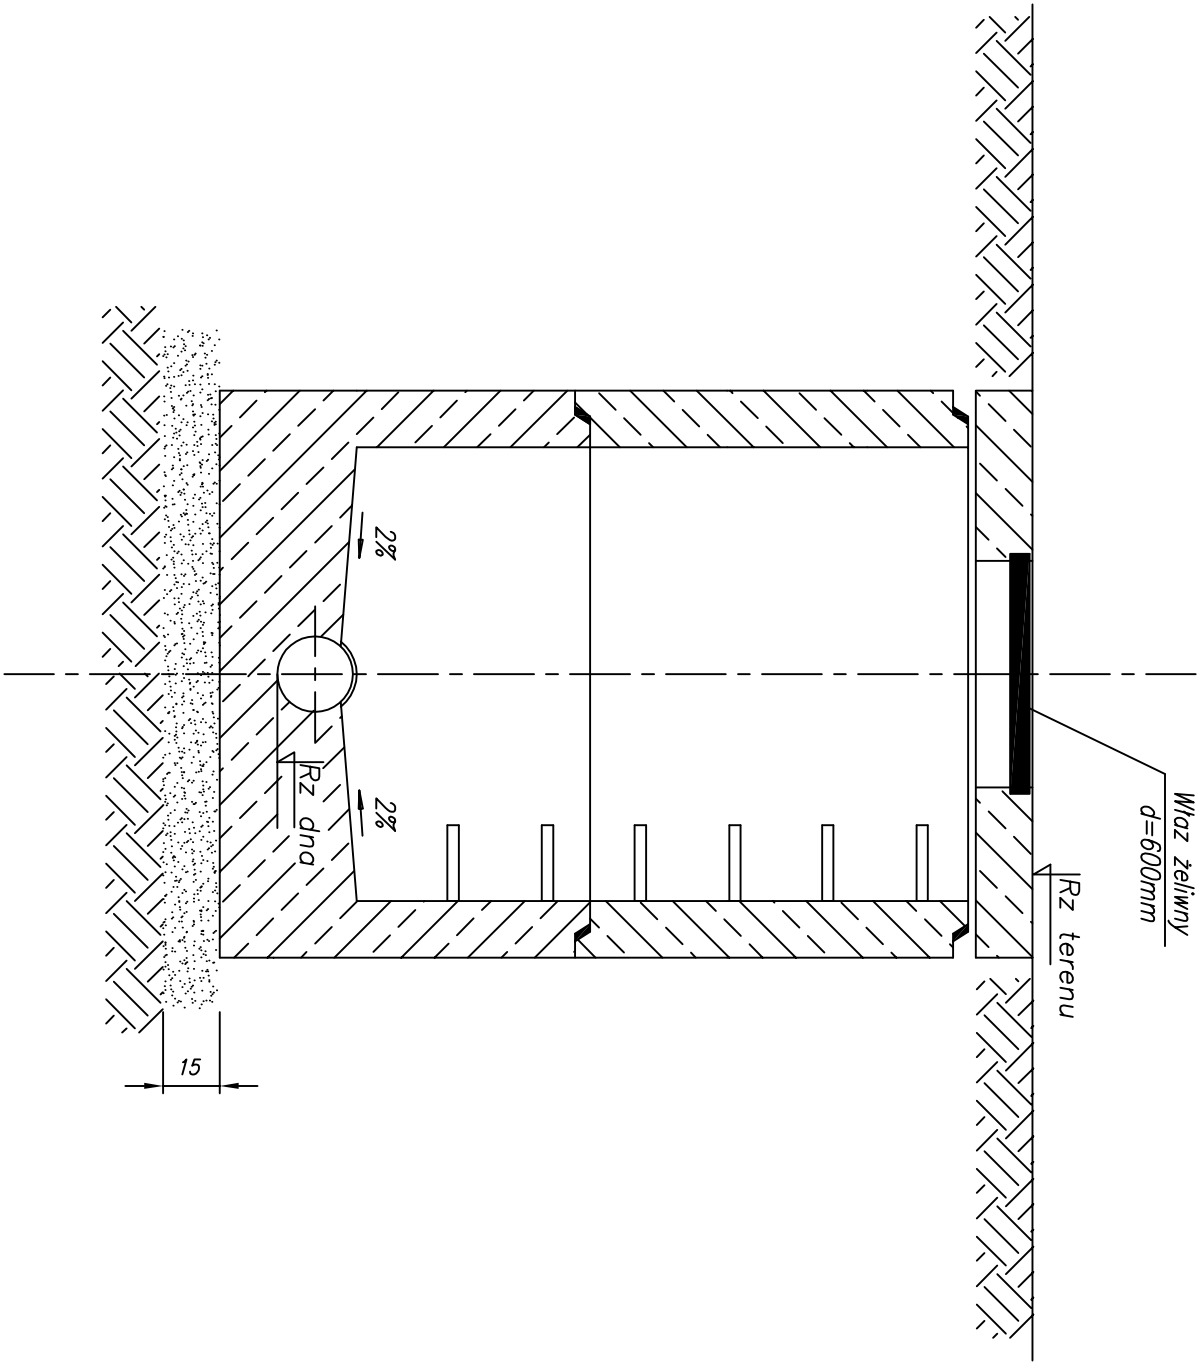

STUDZIENKA KANALIZACYJNA d=1200mm			
Lokalizacja:	WIELUŃ, ul. Baranowskiego		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ, 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Włk. 1		
Jednostka projektowa:	Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" WIELUŃ, Os. Stare Sady 46/18		Skala 1:20
Projektant:	Podpis		
mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.bud. 192/01/MK 100/IS/1523/02			Data 10.2006r.
Sprawdzający:			Nr rys. 3
mgr inż. JERZY PROKOPCZYK upr.bud. 223/74/Lw 100/IS/3054/03			