


ISTNIEJACE


WST+20/400

7.0386

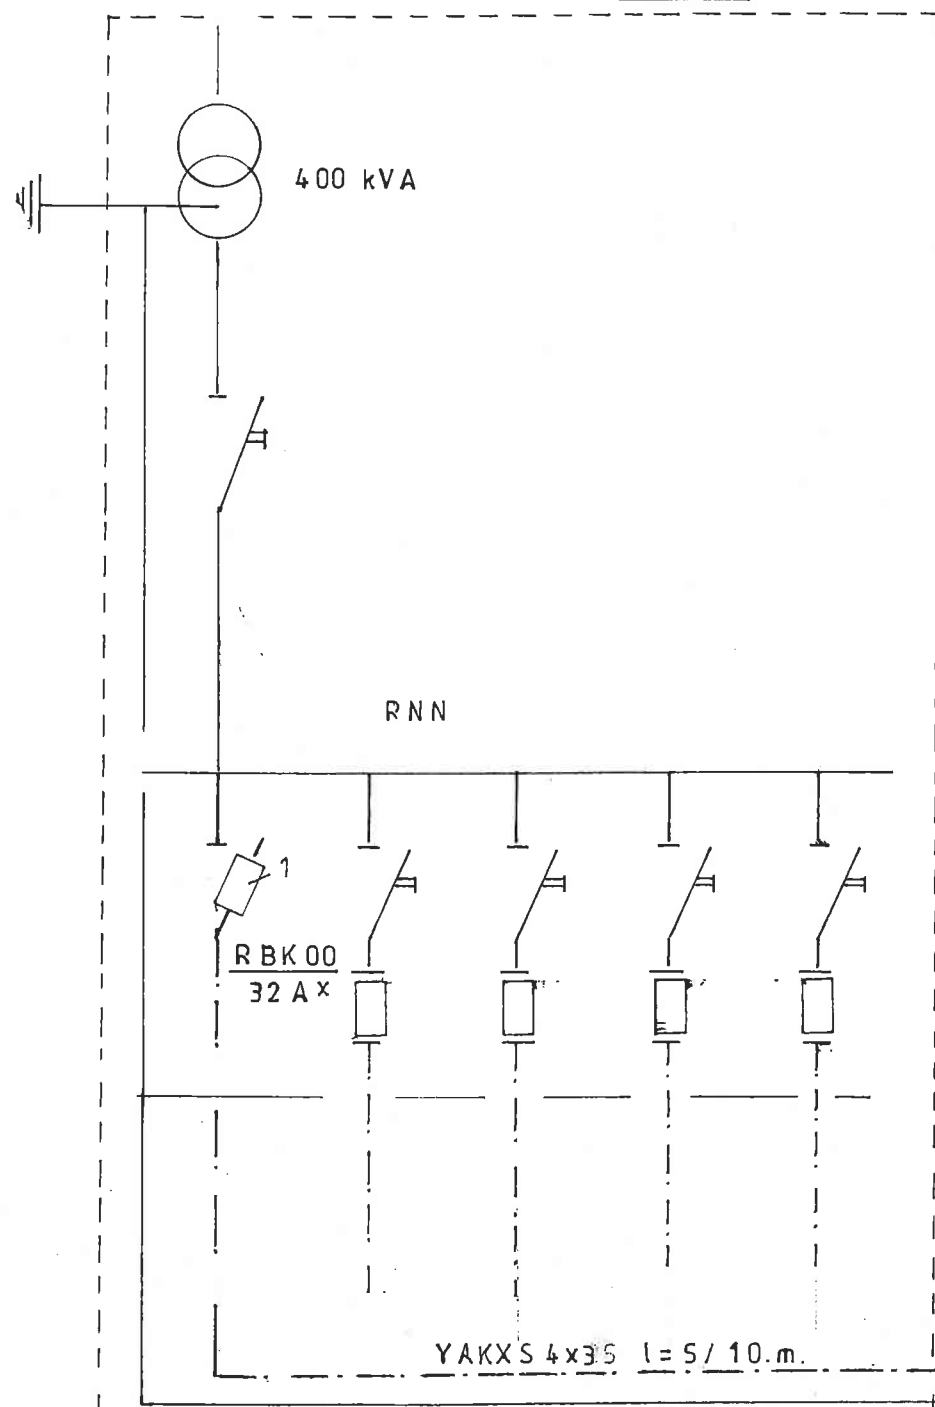

PROJEKTOWANE

ZKP 1L + TOU

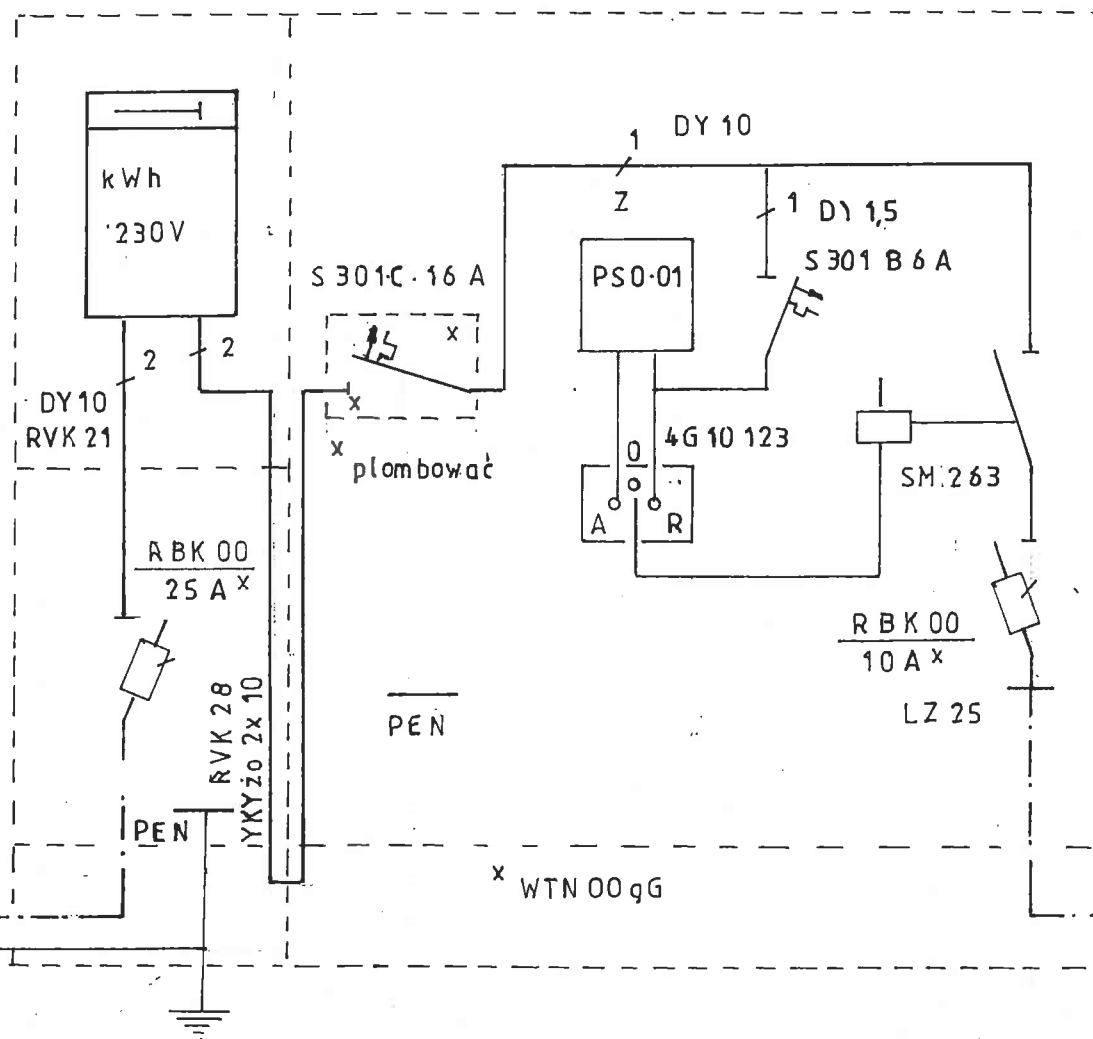

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNIE SZYBKE
WYŁĄCZENIE

$P = 19 \times 80 W = 1,25 \text{ kW}$
 $I = 6,6 \text{ A}$

x WTN 00 g F

YAKY 2x1x16 0,6/1 kV
 $l = 26/43 \text{ m}$ $\Delta U = 1,48 \%$

WG. SCHEMATU
AsXSn 2x25

1x BOP 0,5/5 kA
P 2x10/20
 $R < 10 \Omega$

5
P-12/ZN

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

Obiekt WIELUŃ
UL. BARANOWSKIEGO

Przedmiot SCHEMAT ZASILANIA ORAZ
UKŁADU POMIAROWEGO OŚWIETLENIA

PROJEKTANT:
tech. elektr. Zdzisław PRĘS
nr upr. 443/84

Skala ZDZIAŁAW
Data: 13.05.84