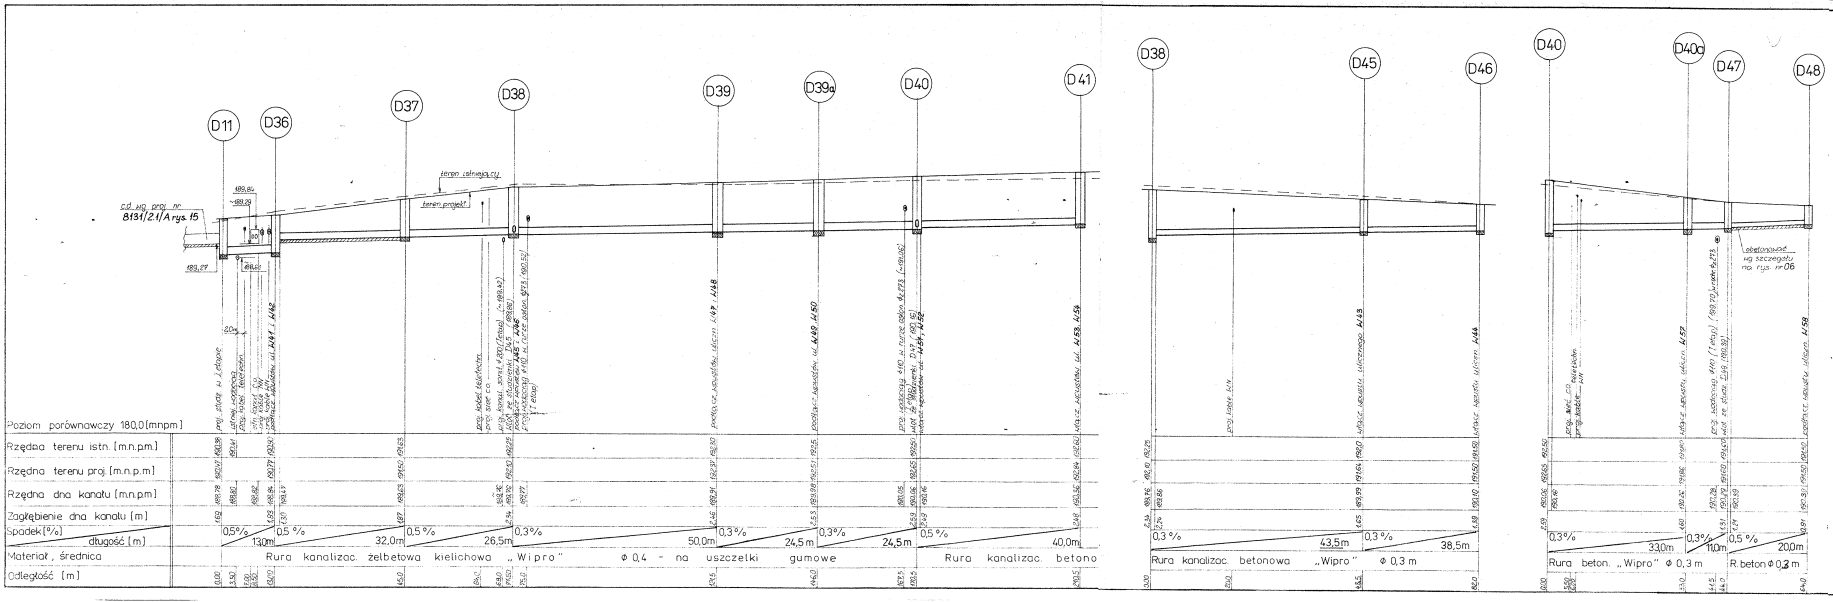

Oznaczenia:

D - proj. studzienka kanal. deszcz ⌀ 1200 m wg rys. A2/0.1, A2/0.2 i A2/0.6

Uwagi:

1. Na odcinkach D 47 ÷ 48 D30÷D50, D20÷D64, D27÷D60, D36÷37 rury należy obetonować warstwą betonu (szczegół obetonowania - rys. nr 8131/4.1/A-0.3)
2. Rury należy układać na podsypce z piasku dobrze ubitego grubości min. 10 cm i obsypać warstwą piasku grub. min. 20 cm.
3. Studzienki w ulicach wykonać z kręgów żelbetowych z włazami typu ciężkiego.
4. W studzienkach kanalizac. wykonać kinety kierunkowe.
5. Prace wykonawcze rozpocząć od wylotu kanalizacji deszczowej do proj. studzienek w I etapie.
6. Rzędne góry studzienek zrównać z proj. rzędnymi terenu wg proj. drogowego nr 8131/4.5/B
7. Izolacje studni - 2× abizol R+P.

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający	Kier. prac.
Data	11.1997	11.1997	11.1997	11.1997
Podpis	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.	mgr inż.
Nazwisko	K. BOBER	E. GLAJCAR	A. KUMASZKA	G. KAWCZYŃSKA
Specjalność		instalac.	instalac.	instalac.
Nr Upr.		257/77	1443/94	557/93

Format: 6 A4

PR B.M. „Budem" Wieluń
Budowa infrastruktury technicznej
Osiedle Domków Jednorodzinnych w Klinie
Ulic. Kościuszki 18-go Stycznia - II ETAP

Podziałka: 1 : 100/500

Sieć kanalizacji deszczowej

Profile kanalizacji deszczowej D11÷49

PTW Zastępuje rys

Nr rys: 8131/4.1/A-0.2