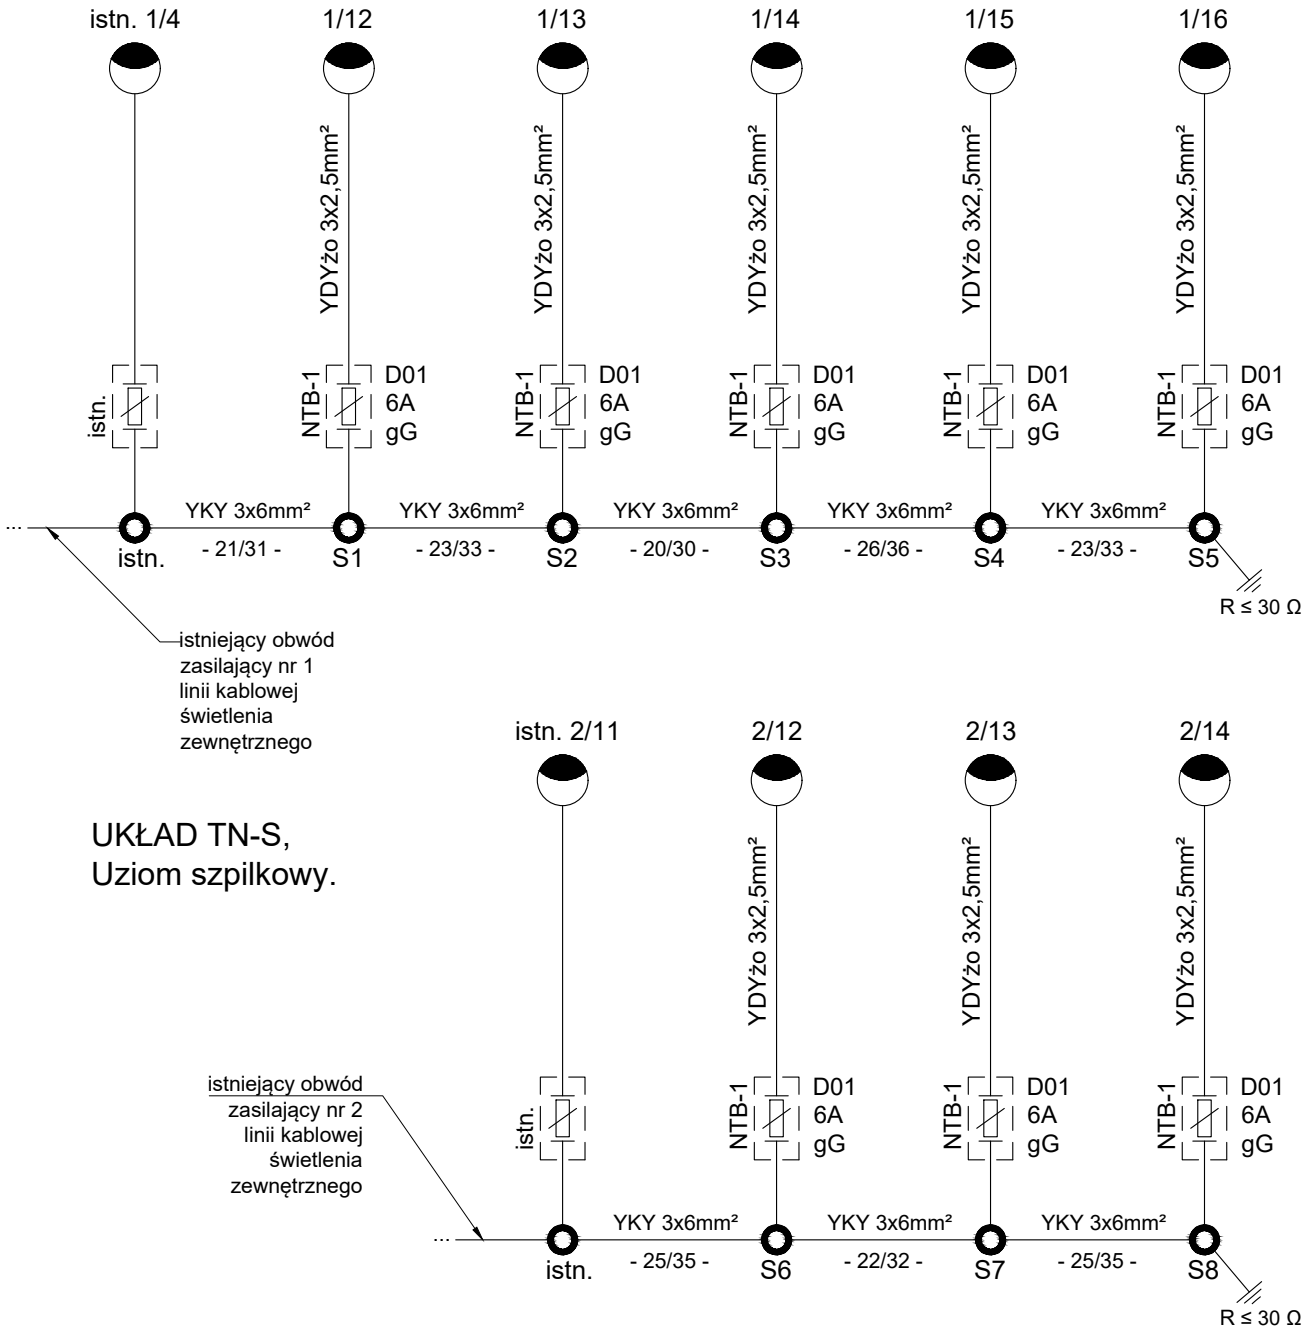

UKŁAD TN-S,
Uziom szpilkowy.

Oznaczenia:
XX/yy - DŁUGOŚĆ WYKOPU / długość kabla [m];
1/12 ÷ 1/16, 2/12 ÷ 2/14 - oprawy typu OP S-70W/400 ze źródłem światła sodowym o mocy 70W, z kloszem Klio podpalanym z daszkiem prod. ROSA;
S1 ÷ S8 - słupy aluminiowe, anodowane typu SAL-3/B60 dz prod. ROSA o średnicy 114 mm przy gruncie, słupy bez fundamentu, wkopywane bezpośrednio w grunt, długość słupa 3,0 m, długość części wkopanej 0,8 m;
TB-11 - złącze słupowe (tabliczka bezpiecznikowa) prod. ROSA.

EMKAPROJEKT Michał Kiczka	os. Wyszyńskiego 1/79 98-300 Wieluń	**Nazwa rysunku**	*Schemat zasilania oświetlenia zewnętrznego*				
Nazwa inwestycji	Budowa trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną: oświetleniem zewnętrznym, wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnych i telekomunikacyjną – BUDYNEK Nr 1, 2, 3	**Funkcja**	**Imię i nazwisko**			**Podpis**	
		Projektant	mgr inż Michał Kiczka Nr upr.: LOD/2086/PWOE/13 nr w ŁOIIB: ŁOD/IE/9929/13				
Adres inwestycji	działki nr 664/1 i 664/2, obręb Gaszyn, gmina Wieluń	**Sprawdzający**	mgr inż. Maciej Wojterski nr upr.: 204/74 Łw nr w ŁOIIB: ŁOD/IE/2148/02				
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń	**Skala**	-/-	**Data**	02.2016	**Nr rysunku**	ZE-5