


OZNACZENIA	
	Wyłącznik jednobiegunowy IP20
	Wyłącznik jednobiegunowy IP44
	Wyłącznik świecznikowy IP20
	Wyłącznik świecznikowy IP44
	Wyłącznik schodowy IP20
	Przycisk "dzwonek" IP44
	Wypust dla wentylatora wywiewu -zał. wyłącznik św.
	Tablica wyłącznika głównego
	Tablica zabezpieczeń głównych OSP
	Tablica podlicznika OSP
	Wyłącznik ppożarowy - główny
	Sterownię syreny alarmowej
	Sterownię oświetlenia rampy
	Tablica zabezpieczeń garaży-kotłownia
	Tablica telefoniczno-komputerowa

WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRA					
INWENTARYZOWANE I PROJEKTOWANE					
Nr	Nazwa pom.	Wysokość	Materiał posadzki	Materiał ścian	Materiał sufitu
2/1	Antresola	2,70	plytki gres	tylnk cem.-wap./gładz gipsowa	plyty GK
2/2	Pom. gospodarcze	2,60	wykt. PCV	tylnk cem.-wap.	plyty GK
2/K1	Schody	5,50	plytki gres	tylnk cem.-wap./gładz gipsowa	plyty GK
2/K2	Schody	5,50	plytki gres	tylnk cem.-wap./gładz gipsowa	plyty GK
RAZEM:					85,38

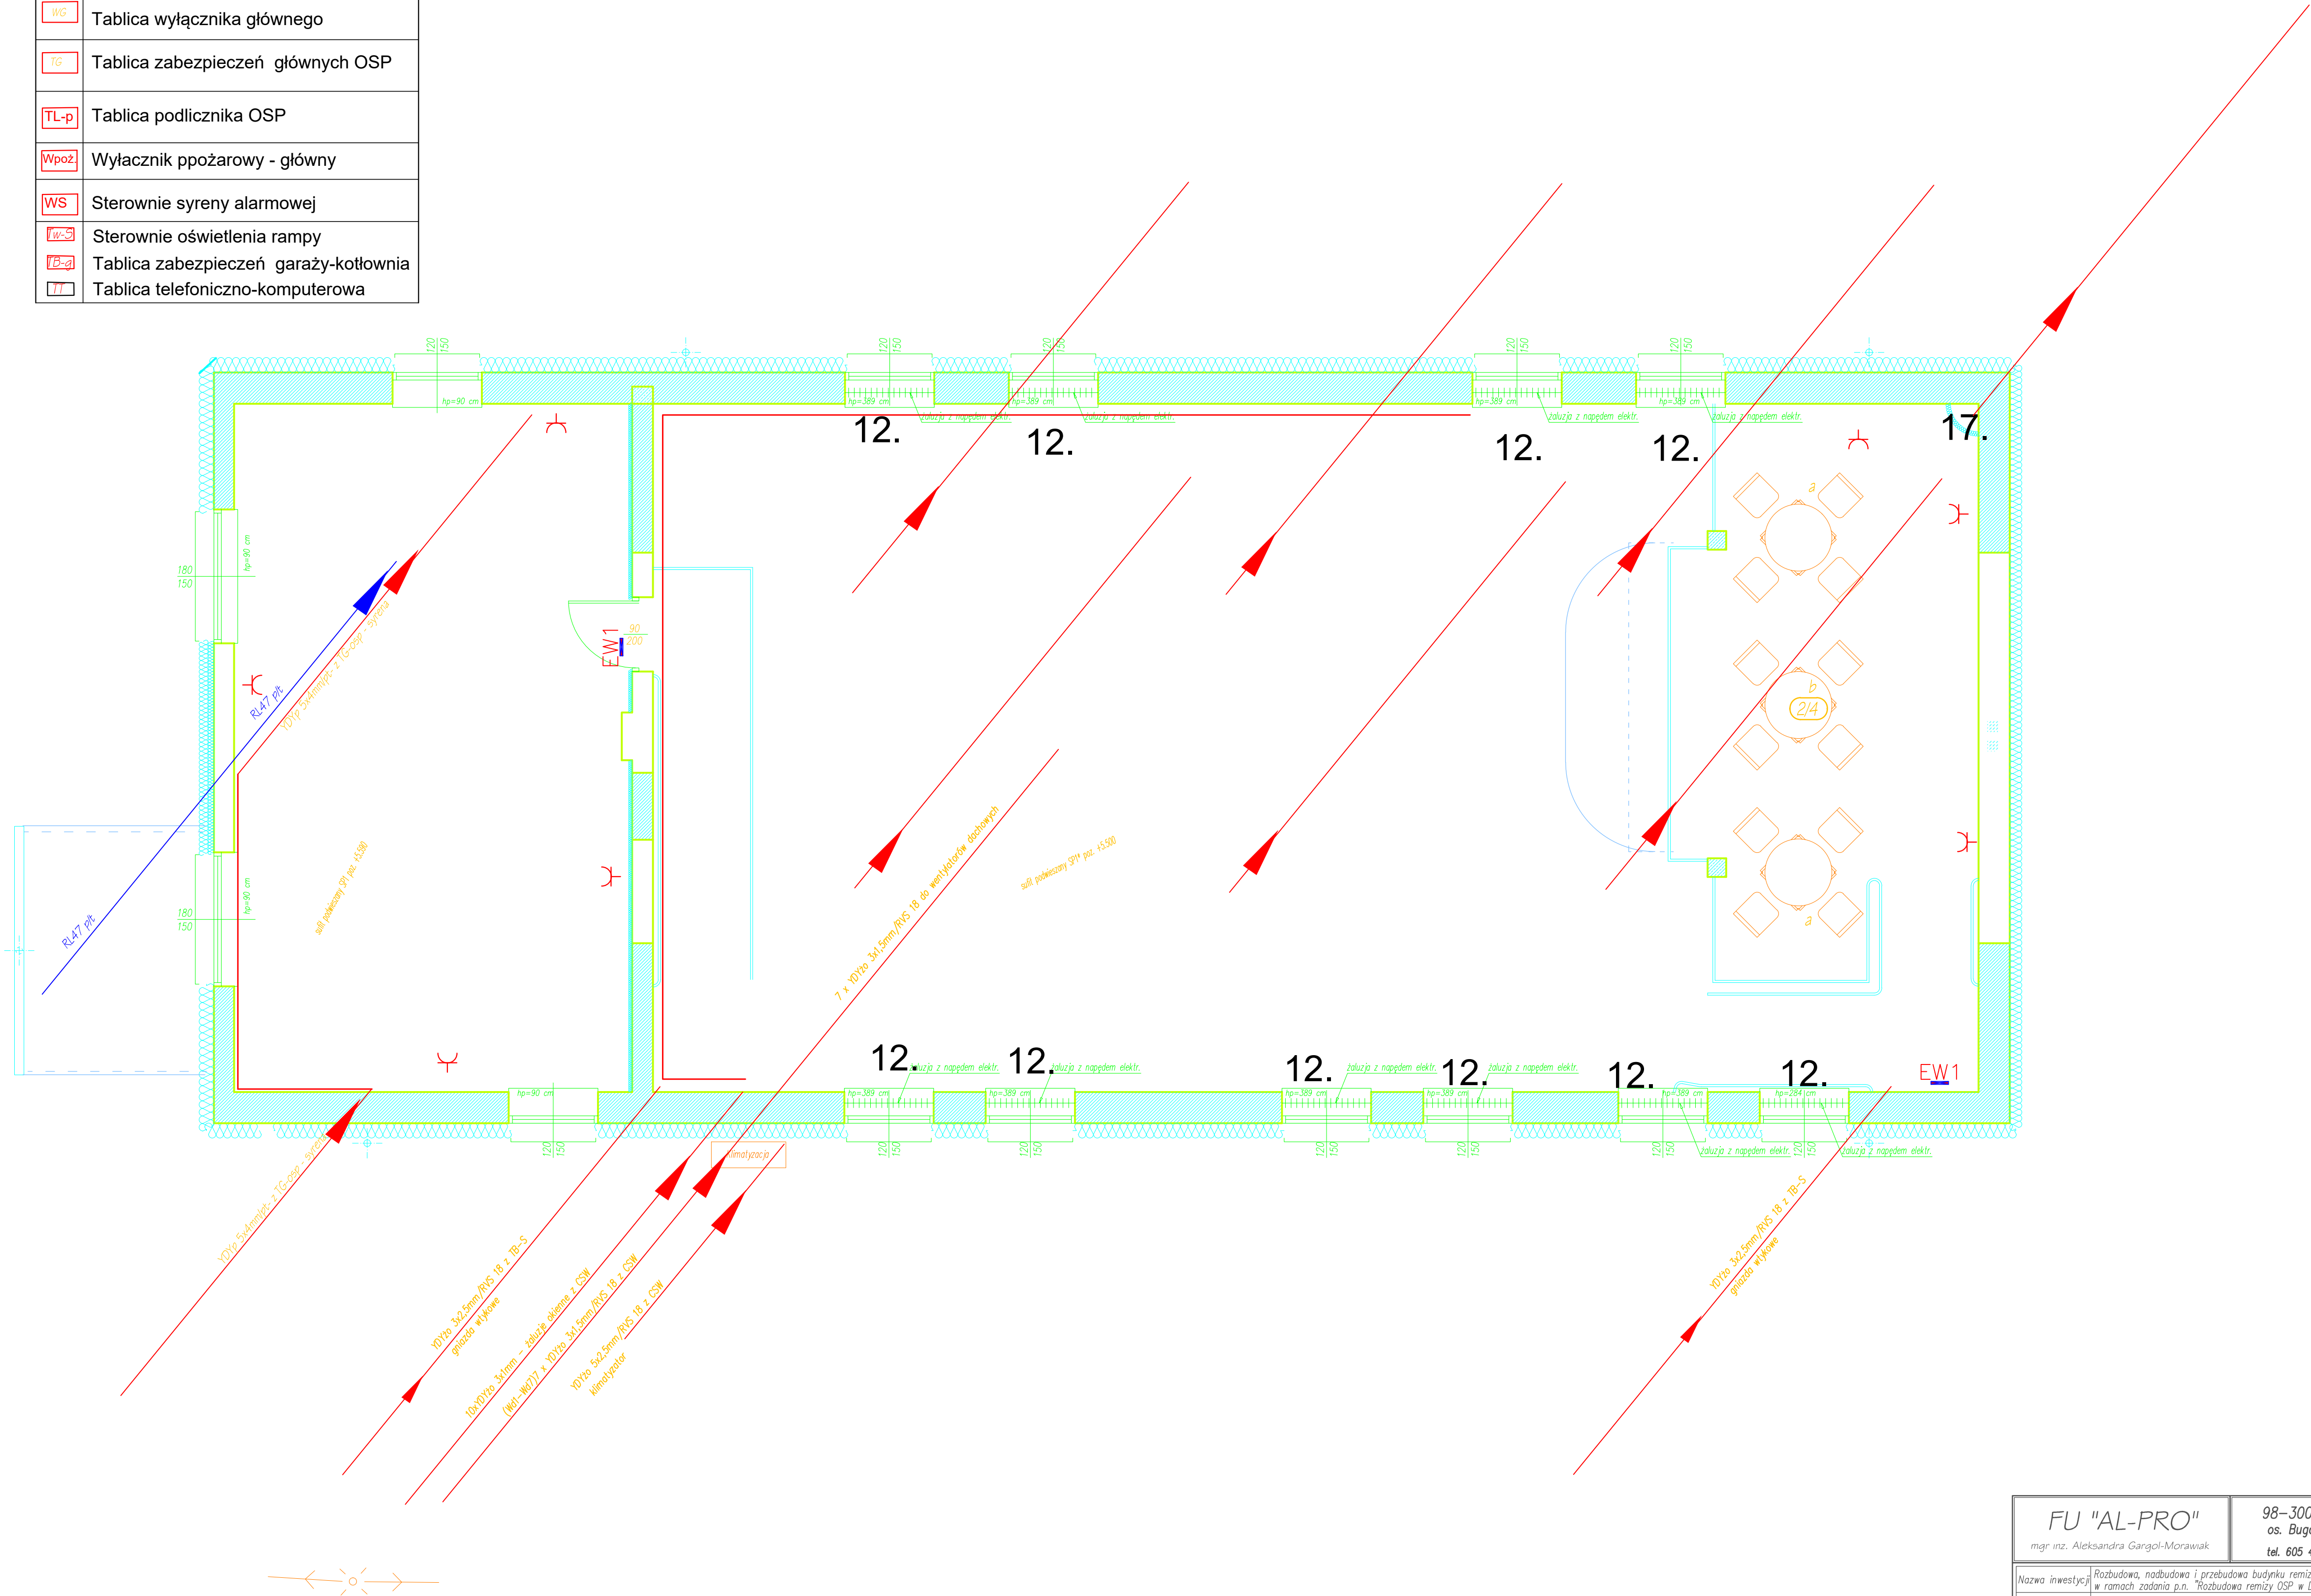

FU "AL-PRO"		98-300 Wieluń os. Bugaj 4/8	
mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak		tel. 605 427 363	
Nazwa inwestycji	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie w ramach zadania p.n. "Rozbudowa remizy OSP w Dąbrowie"		
Adres inwestycji	Dąbrowa, dz. nr ewid. 600/1 i 600/2, gm. Wieluń		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
adres zam.			
Nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA-Instalacja gniazd i zasil. urządzeń		
Projektant:	mgr inż. Małgorzata Wojciechowska		
opracowanie:	mgr inż. Małgorzata Wojciechowska		
Opracowanie:	mgr inż. Małgorzata Wojciechowska		