


WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU			
INWENTARYZOWANE I PROJEKTOWANE			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadki	Pow. pom. (m ²)
I/1	Przedsiónek	plytki gres	12,16
I/2	Biuro straży OSP	plytki gres	21,28
I/3	Pom. na odpady	terakota	2,68
I/4	Przedsiónek	plytki gres	3,84
I/5	Biblioteka	plytki gres	42,71
I/6	Sala bankietowa	plytki gres	126,71
I/7	Garaż sam. straż.	pos. bet.	32,37
I/8	Kotłownia	plytki gres	6,98
I/9	WC mieszkościowe	terakota	5,19
I/10	Przedsiónek	terakota	4,03
I/11	Sanit. damski	terakota	6,26
I/12	Sanit. męski	terakota	6,26
I/13	Pom. porządkowe	terakota	0,90
I/14	WC pracowników	terakota	2,94
I/15	Pom. socjalne	terakota	4,51
I/16	Przedsiónek	plytki gres	2,82
I/17	Zmywalnia	terakota	5,33
I/18	Pom. porządkowe	terakota	0,39
I/19	Kuchnia	terakota	16,70
I/20	Zaplecze kuchni	terakota	21,09
I/K1	Schody	plytki gres	2,62
I/K2	schody		

	Wyłącznik jednobiegunowy IP20
	Wyłącznik jednobiegunowy IP44
	Wyłącznik świecznikowy IP20
	Wyłącznik świecznikowy IP44
	Wyłącznik schodowy IP20
	Przycisk "dzwonek" IP44
8	Wypust dla wentylatora wywiewu -zał. wyłącznik św.
	Tablica wyłącznika głównego
	Tablica zabezpieczeń głównych OSP
	Tablica podlicznika OSP
	Wyłącznik ppożarowy - główny
	Sterownice syreny alarmowej
	Sterownice oświetlenia rampy
	Tablica zabezpieczeń garaży-kotłownia
	Tablica telefoniczno-komputerowa

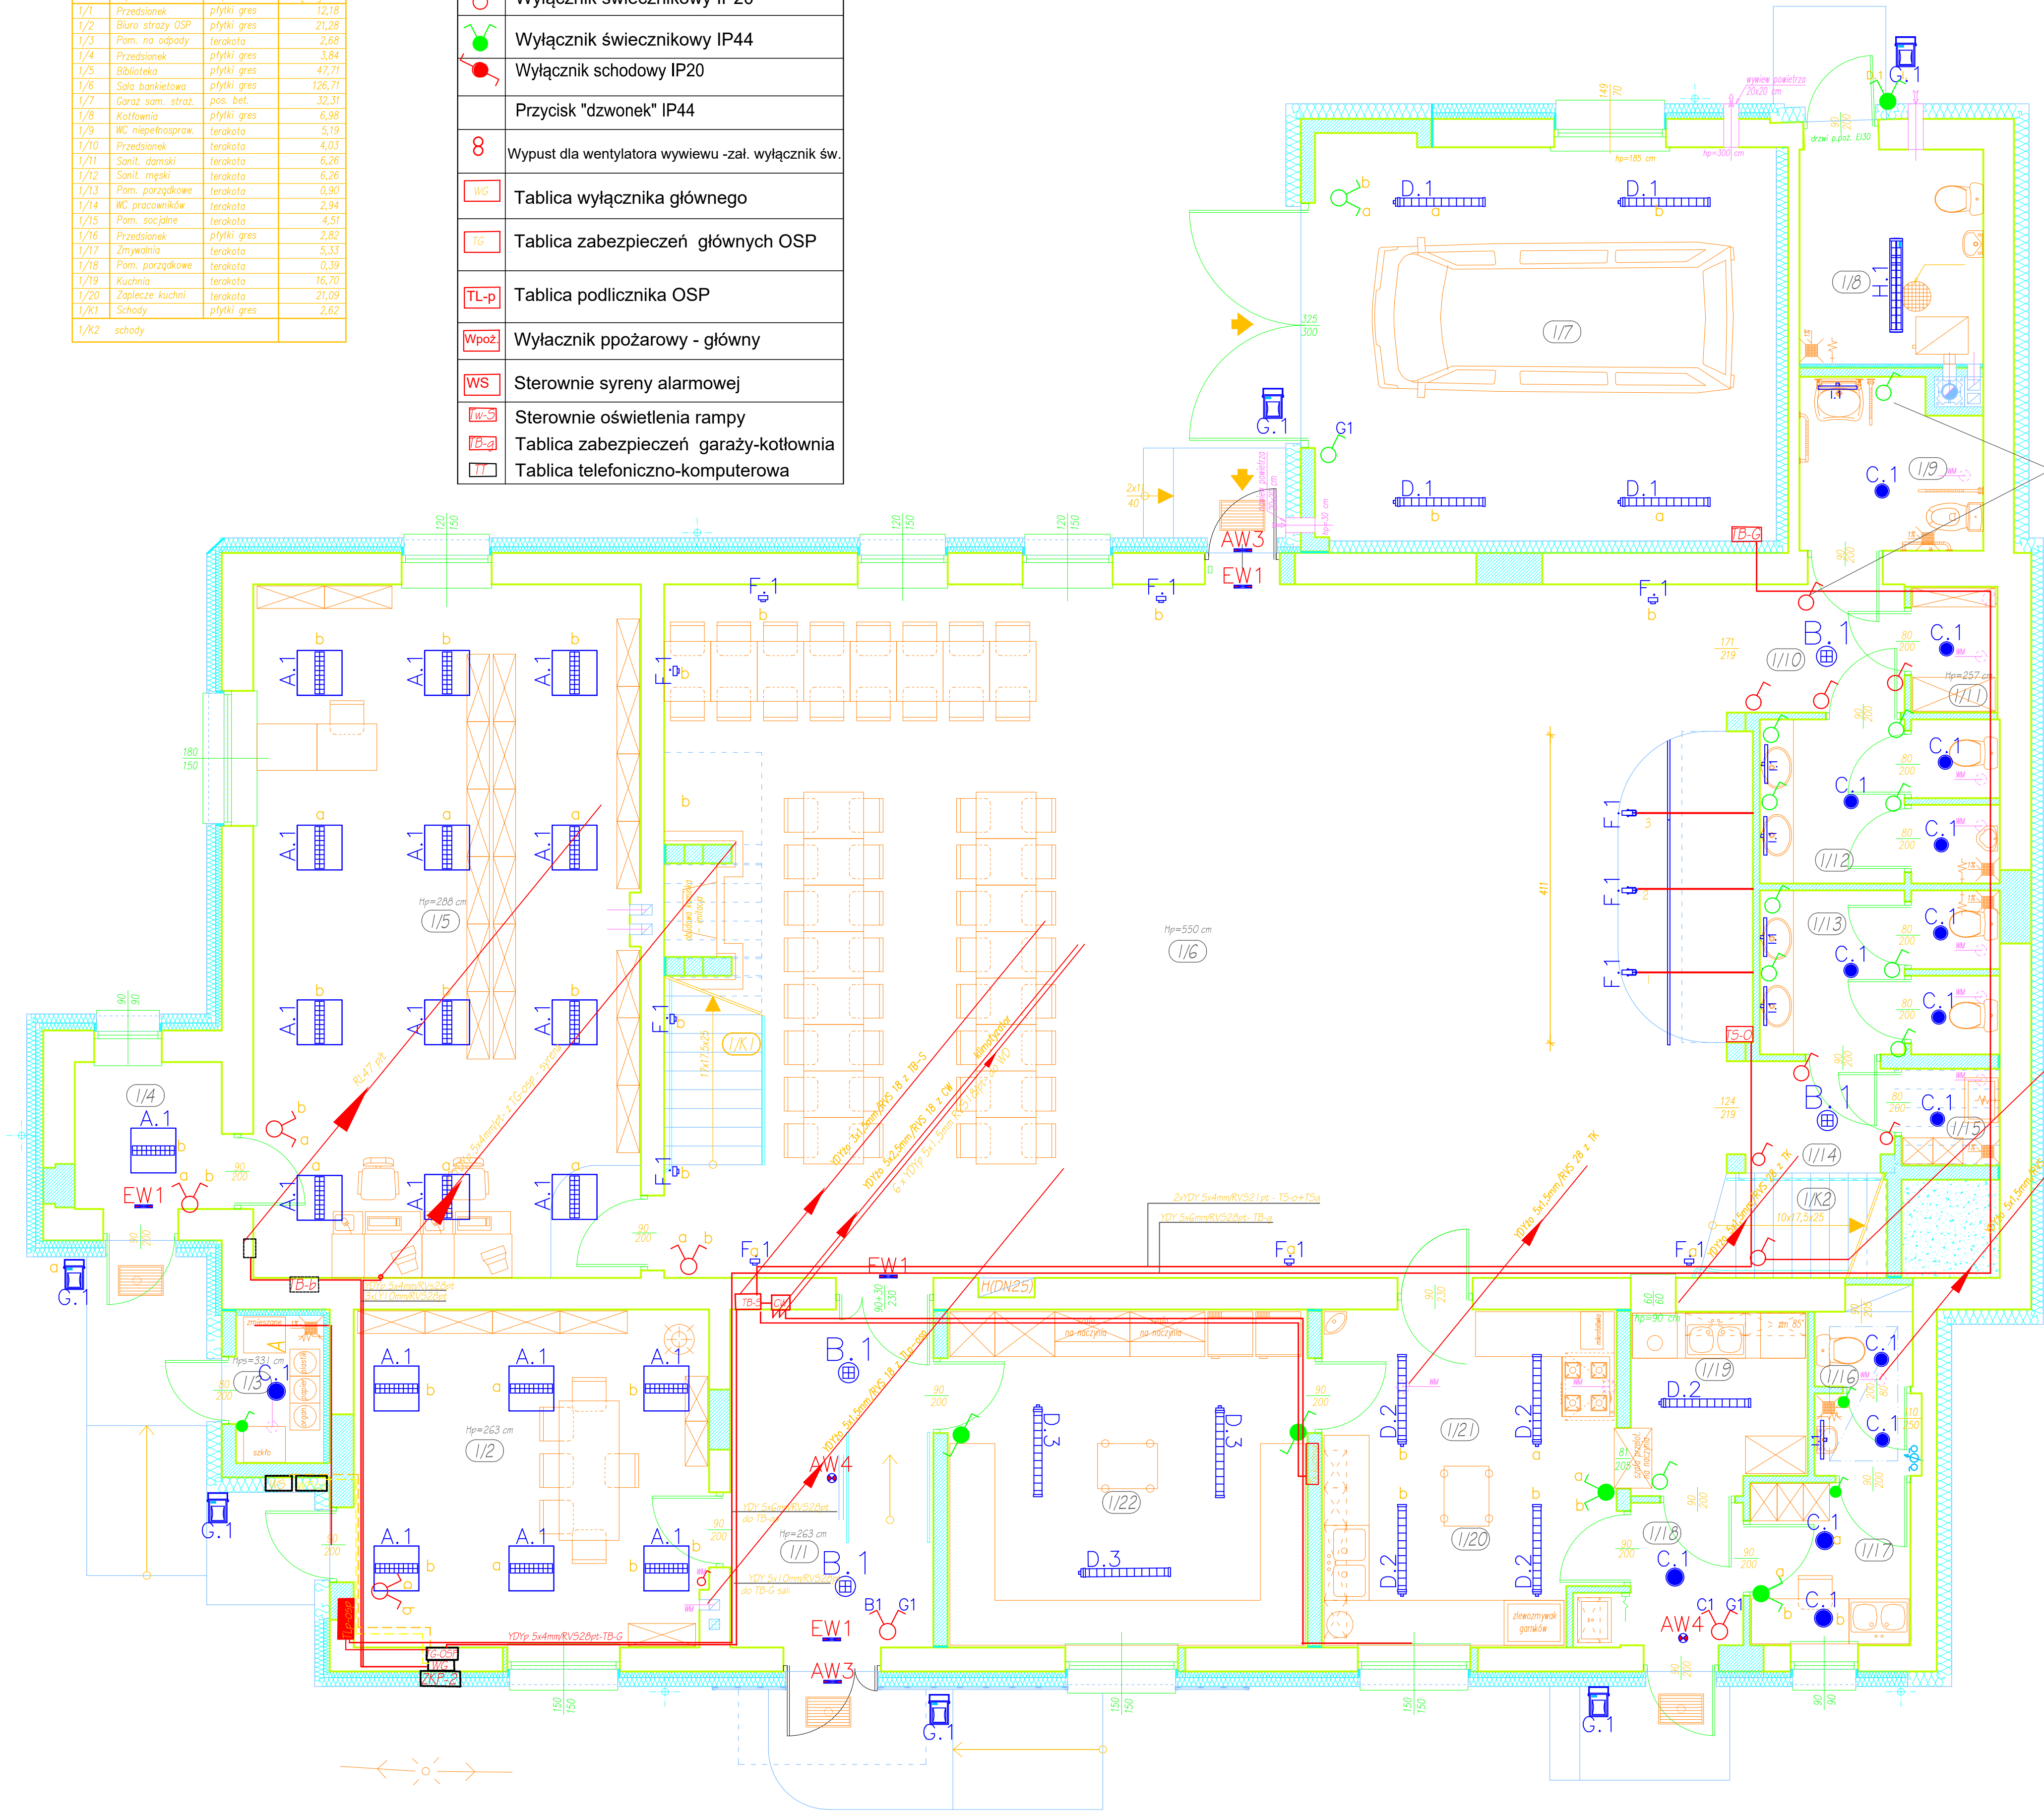

UWAGA: W pom. I/9; wyłączniki oświetlenia instalować na wysokości 0,8m
wentylator kanałowy łączyć wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu.

UWAGA: W pom. I/9; I/11; I/13; I/15;
wentylatory kanałowe łączyć wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu.

FU "AL-PRO"

mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawak

98-300 Wieluń

os. Bugaj 4/8

tel. 605 427 363

Nazwa inwestycji	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie w ramach zadania p.n. "Rozbudowa remizy OSP w Dąbrowie"		
Adres inwestycji	Dąbrowa, dz. nr ewid. 600/1 i 600/2, gm. Wieluń		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Adres zam.			
Nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja oświetlenia		
Projektant:	mgr inż. Maciej Woźniak upr. nr 204/74 w latach 00/01/2018/02		
Opracowanie:	mgr inż. Michał Kiciński upr. 100/2086/PWZ/13 latach 00/01/2018/13		
Skala	1:50	Data oprac.	03.2016
Tam	E	Nr rys.	E-2