


Poziom porównawczy 202,00 m n.p.m.



Rzędna terenu istniejącego	Rzędna osi rurociągu [m]	Zagłębienie osi rurociągu	Odległości [m]	Średnice, materiał	Długość trasy [m]
211.10	209.73	1.37	10,70	110×4,2 PVCu SDR26_10	0.00
211.00	209.61				4.00
210.57	209.57				5.15
210.57	209.51				7.05
210.90	209.40	1.50	39,75	110×4,2 PVCu SDR26_10	10.70
210.60	209.10				30.55
210.30	208.80	1.50			50.45
210.10	207.60	1.50			90.20
209.09	207.59		46,95	110×4,2 PVCu SDR26_10	92.95
207.59	207.59				95.35
209.05	207.55				115.05
207.54	207.54				117.75
209.00	207.50	1.50			137.15

W1

W2

W3

W4

W5

krawędź jez. asf.

krawędź jez. asf.

Istn. sieć wodociągowa $\phi 110$
Trójnik żeliwny DN100/DN100
Zasuwa odcinająca DN100
proj. kan. san. $\phi 200$ Rd=208,60
istn. kabel telef. Ro=210,20

Załamanie trasy sieci kąt 3°

istn. sączek drenarski Ro=209,60


Załamanie trasy sieci kąt 86°

istn. sączek drenarski Ro=208,10
proj. kan. san. $\phi 160$ Rd=207,35

istn. sączek drenarski Ro=208,05
proj. kan. san. $\phi 160$ Rd=207,20

istn. sączek drenarski Ro=208,00

Nazwa projektu			
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLĄCZAMI			
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ odc. W1-W5			
GASZYN, UL. KŁOSOWA - RYCHŁOWICE			
mgr. inż. JUSTYNA ROGAČKA			
mgr. inż. ANNA NOWAKOWSKA			
upr. projekt. 192/01/WŁ			
Izba ŁOD/IS/1523/02			
mgr. inż. JERZY PROKOPCZYK			
upr. projekt. 223/74/kw			
Izba ŁOD/IS/3054/03			
Data			12.2015r.
Skala			1:100/500
Nr rys.			2.1





Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.


[illegible]

Nazwa projektu		
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLĄCZAMI		
Wykonawca		
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ odc. W5-W9		
Lokalizacja		
GASZYN, UL. KŁOSOWA - RYCHŁOWICE		
Wykonawca projektanta		Data
mgr. inż. JUSTYNA ROGACKA		12.2015r.
Projektant		Status
mgr. inż. ANNA NOWAKOWSKA upr. projekt. 192/01/MŁ Lizba ŁOD/IS/1523/02		1.100/500
Projekt		Wzrost
mgr. inż. JERZY PROKOPCZYK upr. projekt. 223/74/Lw Lizba ŁOD/IS/3054/03		2.2

Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.

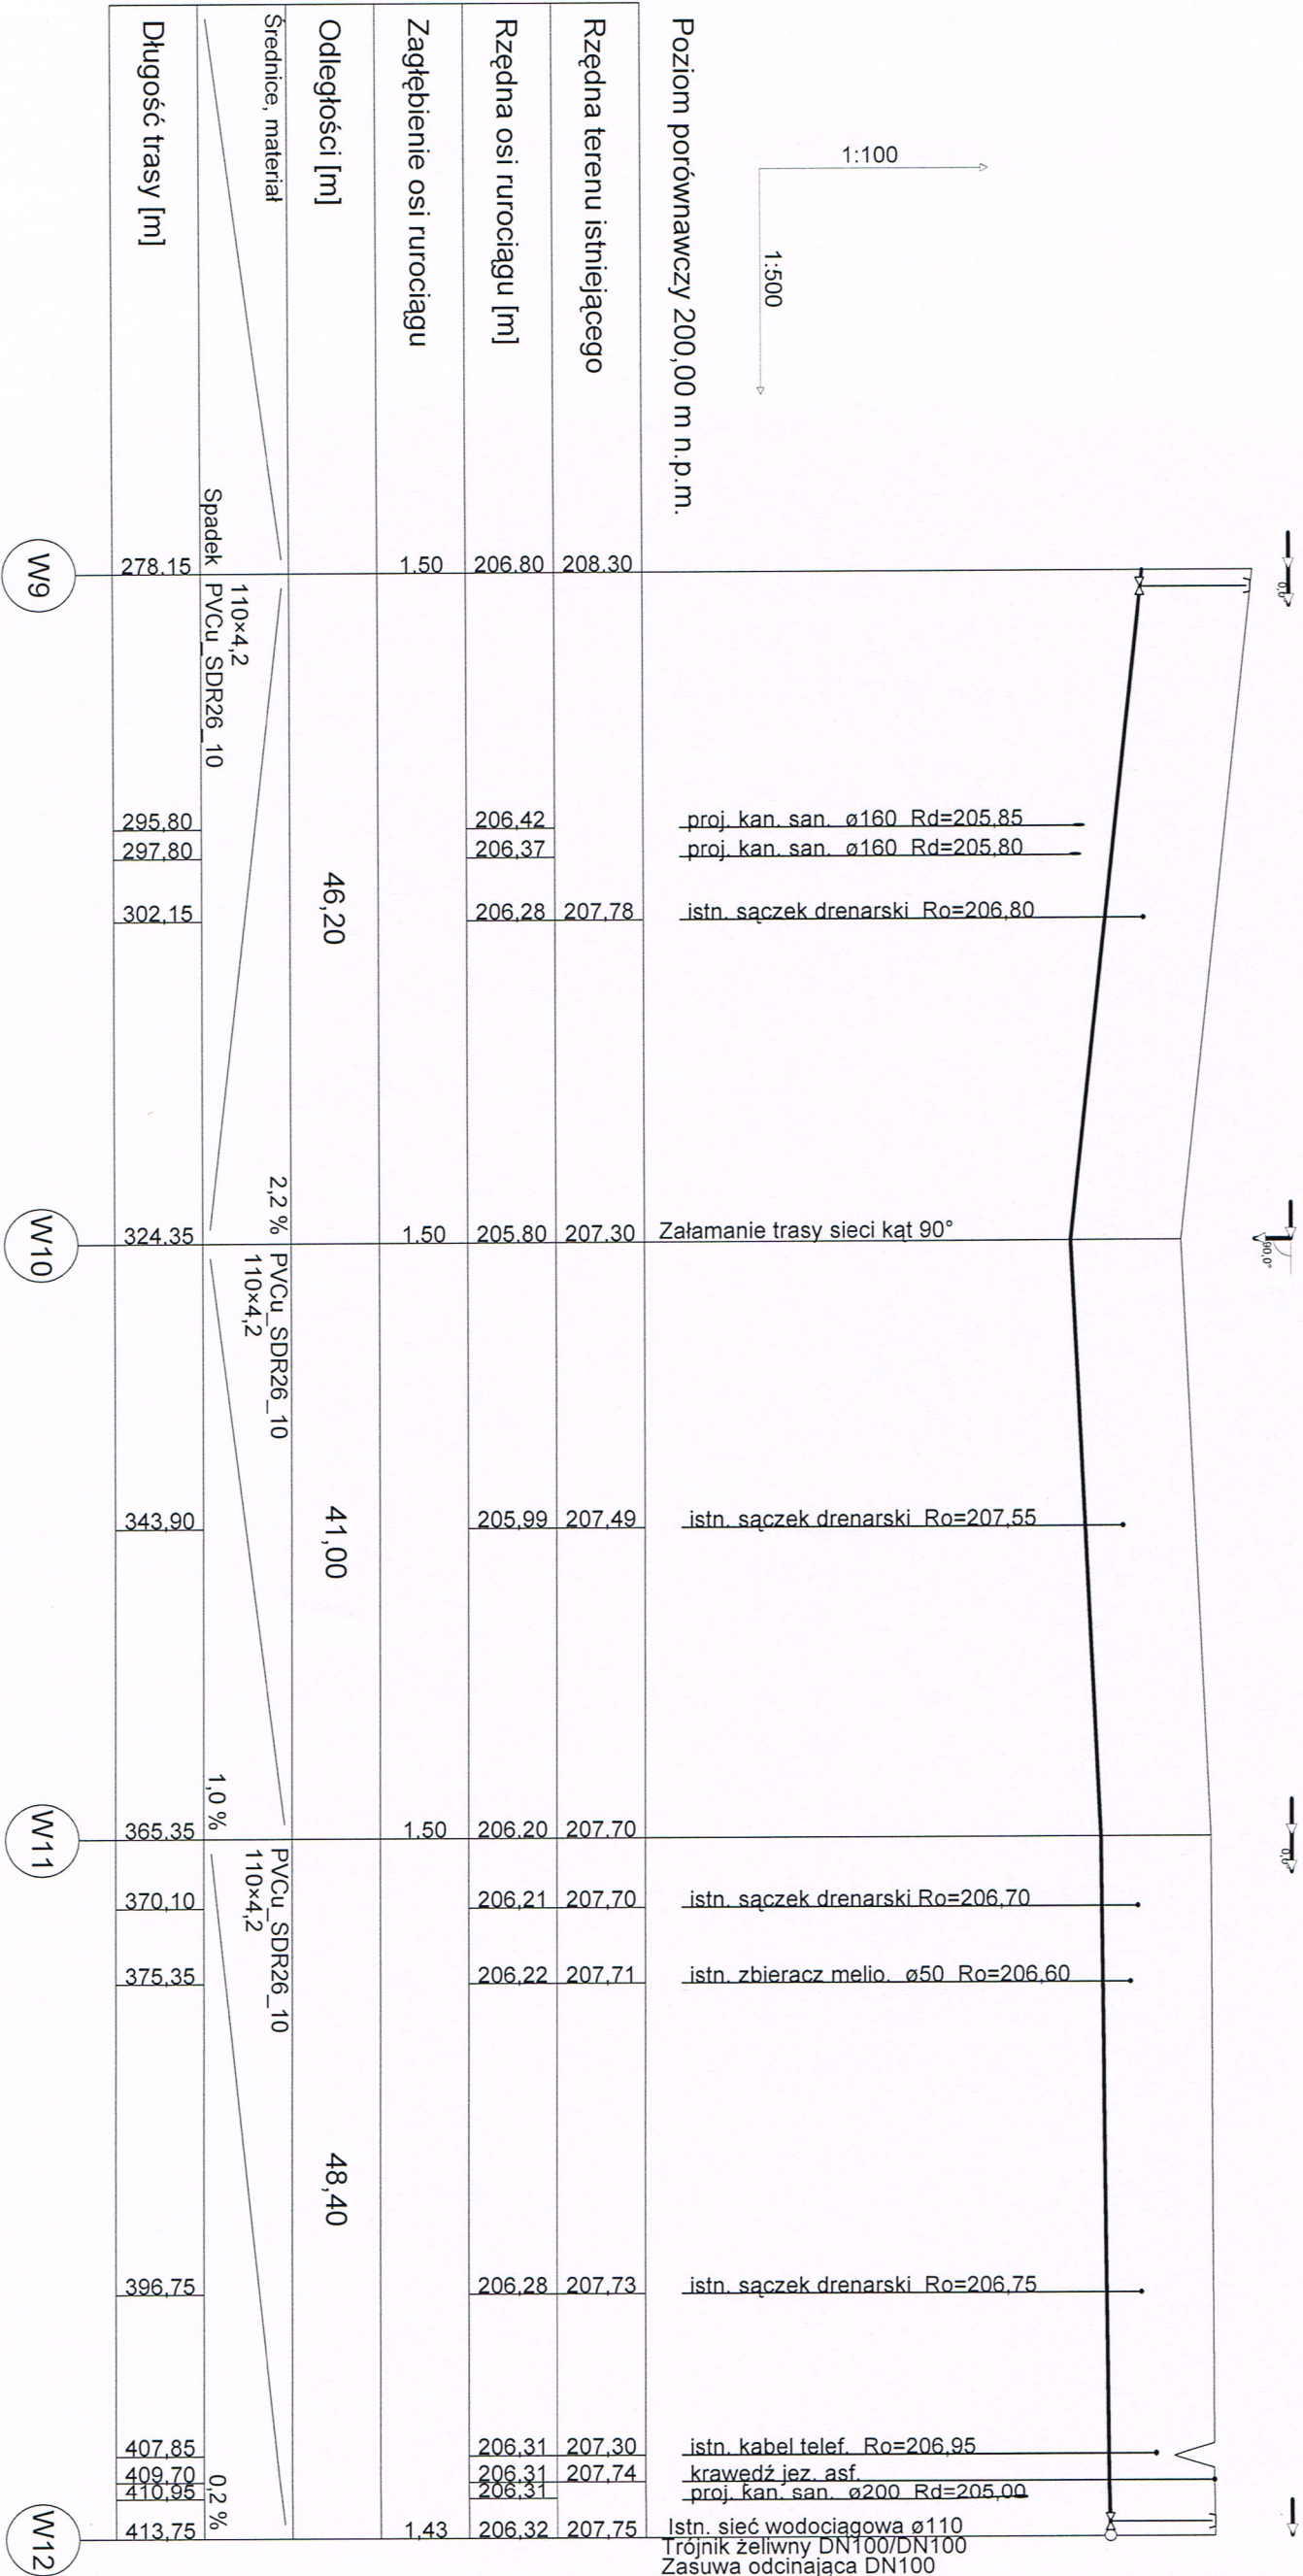


Nazwa projektu			
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ			
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI			
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIAGOWEJ odc. W9-W12			
Lokalizacja			
GASZYN, UL. KŁOSOWA - RYCHŁOWICE		Prośba	
Asystent projektanta		Data	
mgr. inż. JUSTYNA ROGACKA		12.2015r.	
mgr. inż. ANNA NOWAKOWSKA		Prośba	
upr. projekt. 192/01/WŁ		Skala	
Izba ŁOD/IS/1523/02		1:100/500	
mgr. inż. JERZY PROKOPCZYK		Prośba	
upr. projekt. 223/74/Lw		Nr rc.	
Izba ŁOD/IS/3054/03		2.3	

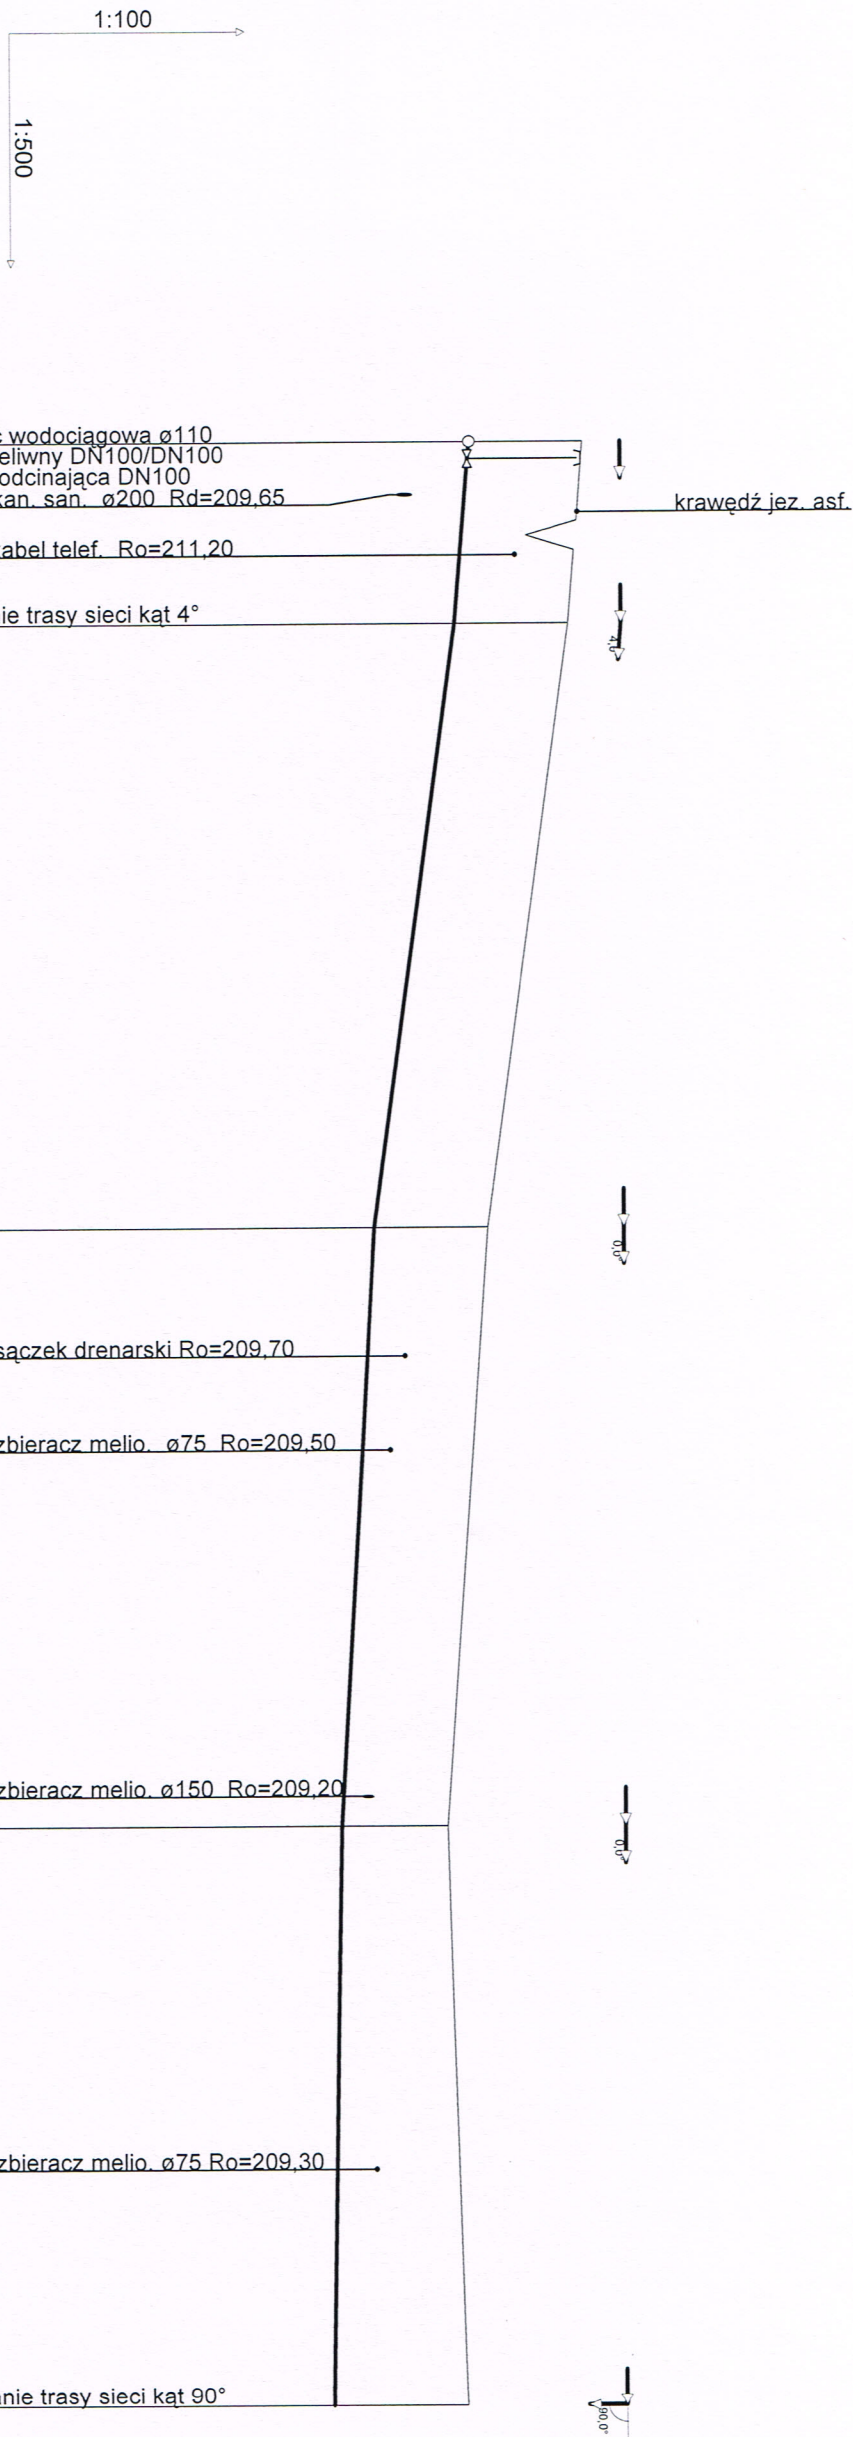


Poziom porównawczy 203,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	Rzędna osi rurociągu [m]	Zagłębienie osi rurociągu	Odległości [m]	Średnice, materiał	Długość trasy [m]
212,10	210,60	1,50	12,20	110x4,2 PVCu SDR26, 10	0,00
212,03	210,54				3,55
211,98	210,52				4,75
	210,48				7,60
211,90	210,40	1,50	40,30	110x4,2 PVCu SDR26, 10	12,20
210,80	209,30	1,50	40,00	110x4,2 PVCu SDR26, 10	52,50
210,68	209,20				61,10
210,59	209,13				67,45
210,28	208,87				90,50
210,25	208,85	1,40	38,90	110x4,2 PVCu SDR26, 10	92,50
210,40	208,78				115,45
210,50	208,73	1,77			131,40

Nazwa projektu			
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ			
I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLĄCZAMI			
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ odc. W13-W17			
Lokalizacja			
GASZYN, UL. KŁOSOWA - RYCHŁOWICE			
Projektant		Data	
mgr. inż. JUSTYNA ROGACKA		12.2015r.	
mgr. inż. ANNA NOWAKOWSKA		Stan	
upr. projekt. 192/01WL		1:100/500	
Izba ŁOD/IS/1523/02		Nr rys.	
mgr. inż. JERZY PROKOPCZYK		2.4	
upr. projekt. 223/74/Lw			
Izba ŁOD/IS/3054/03			



Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.

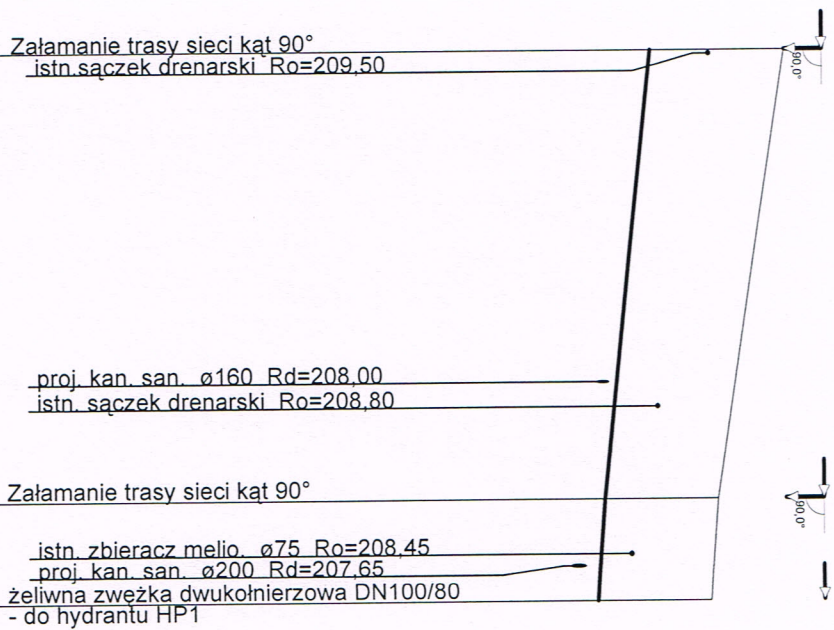

Rzędna terenu istniejącego	210.50				
Rzędna osi rurociągu [m]	208.73	208.33 208.28	209.78	208.10	209.55 209.50
Zagłębienie osi rurociągu	1.77			1.50	1.50
Odległości [m]		30,20		7,00	
Srednice, material		110x4,2 PVCu_SDR26_10	2,1 %	110x4,2 PVCu_SDR26_10	1,4 %
Długość trasy [m]	131.40	153.75 155.40	161.60	166.10 168.60	

Nazwa projektu		BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ	
Opis projektu		I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLĄCZAMI	
Wykonawca		PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIAGOWEJ odc. W17-W19	
Lokalizacja		GASZYN, UL. KŁOSOWA - RYCHŁÓWICE	
Wytyczny projektant		Podpis	Data
mgr. inż. JUSTYNA ROGACKA			12.2015r.
mgr. inż. ANNA NOWAKOWSKA		Podpis	Skala
upr. projekt. 192/01/MŁ			1:100/500
złuba ŁOD/IS/1523/02		Podpis	Nr rys.
mgr. inż. JERZY PROKOPCZYK			2.5
upr. projekt. 223/74/Lw			
złuba ŁOD/IS/3054/03			