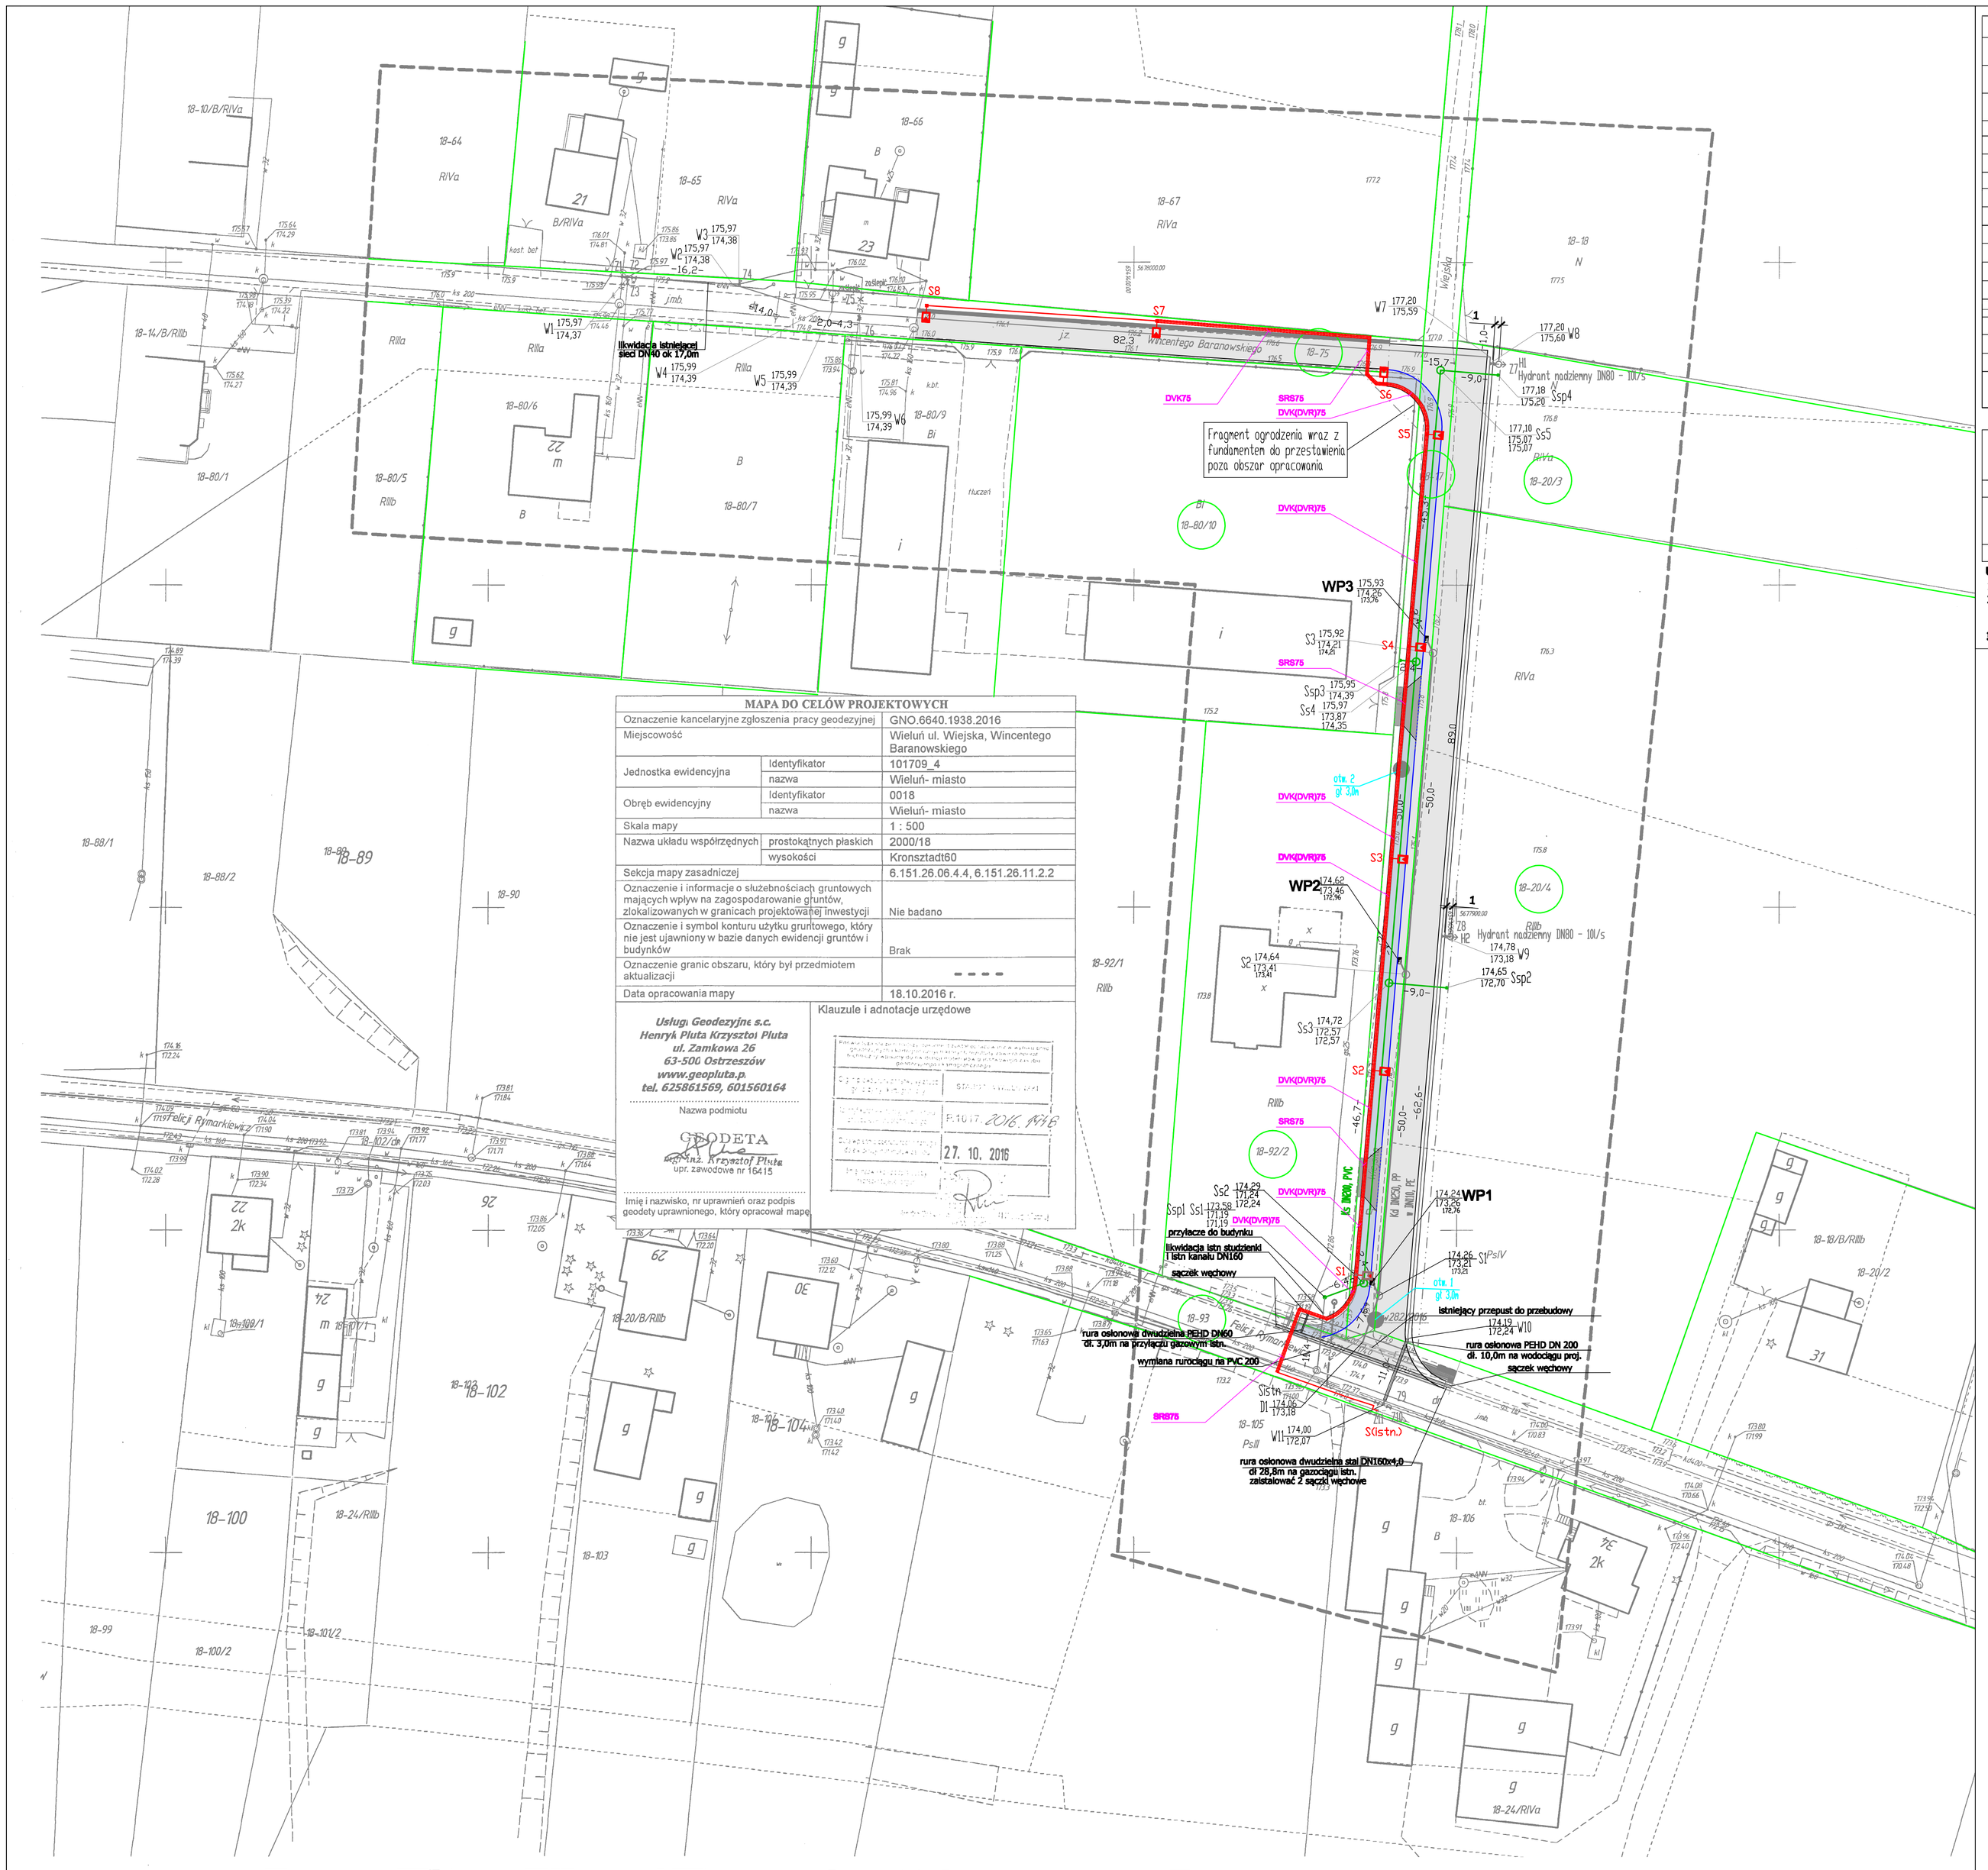
Likwidacja istn. studzienki ściekowej DN40 ok. 17,0m
Fragment ogrodzenia wraz z fundamentem do przestawienia poza obszar opracowania
likwidacja istn. studzienki i istn. kanału DN150
szczelne wejście
przyłącze do budynku
likwidacja istn. studzienki i istn. kanału DN150
szczelne wejście
rura osłonowa dwudzielna PEHD DN160 dł. 3,0m na przyłączu gazowym istn.
wymiana rurociągu na PVC 200
istniejący przepust do przebudowy
rura osłonowa PEHD DN 200 dł. 10,0m na wodociągu proj.
szczelne wejście
rura osłonowa dwudzielna stal DN150x4,0 dł 28,5m na gazociągu istn. zastalować 2 szczelne wejścia
WP1
WP2
WP3
Hydrant nadziemny DN80 - 10l/s
Hydrant nadziemny DN80 - 10l/s
Wincentego Baranowskiego
Kościelna
Rynek
Rynek
Rynek