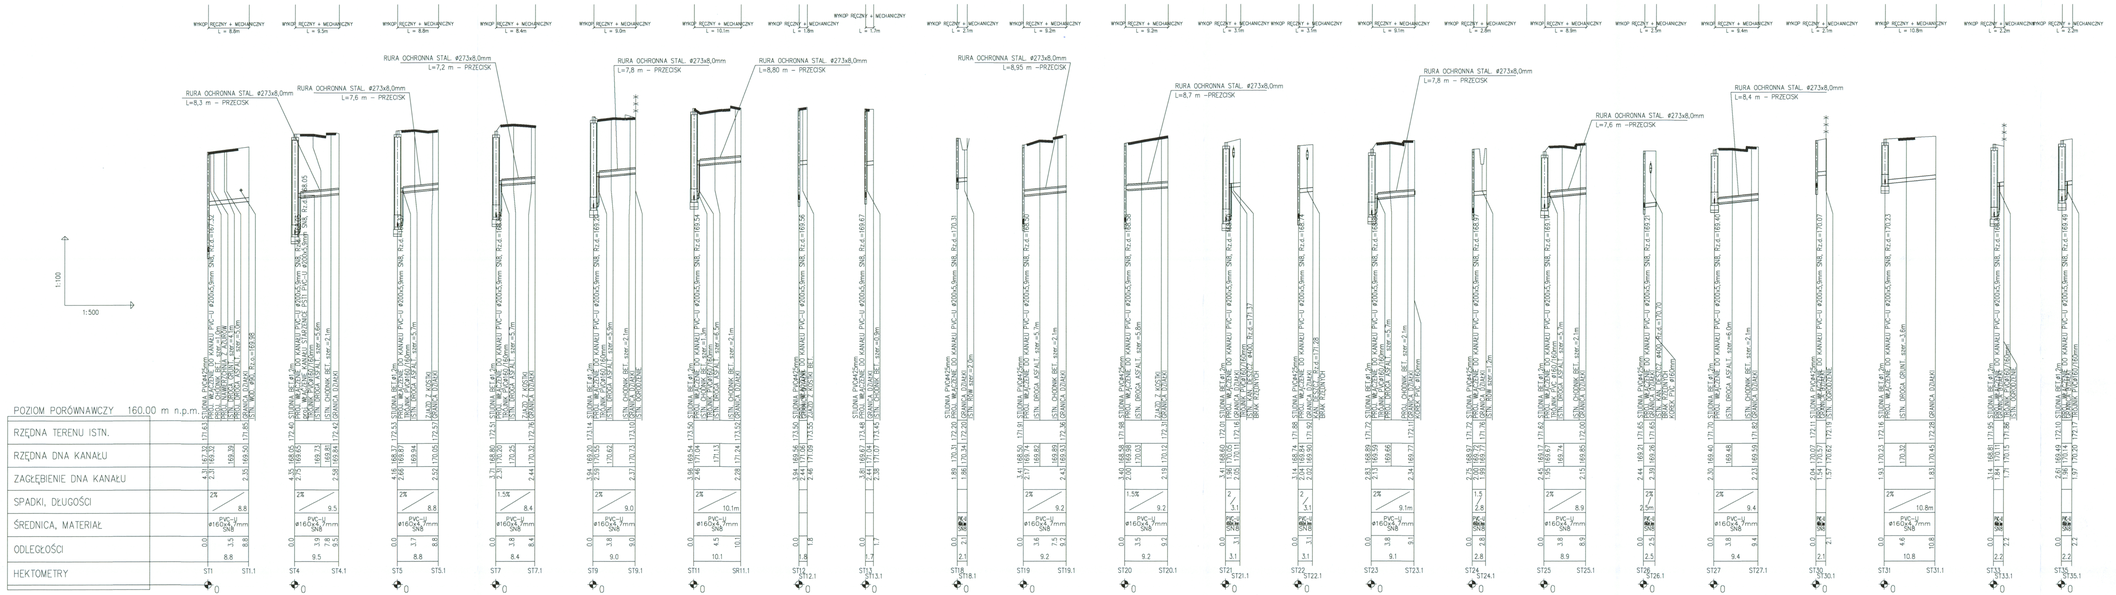

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi nakleo napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego będz wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN150 PVC, L=3m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu powierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z nieznwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

STAROSTWO POWIATOWE
w WIELUNIU

INWESTOR
Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

OPRACOWANIE
ZISPINI H. i D. GEDEK s.c.
ul. Słowackiego 9; 97-200 Potok Wlyb.
tel.: (044) 647 39 70
e-mail: zispini@interia.pl

NAZWA ZADANIA
OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY WIELUŃ - ZADANIE NR I - W MSC.: MASŁOWICE, STARZENICE

TYTUŁ OPRACOWANIA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SYSTEMIE GRAWITACYJNO-TŁOCZNYM WRAZ Z URZĄDZENIAMI NIEZBĘDNYMI DO ZASILANIA PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI W MSC. STARZENICE MASŁOWICE GMINA WIELUŃ

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: tech. Henryk Gędek	GP.IV.7343/98/94	
AGTENT PROJ.: mgr inż. Katarzyna Olejniczak		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sebastian Sokolski	LDI/1346/PWOO/10	

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

OZNACZENIE FAZY
PB

TYTUŁ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY - ODEJŚCIA BOCZNE K.S.

OZNACZENIE BRANŻY I ROZDZIAŁÓW
SANITARNA

ADRES/TYTUŁ RYSUNKU
STARZENICE PST1 GM. WIELUŃ

OZNACZENIE RYSUNKU OZNACZENIE/NR
PP

SKALA
1:500

DATA
2017.03

NR RYSUNKU
PP-IS-8

REWIZJA
00