


ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM t ORAZ KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM eNN

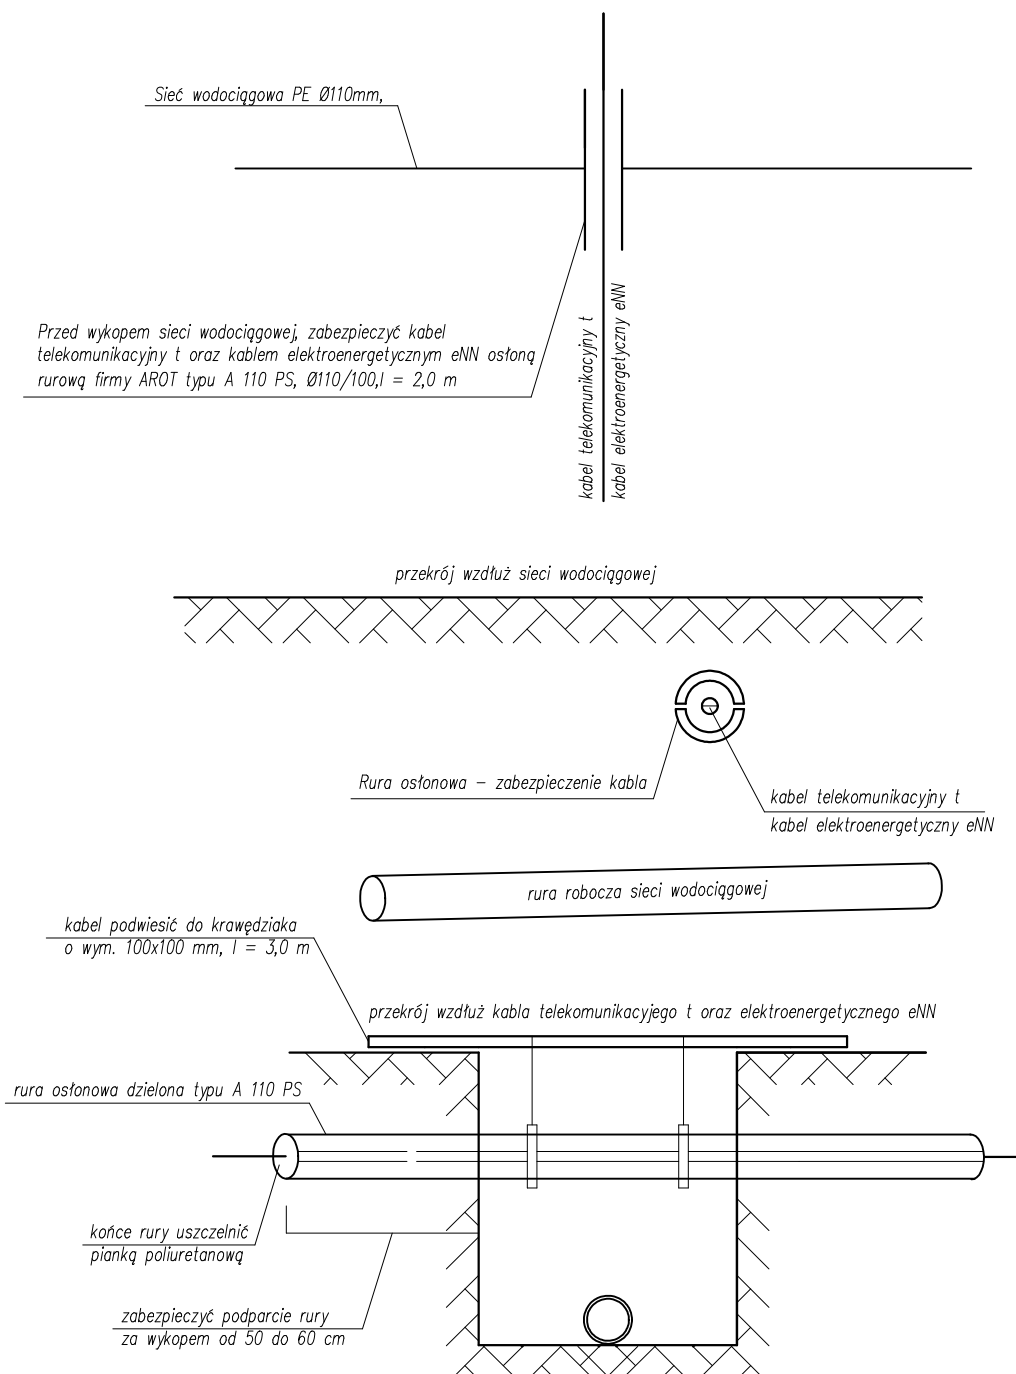

TERMO PRACOWNIA PROJEKT PROJEKTOWO-AUDYTOWA mur inż. przemyślny w wyl tel. 60 380 1619 NIP: 832 196 4510 OS. WYSZYŃSKIEGO 10/2 98-300 WIELUŃ	Nazwa inwestycji		Rozbudowa sieci wodociągowej PE Ø110mm Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200mm	
	Adres inwestycji		Ruda, ul. Długa, gm. Wieluń, dz. nr ewid. 240 Rychtowiec, gm. Wieluń, dz. nr ewid. 16, 80	
	Inwestor adres zam.		Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk 1, 98-300 Wieluń	
	Temat:		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PE Ø110mm	
Projektant: (branża sanitarna) mgr inż. Mariusz Kościelny upr.: OPL/0546/P005/09	Nazwa rysunku:		ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM t ORAZ KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM eNN – SCHEMAT	
	Skala		Data oprac. 11.2018 Tom / Nr rys. S12	