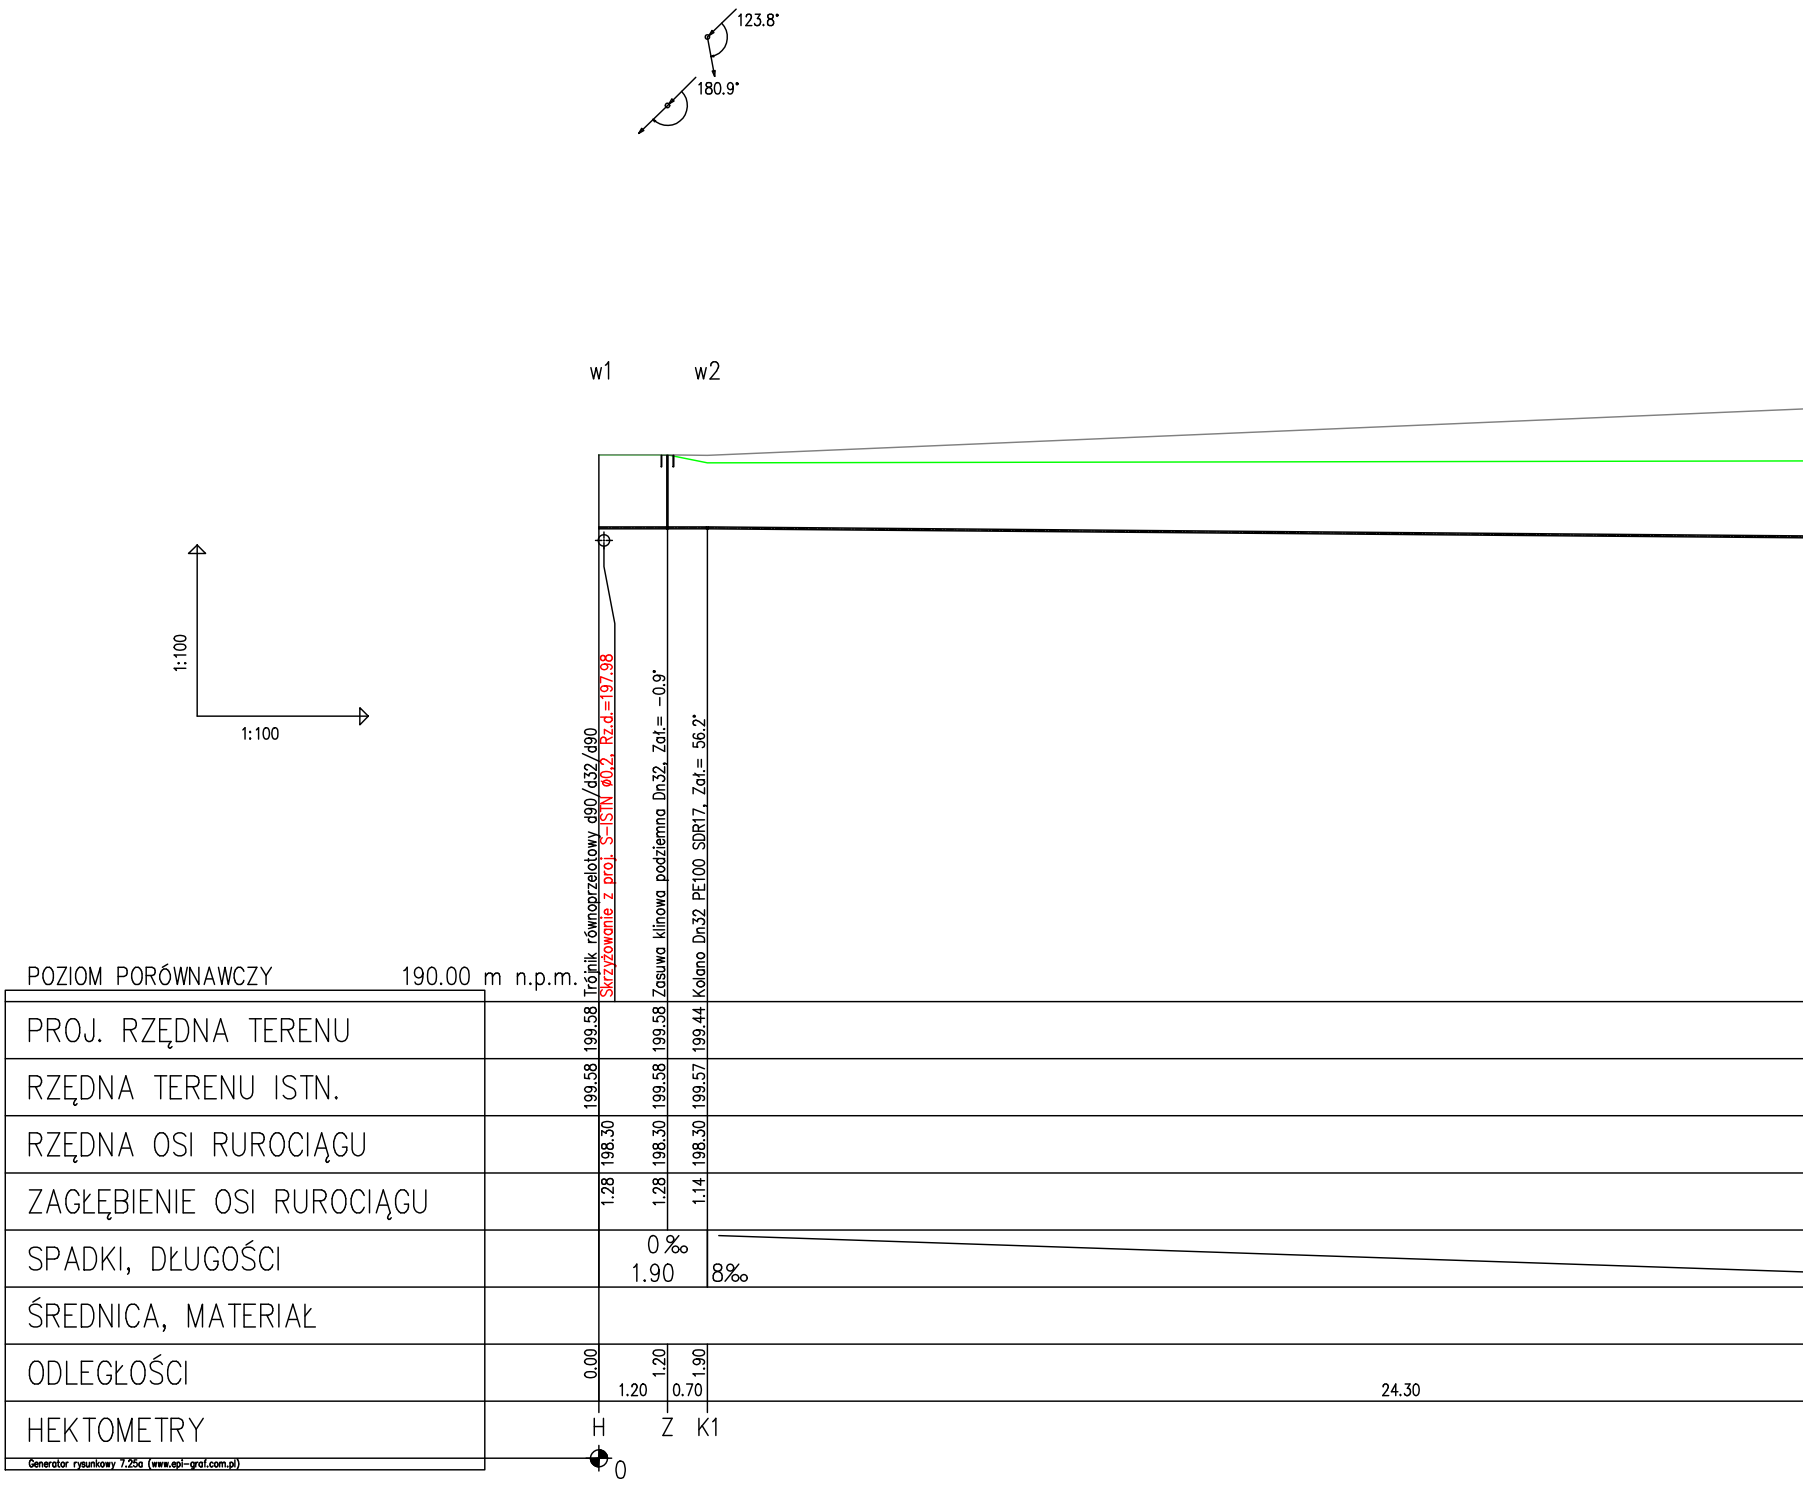
123.8°
180.9°
w1
w2
1:100
1:100
Trójnik równoprzelotowy d90/d32/d90
Skrzyżowanie z proj. S-ISTN Ø0,2, Rz.d.=197.98
Zasuwa klinowa podziemna Dn32, Zał.= -0.9°
Kolano Dn32 PE100 SDR17, Zał.= 56.2°
POZIOM PORÓWNAWCZY
190.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
199.58
199.58
199.44
RZĘDNA TERENU ISTN.
199.58
199.58
199.57
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
198.30
198.30
198.30
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
1.28
1.28
1.14
SPADKI, DŁUGOŚCI
0 ‰
1.90
8‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
0.00
1.20
1.90
1.20
0.70
24.30
HEKTOMETRY
H
Z
K1
0
Generator rysunkowy 7.25a (www.epi-graf.com.pl)

WODOCIĄG – ODCINEK: OD WPINKI W W90 DO BUDYNKU KOMPOSTOWNI

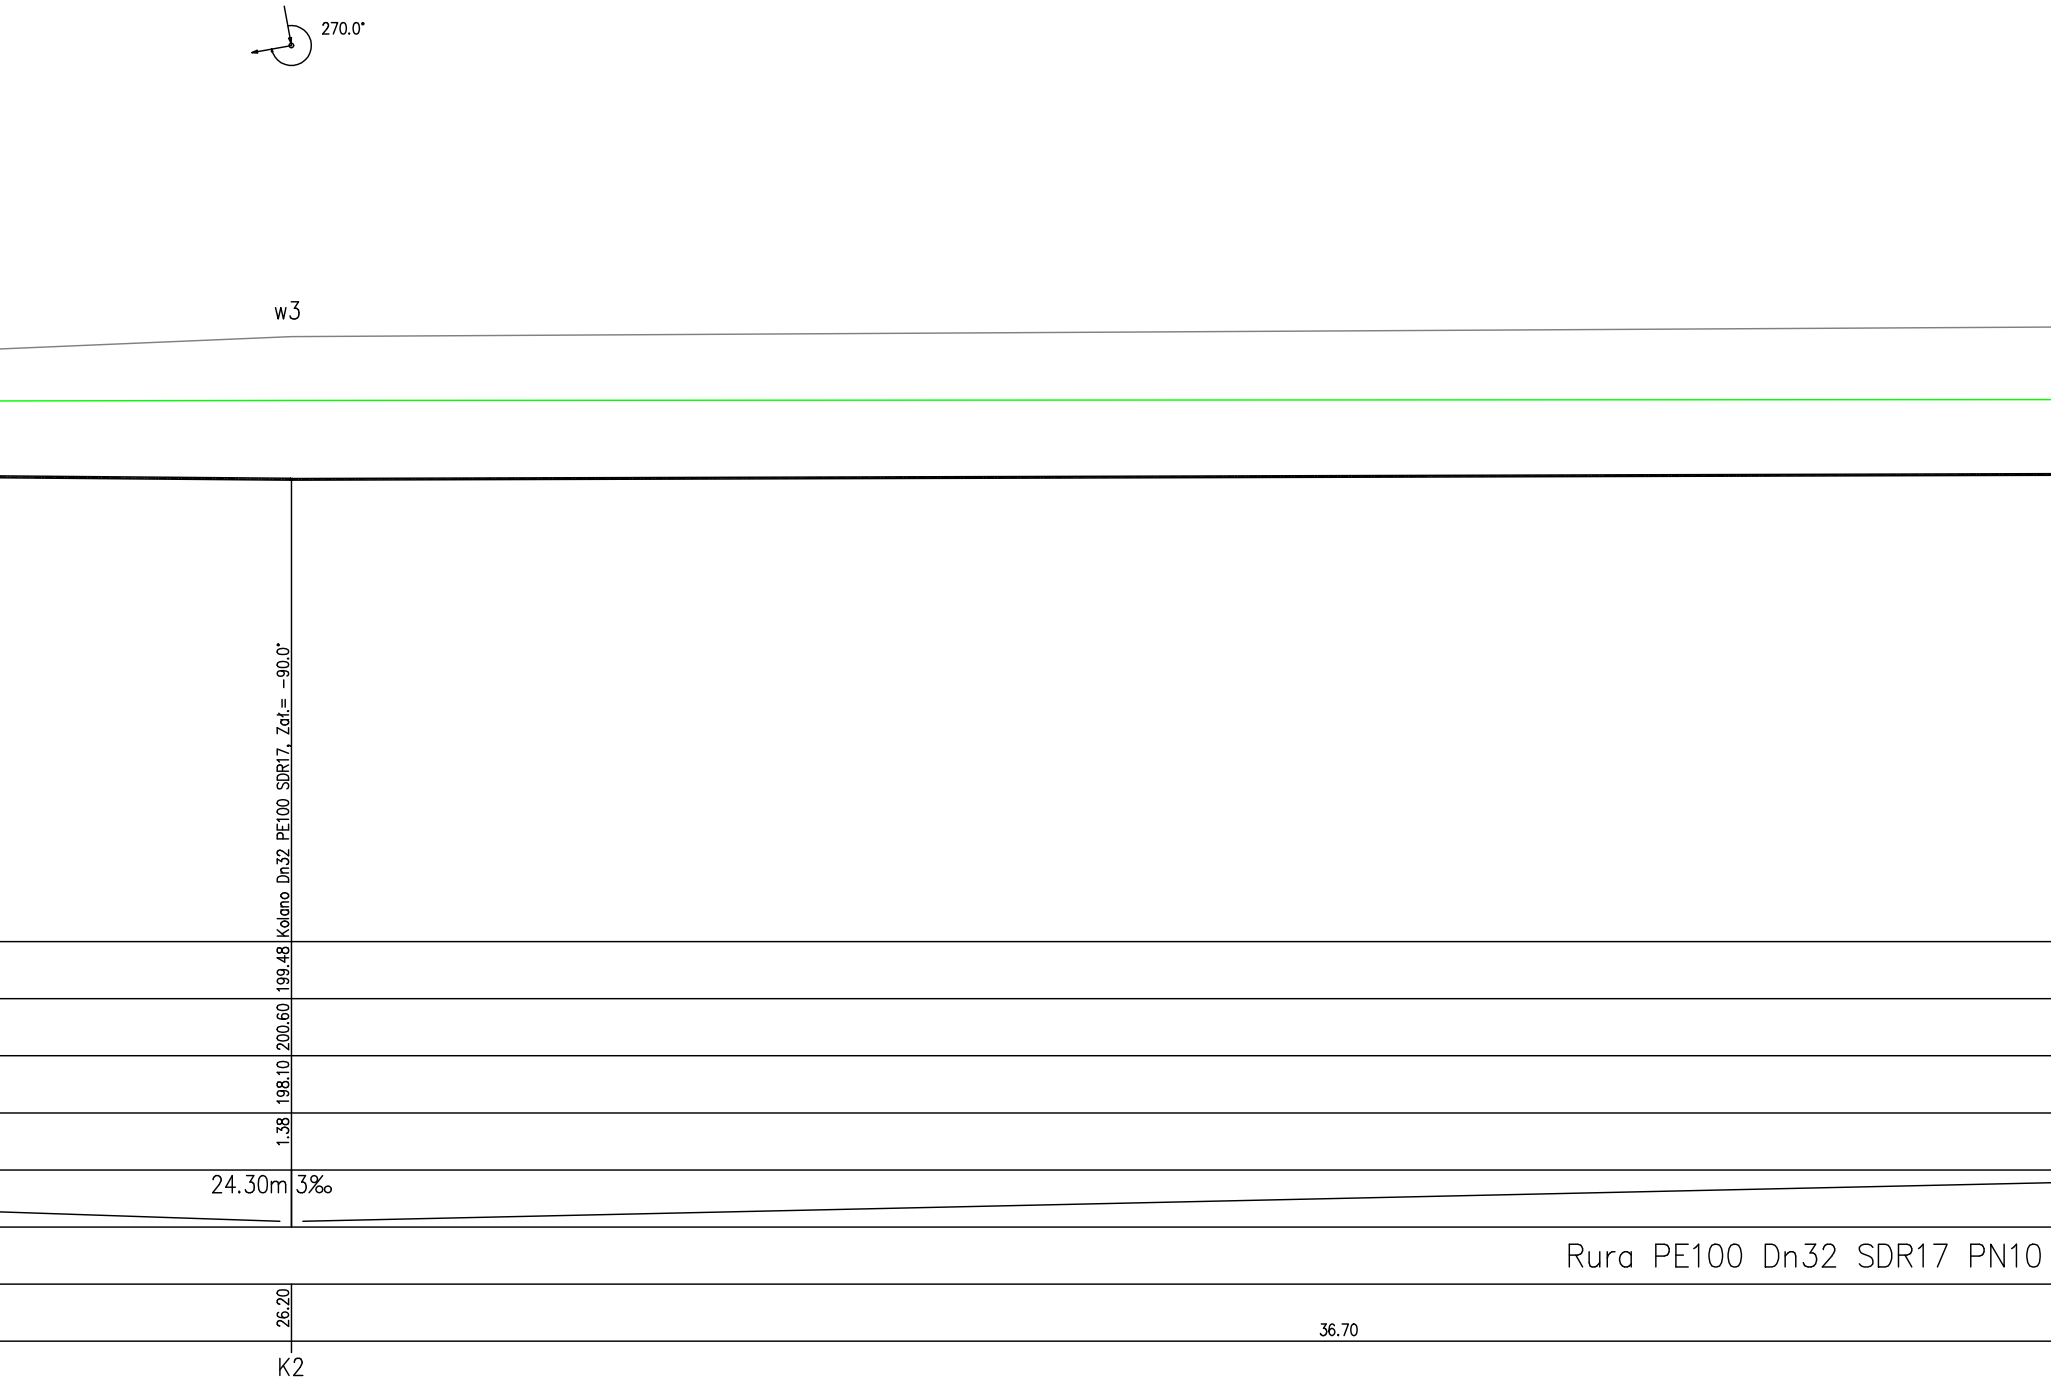
270.0°
w3
Kolano Dn32 PE100 SDR17, Zał.= -90.0°
199.48
200.60
198.10
1.38
24.30m
3‰
Rura PE100 Dn32 SDR17 PN10
26.20
36.70
K2

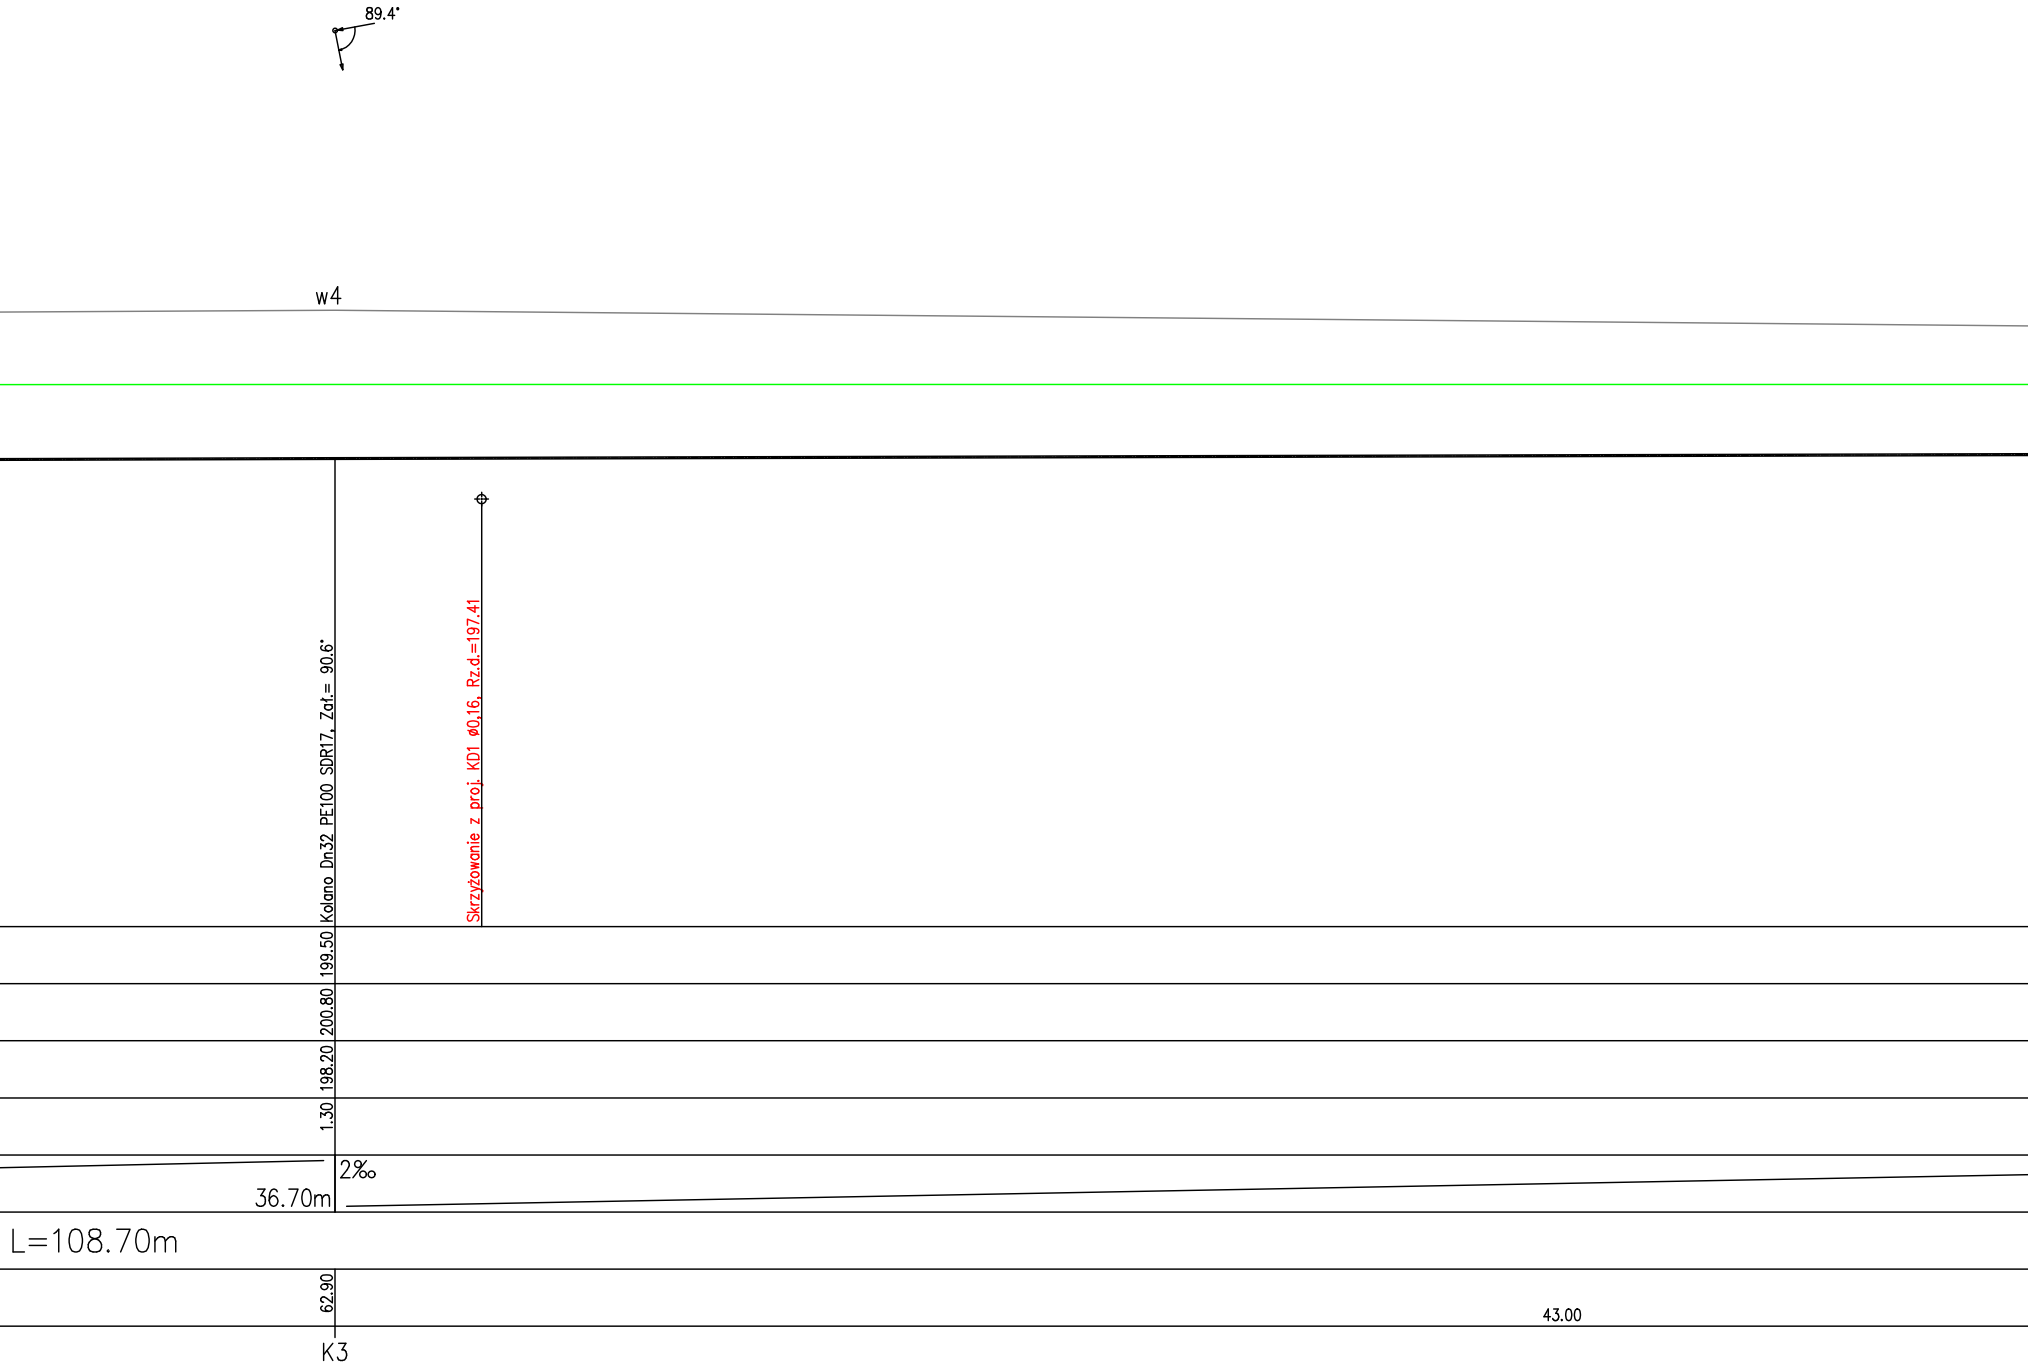
89.4°
w4
Kolano Dn32 PE100 SDR17, Zał.= 90.6°
Skrzyżowanie z proj. KD1 ø0,16, Rz.d.=197.41
199.50
200.80
198.20
1.30
2‰
36.70m
L=108.70m
62.90
43.00
K3

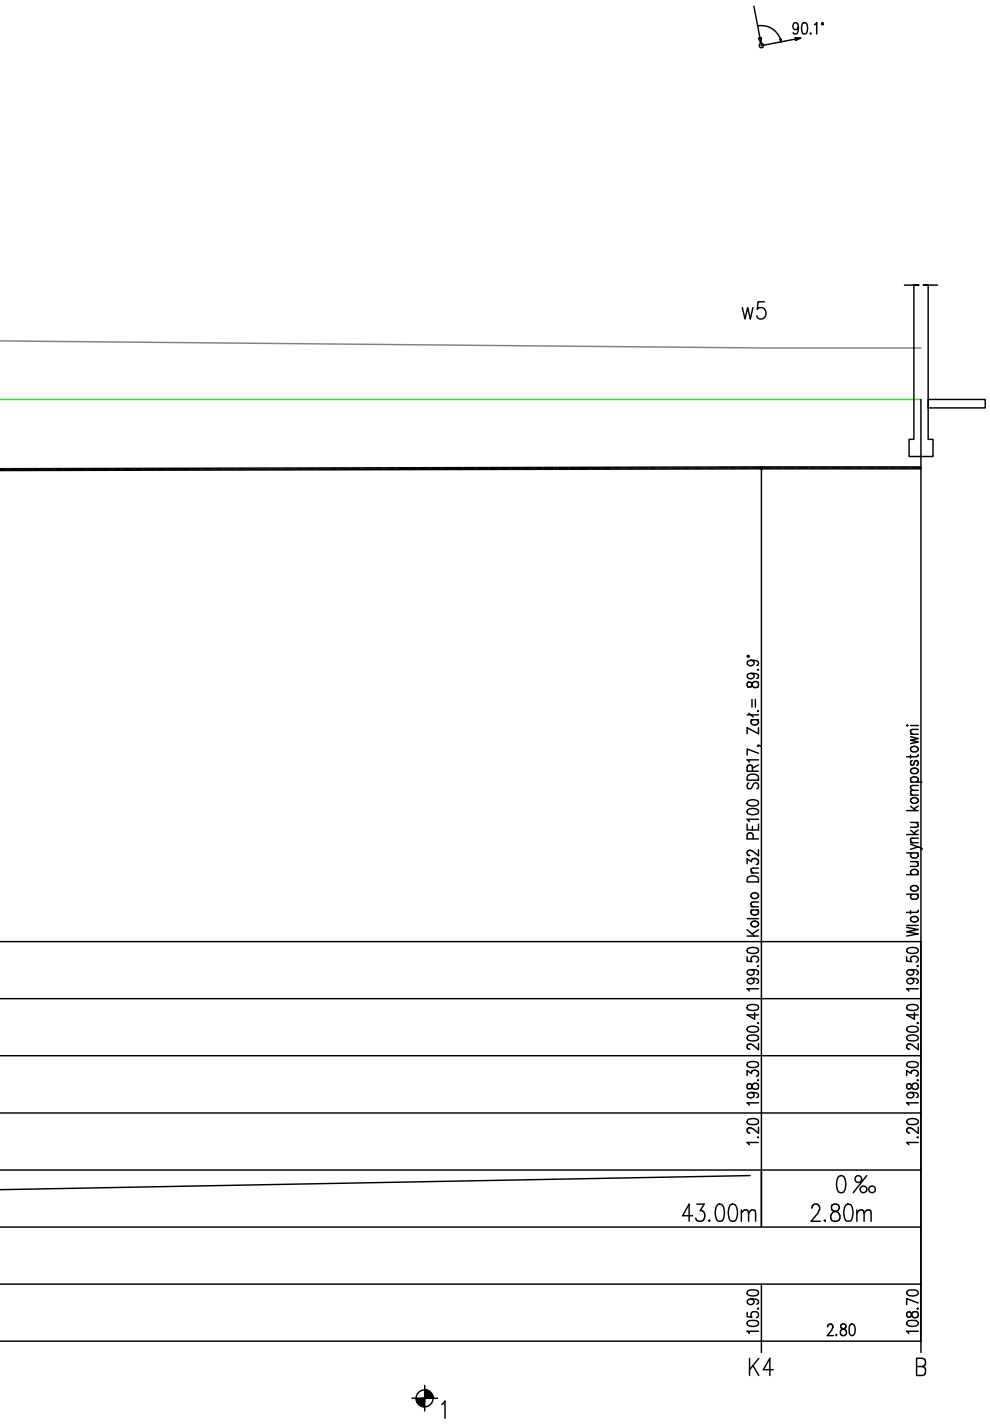
90.1°
w5
Kolano Dn32 PE100 SDR17, Zał.= 89.9°
Wlot do budynku kompostowni
199.50
199.50
200.40
200.40
198.30
198.30
1.20
1.20
0 ‰
43.00m
2.80m
105.90
2.80
108.70
K4
B
1

UWAGA:
1. Trasy kablowe w uzgodnieniu z branzowcem sa prowadzone na głebokosci 0,7m ppt

| | |
|---|---|
| 🟩 | teren projektowany |
| — | teren istniejący |
| w1–w5 | oznaczenie zmian prowadzenia wodociagu wg tom IV etap 1 rys S-1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TEMAT: Rozbudowa części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rudzie k/Wielunia | | | INŻYNIERIA<br>PRO-EKO |
| INWESTOR: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17 | | | |
| ADRES: działki nr 669, 236/1 obręb: Ruda, gmina Wieluń, powiat: wieluński, województwo: łódzkie | | | data<br>05.2015 |
| TOM 4 ETAP 1 | | | |
| TEMAT RYSUNKU:<br>**WODOCIĄG - ODCINEK: OD WPINKI W W90 DO BUDYNKU KOMPOSTOWNI** | | stadium<br>P.B-W. | skala<br>1:-- |
| projektował:<br>mgr inż.Marek Wziątek<br>nr upr.: 2711/09 | sprawdził:<br>mgr inż. Jacek Jędrys<br>nr upr.: 82/2001 | | branża<br>S |
| opracował: mgr inż.Marek Wziątek | | | rys.nr<br>S-07 |
| WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | | | |