


ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM t

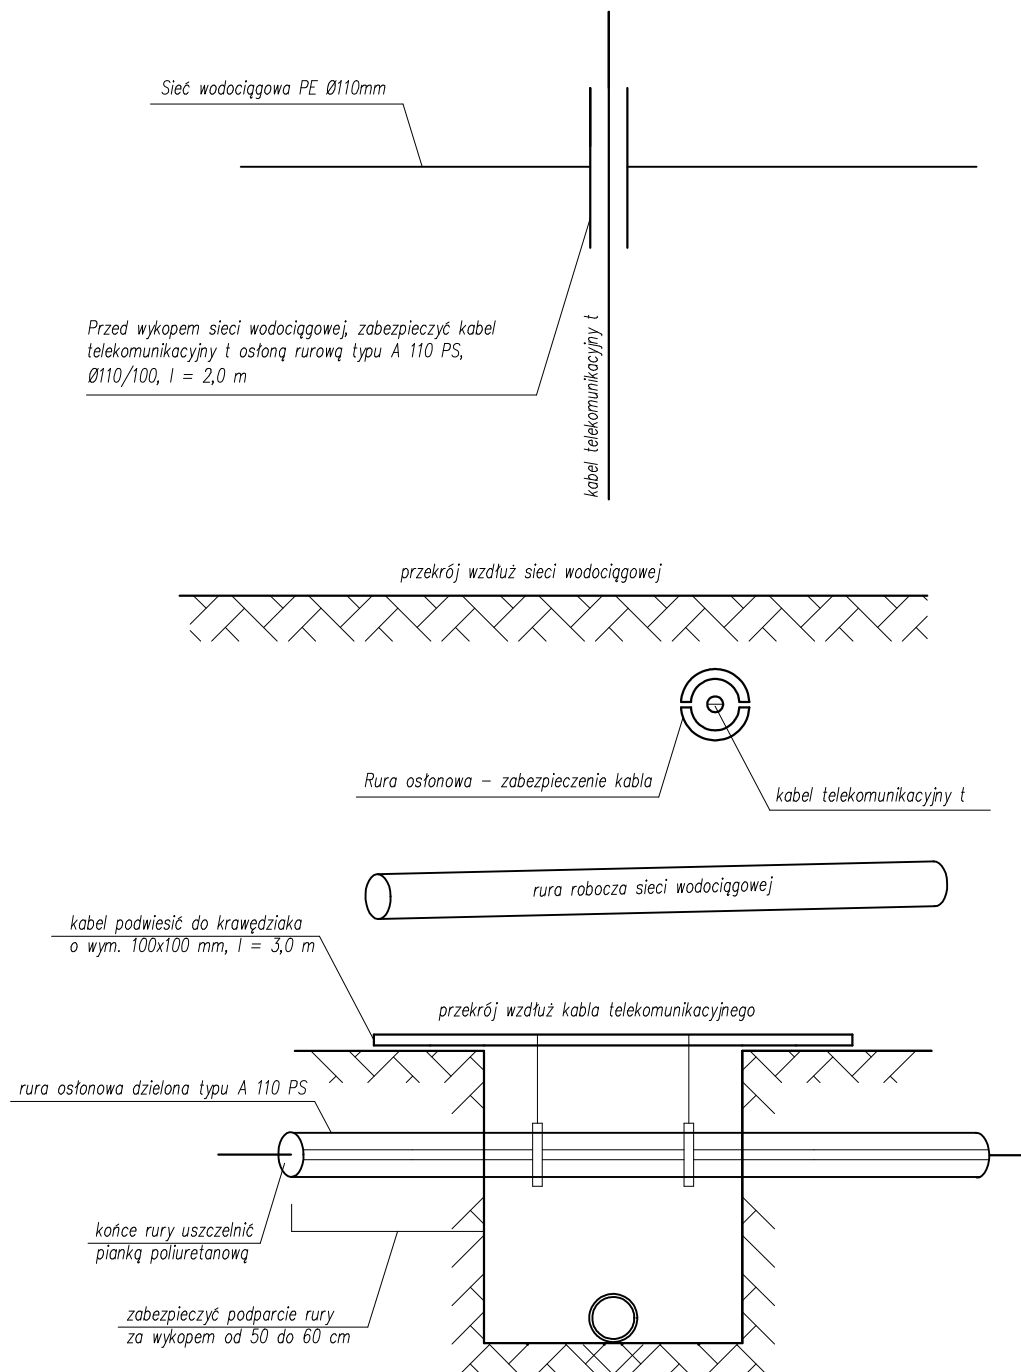

TERMO
PRACOWNIA
PROJEKTOWO-AUDYTORSKA
MULTIDISCIPLINARY
tel: 603801619
NIP: 8321964510
ul. WYSZYŃSKIEGO 18/2
98-300 WIELUŃ

Nazwa inwestycji	Rozbudowa sieci wodociągowej PE Ø110mm oraz kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200mm, PE Ø90mm		
Adres inwestycji	Rychłowice, gm. Wieluń Działka nr ewid. 378/2, 221/2, 221/3, 224, 52/1		
Inwestor adres zam.	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk 1, 98-300 Wieluń		
Temat:	Rozbudowa sieci wodociągowej PE Ø110mm oraz kanalizacji sanitarnej PVC Ø200mm, PE Ø90mm		
Nazwa rysunku:	ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM t		
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Mariusz Kościelny upr.: OPL/0546/POOS/09		
Skala	- Data oprac.	12.2018	Nr rys. S14