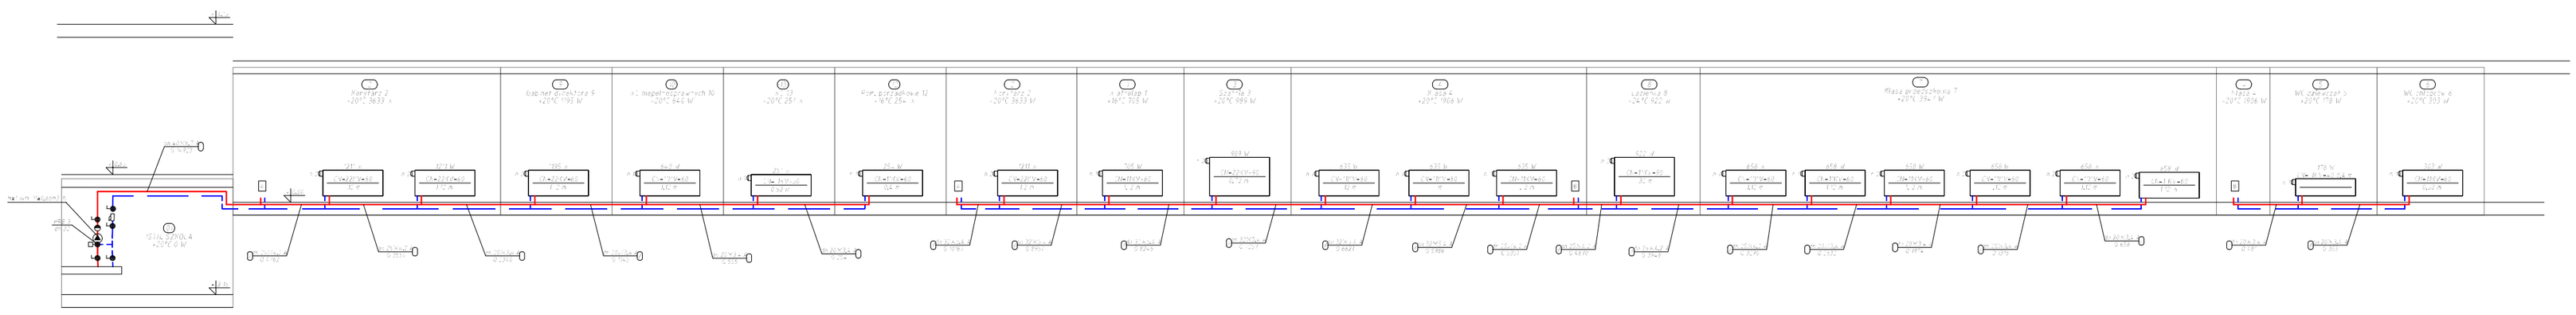

UWAGA:

- *Wewnętrzna instalacja CO z rur PP-R, PN 20, stabilizowane włóknem szklanym*
- *Tz/Tp=70/55°C*

Biuro Projektowe
ul. Ks. Bolesława 18
98-300 Wieluń
NIP 832-207-94-43
tel. 513 231 166

DROG-SAN s.c.

Etap/Fazy:	PROJEKT BUDOWLANY
Branża:	SANITARNA
Temat:	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO
Materiał rys.	Rozwinięcie wewnętrznej instalacji CO
Zadanie:	Rozbudowa budynku szkoły o część szkolno - przedszkolną
Adres:	Gaszyn, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 720/2 obręb Gaszyn)
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kościelny — DOŚWIADCZENIE
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Będkowska — UPRAWNIENIA
Inwestor:	Gmina Wieluń Pl. Kattnierza Wielkiego 1 98 – 300 Wieluń
SKALA 1:50	10.2018
	S - 7