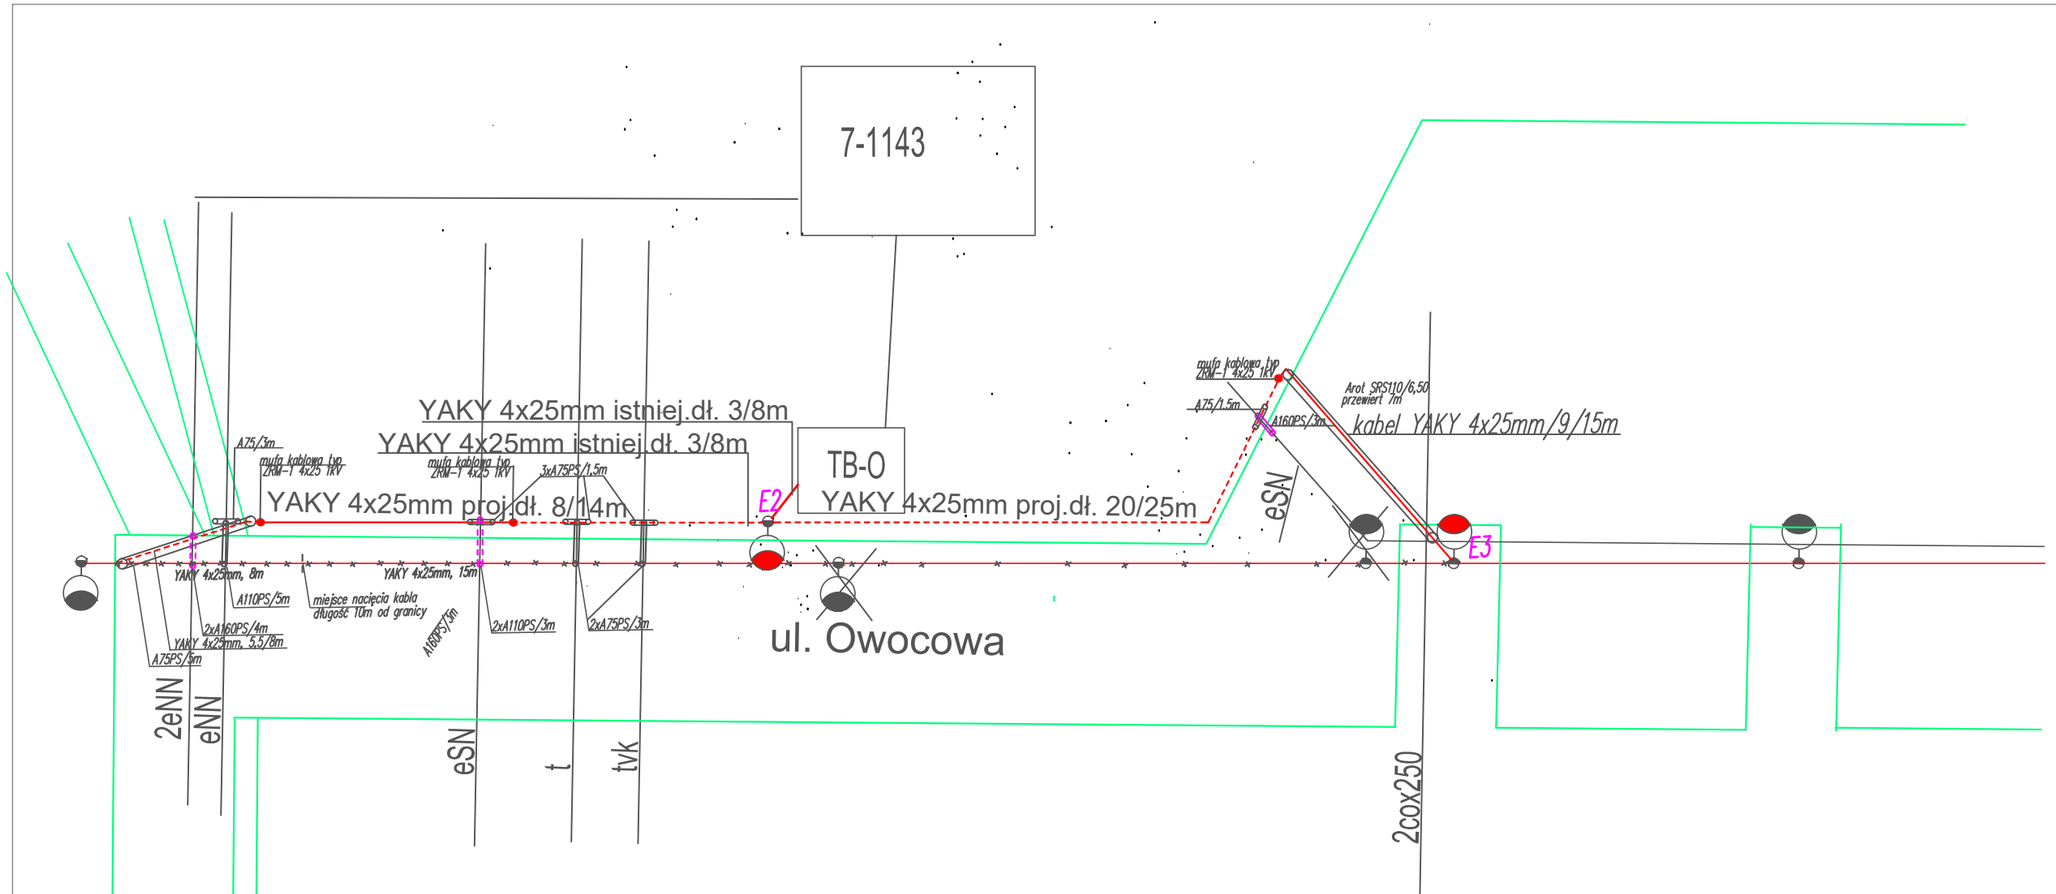

kabel typ YAKY 4x25mm – nowy odcinek

kabel typ YAKY 4x25mm istniej do przekładki

kabel typ YAKY 4x25mm istniej bez zmiani

kabel typ YAKY 4x25mm – przełożony po demontażu

przepust AROTA A160/PS na kablu RE

przepust AROTA A75/PS na kablu UM oświetleniowym

E1 słup oświetleniowy betonowy po przestawieniu z 2 wysięgnikikami i 2 oprawami – istniejącymi

E2 słup oświetleniowy aluminiowy anodowany SAL–10WLN z wysięgnikiem WR10/1/2/0,85/0 i oprawą ISKRA LED 24

słup oświetleniowy istniejący stalowy do demontażu

mufa kablowa termouwardzalna typu ZRM –1 4x25 1 KV

krawężnik drogowy projektowany

F.U."AL-PRO"

98-300 Wieluń
ul. Świętej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany		Branża: elektryczna	
Adres inwestycji	Wieluń, dz. Nr ewid. 235, 253, 330, 250, obręb 15, gm. Wieluń		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Owocowej w miejscowości Wieluń, gm. Wieluń		
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300 Wieluń		
Nazwa rysunku	**SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETELNIA UKŁAD PROJEKTOWANY PO PRZEBUDOWIE**		
FUNKCJA	imię i nazwisko, nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br.Drogowa	**mgr inż. TOMASZ STASIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. ŁOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08		
Projektant Br.Elektryczna	**mgr inż. MACIEJ WOJTERSKI** upr. do proj. bez ogr. w spec elektrycznej upr.projekt. 204/74/ŁW izba ŁOD/IE/2148/02		
Opracował	**mgr inż. MACIEJ WOJTERSKI**		
Skala 1:500	Data opracowania 10.2019	Nr rysunku	E3