


R3
Pz=10,5kW
kj=0,38
Ps=4kW

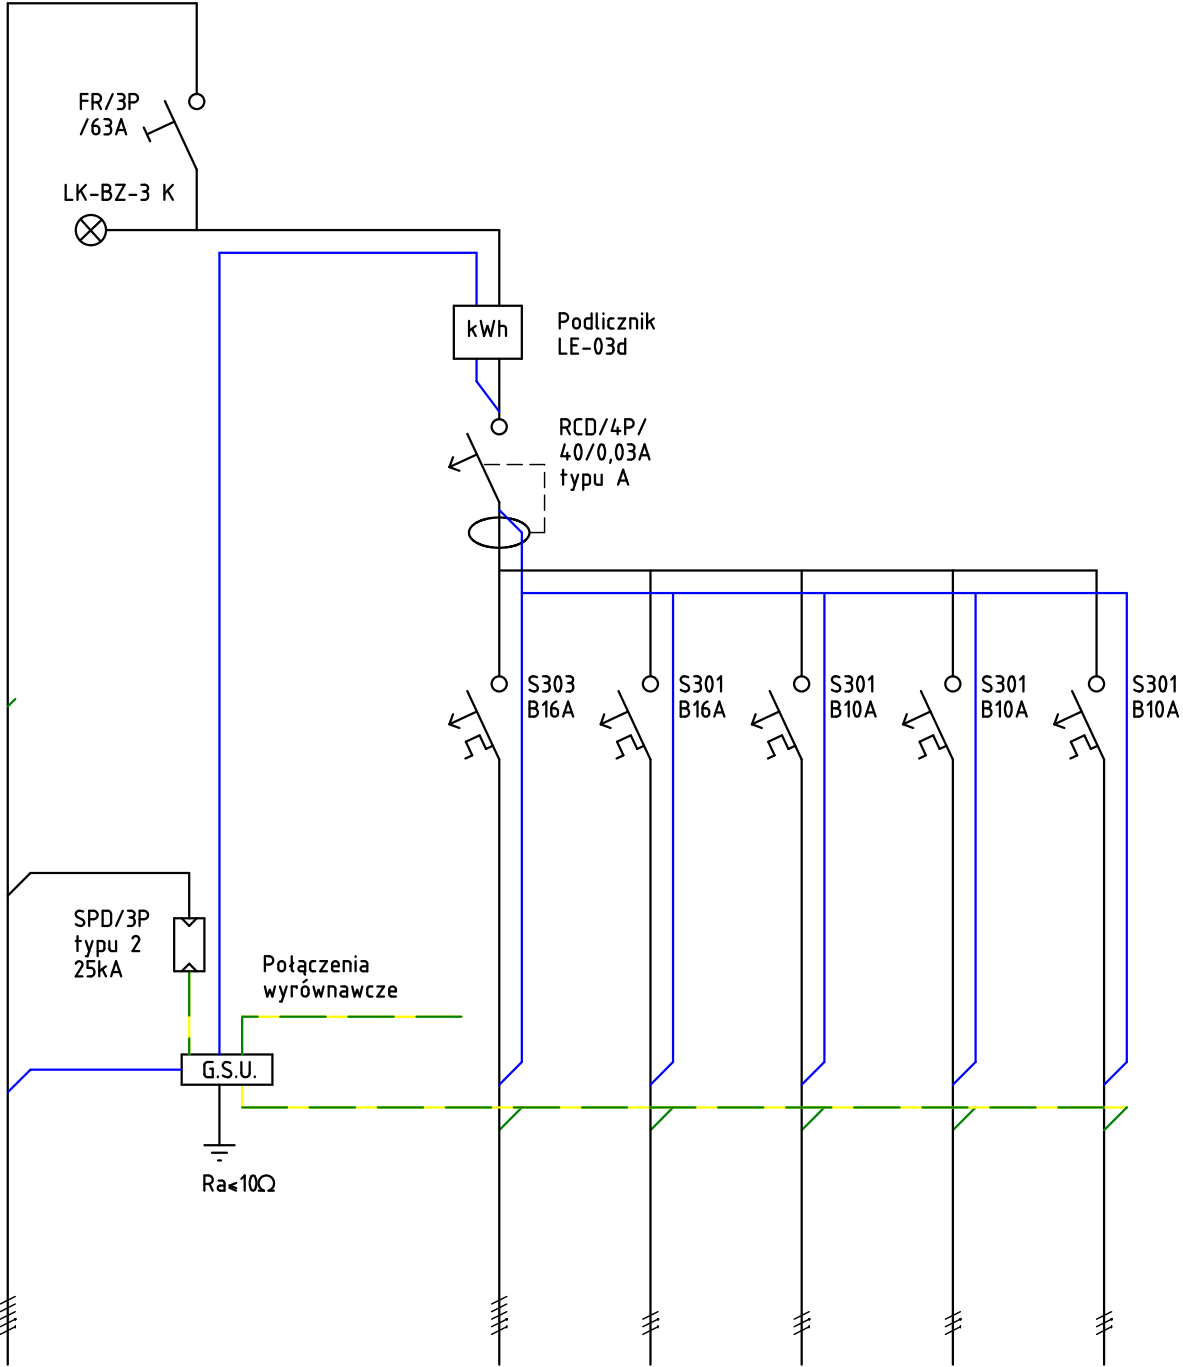

Od RGB do R3		Szafka węzła ciepłego	Gniazdko 230V na szynie TH35	Oświetlenie węzła ciepłego	Rezerwa	Rezerwa				
Ps=4kW		Pz=1kW	Pz=3kW	Pz=0,5kW	Pz=3kW	Pz=3kW				
YKY5x4mm ²		YDY5x2,5mm ²	YDYp3x2,5mm ²	YDYp3x1,5mm ²						

Temat	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.						
Obiekt	Obiekt na działce nr ew. 1/6, obręb 3, miasto Wieluń, 98-300 Wieluń.						
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński		upr. LOD/4121/PWBE/19				
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek		upr. 481/84/WŁ				
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni R3.				2021.02	-	Rys.23 Str.60