


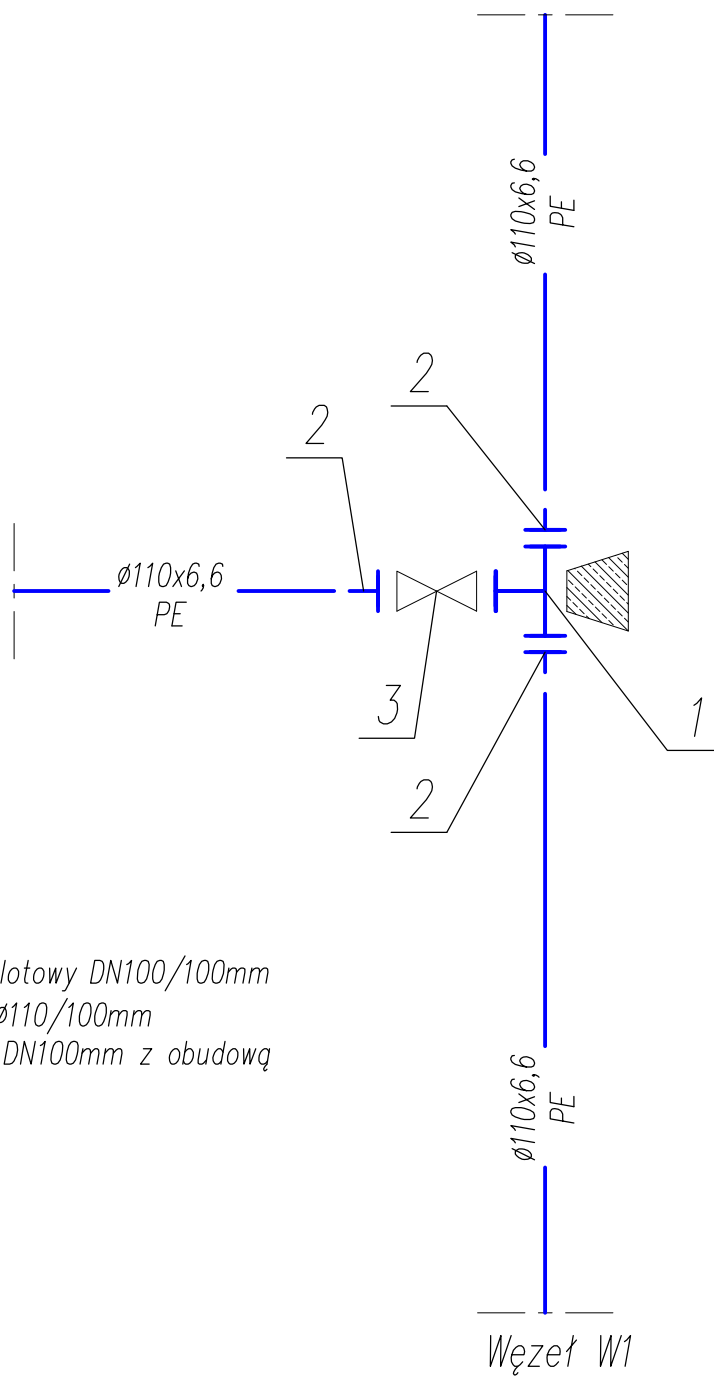

OZNACZENIA:

1. Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100/100mm
2. Łącznik rurowo-kołnierzowy $\varnothing 110/100$ mm
3. Zasuwa kołnierzowa typu E1 DN100mm z obudową i skrzynką do zasuw

T. Stasiak, M. Kościelny
ul. Św. Barbary 26
98 - 300 Wieluń
NIP 832-207-98-62
tel. 510 215 840

DROG-SAN S.C.

<u>Stadium:</u>	PROJEKT TECHNICZNY		
<u>Branża:</u>	SANITARNA		
<u>Temat:</u>	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
<u>Nazwa rys:</u>	SCHEMAT WĘZŁA W1		
<u>Obiekt:</u>	SIEĆ WODOCIĄGOWA (obiekt kat. XXVI)		
<u>Adres:</u>	Turów, gm. Wieluń (dz. nr ewid. 690, 679/1, 679/6, 678/1)		
<u>Projektant:</u>	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/POOS/09	
<u>Inwestor:</u>	Gmina Wieluń Pl. K. Wielkiego 1 98 - 300 Wieluń	SKALA -----	10.2021
			S - 3