


R7
Pz=50kW
kj=0,8
Ps=40kW

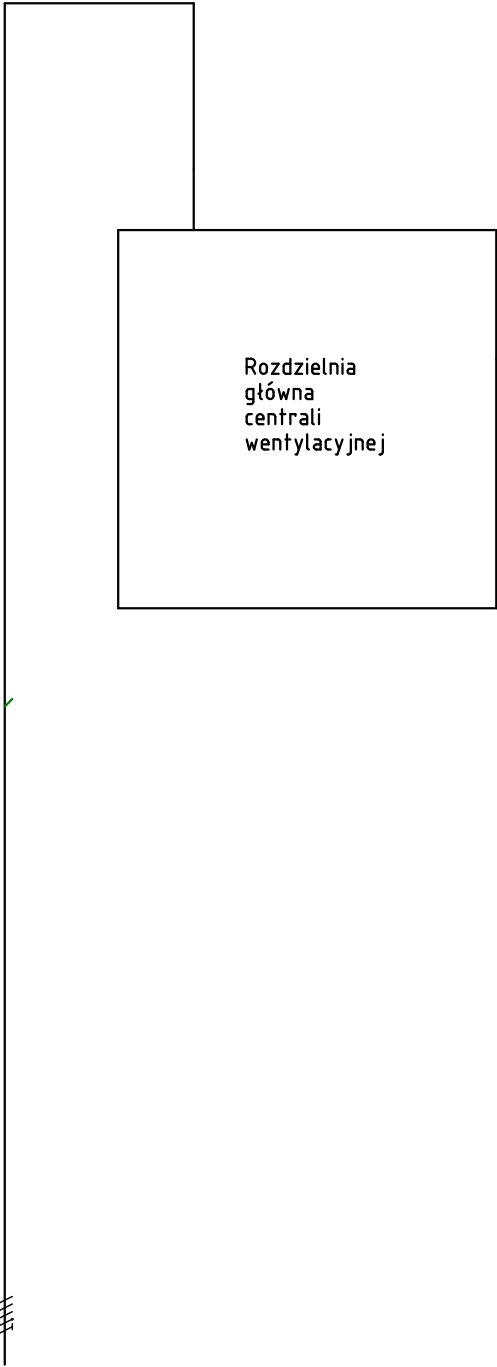

Od RGB do R7 (rozdzielnia głównej centrali wentylacyjnej)										
Ps=40kW										
YKY5x35mm ²										

Temat	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.					
Obiekt	Obiekt na działce nr ew. 1/6, obręb 3, miasto Wieluń, 98-300 Wieluń.					
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19				
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ				
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni R7.		2021.02	-	Rys.28	Str.65