
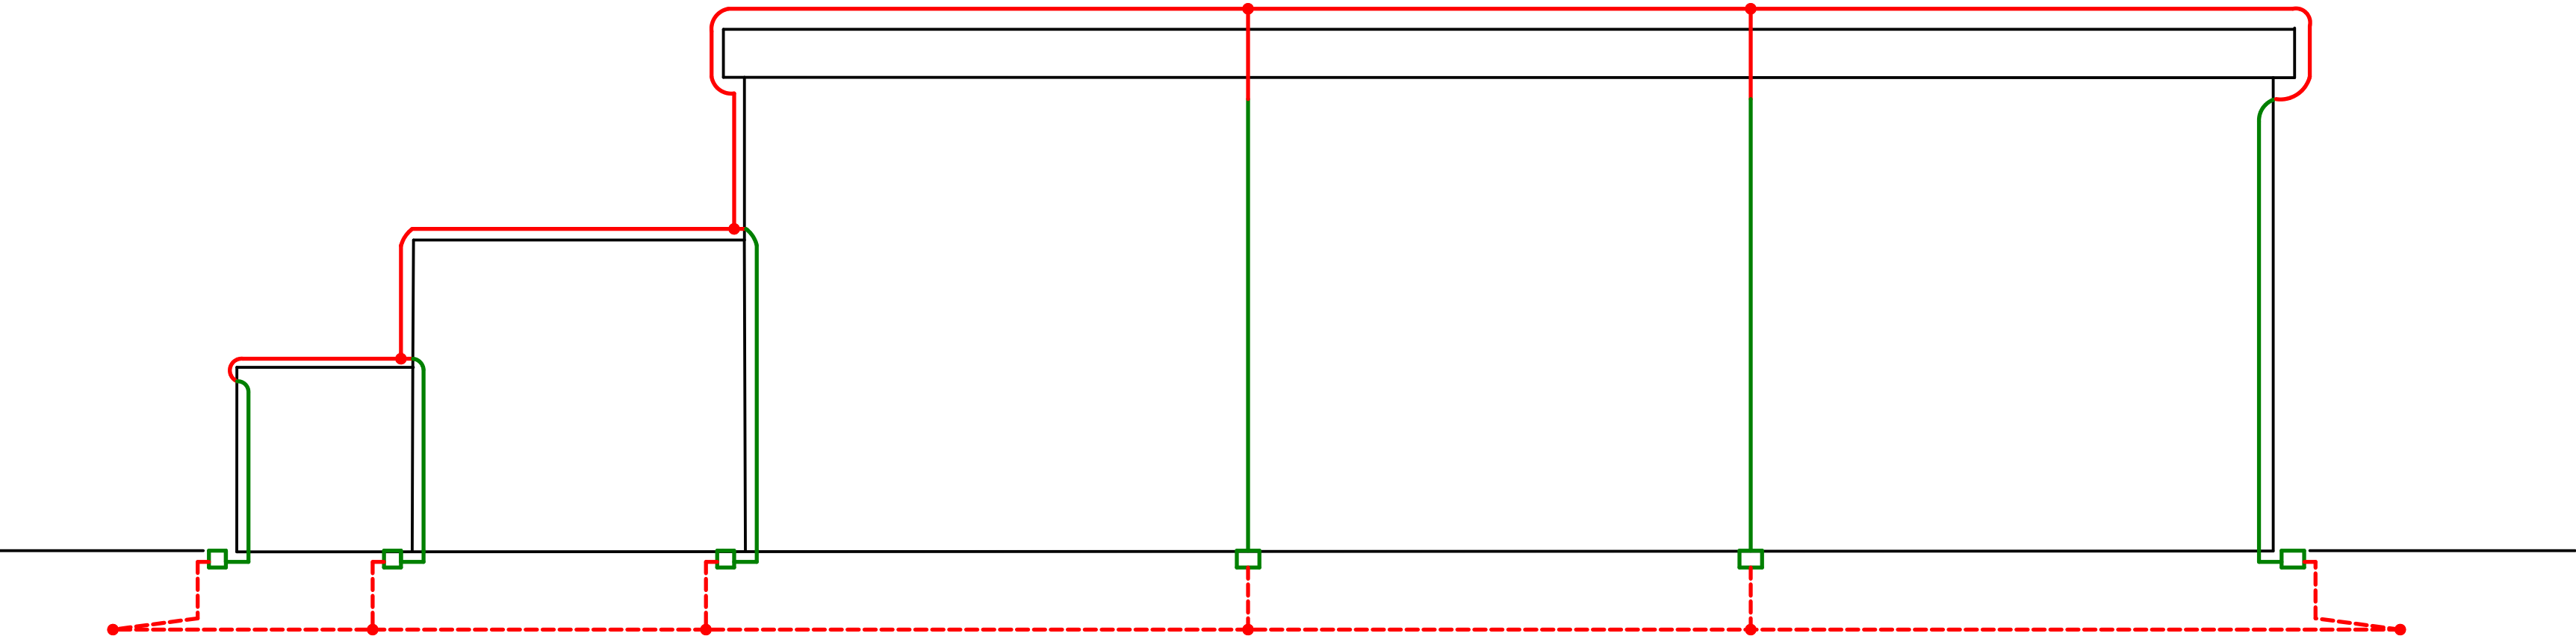


U W A G I:
1. Kolorem zielonym są zaznaczone przewody odprowadzające prowadzone w rurkach z pcv RL 16mm minimum, w tynku lub w ociepleniu.

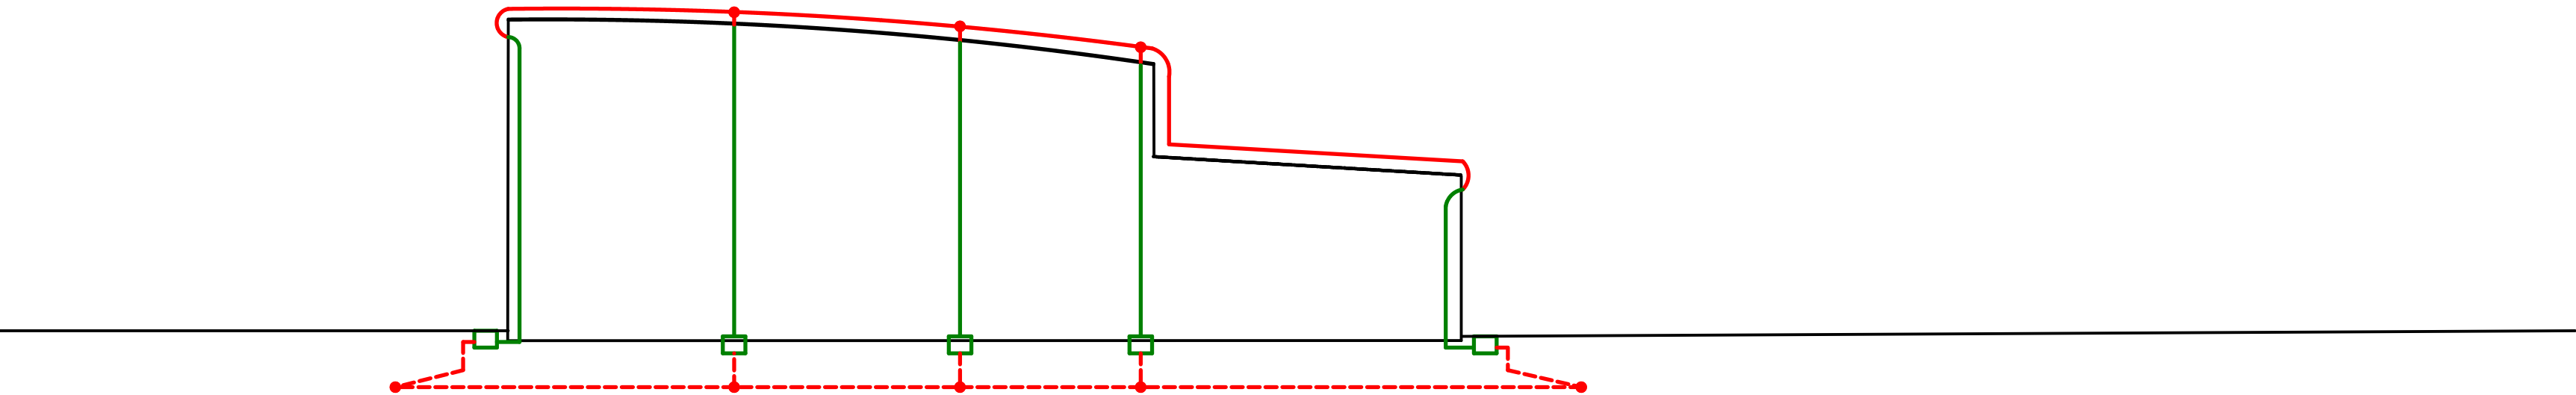

Temat	Projekt budowlany instalacji elektrycznej			
Obiekt	Hala Sportowa z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu			
Projektował	mgr inż. Andrzej Sperczyński	upr. 1058 A.IV-7342-4/94 ŁOD/IE/8217/08		
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ ŁOD/IE/3664/03		
Nazwa	Instalacja odgromowa - rzuty poziome		12.2016	Rys.7