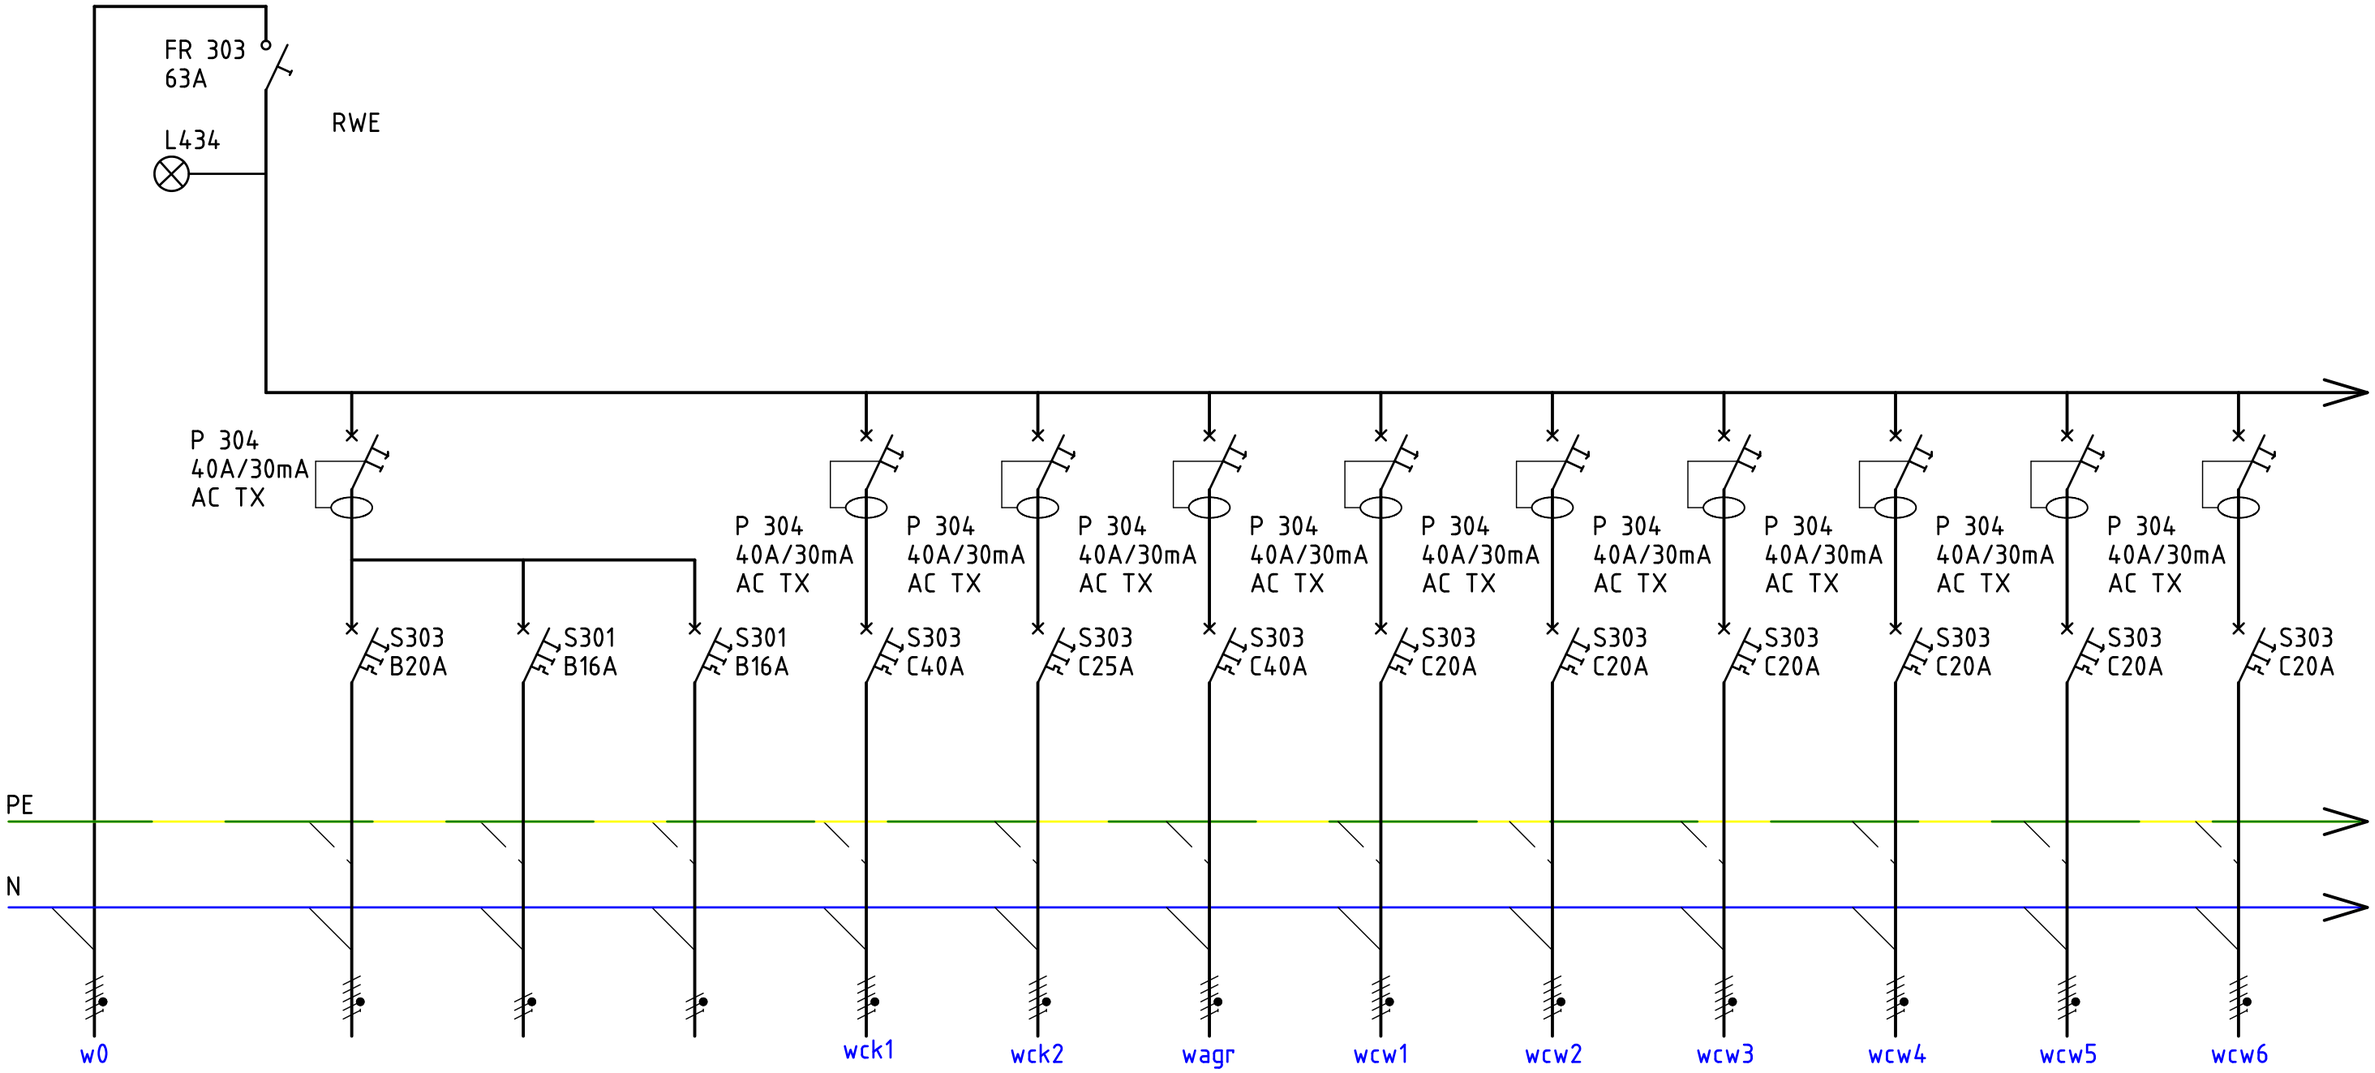

Pole z RGB	Gniazdo siły	Gniazdko jednofazowe	Oświetlenie	Skrzynka CK1	Skrzynka CK2	Skrzynka agregatu	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna
Ps=30kW	Pz=3kW	Pz=1kW	Pz=0,1kW	Pz=14kW	Pz=3kW	Pz=14kW	Pz=1,5kW	Pz=1,5kW	Pz=1,5kW	Pz=1,5kW	Pz=1,5kW	Pz=1,5kW
YKY5x25mm^2	YDY5x4mm^2	YDYp3x2,5mm^2	YDYp3x1,5mm^2	YDY5x10mm^2	YDY5x4mm^2	YKY5x16mm^2	YDY5x4mm^2	YDY5x4mm^2	YDY5x4mm^2	YDY5x4mm^2	YDY5x4mm^2	YDY5x4mm^2

Temat	Projekt budowlany instalacji elektrycznej				
Obiekt	Hala Sportowa z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Wieluniu				
Projektował	mgr inż. Andrzej Sperczyński	upr. 1058 A.IV-7342-4/94 ŁOD/IE/8217/08			
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ ŁOD/IE/3664/03			
Nazwa	Schemat jednokreskowy rozdzielni RWE		12.2016		Rys.17