


## SLUP OŚWIETLENIOWY TYP EOC mocowanie jednej oprawy na wysięgniku „R3”

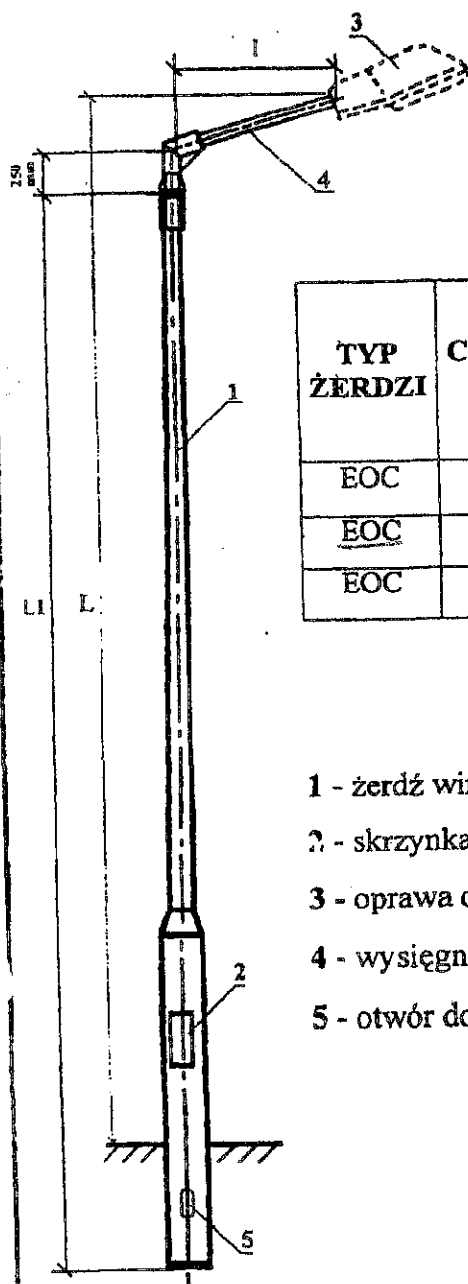

TYP ŻERDZI	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA L1 [m]	SIŁA UŻYTKOWA [kN]	ODLEGŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA OD POZIOMU GRUNTU L [m]				MA- SA [kg]
			l=500 mm	l=1000 mm	l=1500 mm	l=2000 mm	
EOC	9 / 2,5		7,60	7,70	7,85	8,0	850
EOC	10,5 / 2,5		9,10	9,20	9,35	9,50	1000
EOC	12 / 2,5		10,40	10,50	10,65	10,80	1150

1 - żerdź wirowana, str. 74

2 - skrzynka zabezpieczeniowa, str. 131

3 - oprawa oświetleniowa, str. 142 ÷ 200

4 - wysięgnik „R3”, str. 108 ÷ 109

5 - otwór do kabla zasilającego o przekroju max. 5x35 mm<sup>2</sup>

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wieluniu

ADAPTYWANO  
DLA POTRZEB OŚWIECENIA  
PACZ UL. SĄDOWEJ W WIELUNIU  
02.2020 R.

USŁUGI PROJEKTOWE  
w zakresie projektowania i instalacji urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Marek Palyga  
Upr. bud. nr EWID. LOD/1722/200E/11