
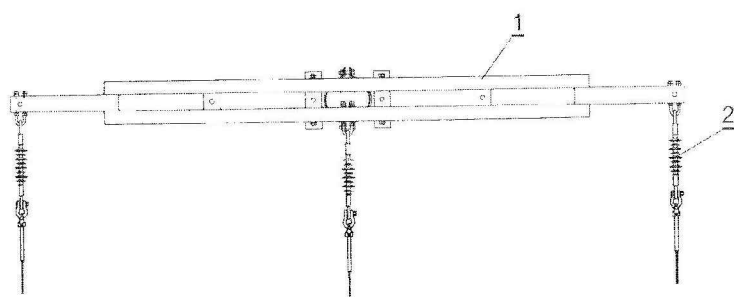
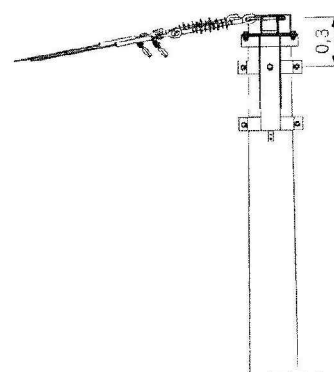



	Uzbrojenie słupa K - □/□13,5/ 25	LSNS 120(70) [240]	str. 86
--	---	---	------------

Obostrzenie 0°, X°, 2° i X°

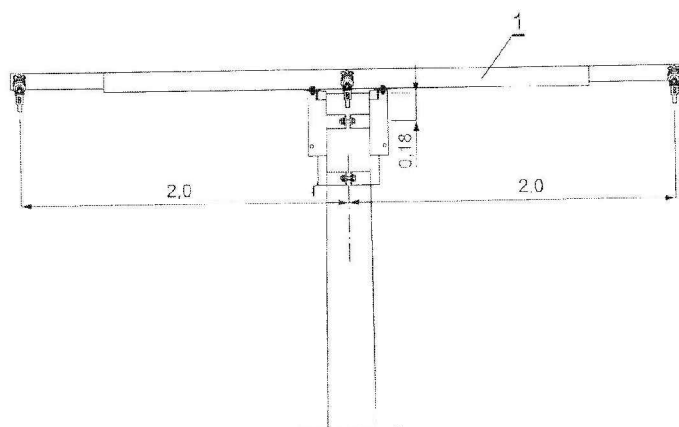

06.20126-adoptował:

5	Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne	-	-	kpl.	1	276	
4	Uziom i połączenie uziemienia	-	-		1	267-275	
3	Ograniczniki przepięć	-	-		1	241-248	
2	Łańcuch odciągowy	ŁO2/2w. □	□		-	3	262-264
		ŁO2/1w. □	□		X	-	259-261
		ŁO/2 w. □	□				
		ŁO/1 w. □	□				
1	Poprzecznik krańcowy	PK-120/1s	rys. 28143	130,03	szt.	1	
Poz.	Wyszczególnienie	Nr katalog. rys., normy lub producent	Masa jedn. [kg]	Jedn.	0°, 1° 2°, 3°	Obostrzenie	Strona
					Ilość		Uwagi



Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji
i Urządzeń Elektrycznych **"STELEN"**

Rys.7