



*p. M. Majkowska*  
*flotant*

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
w Wieluniu

98 - 300 Wieluń ul. Wodna  
tel./fax. 43 843 44 23, 43 841 10 24

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>URZĄD MIEJSKI w WIELUNIU</b> |        |
| Sekretariat                     |        |
| 11.03.2024                      |        |
| WPLYNEŁO                        | PODPIS |
| ILUŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW               | 04/53  |

POK.0761.2.1.2024

Wieluń, dnia 11.03.2024 r.

*P. Gajek*  
*Materiał na sesję R.M*  
*12.03.24*  
*Cal*

*P.A. Gajek*  
*Kłus*  
*11.03.2024*

**Urząd Miejski w Wieluniu**  
**Plac Kazimierza Wielkiego 1**  
**98-300 Wieluń**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w załączeniu przekazuje Informację z działalności KP PSP w Wieluniu za 2023 rok.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Wieluniu

*K. Bednarski*  
st. bryg. mgr Karol Bednarski



KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
Wieluniu

st. bryg. mgr Karol Bednarski

URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU  
Wydział Organizacyjny  
04091  
WPRZEJED 11. 03. 2024  
Ilość załączników 1. Skorygowy  
podpis .....

p. sekretarz Majkowski  
Miał na Sejmie RP  
Jędrzej

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W WIELUNIU**



**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  
KP PSP W WIELUNIU**

**za 2023 rok**

**styczeń 2024 rok**



## SPIS TREŚCI

|             |                                                                                                                                        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>REALIZACJA ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH.....</b>                                                                                           | <b>1</b>  |
| I.1.        | Realizacja zadań.....                                                                                                                  | 1         |
| I.2.        | Realizowanie działań wynikających z organizacji i nadzoru pracy.....                                                                   | 1         |
| I.3.        | Współpraca z organami samorządu terytorialnego, i innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie..... | 2         |
| I.4.        | Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu wieluńskiego.....                                                            | 2         |
| I.5.        | Działania w ramach polityki medialnej.....                                                                                             | 2         |
| I.6.        | Inne akcje edukacyjno – promocyjne prowadzone przez Komendę.....                                                                       | 2         |
| I.7.        | Inne działania.....                                                                                                                    | 5         |
| <b>II.</b>  | <b>ZAGADNIENIA KADROWE.....</b>                                                                                                        | <b>6</b>  |
| II.1.       | Zatrudnienie.....                                                                                                                      | 7         |
| II.2.       | Struktura zatrudnienia.....                                                                                                            | 8         |
| <b>III.</b> | <b>REALIZACJA ZADAŃ OPERACYJNYCH.....</b>                                                                                              | <b>9</b>  |
| III.1.      | Działania ratowniczo – gaśnicze.....                                                                                                   | 10        |
| III.1.1.    | Obszar działania.....                                                                                                                  | 10        |
| III.1.2.    | Obszary chronione.....                                                                                                                 | 10        |
| III.1.3.    | KRSG i pozostałe OSP.....                                                                                                              | 11        |
| III.2.      | Ilość zdarzeń.....                                                                                                                     | 12        |
| III.3.      | Szkolenia .....                                                                                                                        | 20        |
| III.4.      | Inspekcje gotowości operacyjnej w jednostkach OSP .....                                                                                | 21        |
| III.5.      | Zawody OSP.....                                                                                                                        | 25        |
| III.5.      | Ćwiczenia i manewry OSP.....                                                                                                           | 21        |
| <b>IV.</b>  | <b>DZIAŁANIA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE.....</b>                                                                                         | <b>33</b> |
| IV.1.       | Działania kontrolne.....                                                                                                               | 33        |
| IV.2.       | Działania egzekucyjne.....                                                                                                             | 38        |
| IV.3.       | Inne działania i rozpoznawanie zagrożeń.....                                                                                           | 39        |
| IV.4.       | Stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu przed przystąpieniem do użytkowania Obiektów budowlanych .....                        | 39        |
| IV.5.       | Działania prewencyjne podejmowane w zakresie edukacji społeczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.....                    | 40        |
| <b>V.</b>   | <b>ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNE .....</b>                                                                                | <b>41</b> |
| V.1.        | Zakupy i dostawy sprzętu w 2023 roku.....                                                                                              | 41        |
| V.2.        | Pozyskany sprzęt w 2023 roku.....                                                                                                      | 43        |
| V.3.        | Prowadzenie prac w zakresie gospodarki mieszkaniowej i mundurowej oraz inne zadania wykonane w ubiegłym roku.....                      | 55        |
| V.4.        | Zapewnienie należytego stanu technicznego pojazdów i sprzętu pożarniczego w KP PSP.....                                                | 55        |
| V.5.        | Zagadnienia Teleinformatyczne.....                                                                                                     | 57        |
| V.6.        | Finansowanie jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego .....                                                             | 57        |
| VI.         | Kierunki działania na 2024 rok.....                                                                                                    | 63        |



## I. REALIZACJA ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH.

### I.1. Realizacja zadań.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu działa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej i Regulaminu Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

Główne kierunki działania realizowane przez tut. Komendę to przede wszystkim realizacja przyjętego planu pracy na 2023 r.

### I.2. Realizacja zadań wynikających z organizacji i nadzoru pracy.

Zasadnicze cele i działania określone w planach pracy Komendy Powiatowej PSP zostały osiągnięte.

Kierownictwo Komendy w 2023 roku przeprowadziło 12 narad służbowych, na których poruszano tematy dotyczące realizacji zadań, zawartych w rocznym planie pracy, jak również omawiano sprawy bieżące. W ramach nadzoru nad realizacją zadań służbowych prowadzone były odprawy z pracownikami poszczególnych wydziałów, w czasie których, kierownictwo dokonało rozliczenia z wykonawstwa zadań przez poszczególne komórki oraz określiło zadania do realizacji. Ponadto przeprowadzono 1 kontrolę wewnętrzną oraz 3 inspekcje gotowości bojowej JRG, 3 inspekcje na SK KP oraz dwie kontrole z zakresu przestrzegania przepisów BHP.

Komendant Powiatowy w 2023 roku wydał ogółem 31 aktów normatywnych, w tym:

- **Rozkazy Komendanta Powiatowego – 6**
- **Decyzje Komendanta Powiatowego – 7**
- **Zarządzenia Komendanta Powiatowego - 18**

### I.3. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

Współpraca ta, prowadzona była poprzez: opracowanie informacji z działalności Komendy. Przedstawianiu aktualnych informacji o stanie bezpieczeństwa w okresie 2023 r. oraz uczestniczeniu kierownictwa tut. Komendy w zespołach i innych ciałach kolegialnych, między innymi w:

- sesjach Rady Powiatu;
- sesjach Rady Gmin,
- posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Wieluńskim,
- posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu .

Kierownictwo Komendy brało również udział w uroczystościach państwowych, spotkaniach okolicznościowych, współpracowało także z innymi służbami mundurowymi, wspierając przede wszystkim ruch ochotniczego pożarnictwa. Oficerowie tutejszej Komendy wchodziły w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście Wieluńskim.

#### I.4. Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu wieluńskiego.

Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu wieluńskiego oraz uczestnictwa przedstawicieli Komendy Powiatowej w uroczystościach jednostek OSP z okazji jubileuszy oraz przekazania samochodów pożarniczych.

#### I.5. Działania w ramach polityki medialnej.

| Lp.   | Temat                                                       | Ilość | Dotyczyły m.in.                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ilość przekazanych informacji do mediów, w tym:             |       |                                                                                                                                                         |
|       | komunikaty prasowe                                          | 10    | żniwa, bezpieczny wypoczynek, urządzenia grzewcze, zagrożenia ze strony owadów, Czad i ogień – obudź czujność, Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. |
|       | informacje prasowe                                          | 25    | akcje ratowniczo-gaśnicze, statystyka zdarzeń                                                                                                           |
|       | wzmianki                                                    | 10    | działalność Komendy, akcje rat-gaśnicze                                                                                                                 |
| RAZEM |                                                             | 45    |                                                                                                                                                         |
| 2     | Ilość informacji, które ukazały się w mediach, w tym m.in.: |       |                                                                                                                                                         |
|       | wywiady                                                     | 15    | jak wyżej                                                                                                                                               |
|       | artykuły                                                    | 20    | jak wyżej                                                                                                                                               |
| RAZEM |                                                             | 35    |                                                                                                                                                         |

#### I.6. Inne akcje edukacyjno – promocyjne prowadzone przez Komendę.

Na przełomie miesiąca stycznia i lutego w szkołach podstawowych powiatu wieluńskiego, została przeprowadzona akcja „Bezpieczne Ferie”. Na przełomie miesiąca: czerwca, lipca i sierpnia włączyliśmy się w kolejną akcję prewencyjną dotyczącą bezpieczeństwa podczas obozów harcerskich. W sezonie grzewczym (styczeń – marzec oraz październik – grudzień) prowadzono przy współpracy z lokalnymi mediami akcję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Czad i ogień – obudź czujność”. Informowano również za pomocą publikacji na stronie internetowej Komendy oraz portali społecznościowych o zagrożeniach związanych m. in. upałem, silnymi burzami i wiatrem.

| Lp. | Temat                      | Sposób realizacji                                                  | Ilość poszczególnych form realizacji |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | „Bezpieczne ferie”         | Spotkania i pokazy na terenie szkół (styczeń)                      | 2 spotkania dla dzieci i młodzieży   |
|     | „Bezpieczne wakacje 2023”. | Spotkania i pokazy na terenie obozów harcerskich (lipiec-sierpień) | 4 spotkania dla dzieci i młodzieży   |


|                                                                     |                                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Przestroga przed wypalaniem traw i pozostałości roślinnych          | Informacje przekazane za pośrednictwem mediów (marzec – kwiecień)                         | „Radio RZW ”, "Kulisy Powiatu", "Dziennik Łódzki"                                |
| Zasady bezpieczeństwa pożarowego: podczas żniw, w okresie grzewczym | Informacje przekazane za pośrednictwem mediów (lipiec – sierpień, październik - grudzień) | „Radio RZW "audycja, „Kulisy Powiatu", "Dziennik Łódzki"                         |
| Młodzież i pierwsza pomoc                                           | Spotkania i pokazy (cały okres roku)                                                      | 3 spotkania i pokazy dla młodzieży                                               |
| „Nie dla czadu”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”          | Informacje przekazane za pośrednictwem mediów i strony internetowej                       | Audycja w „RZW ”, lokalna TV Wieluńska, gazety "Kulisy Powiatu, Dziennik Łódzki" |



Bezpieczne wakacje 2023 – akcja prewencyjna podczas obozów harcerskich



Czad i ogień – obudź czujność

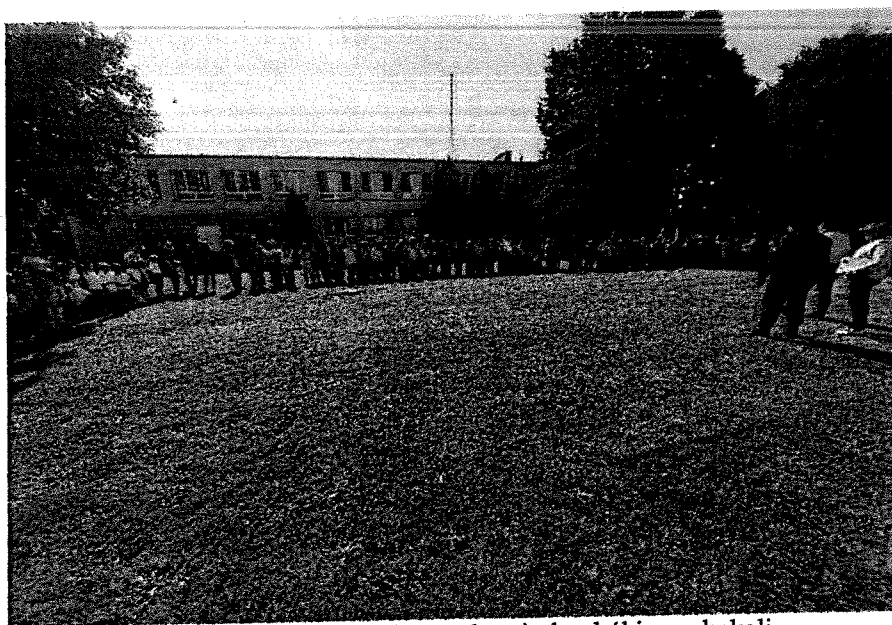

Udział przedstawicieli PSP w ewakuacjach szkół i przedszkoli

### **Akcje promujące bezpieczeństwo pożarowe w budynkach mieszkalnych - „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Czad i ogień – obudź czujność”**

W okresie styczeń – marzec oraz październik - grudzień wieluńscy strażacy w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Czad i ogień, Obudź czujność”, propagowali bezpieczeństwo pożarowe, a w szczególności zapobieganie zagrożeniom związanym z pożarami budynków mieszkalnych oraz tlenkiem węgla. Realizowano to poprzez współpracę z Radiem Ziemi Wieluńskiej gdzie przeprowadzono cyklicznie konkursy podczas audycji „na żywo”, w której przedstawiano prewencyjnie zagadnienia związane z powyższym tematem. Zapoznawano również słuchaczy ze specyfiką i niezawodnością działania czujek tlenku węgla.

## I.7. Inne działania.

### Dzień Strażaka w KP PSP w Wieluniu

W ramach integracji środowiska pożarniczego w tutejszej Komendzie odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego w dniu 19 maja 2023 r. uroczyste obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości awansowano na wyższe stopnie i stanowiska służbowe funkcjonariuszy PSP, dokonano również odznaczenia zasłużonych oraz wyróżniających się strażaków.





Obchody Dnia Strażaka w KP PSP w Wieluniu

## II. ZAGADNIENIA KADROWE

### II.1. Zatrudnienie

W roku 2023 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu **limit etatowy zatrudnienia wynosił 66 w tym:**

- 64 etaty funkcjonariuszy,
- 2 etaty pracownicy cywilni .

Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił ogółem 63 osoby, w tym:

- 63 strażaków
- 1 pracownik cywilny.

W analizowanym okresie przyjęto do służby/zatrudniono ogółem 3 osoby.

Natomiast zwolnienia/odejścia oraz przeniesienia służbowe w 2023 roku były związane z:


- przejściem na zaopatrzenie emerytalne - 3 strażaków,

### II.2. Struktura zatrudnienia

Strukturę zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na podstawie danych o stanie zatrudnienia zobrazują poniższe wykresy według:


- systemu pełnienia służby i pracy,
- zatrudnienie według korpusów,

## Systemu pełnienia służby i pracy

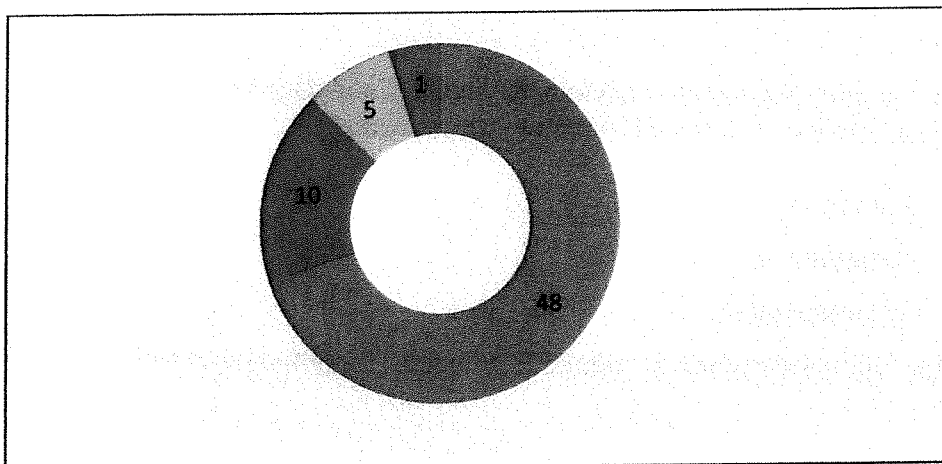

- 48- Strażacy systemu zmianowego
- 10 - Strażacy systemu codziennego
- 5 - Strażacy PSK system zmianowy
- 1 - Pracownicy cywilni

## Zatrudnienie według korpusów

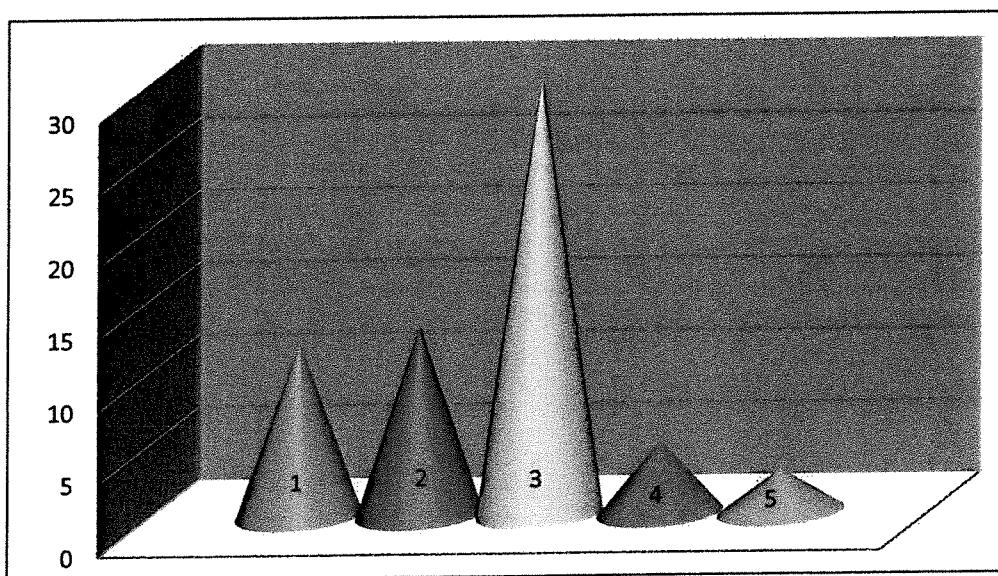

1- oficerowie( 12) , 2 - aspiranci (21) , 3- podoficerowie (28), 4 -szeregowi (2), 5- cywile (1)

W roku 2023 w poszczególnych korpusach z okazji „Dnia Strażaka 2023” oraz ukończenia szkoły pożarniczej awanse w stopniach służbowych uzyskało :

- 7 oficerów,
- 3 aspirantów,
- 13 podoficerów,

Odznaczenia oraz wyróżnienia w roku 2023 z okazji „Dnia Strażaka 2023” :

- Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpowodzi – 2 osoby,
- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 1 osoba,
- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2 osoby.


### III. REALIZACJA ZADAŃ OPERACYJNYCH.

#### III.1. Działania ratowniczo – gaśnicze.

##### III.1.1. Obszar działania.

Działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone są na terenie powiatu wieluńskiego o łącznej powierzchni 926 km<sup>2</sup>, obszar ten zamieszkuje około 73 tys. mieszkańców.

Powiat wieluński obejmuje swym zasięgiem administracyjnym 10 gmin tj.: miasto i gminę Wieluń oraz gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin i Wierzchlas.

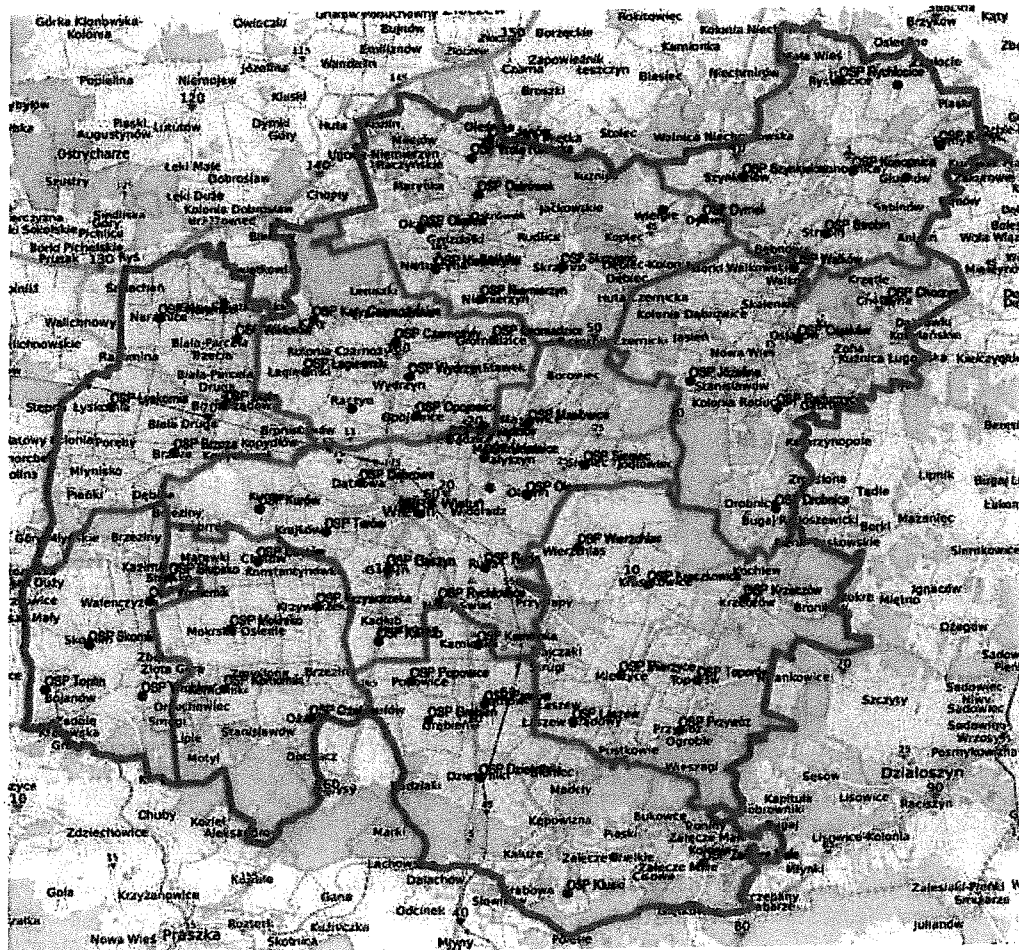

Rozmieszczenie JRG i jednostek OSP w powiecie

Obszar działania Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu chroni Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, posiadająca na swym wyposażeniu 8 pojazdów różnego typu i przeznaczenia oraz 78 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

| Lp. | Typ jednostki | Ilość jednostek OSP |
|-----|---------------|---------------------|
| 1.  | S - 3         | 5                   |
| 2.  | S - 2         | 29                  |
| 3.  | S - 1         | 44                  |

Z ogólnej liczby jednostek OSP:


- 22 jednostki należą do KSRG i posiadają na wyposażeniu 47 samochody pożarnicze o średniej wieku 17 lat.
- 56 jednostek działa poza systemem i posiada na wyposażeniu 70 pojazdów pożarniczych o średniej wieku 26 lat.

- 22 jednostki należą do KSRG i posiadają na wyposażeniu 47 samochodów pożarnicze o średniej wieku 17 lat.
- 56 jednostek działa poza systemem i posiada na wyposażeniu 70 pojazdów pożarniczych o średniej wieku 26 lat.

III.1.2. Obszary chronione.  
Obszary chronione zostały wyznaczone decyzją Łódzkiego Komendanta  
Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

III.1.2. Obszary chronione. Obszary chronione zostały wyznaczone decyzją Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.

Zgodnie z ideą funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w celu uzyskania najkrótszych dojazdów przez pierwszy zastęp (rzut) Państwowej Straży Pożarnej, tutejsza jednostka ratowniczo – gaśnicza działa, niezależnie od granic administracyjnych powiatu, na obszarach chronionych obejmujących tereny powiatu: Bełchatowskiego, Sieradzkiego i Wieruszowskiego (woj. Łódzkie) oraz Oleskiego (woj. opolskie).

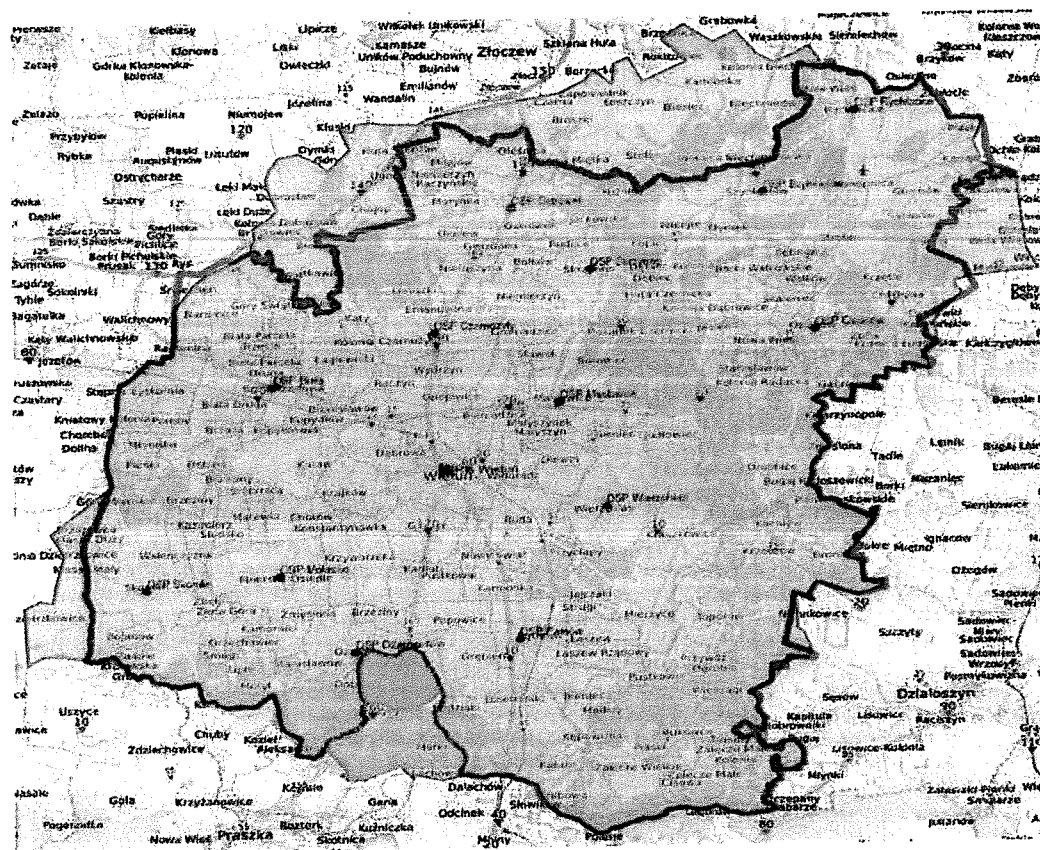

### Mapa obszarów chronionych.

W okresie 2023 r. poza obszarem administracyjnym powiatu odnotowano 8 zdarzeń, w tym 3 poza w obszarem chronionym JRG Wieluń.

Wykaz jednostek, które realizowały działania ratownicze poza obszarem administracyjnym powiatu przedstawia poniższa tabela.

| Jednostka    | P | MZ | AF | Razem |
|--------------|---|----|----|-------|
| JRG Wieluń   | 5 | 2  | 0  | 7     |
| OSP Czernice | 0 | 1  | 0  | 1     |
| OSP Osjaków  | 0 | 1  | 0  | 1     |
| OSP Ostrówek | 1 | 0  | 0  | 1     |
| OSP Chorzyna | 0 | 1  | 0  | 1     |

### III.1.3. Krajowy system ratowniczo gaśniczy i pozostałe OSP.

Na terenie powiatu wieluńskiego działa 78 jednostek OSP w tym 22 jednostki OSP KSRG. Są to jednostki charakteryzujące się największą mobilnością, najlepszym wyposażeniem sprzętowym i przygotowaniem do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

W okresie 2023 r. do KSRG włączono 4 jednostki OSP:

- OSP Załęcz Wielkie – 01.10.2023
- OSP Wielgie - 01.10.2023
- Osp Kraszkowice - 01.10.2023
- OSP Wieluń – 01.12.2023

Na **dzień 31 grudnia 2023 r.** potencjał krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w powiecie wieluńskim stanowi:

- **1** – **JRG PSP,**
- **22** – **jednostek OSP,**

**Ogółem krajowy system ratowniczo – gaśniczy w powiecie posiada w dyspozycji:**

- **63 strażaków PSP** (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023r.), dysponujących:  
**11 pojazdami** różnego typu i przeznaczenia w tym 5 pojazdami ratowniczo – gaśniczymi;

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG posiadają w dyspozycji :ok. **508 ratowników** (wiek 18-65 lat) spełniających wymagania do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, 47 pojazdów pożarniczych różnego typu i przeznaczenia. Systematycznie z roku na rok poprawia się wyposażenie sprzętowe, a stare i przestarzałe technicznie pojazdy pożarnicze zastępowane są nowymi pojazdami.


Pozostałe 56 jednostek dysponują 70 pojazdami pożarniczymi różnego typu i przeznaczenia, co daje łączną liczbę 117 pojazdów pożarniczych w powiecie i posiadają w dyspozycji ok. 621 ratowników (wiek 18-65 lat) spełniających wymagania do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Wykaz pojazdów w jednostkach OSP na poszczególnych gminach na dzień 31 grudnia 2023 r.

| GMINA        | GCBA     | GCBA Rt  | GBA       | SLKw     | GBAM     | GLBA     | GLBM-Rt  | GLBM     | GBA-Rt    | SLRt     | GLM       | SLRR     | SLOp     | RAZEM      |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| Biała        | 1        | -        | 5         | -        | -        | -        | -        | -        | 2         | -        | 3         | 1        | -        | 12         |
| Czarnożyły   | -        | -        | 4         | -        | -        | -        | -        | 1        | 1         | 3        | 3         | -        | -        | 12         |
| Konopnica    | 1        | 1        | -         | -        | -        | 2        | -        | 1        | 2         | -        | 3         | -        | -        | 10         |
| Mokrsko      | 1        | -        | 3         | -        | -        | -        | -        | -        | 3         | -        | 2         | -        | -        | 9          |
| Skomlin      | 1        | 1        | 2         | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -        | 1         | 1        | -        | 6          |
| Osjaków      | 1        | -        | 5         | -        | -        | -        | -        | 1        | 2         | -        | 2         | -        | -        | 11         |
| Ostrówek     | 2        | -        | 4         | -        | 1        | -        | -        | 1        | 3         | -        | -         | -        | 3        | 14         |
| Pątnów       | -        | -        | 4         | -        | 3        | -        | -        | 1        | 1         | -        | 3         | -        | -        | 12         |
| Wierzchlas   | -        | -        | 4         | -        | -        | -        | -        | -        | 3         | -        | 2         | 1        | -        | 10         |
| Wieluń       | 1        | -        | 5         | 1        | -        | -        | 1        | -        | 1         | -        | 12        | -        | -        | 21         |
| <b>RAZEM</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>36</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>18</b> | <b>3</b> | <b>31</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>117</b> |

### III.2. Ilość zdarzeń.

|                      | 2022 r. | 2023 r. | Porównanie |
|----------------------|---------|---------|------------|
| Pożary               | 265     | 167     | -98        |
| Miejscowe zagrożenia | 928     | 465     | -463       |
| Alarmy Falszywe      | 71      | 42      | -29        |
| Razem                | 1264    | 674     | -590       |

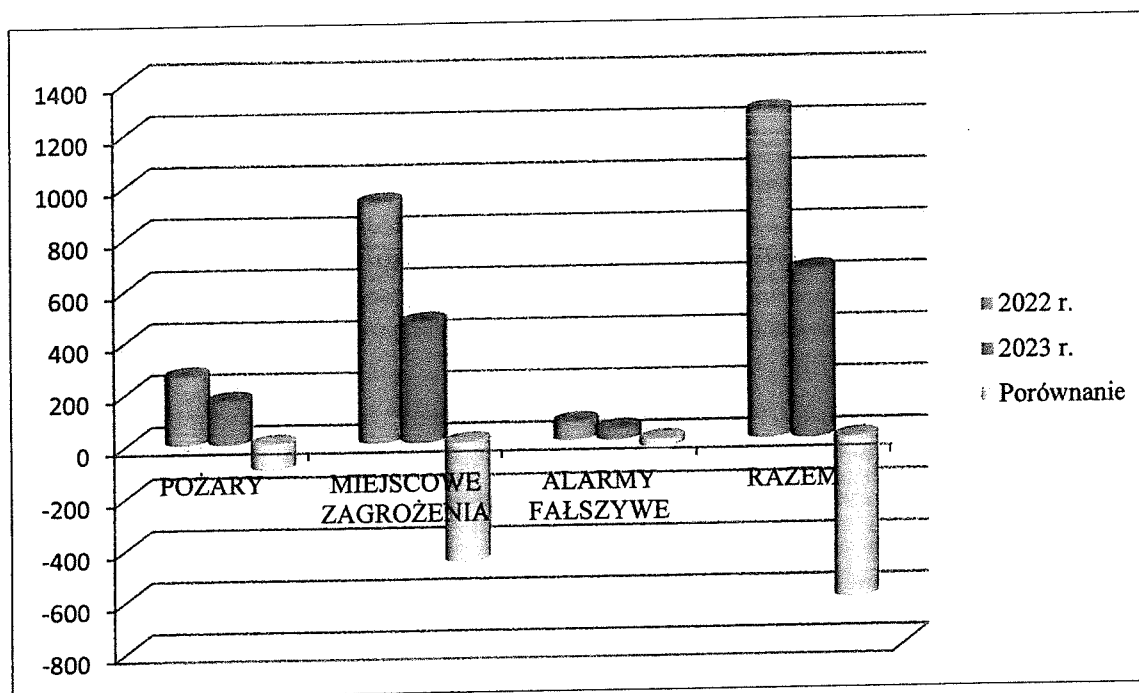

W 2023 r. ilości zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 617 interwencji. Odnotowano spadek liczby pożarów o 98, ilość MZ spadła o 463, natomiast ilość alarmów fałszywych zmniejszyła się o 29.


## Zegar operacyjny za 2023 r.

powstanie zdarzenia - co 14 godz. 12 min.,

powstanie pożaru - co 89 godz. 23 min.,

wystąpienia miejscowego zagrożenia - co 18 godz. 55 min.,

alarm fałszywy – co 302 godz. 4 min.

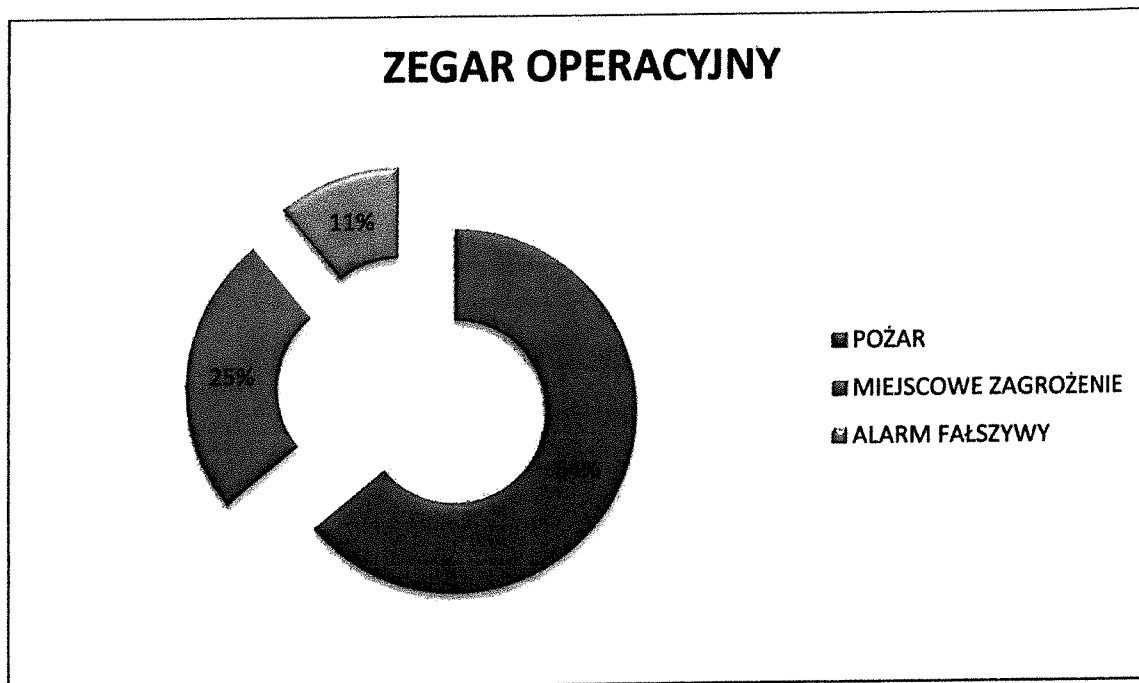


### Czas interwencji

| CZAS INTERWENCJI                           |            |            |                  |                   |                    |                    |           |          |                |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------------|
| od powiadomienia do powrotu podmiotów rat. |            |            |                  |                   |                    |                    |           |          |                |
| LP.                                        | Gmina      | do 30 min. | od 31 do 60 min. | od 61 do 120 min. | od 121 do 240 min. | od 241 do 720 min. | do 1 dnia | powyżej  | Alarm fałszywy |
| 1.                                         | Biała      | 5          | 17               | 11                | 7                  | 1                  | 0         | 0        | 1              |
| 2.                                         | Czarnożyły | 7          | 9                | 10                | 5                  | 0                  | 0         | 0        | 1              |
| 3.                                         | Konopnica  | 13         | 19               | 14                | 6                  | 2                  | 0         | 0        | 0              |
| 4.                                         | Mokrsko    | 1          | 17               | 14                | 2                  | 2                  | 0         | 0        | 4              |
| 5.                                         | Osjaków    | 6          | 13               | 17                | 6                  | 2                  | 0         | 0        | 1              |
| 6.                                         | Ostrówek   | 9          | 22               | 17                | 4                  | 3                  | 0         | 0        | 4              |
| 7.                                         | Pątnów     | 5          | 22               | 18                | 4                  | 3                  | 0         | 0        | 4              |
| 8.                                         | Skomlin    | 1          | 10               | 6                 | 2                  | 2                  | 0         | 0        | 2              |
| 9.                                         | Wieluń     | 70         | 98               | 58                | 21                 | 9                  | 0         | 0        | 23             |
| 10.                                        | Wierzchnas | 4          | 12               | 22                | 2                  | 2                  | 0         | 0        | 2              |
| <b>RAZEM:</b>                              |            | <b>121</b> | <b>239</b>       | <b>187</b>        | <b>59</b>          | <b>27</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>42</b>      |


## Rodzaje zdarzeń w latach 2018 – 2023

| Lp. | Rok  | Zdarzenia |                      |                |         |
|-----|------|-----------|----------------------|----------------|---------|
|     |      | Pożar     | Miejscowe zagrożenie | Fałszywy alarm | Łącznie |
| 1.  | 2018 | 265       | 748                  | 38             | 1051    |
| 2.  | 2019 | 244       | 605                  | 72             | 921     |
| 3.  | 2020 | 206       | 929                  | 51             | 1186    |
| 4.  | 2021 | 206       | 1085                 | 61             | 1352    |
| 5.  | 2022 | 265       | 928                  | 71             | 1264    |
| 6.  | 2023 | 167       | 465                  | 42             | 674     |

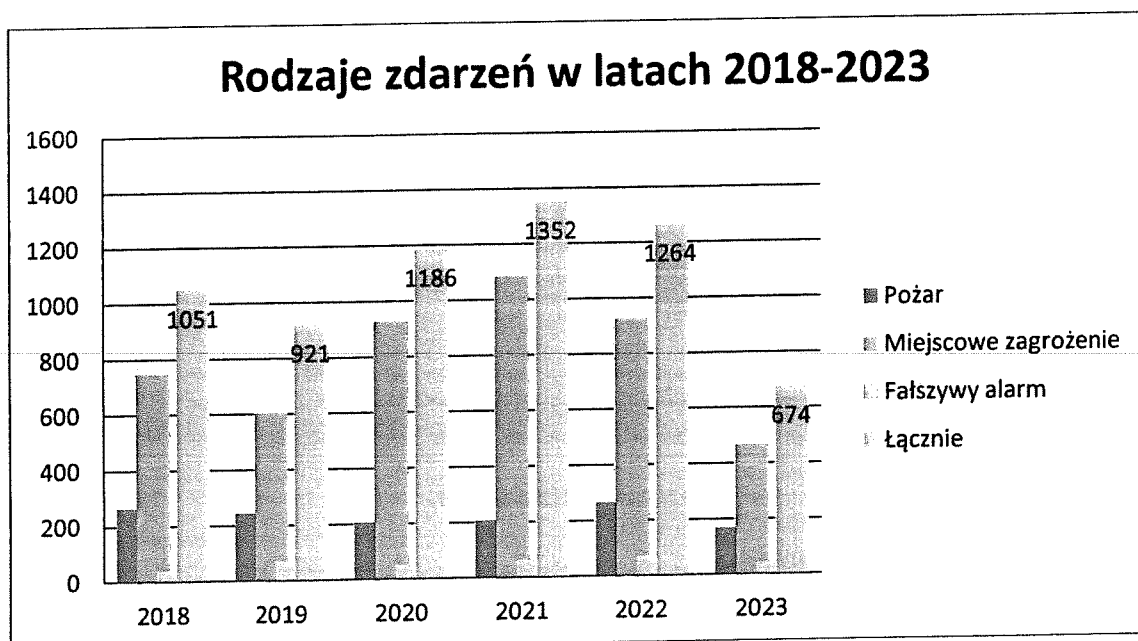

## Liczba zdarzeń w poszczególnych gminach 2023 r.


| LP.           | Gmina      | Požary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Ogółem zdarzeń |
|---------------|------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1             | Biała      | 13     | 28                   | 1               | 42             |
| 2             | Czarnożyły | 10     | 21                   | 1               | 32             |
| 3             | Konopnica  | 18     | 36                   | 0               | 54             |
| 4             | Mokrsko    | 10     | 26                   | 4               | 40             |
| 5             | Osjaków    | 10     | 34                   | 1               | 45             |
| 6             | Ostrówek   | 14     | 41                   | 4               | 59             |
| 7             | Pątnów     | 13     | 39                   | 4               | 56             |
| 8             | Skomlin    | 4      | 17                   | 2               | 23             |
| 9             | Wieluń     | 59     | 197                  | 23              | 279            |
| 10            | Wierzchlas | 16     | 26                   | 2               | 44             |
| <b>RAZEM:</b> |            | 167    | 465                  | 42              | 674            |

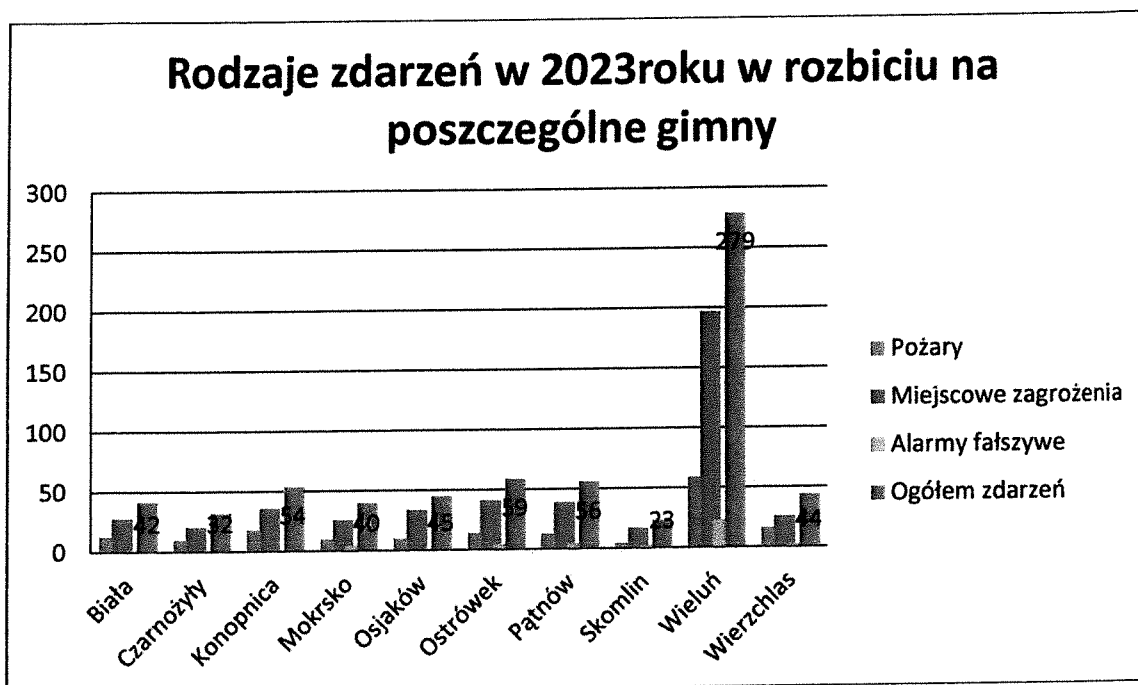

Dokonując analizy powyższych wykresów stwierdzamy, że najczęściej zdarzeń powstaje na terenie miasta i gminy Wieluń. Prawie 41 % ogólnej liczby wszystkich zdarzeń powstałych na terenie powiatu. Czynniki wpływające na taki rozkład zdarzeń to przede wszystkim największa koncentracja zakładów przemysłowych, gęstość zaludnienia to prawie 41% mieszkańców powiatu i krzyżowanie się w mieście Wieluniu głównych szlaków komunikacyjnych. Stosunkowo dużo zdarzeń powstało na terenie gmin Ostrówek, Pątnów, Konopnica , natomiast najmniej zdarzeń powstało w gminie Skomlin.

#### Liczba zdarzeń na miesiące 2023 r.

| Lp.           | Miesiąc     | Pożary     | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | OGÓŁEM ZDARZEŃ |
|---------------|-------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1.            | Styczeń     | 15         | 45                   | 4               | 64             |
| 2.            | Luty        | 9          | 31                   | 4               | 44             |
| 3.            | Marzec      | 12         | 28                   | 1               | 41             |
| 4.            | Kwiecień    | 12         | 24                   | 0               | 36             |
| 5.            | Maj         | 32         | 31                   | 5               | 68             |
| 6.            | Czerwiec    | 22         | 44                   | 1               | 68             |
| 7.            | Lipiec      | 6          | 42                   | 6               | 56             |
| 8.            | Sierpień    | 18         | 66                   | 7               | 91             |
| 9.            | Wrzesień    | 16         | 40                   | 4               | 61             |
| 10.           | Październik | 7          | 50                   | 3               | 60             |
| 11.           | Listopad    | 9          | 29                   | 4               | 42             |
| 12.           | Grudzień    | 9          | 35                   | 3               | 49             |
| <b>RAZEM:</b> |             | <b>167</b> | <b>465</b>           | <b>42</b>       | <b>674</b>     |

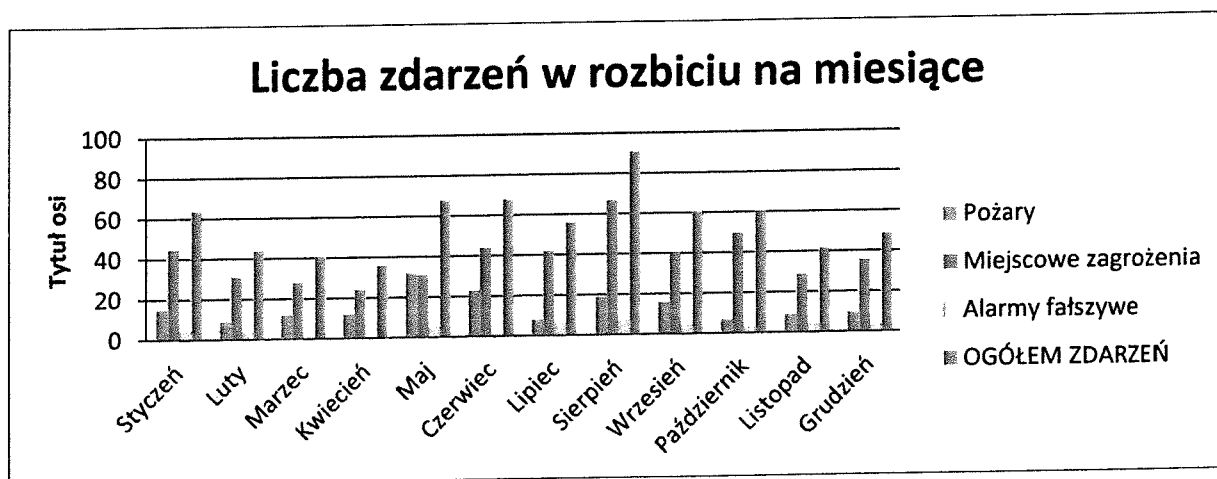

Dużo zdarzeń powstało w letnich miesiącach od maja do września. To typowy dla tego okresu wzrost ilości pożarów w rolnictwie i lasach oraz miejscowych zagrożeń związanych z nietypowym zachowaniem się owadów błonkoskrzydłych stwarzających zagrożenie w miejscu przebywania ludzi (osy, szerszenie).

**Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych w roku 2023.**

| Rodzaj zdarzenia     | Ofiary śmiertelne dzieci | Ofiary śmiertelne inne | Ofiary śmiertelne ratownicy | Ofiary śmiertelne strażacy | Ranni ratownicy | Ranni strażacy | Ranni inni | Ranne dzieci |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------|--------------|
| Pożar                | 0                        | 1                      | 0                           | 0                          | 0               | 0              | 5          | 0            |
| Miejscowe zagrożenie | 0                        | 19                     | 0                           | 0                          | 0               | 0              | 83         | 10           |
| Alarm fałszywy       | 0                        | 0                      | 0                           | 0                          | 0               | 0              | 0          | 0            |
| Razem                | 0                        | 20                     | 0                           | 0                          | 0               | 0              | 88         | 10           |

W zdarzeniach śmierć poniosło 20 osób , rannych zostało 98 osób.

**Wysokość strat oraz uratowanego mienia w zdarzeniach w poszczególnych gminach w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:**

Straty i wartość uratowanego mienia w rozbiu na gminy i rodzaj zdarzenia 2023 r.

| Lp.    | Gmina      | POŻARY            |                    | MIEJSCOWE ZAGROŻENIA |                    |
|--------|------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|        |            | OGÓŁEM (w tys zł) | Średnio na 1 zdarz | OGÓŁEM ( w tys zł)   | Średnio na 1 zdarz |
| 1.     | Biała      | 357,2             | 8,7                | 140                  | 3,4                |
| 2.     | Czarnożyły | 139,8             | 4,5                | 113,5                | 3,6                |
| 3.     | Konopnica  | 101,8             | 1,8                | 48,6                 | 0,9                |
| 4.     | Mokrsko    | 120               | 3,3                | 1226                 | 34                 |
| 5.     | Osjaków    | 418,5             | 9,5                | 103,5                | 2,3                |
| 6.     | Ostrówek   | 88,5              | 1,6                | 314,3                | 5,7                |
| 7.     | Pątnów     | 18                | 0,3                | 307,6                | 5,9                |
| 8.     | Skomlin    | 82                | 3,9                | 11                   | 0,5                |
| 9.     | Wieluń     | 437,1             | 1,7                | 637,7                | 2,4                |
| 10.    | Wierzchlas | 69,5              | 1,6                | 53                   | 1,2                |
| RAZEM: |            | 1832,4            | 36,9               | 2955,2               | 59,9               |

### **Działania ratowniczo-gaśnicze na obszarze powiatu – charakterystyczne pożary i miejscowe zagrożenia.**

W okresie 2023 na terenie powiatu wieluńskiego nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych.

W okresie 2023 na terenie powiatu wieluńskiego nie odnotowano miejscowych zagrożeń dużych i gigantycznych.

Charakterystyczne zdarzenia to pożar w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Rozlana substancja chemiczna na hali produkcyjnej w Mokrsku, wypadek na DK nr.43 w miejscowości Kamionka.

Zdarzenia miały miejsce:


1. Pożar mały w Domu Pomocy Społecznej w dniu 22 września 2023 r. miejscowości Skrzynno 13 gmina Ostrówek – powstał pożar w wyniku zaproszenia ognia przez pensjonariusza w wyniku pożaru obrażeń doznał mężczyzna, który w ciężkim stanie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
2. Miejscowe zagrożenie – średnie w dniu 6 marca 2023 r. w miejscowości Mokrsko gmina Mokrsko w budynku mieszalni pasz doszło do rozlania substancji chemicznej na powierzchnię ok 60 m<sup>2</sup> w ilości około 200 dm<sup>3</sup>. Do zdarzenia zadysponowano SGRCHEM z JRG 4 KM PSP w Łodzi po dokonano identyfikacji substancji rozlanej, rozlaną substancję zebrano, a powierzchnię miejsca rozlania poddano neutralizacji przy wykorzystaniu rozwodnionego wapna. Czas interwencji wyniósł 6 godzin i 24 minuty..
3. Miejscowe zagrożenie – średnie w dniu 5 sierpnia 2023 r. w miejscowości Kamionka gmina Pątnów na drodze krajowej nr 43 doszło do zderzenia czołowego samochodu osobowego z busem w którym podróżowało 9 osób. W wyniku zdarzenia obrażeń doznało 9 osób w tym 5 dzieci. Na miejsce zdarzenia zadysponowano ogółem cztery zespoły ratownictwa medycznego. W zdarzeniu udział brało 11 zastępów straży pożarnej.

## Ćwiczenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w roku 2023.


| Lp. | nazwa obiektu                      | Adres                           | Data ćwiczeń  | Zakres ćwiczenia                                                                                                                                                                                                                              | Zmiana służbowa | Liczba zastępów |     | Liczba ratowników |     | Jednostki biorące udział w ćwiczeniach | Zastępy          | Obsada ratowników |
|-----|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------|-----|----------------------------------------|------------------|-------------------|
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 | PSP             | OSP | PSP               | OSP |                                        |                  |                   |
| 1.  | SOR Wieluń SP ZOZ                  | Wieluń ul Szpitalna 16          | 20.02.2023 r. | Zapoznanie z nowym SOR. Główną rozdzielnią prądu w szpitalu (UPS). Agregat prądotwórczy. Monitoring pożarowy obiektu. Drogi dojazdowe. Drogi ewakuacyjne.                                                                                     | 1               | 4               | 0   | 10                | 0   | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
| 2.  | SOR Wieluń SP ZOZ                  | Wieluń ul Szpitalna 16          | 21.02.2023 r. | Zapoznanie z nowym SOR. Główną rozdzielnią prądu w szpitalu (UPS). Agregat prądotwórczy. Monitoring pożarowy obiektu. Drogi dojazdowe. Drogi ewakuacyjne.                                                                                     | 2               | 4               | 0   | 9                 | 0   | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | Ford Ranger      | 1                 |
| 3.  | SOR Wieluń SP ZOZ                  | Wieluń ul Szpitalna 16          | 22.02.2023 r. | Zapoznanie z nowym SOR. Główną rozdzielnią prądu w szpitalu (UPS). Agregat prądotwórczy. Monitoring pożarowy obiektu. Drogi dojazdowe. Drogi ewakuacyjne.                                                                                     | 3               | 4               | 0   | 10                | 0   | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
| 4.  | WIELTON SA zakład nr 1             | Wieluń ul. Fabryczna 8          | 22.03.2023    | Pożar hall. W zespole hal produkcyjno-magazynowych dochodzi do pożaru na skutek uszkodzenia izolatora w silniku elektrycznym. Pracownicy informują przełożonych o zaistniałym zdarzeniu. Kierownictwo podejmuje decyzję o ewakuacji           | 1               | 3               | 0   | 6                 | 0   | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     |                                        |                  |                   |
| 5.  | Odlownia aluminium Solum Opołowice | Opołowice 51, 98-310 Czarnotyły | 09.05.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują piece z ciekłym aluminium.                                                                                                        | 1               | 4               | 1   | 10                | 6   | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
| 6.  | Odlownia aluminium Solum Opołowice | Opołowice 51, 98-310 Czarnotyły | 10.05.2023 r. | Zapoznanie z obiektem, drogami dojazdowymi, zaopatrzeniem wodnym i instalacjami w zakładzie Solum w Opołowicach.                                                                                                                              | 2               | 4               | 1   | 10                | 6   | OSP Opołowice                          | GBA 3/20         | 6                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 1                 |
| 7.  | Odlownia aluminium Solum Opołowice | Opołowice 51, 98-310 Czarnotyły | 11.05.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują piece z ciekłym aluminium                                                                                                         | 3               | 4               | 1   | 12                | 6   | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
| 8.  | Fabryka Świec Gala                 | Wieluń ul. Fabryczna 10         | 07.06.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują duże ilości materiałów łatwopalnych, np. segregowane oleje roślinne, parafina, wosk.                                              | 3               | 4               | 1   | 11                | 4   | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2/16         | 6                 |
| 9.  | Miejski Żłobek w Wieluniu          | Wieluń ul. Porzeczkowa 8        | 19.06.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.                                                                                                                                | 18              | 4               | 0   | 9                 | 0   | OSP Masłowice                          | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 1                 |
| 10. | Zbiornik wodny w Masłowicach       | Masłowice 1                     | 10.07.2023 r. | Prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na zbiorniku wodnym.                                                                                                                                                                                   | 3               | 6               | 1   | 10                | 1   | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
| 11. | Zbiornik wodny w Masłowicach       | Masłowice 1                     | 11.07.2023 r. | Prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na zbiorniku wodnym.                                                                                                                                                                                   | 1               | 4               | 1   | 9                 | 5   | JRG Wieluń                             | SLKW             | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 4                 |
| 12. | Zbiornik wodny w Masłowicach       | Masłowice 1                     | 12.07.2023 r. | Prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na zbiorniku wodnym.                                                                                                                                                                                   | 2               | 5               | 1   | 14                | 2   | JRG Wieluń                             | SLKW             | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Nissan      | 2                 |
| 13. | Fabryka Świec Gala                 | Wieluń ul. Fabryczna 10         | 21.09.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują duże ilości materiałów łatwopalnych.                                                                                              | 1               | 4               | 2   | 10                | 10  | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 2,5/16       | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 2                 |
| 14. | Fabryka Świec Gala                 | Wieluń ul. Fabryczna 10         | 25.09.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują duże ilości materiałów łatwopalnych, np. segregowane oleje roślinne, parafina, wosk.                                              | 2               | 4               | 2   | 9                 | 9   | OSP Opołowice                          | GBA 3/30         | 5                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA 3,5/28       | 5                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GCBA 8/50        | 2                 |
| 15. | Patrol Group                       | Wieluń, ul. Fabryczna 10        | 24.10.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują tworzywa sztuczne.                                                                                                                | 1               | 4               | 0   | 9                 | 0   | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 3                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | SLRR Ford Ranger | 1                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GBA - Rt 2,5/16  | 4                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     | JRG Wieluń                             | GCBA 8/50        | 3                 |
| 16. | Patrol Group                       | Wieluń, ul. Fabryczna 10        | 31.10.2023 r. | Taktyka prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach produkcyjno-magazynowych, w których występują duże ilości materiałów łatwopalnych, np. granulaty z tworzyw sztucznych, oleje hydrauliczne, plastikowe pudełka i folie, kartony. | 2               | 3               | 0   | 9                 | 0   | JRG Wieluń                             | SHD 24           | 2                 |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     |                                        |                  |                   |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     |                                        |                  |                   |
|     |                                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |     |                   |     |                                        |                  |                   |

Liczba przeprowadzonych ćwiczeń połączona z ewakuacją dla ponad 50 osób.

1. Miejski Żłobek w Wieluniu Wieluń ul. Porzeczkowa 8 – ilość osób ewakuowanych 104.
2. Szkoła Podstawowa nr. 5 w Wieluniu ul. Traugutta 38 – ilość osób ewakuowanych 362.
3. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ul. Traugutta 12 – ilość osób ewakuowanych 741.
4. I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu ul. Nadodrzańska 4 – ilość osób ewakuowanych 662.
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu os. Wyszyńskiego 30A – ilość osób ewakuowanych 373.
6. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu ul. Warszawska 22A – ilość osób ewakuowanych 41.
7. Zakłady Mięsne Silesia S.A w Mokrsku – ilość osób ewakuowanych 183.
8. Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu os. Wyszyńskiego 44 – ilość osób ewakuowanych 219.
9. Starostwo Powiatowe w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń – ilość osób ewakuowanych 68.
10. WIELTON SA zakład nr 1 Wieluń ul. Fabryczna 8 – ilość osób ewakuowanych 212.
11. Fabryka Świec Gala Wieluń ul. Fabryczna 10 – ilość osób ewakuowanych 312.
12. Fabryka Świec Gala Wieluń ul. Fabryczna 10 – ilość osób ewakuowanych 310.
13. Fabryka Świec Gala Wieluń ul. Fabryczna 10 – ilość osób ewakuowanych 292.
14. Patrol Group Wieluń, ul. Fabryczna 10 – ilość osób ewakuowanych 45

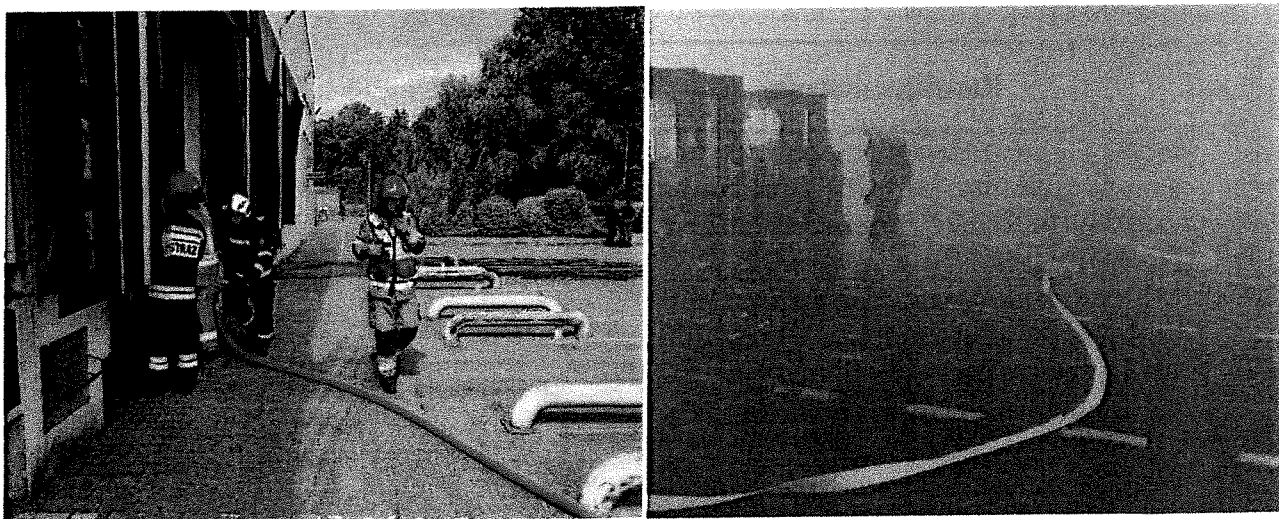

Gala ćwiczenia obiektowe 2023.

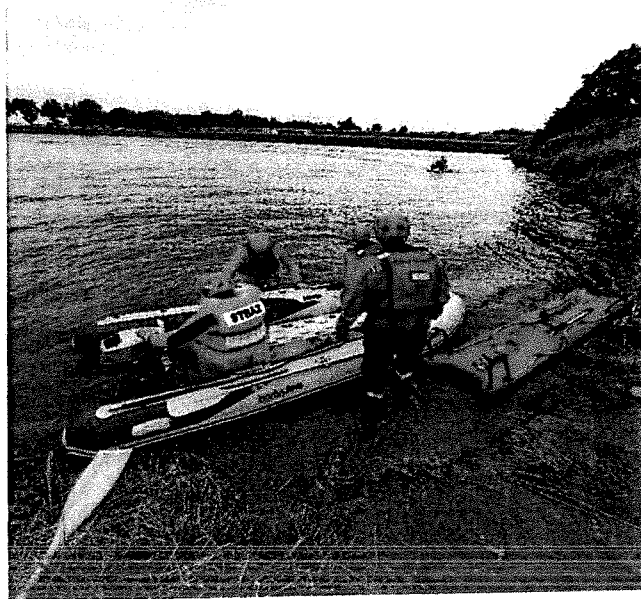

Ćwiczenia ratownictwa wodnego

### III.3. Szkolenie

Szkolenie zmian służbowych prowadzone jest w oparciu o roczny plan szkolenia na podstawie, którego sporządzane są plany miesięczne. Ponadto w miesięcznych planach szkolenia ujmowane zostały zagadnienia wynikające z toku pełnienia służby. Dążymy do zapewnienia po 2 instruktorów doskonalenia zawodowego z poszczególnych dziedzin ratownictwa poprzez uczestnictwo w kursach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Łodzi.

W 2023 roku Komenda Powiatowa PSP w Wieluniu przeprowadziła/zorganizowała 10 szkoleń dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z terenu powiatu wieluńskiego (wg nowych zasad szkolenia).

Szkolenia prowadzono z wykorzystaniem metod e-learningowych wykładów i ćwiczeń. Ogółem w szkoleniach w 2023 roku udział wzięło 230, a ukończyło 216 członków OSP.

| Lp. | Rodzaj szkolenia                                                                                                                                 | Ilość słuchaczy | Ilość absolwentów |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.  | Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika dla strażaków OSP zrealizowany w dniach 14.02.2023 r. oraz 22.07.2023 r. (recertyfikacja KPP) | 39              | 30                |
| 2.  | Podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane w dniach 26.02 – 04.06.2023 r w tym szkolenie z zakresu współpracy z LPR                         | 40              | 39                |
| 3.  | Podstawowe strażaków ratowników OSP realizowane w dniach 13.08 – 26.11.2023 r w tym szkolenie z zakresu współpracy z LPR                         | 44              | 42                |
| 4.  | Szkolenie Naczelników OSP zrealizowane                                                                                                           | 10              | 10                |

|     |                                                                                                                                             |            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     | w dniach 01.02 – 05.02.2023 r                                                                                                               |            |            |
| 5.  | Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP zrealizowane w dniach 03.09 – 24.09.2023 r.                         | 40         | 38         |
| 6.  | Szkolenie dla naczelników OSP z zakresu BHP – metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.                                          | 10         | 10         |
| 7.  | Szkolenie kierowcy konserwatora sprzętu ratowniczego OSP realizowane w dniach 30.09 – 08.10.2023 r.                                         | 39         | 39         |
| 8.  | Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP realizowany w dniach 10.03 – 26.03.2023 r.                                              | 1          | 1          |
| 9.  | Szkolenie z działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym realizowane w dniach 21.06 – 23.06.2023 r. | 2          | 2          |
| 10. | Kurs na prawo jazdy kategorii C – w trakcie realizacji                                                                                      | 5          | 5          |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                | <b>230</b> | <b>216</b> |

Wyszkolenie strażaków w znaczny sposób pozytywnie wpłynie na gotowość operacyjną powiatu.

#### III.4. Inspekcje gotowości operacyjnej w jednostkach OSP.

Na podstawie art.13 ust. 7 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1940), Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Zarządzenia nr 1/2018 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego i jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa łódzkiego oraz na podstawie Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego i jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu wieluńskiego w roku 2023 przeprowadzonych zostało 18 inspekcji OSP w tym 18 w OSP KSRG na 78 jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu wieluńskiego. W roku 2023 przeprowadzono wszystkie planowane inspekcje gotowości operacyjnej w jednostkach OSP KSRG.

W czasie inspekcji OSP oceniono następujące elementy:

1. Alarmowanie.
2. Gotowość operacyjną druhów OSP.
3. Gotowość do natychmiastowego użycia pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności.
4. Dokumentacja.
5. Wiedza teoretyczna druhów.
6. Ćwiczenie.
7. Stan techniczny infrastruktury strażnicy, mający wpływ na obniżenie gotowości operacyjnej jednostki OSP.



inspekcja gotowości operacyjnej jednostki OSP KSRG

Na podstawie inspekcji sporządzone zostały wystąpienia pokontrolne z zaleceniami do realizacji i nieprawidłowościami do usunięcia.

Wystąpienia pokontrolne zawierają szereg szczegółowych wniosków do realizacji przez jednostki OSP.

Główne zlecenia i wnioski z inspekcji dotyczyły:

1. W zakresie gotowości Ratowników:

1.1. Uzupełnić i utrzymywać na przynajmniej minimalnym poziomie liczbę strażaków OSP w wieku 18 – 65 lat mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych spełniających wymagania w zakresie: wyszkolenia podstawowego, aktualnych badań lekarskich:

1.1.1. w jednostkach OSP KSRG utrzymać na poziomie minimalnym 12 ratowników – obsada 2 średnich samochodów gaśniczych,

1.1.2. uzupełnić w pierwszej kolejności wyszkolenia dla osób funkcyjnych w jednostce (dowódców i naczelników) sprawujących te funkcje w jednostce bez posiadanego wyszkolenia.

1.2. W zakresie szkoleń strażaków OSP:

- uzupełnić i utrzymać poziom wyszkolenia strażaków w każdej jednostce KSRG w zakresie:
  - szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP - do min 12,
  - szkolenia dowódców OSP – do min 2,
  - szkolenia naczelników OSP – do min 2,
  - szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – do min 3,
  - szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego – do min 4,

- uzupełnić wyszkolenie strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla poziomu gotowości „A”, tj. 8 ratowników, pierwszej kolejności uzupełnić wyszkolenie w jednostkach OSP KSRG, gdzie poziom wyszkolenia w zakresie kpp jest na poziomie mniejszym niż 4 ratowników w celu zapewnienia w trakcie każdego wyjazdu ratowniczego w zadysponowanym pojeździe co najmniej 2 ratowników z uprawnieniami ratownictwa medycznego,
- szkolenia w zakresie LPR – do min 4,

W zakresie uprawnień kierowców:

Utrzymać odpowiednią liczbę kierowców posiadających stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, odpowiednio w jednostce OSP KSRG dwóch kierowców etatowych i minimum 1 kierowca rezerwowego. W trakcie inspekcji nie stwierdzono przypadku braku aktualnego zezwolenia u kierowców, wszystkie zezwolenia były zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W zakresie wyposażenia w sprzęt ochrony indywidualnej.

- zapewnić sprzęt ochrony indywidualnej dla strażaków na poziomie obsady 12 strażaków OSP KSRG tj: ubrania specjalne, koszarowe, rękawice specjalne, kominiarki, buty specjalne, hełmy i uzbrojenie osobiste.

Docelowo każdy ratownik jednostki OSP spełniający wymagania udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych powinien posiadać własny komplet wyposażenia indywidualnego.

## 2. W zakresie stanu technicznego pojazdów.

- 2.1. Dążyć do zastępowania 30-to kilkuletnich wysłużonych pojazdów pożarniczych w jednostkach systemu nowszymi pojazdami pożarniczymi.
- 2.2. Zapewnić i na bieżąco kontrolować stabilne zamocowanie sprzętu na pojazdach pożarniczych.
- 2.3. Zapewnić aktualność przeglądów okresowych i polis OC pojazdów pożarniczych i na bieżąco zgłaszać do SK ich aktualność i okres obowiązywania.

## 3. W zakresie sprzętu ratowniczego.

- 3.1. Zapewnić aktualność przeglądów okresowych dla posiadanego sprzętu ratowniczego.

- 3.2. Doposażyć jednostki systemu w sprzęt ratowniczy zgodnie ze standardem wyposażenia tj.:

- piły łańcuchowe do drewna doposażyć w zapasowe prowadnice i łańcuch,
- piły do betonu i stali – doposażyć wszystkie jednostki systemu w 1 jedną pilę spalinową do betonu i stali z zestawem zapasowych tarcz tnących (3 – tarcze do stali, 3 tarcze do betonu i 1 tarcza ratownicza),
- radiostacje nasobne – doposażyć jednostki działające poza systemem w minimum 2 radiostacje nasobne,
- radiostacje samochodowe – zapewnić sprawnie działającą radiostację odpowiednio zaprogramowaną na każdym pojeździe pożarniczy w OSP.

- 3.3. Dokonać przeglądu i doposażyć zestaw ratownictwa medycznego do obowiązującego standardu zestawu PSP R-1 zgodnego z nowymi zasadami z 30 czerwca 2021 r., przeterminowane wyposażenie wymienić.

- 3.4. Środki gaśnicze i neutralizatory.

Utrzymywać zapasy środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów w jednostkach OSP w KSRG (minimum 60 l środka pianotwórczego, 40 kg profesjonalnego sorbentu i 5 kg neutralizatora).

- 3.5. Wyposażenia w pozostały sprzęt.

Zapewnić wyposażenie pojazdu w każdej jednostce OSP w następujący podstawowy sprzęt tj. drabina pożarnicza, prądownice wodne minimum 2 o należyтым stanie technicznym z których 1 powinna zapewniać podanie prądu rozproszonego, odpowiednią ilość węży pożarniczych, podręcznego sprzętu

burzącego (łopaty, szpadle, widły, miotły, łom), oraz apteczki OSP R0 w przypadku braku zestawów ratownictwa medycznego PSP R1.

4. Ratownictwo specjalistyczne.

Doposażyć jednostkę w sprzęt zgodny ze standardem wyposażenia dla jednostki przewidzianej do realizacji podstawowego zakresu ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego, chemiczno – ekologicznego, poszukiwawczo – ratowniczego, zgodnie z przyjętym planem rozwoju jednostek KSRG.

W roku 2020 zmieniały się zasady ratownictwa wodnego i wysokościowego natomiast w roku 2021 zasady ratownictwa technicznego, chemiczno – ekologicznego, opracowane zostały nowe standardy wyposażenia w sprzęt ratowniczy dla jednostek realizujących poszczególne dziedziny ratownicze w zakresie podstawowym należy systematycznie uzupełniać występujące braki wyposażenia.

5. W zakresie doskonalenia umiejętności ratowniczych w jednostkach OSP.

Prowadzić intensywne szkolenie i ćwiczenia w zakresie doskonalenia obsługi posiadanego sprzętu oraz doskonalić umiejętności ratownicze strażaków w zakresie działań gaśniczych, ratowniczych i medycznych tj.:

- zasad prowadzenia korespondencji radiowej i organizacji łączności na potrzeby KDR,
- stosowania środków ochrony indywidualnej przez ratowników,
- taktyki działań gaśniczych i ratowniczych,
- zasad udzielania kpp,
- w zakresie obsługi posiadanego sprzętu ratowniczego.

6. Dokumentacji w jednostkach.

Prowadzić i uzupełniać na bieżąco ewidencję stanu wyszkolenia i badań okresowych w każdej jednostce OSP.

7. W zakresie utrzymania strażnic.

7.1. Zapewnić ogrzewanie boksów garażowych w jednostkach posiadających samochody gaśnicze ze zbiornikiem na wodę. Wszystkie inspekcjonowane jednostki OSP w roku 2023 miały zapewnione ogrzewania garaży na okres zimowy.

7.2. Poprawić zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą.

7.3. Dążyć do utrzymania należytego zaplecza socjalnego w strażnicach wyposażonego w sanitariaty, natryski, kuchnie i sale szkoleniowe.

7.4. Podjąć stosowne działania zmierzające do poprawy warunków bhp i utrzymania należytego stanu technicznego pomieszczeń garażowych.

### III.5. Zawody OSP.

#### Zawody gminne i powiatowe.

W okresie 2023 r. został przeprowadzony cykl zawodów sportowo – pożarniczych szczebla gminnego i zawody powiatowe. Zawody gminne dla jednostek OSP w zostały przeprowadzone według Regulaminu Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, zatwierdzonego w dniu 10 lutego 2011 r. przez Komendanta Głównego PSP oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP wpływa na:

- ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego członków poszczególnych jednostek,
- większą mobilizację do szkolenia pożarniczego, które zmierza do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
- popularyzację wśród lokalnej społeczności zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową,
- większą mobilność tych jednostek,
- wewnętrzną integrację społeczności strażackiej
- przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane były w dwóch konkurencjach:

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami,
- ćwiczenie bojowe od motopompy zgodnie z regulaminem zawodów sportowo - pożarniczych.

W zawodach gminnych wzięło udział ogółem 86 drużyn w tym: w grupie „A” 77 drużyn, w grupie „C” (Żeńskie Drużyny) 9 drużyn. Ponadto poza konkursem w zawodach gminnych wystartowało 58 MDP, w tym: 44 drużyny chłopców i 14 drużyn dziewcząt, oraz 3 drużyny dziecięce z gminy Biała. Wystawiono także w gminach Wierzchlas, Osjaków i Konopnica poza konkursem 4 drużyny oldbojów. Ogółem w zawodach uczestniczyło 151 drużyn co stanowi 1432 zawodników.

Na terenie powiatu wieluńskiego funkcjonuje 78 jednostek OSP, z czego do udziału w zawodach gminnych 76 jednostek OSP wystawiło swoje drużyny, co stanowi 97,43 % ogółu wszystkich jednostek działających na terenie powiatu wieluńskiego. W zawodach gminnych nie wzięły udziału jedynie dwie jednostki OSP terenu gminy Wielun tj. OSP Urbanice oraz z terenu gminy Skomlin OSP Toplin a OSP Mierzyce została zdyskwalifikowana. Klasyfikację końcową jednostek OSP startujących w zawodach gminnych zawiera załącznik nr 2.

W dniu 09 września 2023 r. na obiekcie sportowym w Komornikach gm. Mokrosko przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Do udziału w zawodach zakwalifikowanych zostało 45 drużyn w tym: 22 drużyny gr. „A”, 5 drużyn gr. „C”, 10 drużyn MDP męskich i 8 drużyny MDP żeńskich. Do zawodów zostały zakwalifikowane drużyny które zwyciężyły w zawodach gminnych eliminacyjnych oraz drużyny jednostek OSP wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Drużyny reprezentowały wszystkie gminy powiatu wieluńskiego. Zawody przeprowadzane zostały według Regulaminu Zawodów

Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego w dniu 10 lutego 2011 r. przez Komendanta Głównego PSP oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane były w dwóch konkurencjach :

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami,
- ćwiczenie bojowe od motopompy zgodnie z regulaminem zawodów sportowo - pożarniczych.

W zawodach powiatowych wzięły udział 45 drużyn w tym:

- 22 – grupa „A”,
- 5 – grupa „C”,
- 10 – MDP męskie,
- 8 – MDP żeńskie.

Klasyfikację końcową jednostek OSP startujących w zawodach gminnych i powiatowych zawiera

załącznik nr 2.

### III.6. Ćwiczenia i Manewry OSP

Ćwiczenia powiatowe.

#### **Ćwiczenia - manewry powiatowe jednostek OSP realizowane pod kryptonimem „Wieluń 2023”**

W dniach 28.09.2023 r. oraz 29.09.2023 r. zostały przeprowadzone manewry powiatowe w których wzięło udział 17 jednostek OSP włączonych do KSRRG, 5 jednostek OSP spoza KSRRG oraz zastępy z JRG PSP w Wieluniu. Manewry każdego dnia podzielone były na cztery epizody obejmujące tematykę z zakresu działań podczas zdarzeń związanych z:

- samochodami elektrycznymi i hybrydowymi,
- zerwanymi liniami elektroenergetycznymi,
- pożarami i wykorzystaniem drabin pożarniczych,
- wypadkami komunikacyjnymi, gdzie konieczna jest ewakuacja osoby poszkodowanej i udzielenie jej KPP.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - JRG Wieluń          | - SLRR          |
| - JRG Wieluń          | - GBA Rt 2,5/16 |
| - JRG Wieluń          | - GBA 2,5/16    |
| - OSP KSRRG Ostrówek  | - GBA Rt 2,5/16 |
| - OSP KSRRG Masłowice | - GBA Rt 3,5/26 |

- OSP KSRG Skrzynno - GBA Rt 3/16
- OSP KSRG Mokrsko - GBA Rt 3,5/27
- OSP KSRG Skomlin - GCBA Rt 4/32
- OSP KSRG Biała - GBA Rt 2,5/27
- OSP KSRG Czarnożyły - GBA Rt 2,5/16
- OSP KSRG Opojowice - GBA 3/20/5
- OSP KSRG Czernice - GBA Rt 3/28
- OSP KSRG Mierzyce - GBA Rt 3/20/50
- OSP KSRG Szynkielów - GBA Rt 3,5/27
- OSP KSRG Młynisko - GBA Rt 3/28
- OSP KSRG Wierzchlas - GBA Rt 2,5/16
- OSP KSRG Pątnów - GBA Rt 3/16
- OSP KSRG Raczyn - GBA Rt 3,5/27
- OSP KSRG Rychłocice - GBA Rt 2,5/29
- OSP KSRG Ożarów - GBA Rt 4/28
- OSP Konopnica - GCBA Rt 3,5/30/350
- OSP Wieluń - GBA 3,5/20/4,3
- OSP Wielgie - GBA 3/27
- OSP Kraszkowice - GBA 3/30/4,7
- OSP Wrońsko - GCBA 5/32

Służby współdziałające:

- Gminny i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
- Pogotowie energetyczne

Manewry gminne jednostek OSP.

Ćwiczenia dla gminy Mokrsko odbyły się w dniu 07 października 2023 r. w miejscowości Słupsko. Założenia do ćwiczeń ratowniczych zakładały pożar ścierniska oraz wypadek komunikacyjny w którym uczestniczył kombajn zbożowy i samochód osobowy. W wyniku następujących po sobie zdarzeń są osoby poszkodowane i zachodzi konieczność udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

- OSP Chotów - GLM 8
- OSP Komorniki - GBA 2/16
- OSP Krzyworzeka - GBA 2/18
- OSP KSRG Mokrsko - GBA Rt 3,5/27
- OSP KSRG Ożarów - GBA Rt 4/28
- OSP Słupsko - GLM 8

Służby współdziałające:

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ćwiczenia dla gminy Skomlin odbyły się w dniu 02 kwietnia 2023 r.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach

- OSP Skomlin - GCBA -Rt 4/3
- OSP Wróblew - GBA 2,5/16
- OSP Wichernik - GBA 3,5/13

Służby współdziałające:

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ćwiczenia dla gminy Wierzchlas odbyły się w dniu 28 października 2023 r. na obiekcie hali produkcyjno – magazynowej zakładów wytwarzających nawozy LIEDMANN Agro w miejscowości Krzeczów.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

- JRG KP PSP - GBA Rt 2,5/16
- OSP KSRG Wierzchlas - GBA Rt 2/20/3
- OSP KSRG Mierzyce - GBA Rt 3/20/50
- OSP Kraszkowice - GBA Rt 3/30
- OSP Krzeczów - GBA 2/27
- OSP Toporów - GBA 3/20
- OSP Łaszew - GLM 8
- OSP Przywóz - GLM 8

Służby współdziałające:

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ćwiczenia dla gminy Osjaków odbyły się w dniu 28 października 2023 roku na terenie miejscowości Chorzyna (symulowany pożar budynku mieszkalnego) oraz Drobnice (symulacja pożaru balotów z wykonaniem stanowisk czerpania wody na rzece).

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:


- JRG KP PSP Wieluń - GBA RT 2,5/16

Ochotnicza Straż Pożarna

- OSP KSRG Osjaków - GBA Rt 2,5/16
- OSP KSRG Czernice - GBA Rt 3/28  
- GBA 2/12/12
- OSP Raduczyce - GBA 2,5/16
- OSP Drobnice - GBA 3/18
- OSP Walków - GCBA 5/24
- OSP Józefina - GBA 2/25/2,5
- OSP Chorzyna - GLBM 0,3/1

Służby współdziałające:

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

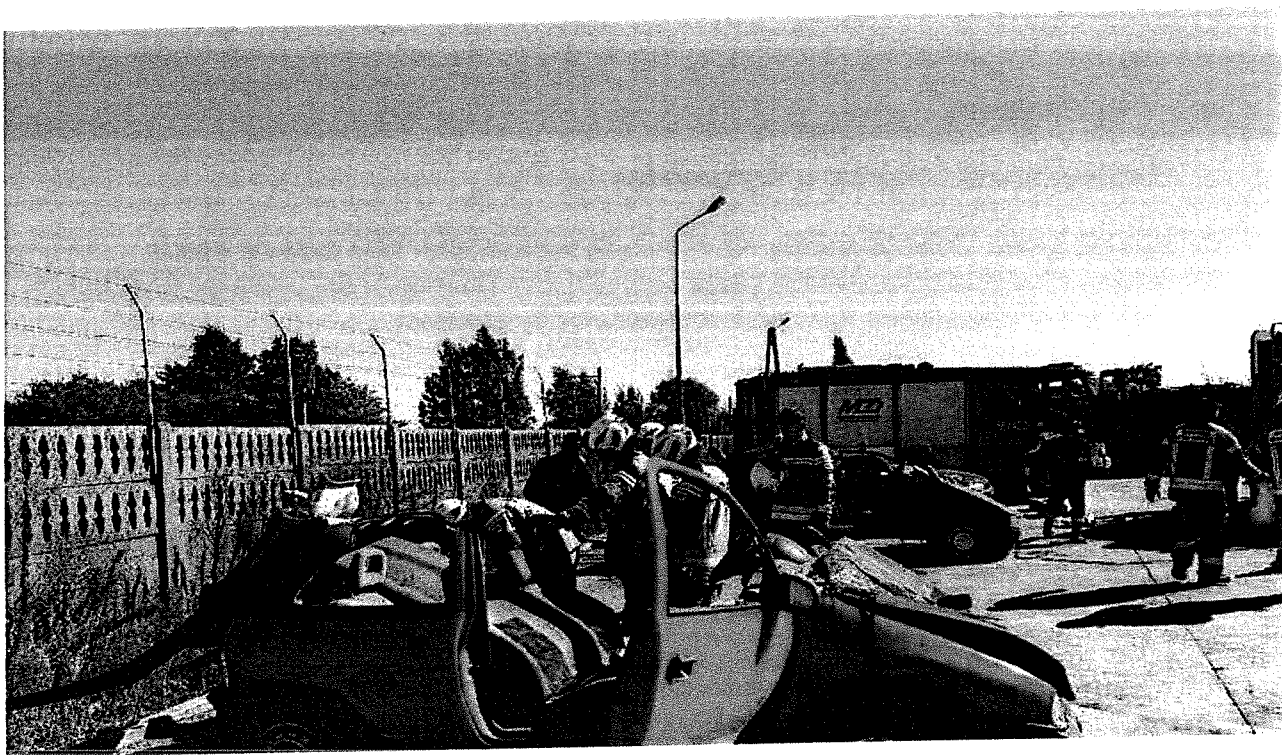

manewry powiatowe

#### **Wnioski i kierunki działania na 2024 r.**

- Realizacja zadań ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym w powiecie.
- Doskonalenie działań w zakresie współdziałania ratowniczego z jednostkami OSP ze szczególnym uwzględnieniem jednostek KSRG.
- Podejmowanie działań w zakresie rozbudowy KSRG w powiecie i nadzór nad utrzymaniem gotowości operacyjnej systemu.

- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony ludności.
- Doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz zapewnienie jego sprawnego współdziałania ze służbami i podmiotami ratowniczymi.
- Organizacja ćwiczeń dla służb ratowniczych i współdziałających.
- Podejmowanie działań w zakresie poprawy usprzętowania JRG PSP i jednostek włączonych do systemu.
- Dalsze podnoszenie poziomu wyszkolenia członków OSP poprzez organizowanie kursów ze szczególnym uwzględnieniem jednostek KSRG.

### Udział jednostek OSP KSRG w działaniach ratowniczych.

| Jednostka           | KSRG | Rejon działania |    |    | Poza rejonem działania |    |    | Łącznie |
|---------------------|------|-----------------|----|----|------------------------|----|----|---------|
|                     |      | P               | MZ | AF | P                      | MZ | AF |         |
| OSP Skomlin         | TAK  | 3               | 16 | 2  | 0                      | 0  | 0  | 21      |
| OSP Wierzchlas      | TAK  | 11              | 12 | 1  | 0                      | 0  | 0  | 24      |
| OSP Szynkielów      | TAK  | 14              | 11 | 0  | 0                      | 0  | 0  | 25      |
| OSP Młynisko        | TAK  | 6               | 6  | 1  | 0                      | 0  | 0  | 13      |
| OSP Opojowice       | TAK  | 10              | 15 | 0  | 0                      | 0  | 0  | 25      |
| OSP Raczyn          | TAK  | 4               | 8  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 12      |
| OSP Czernice        | TAK  | 5               | 8  | 0  | 0                      | 1  | 0  | 14      |
| OSP Wielgie         | TAK  | 3               | 8  | 0  | 0                      | 0  | 0  | 11      |
| OSP Załęcze Wielkie | TAK  | 6               | 11 | 0  | 0                      | 0  | 0  | 17      |
| OSP Mierzyce        | TAK  | 8               | 8  | 1  | 0                      | 0  | 0  | 17      |
| OSP Kraszkowice     | TAK  | 6               | 7  | 0  | 1                      | 0  | 0  | 14      |
| OSP Wieluń          | TAK  | 23              | 32 | 5  | 0                      | 0  | 0  | 60      |
| OSP Biała           | TAK  | 13              | 18 | 1  | 0                      | 0  | 0  | 32      |
| OSP Czarnożyły      | TAK  | 6               | 13 | 1  | 0                      | 0  | 0  | 20      |
| OSP Masłowice       | TAK  | 14              | 22 | 0  | 0                      | 0  | 0  | 36      |
| OSP Skrzywno        | TAK  | 7               | 13 | 2  | 0                      | 0  | 0  | 22      |
| OSP Mokrsko         | TAK  | 10              | 13 | 0  | 0                      | 0  | 0  | 23      |
| OSP Osjaków         | TAK  | 9               | 26 | 1  | 0                      | 2  | 0  | 38      |
| OSP Ostrówek        | TAK  | 13              | 13 | 1  | 1                      | 0  | 0  | 28      |
| OSP Rychłocice      | TAK  | 16              | 21 | 0  | 0                      | 0  | 0  | 37      |
| OSP Ożarów          | TAK  | 6               | 14 | 4  | 0                      | 0  | 0  | 24      |
| OSP Pątnów          | TAK  | 14              | 30 | 3  | 0                      | 0  | 0  | 47      |

## Udział jednostek OSP z poza KSRRG w działaniach ratowniczych.

| Jednostka                | Ogółem |    |    | Ogółem |
|--------------------------|--------|----|----|--------|
|                          | P      | MZ | AF |        |
| 0520065 OSP Brzoza       | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 0520066 OSP Łyskornia    | 2      | 1  | 1  | 4      |
| 0520067 OSP Naramice     | 3      | 2  | 0  | 5      |
| 0520068 OSP Wiktorów     | 2      | 3  | 0  | 5      |
| 0520069 OSP Zabłocie     | 1      | 2  | 0  | 3      |
| 0520070 OSP Kąty         | 1      | 0  | 0  | 1      |
| 0520071 OSP Łagiewniki   | 1      | 1  | 0  | 2      |
| 0520072 OSP Gromadzice   | 0      | 1  | 0  | 1      |
| 0520075 OSP Staw         | 0      | 1  | 0  | 1      |
| 0520076 OSP Wydrzyn      | 3      | 3  | 0  | 6      |
| 0520077 OSP Konopnica    | 11     | 13 | 0  | 24     |
| 0520078 OSP Głuchów      | 0      | 1  | 0  | 1      |
| 0520079 OSP Kamyk        | 0      | 1  | 0  | 1      |
| 0520080 OSP Stobin       | 0      | 1  | 0  | 1      |
| 0520081 OSP Wrońsko      | 1      | 0  | 0  | 1      |
| 0520082 OSP Komorniki    | 5      | 6  | 0  | 11     |
| 0520083 OSP Krzywierzeka | 0      | 2  | 0  | 2      |
| 0520084 OSP Słupsko      | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 0520085 OSP Chotów       | 2      | 0  | 0  | 2      |
| 0520086 OSP Toplin       | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 0520087 OSP Wichernik    | 1      | 2  | 0  | 3      |
| 0520088 OSP Wróblew      | 3      | 3  | 1  | 7      |
| 0520091 OSP Józefina     | 0      | 1  | 0  | 1      |
| 0520092 OSP Chorzyna     | 0      | 3  | 0  | 3      |
| 0520093 OSP Raduczyce    | 4      | 2  | 0  | 6      |
| 0520094 OSP Drobnice     | 0      | 4  | 0  | 4      |
| 0520095 OSP Walków       | 2      | 1  | 0  | 3      |
| 0520096 OSP Okalew       | 1      | 5  | 0  | 6      |

| Jednostka                 | Ogółem |    |    | Ogółem |
|---------------------------|--------|----|----|--------|
|                           | P      | MZ | AF |        |
| 0520097 OSP Wola Rudlicka | 1      | 2  | 0  | 3      |
| 0520098 OSP Nietuszyna    | 2      | 3  | 1  | 6      |
| 0520099 OSP Dymek         | 3      | 0  | 0  | 3      |
| 0520101 OSP Janów         | 1      | 6  | 0  | 7      |
| 0520102 OSP Niemierzyn    | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 0520103 OSP Załęcz Małe   | 4      | 1  | 0  | 5      |
| 0520105 OSP Dietrzniki    | 7      | 5  | 0  | 12     |
| 0520107 OSP Grębień       | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 0520108 OSP Bieniec       | 1      | 2  | 0  | 3      |
| 0520109 OSP Kamionka      | 2      | 6  | 0  | 8      |
| 0520110 OSP Kluski        | 0      | 0  | 0  | 0      |
| 0520112 OSP Toporów       | 4      | 0  | 1  | 5      |
| 0520113 OSP Krzeczów      | 3      | 2  | 0  | 5      |
| 0520115 OSP Łaszew        | 1      | 1  | 0  | 2      |
| 0520116 OSP Przywóz       | 2      | 0  | 0  | 2      |
| 0520118 OSP Turów         | 1      | 0  | 0  | 1      |
| 0520119 OSP Kadłub        | 10     | 11 | 0  | 21     |
| 0520120 OSP Kurów         | 2      | 0  | 0  | 2      |
| 0520121 OSP Ruda          | 7      | 18 | 0  | 25     |
| 0520122 OSP Gaszyn        | 0      | 7  | 0  | 7      |
| 0520123 OSP Dąbrowa       | 4      | 10 | 0  | 14     |
| 0520127 OSP Widoradz      | 1      | 6  | 0  | 7      |
| 0520128 OSP Rychłowice    | 0      | 2  | 0  | 2      |
| OSP Olewin                | 0      | 0  | 0  | 0      |
| OSP Sieniec               | 0      | 0  | 0  | 0      |
| OSP Urbanice              | 0      | 0  | 0  | 0      |
| OSP Bieniędzice           | 0      | 0  | 0  | 0      |
| OSP Popowice              | 0      | 0  | 0  | 0      |

## IV. DZIAŁANIA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE.

### IV.1. Działania kontrolne.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała swoje zadania wynikające z planu pracy oraz przyjętych kierunków działania na 2023 r. Podstawowym celem działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej jest ograniczenie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz minimalizacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, strat materialnych, a także rozpoznawanie miejscowych zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych. Realizacja powyższego celu polega przede wszystkim na:

- kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, dokonywanie analiz i sporządzanie ocen stanu przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- ocenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym oraz ocenie zgodności zastosowanych rozwiązań technicznych w obiektach budowlanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
- rozpoznawaniu możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- wstępnego ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru;
- edukacji społeczeństwa poprzez akcje prewencyjne, pogadanki i szkolenia, turnieje wiedzy pożarniczej mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W roku 2023 działania kontrolno – rozpoznawcze ukierunkowane zostały m.in. na wyegzekwowanie nałożonych na właścicieli, zarządców i użytkowników obowiązków wykonania zaleceń zawartych w decyzjach administracyjnych Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu wydanych w latach poprzednich, rozpoznawanie zagrożeń dla ludności w obiektach użyteczności publicznej tj. szkół ponadpodstawowych, obiektach handlowych - hurtowniach oraz w wybranych obiektach magazynowych i produkcyjnych z powiatu wieluńskiego.

Działania kontrolno – rozpoznawcze w roku 2023 skierowane zostały na wybrane obiekty tj.:

- obiekty szkół ponadpodstawowych, żłobków i przedszkoli,
- obiekty handlowe - hurtownie,
- obiekty magazynowe i produkcyjne,
- kompleksy leśne, w tym lasy prywatne będące we władaniu Starosty Powiatu Wieluńskiego oraz lasy państwowe administrowane przez Nadleśnictwo Wieluń oraz Złoczew,
- zakłady zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przewidziano również sprawdzenie zapewnienia doprowadzenia dróg pożarowych i ich stanu technicznego oraz zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla ww. budynków

zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych administrowanych przez Wieluńską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu.

Dodatkowo prowadzono czynności kontrolne w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: pól namiotowych na obszarach leśnych. Ponadto czynności kontrolne skierowane zostały na obszary leśne będących we władaniu Lasów Państwowych jak i własności prywatnej ze szczególnym uwzględnieniem dojazdów pożarowych, usytuowania oraz stanu źródeł wody do celów ppoż. jak również wykonywania pasów przeciwpożarowych. Czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiektach użyteczności publicznej w dużej mierze skupiały się na sprawdzeniu warunków ewakuacji osób przebywających w obiektach oraz kontroli przygotowania obiektów i terenów do prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo – gaśniczych.


Ponadto kontrolą objęto obiekty zabytkowe, będące w rejestrze zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Zabytków w Łodzi zlokalizowane w powiecie wieluńskim. Przeprowadzono 1 kontrolę tego typu obiektu.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań sprawdzane były następujące informacje :

- sposoby przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- wyposażenie kontrolowanych obiektów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- zapewnienie pracownikom oraz osobom przebywającym w kontrolowanych obiektach bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
- przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej;
- zapoznanie pracowników kontrolowanych obiektów z przepisami przeciwpożarowymi;
- ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych w tym w zakresie dojazdu pożarowego oraz wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.


W ramach rozpoznawania zagrożeń służba Kontrolno – Rozpoznawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w 2023 r. przeprowadziła ogółem 133 kontrole w tym:

- 49 kontroli podstawowych,
- 18 kontroli sprawdzających,
- 66 kontroli przed przystąpieniem do użytkowania obiektu (zajęcie stanowiska przez Organ PSP).

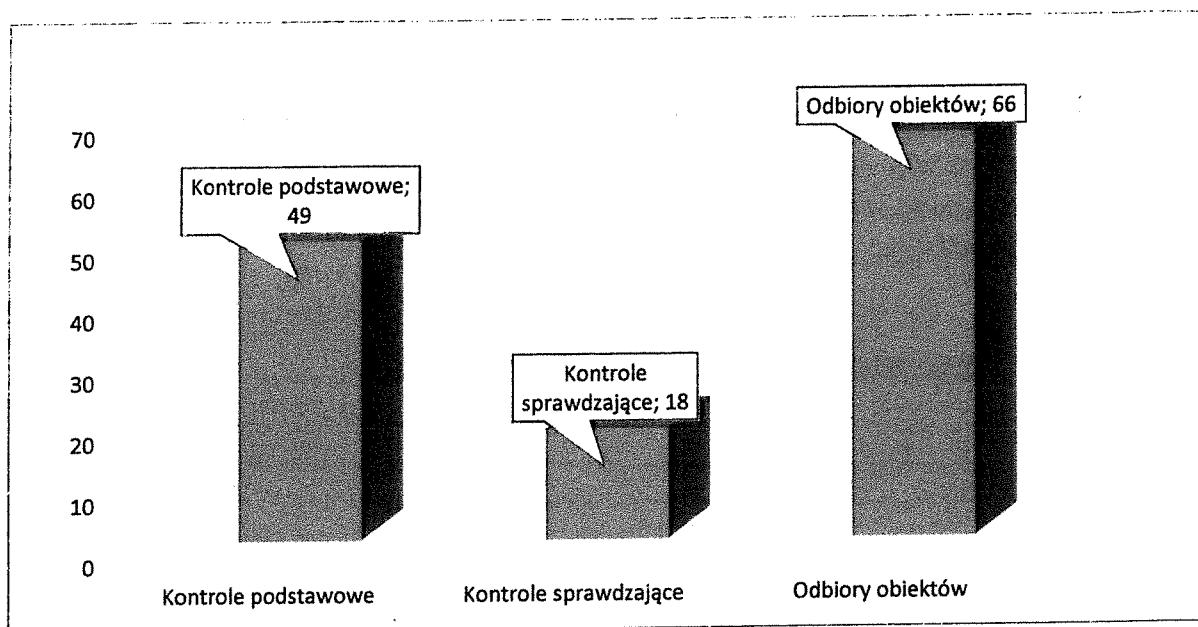

### 1. Rodzaj czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2023 r.

Liczba kontroli w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia poniższy wykres:

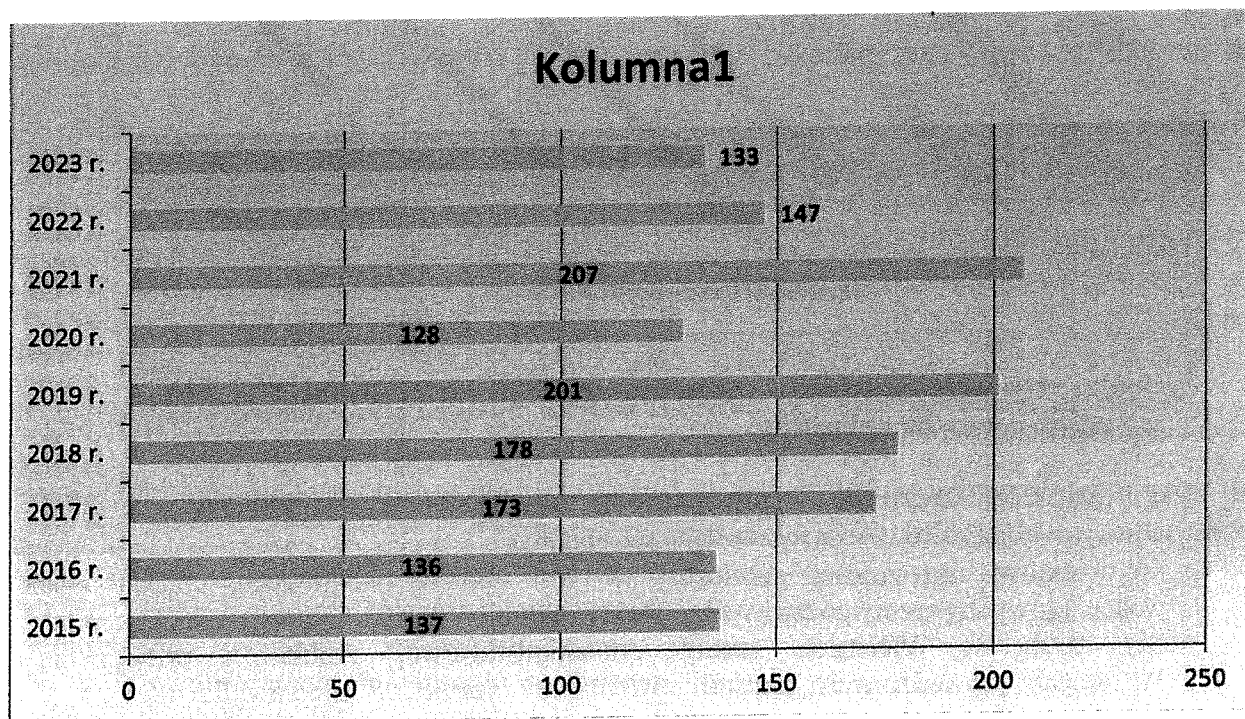


### 1. Liczba kontroli przeprowadzonych w latach 2015 - 2023 r.

Z uwagi na dużą liczbę czynności kontrolnych związanych z zajęciem stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania, w 2023 r. nie przeprowadzono wszystkich kontroli ujętych w rocznym planie czynności kontrolno – rozpoznawczych na rok 2023. Zaplanowane czynności kontrolne niezrealizowane w 2023 r. zostały ujęte w planie czynności kontrolnych na rok 2024 r.

Oceną w ramach przedmiotowych czynności kontrolnych w 2023 r. objęto łącznie 222 obiekty w tym:

- 137 obiektów produkcyjnych i magazynowych,
- 44 obiekty użyteczności publicznej,
- 5 obiektów mieszkalne wielorodzinne,
- 3 obiekty gospodarstw rolnych (rolnictwa),
- 10 obiektów zamieszkania zbiorowego,
- 7 obiektów resortu leśnictwa,
- 16 innych obiektów.

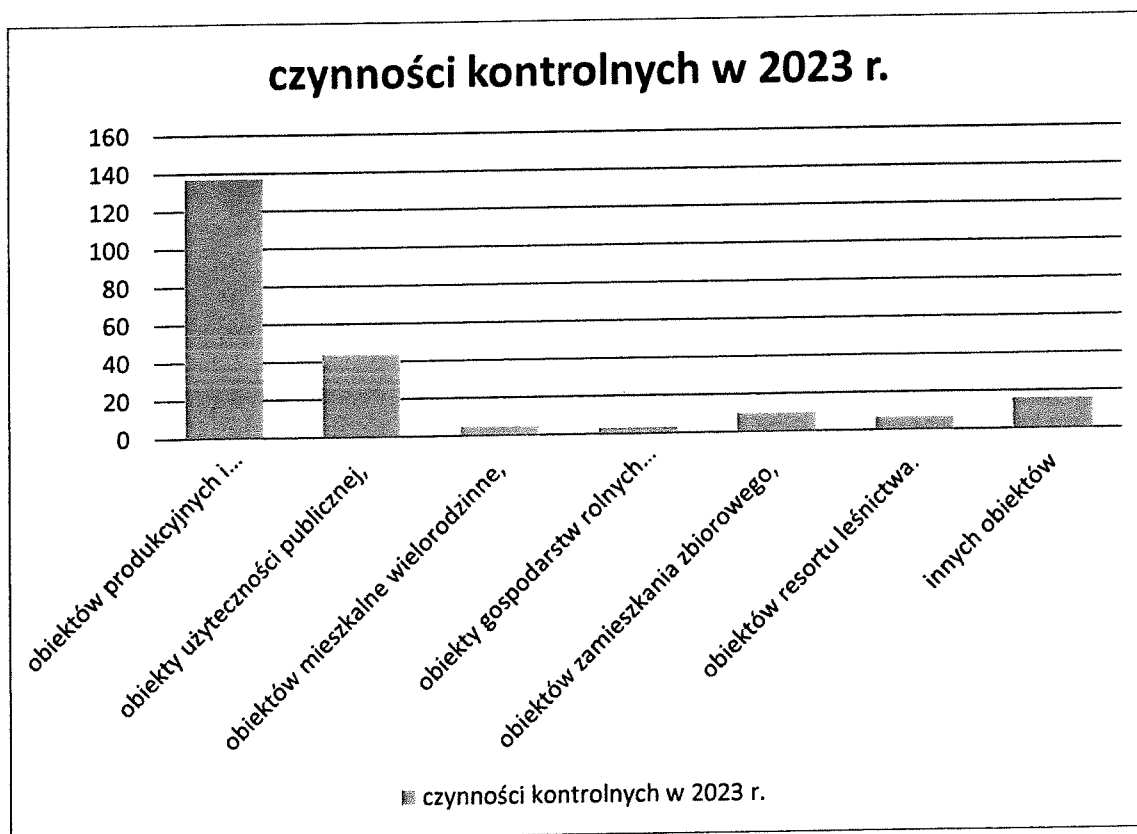

## 2. Rodzaj czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2023 r. ze względu na rodzaj obiektu.

W 2023 roku pion kontrolno – rozpoznawczy tut. Komendy czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi objął między innymi następujące obiekty:

- 44 obiektów użyteczności publicznej w tym: obiekty handlowe, obiekty sieci wodociągowych przeciwpożarowych, obiekty administracyjno – biurowe, obiekt szpitala SP ZOZ w Wieluniu, szkoły ponadpodstawowe, żłobki i przedszkola. W ramach prowadzonych kontroli stwierdzono łącznie 28 nieprawidłowości w 11 obiektach. W związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu wydał 6 decyzji administracyjnych dot. terminowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto skierowano 43 wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z kompetencjami. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu skierował 1 sprawę do egzekucji (wydał 1 upomnienie).
- 137 obiekty produkcyjno – magazynowe tj. obiekty stacji paliw i gazu płynnego, budynki produkcyjne, place składowe, magazyny i hurtownie oraz instalacje technologiczne poza budynkami. W 30 obiektach stwierdzono 110 nieprawidłowości. W związku z powyższym Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu wydał 20 decyzji

administracyjnych dot. terminowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 600 zł oraz Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu skierował 1 sprawę do egzekucji (wydał 1 upomnienie).

- 10 obiektów zamieszkania zbiorowego w tym: hotele i motele, pensjonaty oraz domy pomocy społecznej. W ramach prowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto skierowano 2 wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z kompetencjami.
- 1 obiekt zabytkowy będący w rejestrze zabytków nieruchomości zlokalizowanych w powiecie wieluńskim. W ramach czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych dot. zapewnienia doprowadzenia i stanu technicznego dróg pożarowych oraz zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. W 3 obiektach stwierdzono 5 nieprawidłowości. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu wydał 2 decyzje administracyjnych dot. terminowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto skierowano 2 wystąpienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z kompetencjami.
- 7 obszarów leśnych, w tym 4 leśnictwa należących do Nadleśnictwa Wieluń oraz 1 leśnictwo należące do Nadleśnictwa Złoczew. W ramach przedmiotowych kontroli stwierdzono 1 nieprawidłowość z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydawano 1 decyzję administracyjną przez Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu dot. terminowego ich usunięcia.

Na terenie powiatu wieluńskiego występują dwa zakłady o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej i są to:

- Magazyn i Rozlewnia Gazu „BAŁTYKGAZ” Oddział w Wieluniu ul. Długosza 37. W obiektach „BAŁTYKGAZ” magazynowane są 195,1 ton gazu propan – butan.
- Centrum Dystrybucji Gazu Płynnego w Konopnicy ul. Szkolna 20 firmy „DORGAS” Dorota Łyzwa z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 12/26. W obiektach tych magazynowane jest 71,66 tony gazu propan butan.

W 2023 r. przeprowadzono 1 lustrację w obiektach (teren Placu Legionów i okolice ul. Sienkiewicza, Piłsudskiego, Królewska), w związku z obchodami 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Przedmiotową lustrację przeprowadzono w następującym zakresie:

- możliwości wykorzystania danego obiektu lub terenu na potrzeby przedmiotowych obchodów lub wydarzeń im towarzyszących,
- sprawdzenie planu ochrony obchodów oraz postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
- sprawdzenie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych,
- sprawdzenie stanu dróg dojazdowych do miejsca obchodów, lokalizacji miejsc ustawienia służb ratowniczych, lokalizacji dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych z powyższego terenu, lokalizacji miejsca zbiórki ewakuowanych, lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów przeciwpożarowych

stanowiących zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wraz z ich oznakowaniem.


#### IV.2. Działania egzekucyjne.

Konsekwencją stwierdzenia naruszeń i uchybień w przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych jest wszczęcie postępowania nadzorczego – egzekucyjnego. Wszczęcie powyższej procedury ma na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów poprzez nakaz usunięcia nieprawidłowości. Możliwość wyegzekwowania usunięcia uchybień sprowadzają się do wydania przez Organ PSP:

- wystąpienia władczego czyli: decyzji, upomnienia, zakazu prowadzenia robót lub zakazu eksploatacji całości lub części obiektu, sprzeciwu dotyczącego odbioru obiektu,
- wystąpienia niewładczego: wystąpienia do Nadzoru Budowlanego, władz samorządowych, jednostek nadzorujących kontrolowany podmiot itp.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wszczął postępowania nakazowo - egzekucyjne, w ramach których:

- wydano 30 decyzji administracyjnych nakazujących terminowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
- wszczęto 2 postępowania egzekucyjne w formie upomnienia,
- nałożono 3 mandaty karne,
- skierowano 140 wystąpień pokontrolne do organów administracji i innych.

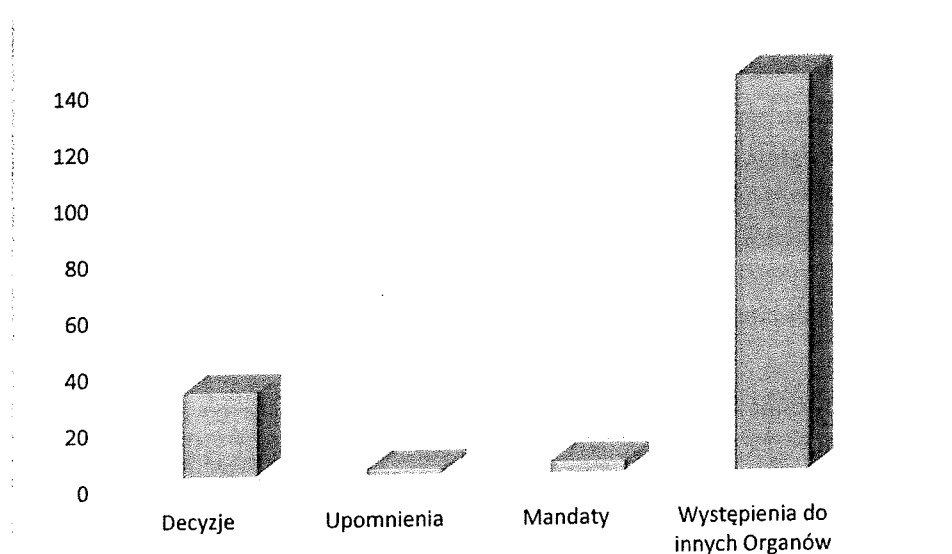

**Postępowanie egzekucyjne w 2023 r.**

#### **IV.3. Inne działania i rozpoznawanie zagrożeń.**

Poza przeprowadzanymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi mającymi na celu przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na bieżąco prowadzi współpracę z różnego rodzaju organami, instytucjami i podmiotami mającymi wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu wieluńskiego, a w szczególności z:

- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wieluniu,
- Komisariatami Policji oraz Komendą Powiatową Policji w Wieluniu.

W roku sprawozdawczym dokonano sporządzenia 17 opinii zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów. W 2023 r. Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu wydał dwie opinie dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego imprez masowych.

W roku sprawozdawczym wspólnie z funkcjonariuszami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej prowadzono czynności kontrolne w starych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych gdzie mieszczą się lokale socjalne i komunalne. W ramach powyższych kontroli oceną objęto przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku powstania ewentualnego zagrożenia.

Łącznie kontrolą objęto 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu. W wyniku przeprowadzonych lustracji stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego tj. niesprawne hydranty stanowiące zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Powyższa nieprawidłowość została usunięta przez zarządców/właścicieli kontrolowanych obiektów.

#### **IV.4. Stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych.**

W 2023 roku przeprowadzono 66 czynności kontrolno - rozpoznawczych w ramach zajęcia stanowiska Państwowej Straży Pożarnej przed przystąpieniem do użytkowania obiektów. W ramach powyższych czynności kontrolno - rozpoznawczych Komendant Powiatowy PSP w Wieluniu wydał 1 stanowisko ze sprzeciwem do użytkowania obiektów objętych czynnościami odbiorowymi. Wydanie stanowiska o wniesieniu sprzeciwu wynikało ze stwierdzenia przez tut. Organ niezgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym.


Wszystkie stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu zajęte przed przystąpieniem obiektu do użytkowania przekazywane zostały do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

#### IV.5. Działania prewencyjne podejmowane w zakresie edukacji społeczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Działania podejmowane w zakresie edukacji społeczeństwa w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w 2023 roku Komenda Powiatowa PSP w Wieluniu podejmowało następujące działania:

- w okresie wakacyjnym w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu przeprowadzono akcję prewencji społecznej dla dzieci i młodzieży (pogadanki) w tym dla uczestników obozów harcerskich organizowanych na obszarach leśnych pod namiotami,
- przeprowadzono czynności kontrolne w obiektach, w których odbywał się letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży,
- prowadzono pogadanki z dziećmi i młodzieżą w obiektach dydaktycznych przed wypoczynkiem zimowym i letnim nt. występujących zagrożeń,
- przygotowywano informacje dla rzecznika prasowego KP PSP w Wieluniu związane z sezonowymi zagrożeniami, które przekazywane były do lokalnych mediów. Powyższe informacje dot. m.in.:
  - zakazu wypalania traw i pozostałości roślinnej,
  - zagrożenia związane z zachowaniem owadów,
  - zachowania bezpieczeństwa podczas żniw,
  - zagrożeń związanych z użytkowaniem niesprawnych instalacji grzewczych,
  - używania materiałów pirotechnicznych.

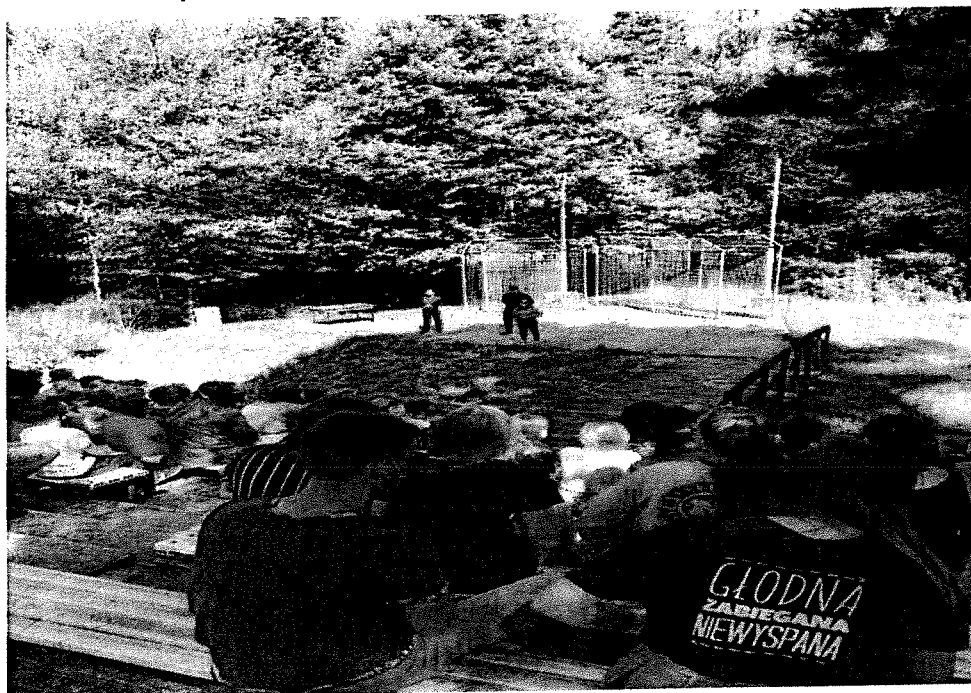

pogadanki i pokazy

## V. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNE.

Zadania samodzielnego stanowiska ds. kwatermistrzowsko - technicznych są realizowane na podstawie rocznego planu pracy. Do głównych zadań należy prowadzenie prac w zakresie poprawy wyposażenia w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz odzież specjalną i ekwipunek strażaka, usprawnianie systemu łączności, sprzętu informatycznego, a także współpraca z innymi instytucjami, urzędami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie doskonalenia organizacji ochrony ludności oraz KSRG, dbanie o prawidłowy stan techniczny budynków i pomieszczeń w Komendzie oraz prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką samochodową, mieszkaniową i mundurową.

### V.1. Zakupy i dostawy sprzętu, odzieży oraz wyposażenia w 2023 r.

| Wyszczególnienie                                                                  | Ilość  | Ze środków budżetowych KP PSP Wieluń | Ze środków pozabudżetowych |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                   | /szt./ | Wartość                              | Wartość KG PSP             |
| <b>Łódź ratownicza KONTRA 400 z wyposażeniem w tym przyczepą transportu łodzi</b> | 1      | 67.534,20                            | -                          |
| <b>Pompa TP 4/1</b>                                                               | 1      | 11.685,00                            |                            |
| <b>Kamera termowizyjna</b>                                                        | 1      | 25.780,80                            | -                          |
| <b>Wózek narzędziowy</b>                                                          | 1      | -                                    | 3.200,00                   |
| <b>Zestaw narzędzi Makita</b>                                                     | 2      | 3.300,00                             | 2.762,00                   |
| <b>Akumulatorowa piła posuwowa Makita</b>                                         | 1      | -                                    | 1.256,45                   |
| <b>Szlifierka prosta 150 W</b>                                                    | 1      | 364,00                               | -                          |
| <b>Skrzynka narzędziowa</b>                                                       | 1      | -                                    | 553,00                     |
| <b>Zestaw interwencyjny Set of Irons Paratech</b>                                 | 1      | 3.813,00                             | -                          |
| <b>Zestaw RAPID ENTRY</b>                                                         | 1      | 2.340,00                             | -                          |
| <b>Pilarka tarczowa 230V</b>                                                      | 1      | 237,94                               | -                          |
| <b>Pompa do oleju dystrybutor mini cpn</b>                                        | 1      | 620,00                               | -                          |
| <b>Radiowęzeł</b>                                                                 | 1      | 25.000,00                            | -                          |
| <b>Zestaw nagłośnieniowy</b>                                                      | 1      | 5.200,00                             | -                          |
| <b>Stacja bazowa DSP 15 SP</b>                                                    | 1      | 3.530,10                             | -                          |
| <b>Radiotelefon Motorola</b>                                                      | 2      | 6.519,00                             | -                          |

|                                              |           |                 |                   |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>Prądownica PWT52</b>                      | <b>3</b>  | <b>6.975,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Nasadka pianowa do prądownicy</b>         | <b>1</b>  | <b>713,40</b>   |                   |
| <b>Nakładka pianowa</b>                      | <b>2</b>  | <b>-</b>        | <b>2.100,00</b>   |
| <b>Maska OptiPro</b>                         | <b>2</b>  | <b>2.706,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Zgrzewarka Ręczna z nożem</b>             | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>674,70</b>     |
| <b>Noszak X-Pro</b>                          | <b>3</b>  | <b>9.767,60</b> | <b>-</b>          |
| <b>Butla kompozytowa</b>                     | <b>3</b>  | <b>7.122,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Agregat prądotwórczy EA3000 AVR (3kW)</b> | <b>1</b>  | <b>4.650,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Drabina pożarnicza DNW 3080/3</b>         | <b>1</b>  | <b>9.934,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Drabina nasadkowa aluminiowa</b>          | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>1.490,00</b>   |
| <b>Lanca kominowa wygięta</b>                | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Detektor napięcia przemiennego</b>        | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>1.830,00</b>   |
| <b>Średni zestaw pozoracji ran</b>           | <b>1</b>  | <b>3.567,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Defibrylator treningowy</b>               | <b>1</b>  | <b>2.214,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Manekin ewakuacyjny Range 50 kg</b>       | <b>1</b>  | <b>5.350,50</b> | <b>-</b>          |
| <b>Deska ortopedyczna</b>                    | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>810,00</b>     |
| <b>Plecak modułowy na zestaw R-1</b>         | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>1.750,00</b>   |
| <b>Wąż tłoczny 110 75, 52, 42</b>            | <b>13</b> | <b>3.911,40</b> | <b>2.600,00</b>   |
| <b>Najśnica akumulatorowa</b>                | <b>1</b>  | <b>5.535,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Przedłużacz bębnowy 50 m</b>              | <b>1</b>  | <b>725,70</b>   | <b>-</b>          |
| <b>Lonża 3 m</b>                             | <b>2</b>  | <b>1.451,40</b> | <b>-</b>          |
| <b>Zestaw klinów do stabilizacji</b>         | <b>1</b>  | <b>1.660,50</b> | <b>-</b>          |
| <b>Siekiera Top Cut Fire Axe</b>             | <b>2</b>  | <b>3.321,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Plachta izolująca 6x8 m</b>               | <b>1</b>  | <b>4.428,00</b> | <b>-</b>          |
| <b>Rękawice ochronne żaroodporne</b>         | <b>2</b>  | <b>467,40</b>   | <b>-</b>          |
| <b>Torba transportowa</b>                    | <b>9</b>  | <b>-</b>        | <b>900,00</b>     |
| <b>Mata karimata</b>                         | <b>9</b>  | <b>-</b>        | <b>450,00</b>     |
| <b>Śpiwor</b>                                | <b>9</b>  | <b>-</b>        | <b>1.620,00</b>   |
| <b>Zestaw turystyczny</b>                    | <b>9</b>  | <b>-</b>        | <b>900,00</b>     |
| <b>Sygnalizator bezruchu</b>                 | <b>3</b>  | <b>-</b>        | <b>2.643,00</b>   |
| <b>Koc</b>                                   | <b>11</b> | <b>385,00</b>   | <b>-</b>          |
| <b>Remont Sali Szkoleniowej</b>              | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>155.000,00</b> |
| <b>Stół konferencyjny</b>                    | <b>20</b> | <b>-</b>        | <b>22.000,00</b>  |
| <b>Szafka pomocnicza mobilna</b>             | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>800,00</b>     |
| <b>Gablota przeszklona</b>                   | <b>2</b>  | <b>-</b>        | <b>999,99</b>     |
| <b>Krzesło</b>                               | <b>50</b> | <b>-</b>        | <b>16.000,00</b>  |
| <b>Fotel obrotowy</b>                        | <b>1</b>  | <b>-</b>        | <b>600,00</b>     |
| <b>Krzesło</b>                               | <b>12</b> | <b>-</b>        | <b>2.220,00</b>   |



|                                                                                                                                                     |       |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Szafa metalowa – żywnościowe                                                                                                                        | 6     | 7.719,48          | -                 |
| Zmywarka WHIRPOOL                                                                                                                                   | 1     | 1.489,00          | -                 |
| Kuchnia mikrofalowa TOSHIBA                                                                                                                         | 1     | 319,99            | -                 |
| Naczynia kuchenne                                                                                                                                   | 1     | 3.279,18          | -                 |
| Narożnik                                                                                                                                            | 1     | 2.460,00          | -                 |
| Wersalka                                                                                                                                            | 1     | 1.590,00          | -                 |
| Stół                                                                                                                                                | 1     | 1.200,00          | -                 |
| Logo PSP podświetlane LED                                                                                                                           | 1     | -                 | 2.379,98          |
| Ścianka reklamowa                                                                                                                                   | 1     | 1.843,77          | -                 |
| Sintan                                                                                                                                              | 120 l | 1.365,30          | -                 |
| Urządzenie wielofunkcyjne RIKOCH IM C300F                                                                                                           | 1     | -                 | 8.364,00          |
| Drukarka do etykiet ZEBRA ZD421T                                                                                                                    | 1     | -                 | 2091,00           |
| Projektor SAMSUNG                                                                                                                                   | 1     | 3.039,00          | -                 |
| Komputery, monitory, kamera internetowa, anteny, dyski, drukarka, klawiatura, mysz                                                                  | -     | 16.256,10         | -                 |
| System dozowania środków piorących                                                                                                                  | 1     | -                 | 8.118,00          |
| Przedmioty odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej i przedmioty wyposażenia osobistego strażaka, przedmioty ubioru wyjściowego, służbowego | -     | 77.612,35         | -                 |
| <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                    |       | <b>348.982,31</b> | <b>247.112,12</b> |
| <b>Środki budżetowe i pozabudżetowe</b>                                                                                                             |       | <b>596.094,43</b> |                   |


## V.2. Pozyskany sprzęt i środki w 2023 roku



| L.p. | Nazwa sprzętu                     | Ilość   | Wartość                            | Kto przekazał                                                        |
|------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Samochód GBA 2,5/16 marki RENAULT | 1       | 998.760,00                         | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi                |
| 2.   | Samochód GCBA 8/60                | 1       | 1.583.010,00                       | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi                |
| 3.   | Środek pianotwórczy               | 1000 l. | ewidencja ilościowa ( 6.000,00 zł) | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim |
| 4.   | Sorbent Damsorb                   | 180 kg  | ewidencja ilościowa (600,00)       | Wojewódzka Baza Środków Gaśniczych z/s w KP PSP w Koluszkach         |

|     |                                             |               |                     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.  | <b>Agregat prądotwórczy<br/>DG7000 7KVA</b> | <b>2</b>      | <b>13.653,00</b>    | <b>Komenda Główna<br/>Państwowej Straży<br/>Pożarnej</b>            |
| 6.  | <b>Meble kuchenne</b>                       | <b>1 kpl.</b> | <b>30.000 zł.</b>   | <b>Darowizna<br/>WIELTON S.A.<br/>Wieluń</b>                        |
| 7.  | <b>Lodówka HAIER</b>                        | <b>1</b>      | <b>2.599,99</b>     | <b>Darowizna<br/>Spółdzielnia<br/>Dostawców Mleka<br/>Wieluń</b>    |
| 8.  | <b>Kuchnia gazowa<br/>KERNAU KFC</b>        | <b>1</b>      | <b>5.299,00</b>     | <b>LIEDMANN Sp. z<br/>o.o. Krzeczów</b>                             |
| 9.  | <b>Żaluzja drewniana</b>                    | <b>5</b>      | <b>7.599,98</b>     | <b>Przedsiębiorstwo<br/>Komunikacji<br/>Samochodowej<br/>Wieluń</b> |
| 10. | <b>Żaluzja drewniana</b>                    | <b>6</b>      | <b>8.999,98</b>     | <b>Centrum Ogrodnicze<br/>LILIA Wieluń</b>                          |
| 11. | <b>Materiały<br/>elektrotechniczne</b>      | <b>1</b>      | <b>3.689,40</b>     | <b>Centrum elektryczne<br/>ANIA Wieluń</b>                          |
| 12. | <b>Materiały budowlane</b>                  | <b>1</b>      | <b>12.473,59</b>    | <b>TABERG z o.o.<br/>Wieluń</b>                                     |
|     | <b>R A Z E M</b>                            |               | <b>2.672.684,94</b> |                                                                     |




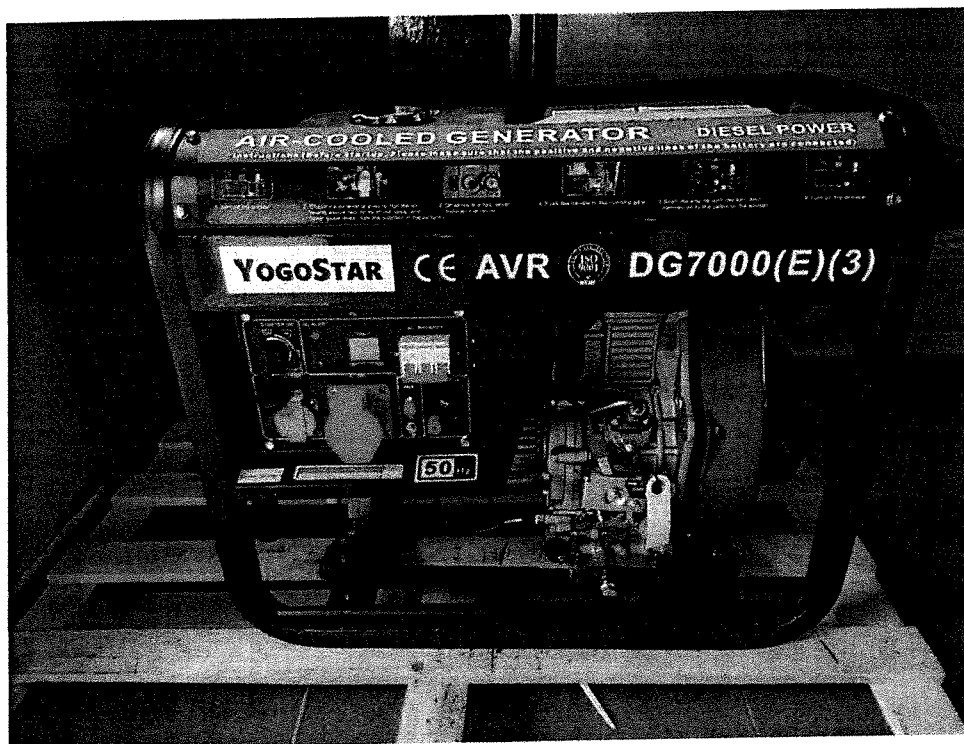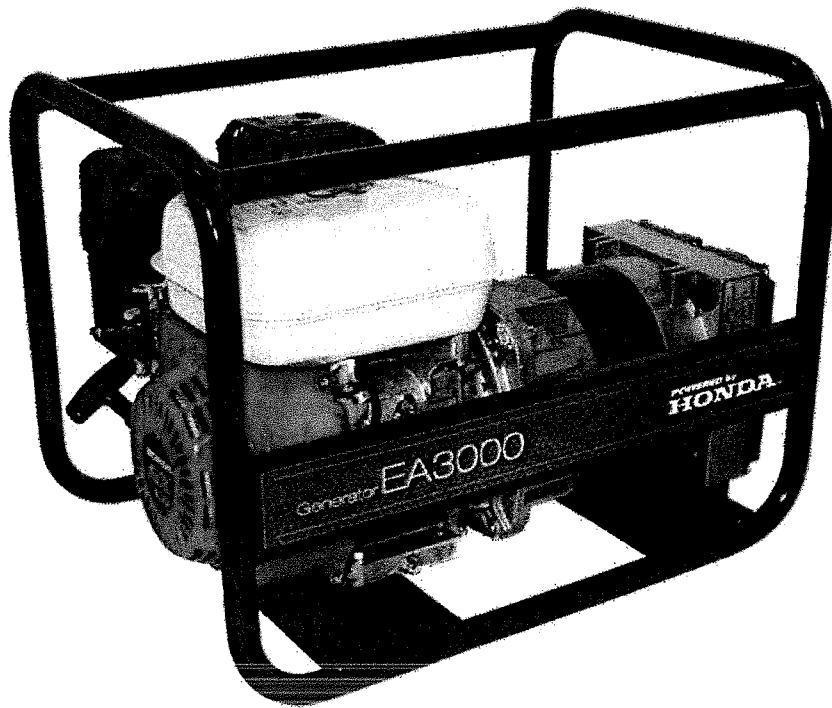

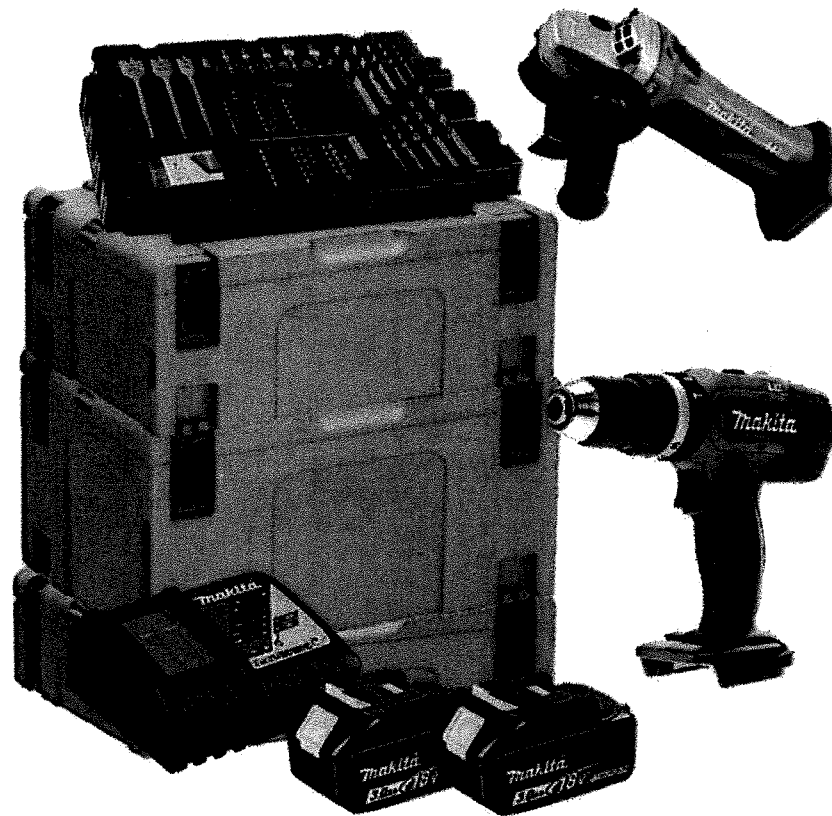

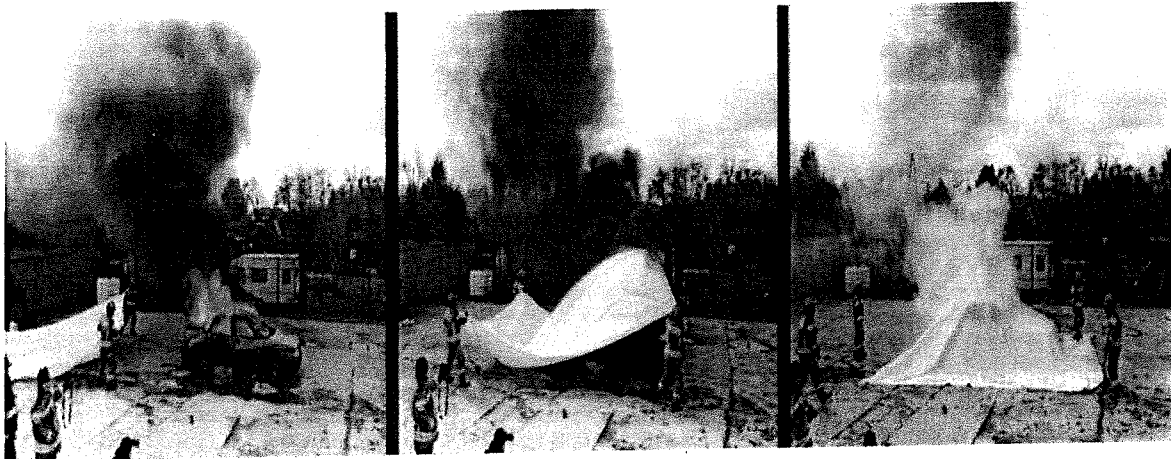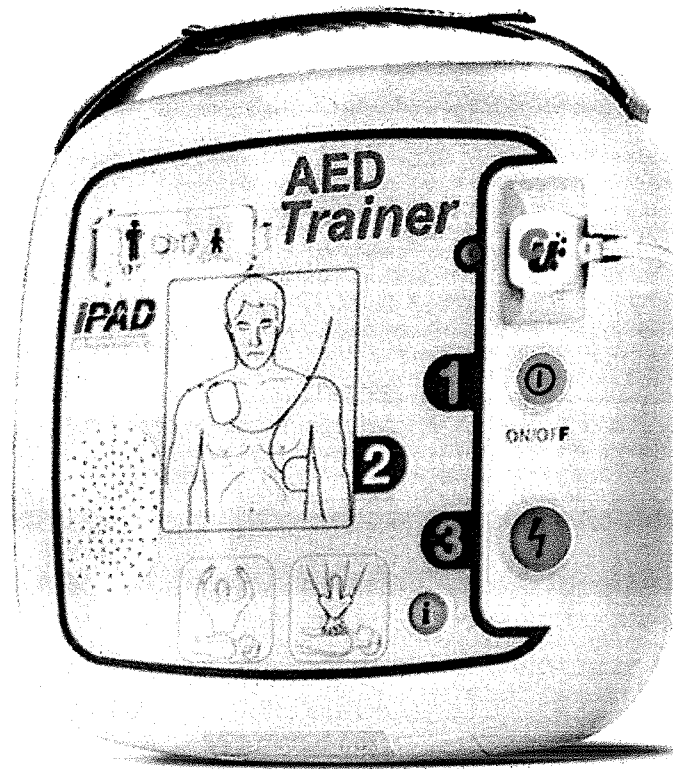




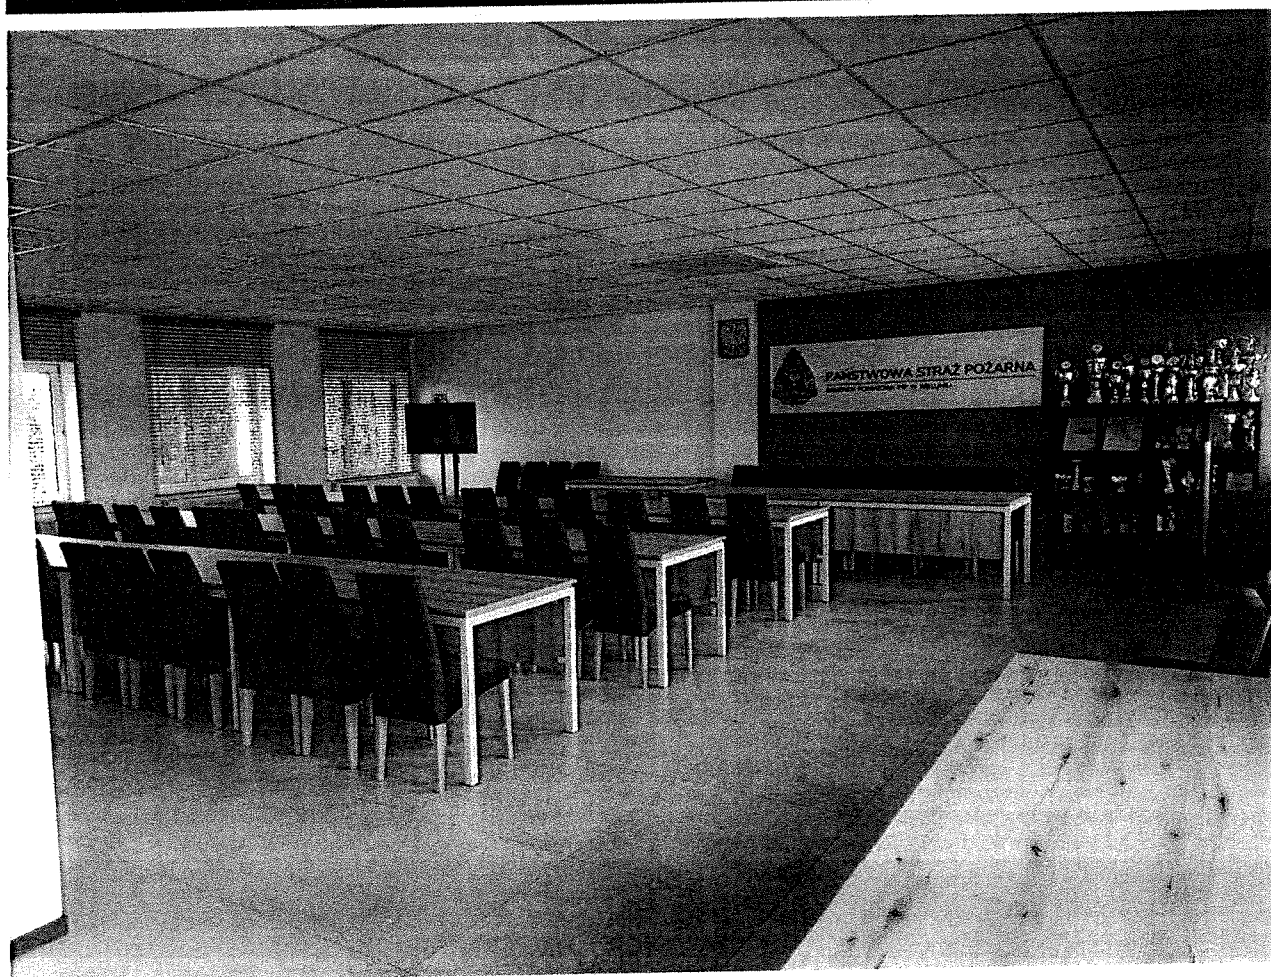







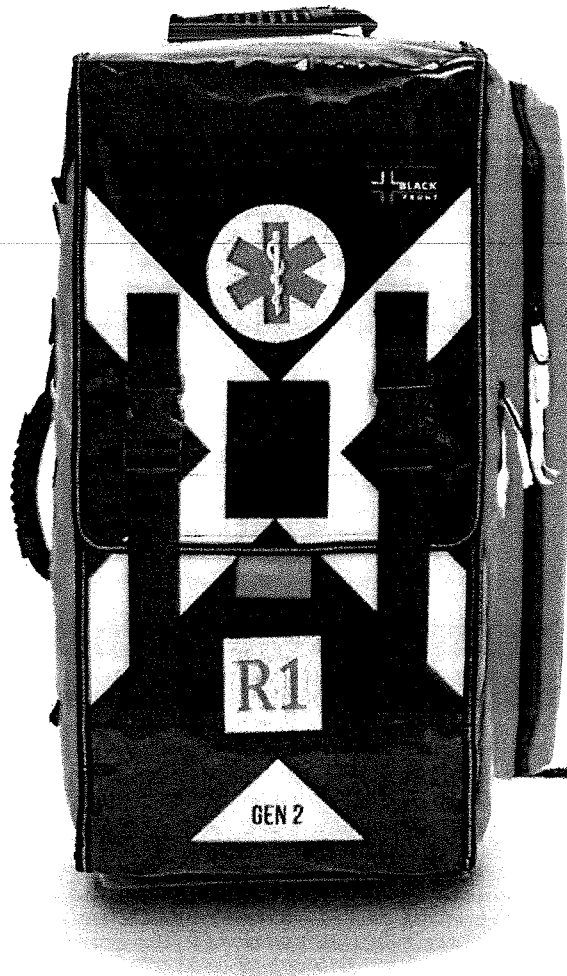

**Przekazany sprzęt w 2023 roku.**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa sprzętu</b>                                     | <b>Ilość</b> | <b>Wartość</b>    | <b>Przekazano do</b>      |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Samochód GBA 2,5/16<br/>marki MAN TG 15.290</b>       | <b>1</b>     | <b>753.840,00</b> | <b>OSP w Poddębicach</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>Samochód SLRr marki<br/>NISSAN R51<br/>PATHFINDER</b> | <b>1</b>     | <b>151.000,00</b> | <b>OSP w Wierzchlesie</b> |
|             | <b>RAZEM</b>                                             |              | <b>904.840,00</b> |                           |

**V.3. Prowadzenie prac z zakresu gospodarki mieszkaniowej i mundurowej oraz inne zadania wykonane w 2023 roku.**

Prace z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz mundurowej były prowadzone w ciągu całego roku zgodnie z obowiązującymi w tych zagadnieniach przepisach prawnych. Została opracowana analiza stanu wyposażenia strażaków PSP oraz OSP z KSRG w środki ochrony indywidualnej. Stan wyposażenia strażaków w sprzęt oraz środki indywidualnej ochrony traktowany jest w sposób priorytetowy. Na bieżąco podejmowane są wszelkie działania, aby utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa pracy strażaków poprzez zakupy coraz to nowszego sprzętu ochrony indywidualnej, wykonanych w nowych technologiach.

Gospodarka mundurowa realizowana była w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

**V.4. Zapewnienie należytego stanu technicznego pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów w KP PSP.**

Na podstawie analizy z przebiegu i zużycia paliwa wynika, że w stosunku do 2022 r. zużycie oleju napędowego spadło i przedstawia się następująco:

***ON olej napędowy – 11136 l. w 2022 r.***

***ON olej napędowy – 9840 l. w 2023 r.***

***Pb benzyna bezołowiowa - 1885 l. w 2022 r.***

***Pb benzyna bezołowiowa – 2001 l. w 2023 r.***

Zwiększenie zużycia benzyny pomimo mniejszej ilości zdarzeń w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynika ze specyfiki prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. W roku 2022 odnotowano 1264 zdarzeń natomiast w 2023 roku - 674 zdarzeń.

Na podstawie Rozkazu Nr 6/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, w dniu 17 listopada 2023 roku komisja dokonała przeglądów stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu tut. Komendy. Średnia ocena uzyskana z przeglądu w 2023 r. wyniosła 4,99. Wysoka ocena świadczy o tym, że pojazdy oraz sprzęt techniczny jest dobrze utrzymywany i eksploatowany. Naprawy oraz przeglądy techniczne wykonywane były na bieżąco. W ramach przeglądów technicznych dokonano dodatkowo przeglądu infrastruktury teleinformatycznej w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu, z której średnia ocena wyniosła 5,00. W roku 2023 trwały dalsze prace modernizacyjne zmierzające do dostosowania użytkowanych w naszej Komendzie systemów teleinformatycznych do infrastruktury i systemów użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

W 2023 roku pracownicy KP PSP w Wieluniu wykonali wiele prac we własnym zakresie. Wykonano między innymi:

- A) Remont Sali Szkoleniowej polegający na demontażu podłogi, sufitu, tynku, demontażu instalacji CO, elektrycznej, teleinformatycznej, wykonanie wylewki podłogowej, montaż płytek podłogowych, wymiana kaloryferów, montaż sufitu podwieszanego, montaż instalacji elektrycznej, klimatyzacyjnej.
- B) Remont kuchni i jadalni wraz z wyposażeniem mebli kuchennych i sprzętu, zakup szafek żywnościowych,
- C) remonty pomieszczeń biurowych,
- D) utrzymanie sprawności urządzeń sieci radiowej i urządzeń teleinformatycznych na terenie KP PSP w Wieluniu,
- E) naprawa sprzętu i toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze,
- F) bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu, pojazdów,
- G) naprawa instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, sanitarnej, naprawa rynien spustowych.
- H) naprawa instalacji wodnej, wymiana baterii,

Praca wykonana we własnym zakresie przez załogę tut. Komendy wyceniona została na kwotę 50 000 zł.

#### **V.5. Zagadnienia teleinformatyczne, utrzymanie systemów łączności, szkolenia.**

W związku z integracją systemów teleinformatycznych KP PSP oraz urządzeń w niej pracujących z systemami teleinformatycznymi KW PSP Łódź na bieżąco modernizowana jest infrastruktura sieciowa KP PSP Wieluń oraz sprzęt. Celem jest prawidłowa współpraca systemów teleinformatycznych działających w naszej Komendzie z systemami działającymi w KW PSP Łódź (praca w chmurze obliczeniowej, domena KW PSP, elektroniczny obieg dokumentów).

#### **V6. Finansowanie jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.**

Przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w łącznej wysokości 79 700,00 zł.

Dofinansowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w postaci dotacji jako „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” otrzymały jednostki OSP spoza KSRG. Wysokość tej dotacji wyniosła 130 100,00 zł. Środki w kwocie 23,00 zł nie wykorzystwała jednostka OSP Dąbrowa.

Środki na organizację obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dofinansowanie w kwocie 85 000,00 zł.

Dodatkowe środki z MSWiA zostały przekazane na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wysokości 159 000,00 zł dla 42 drużyn MDP z powiatu wieluńskiego. Środki te zostały wykorzystane w 100%.

W 2023 roku pomoc finansową z budżetu państwa otrzymało 16 jednostek OSP włączonych do KSRG. Środki te zostały wykorzystane w 100%.

Środki przyznane jednostkom OSP z powiatu wieluńskiego w 2023 r. z NFOŚiGW/WFOŚiGW na zakup samochodów pożarniczych

| L.p. | NFOŚiGW/WFOŚiGW | Kwota      |
|------|-----------------|------------|
| 1    | Grębień         | 200000,00  |
| 2    | Opojowice       | 450000,00  |
| 3    | Mierzyce        | 475000,00  |
| 4    | Chorzyna        | 171093,00  |
|      | RAZEM           | 1296093,00 |

Środki przyznane jednostkom OSP z powiatu wieluńskiego w 2023 r. z Funduszu Ubezpieczeniowego na zakup samochodu, sprzętu i remont.

FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY w 2023 r.

| L.p. | SOFU       | Kwota     |
|------|------------|-----------|
| 1    | Brzoza     | 20000,00  |
| 2    | Kadłub     | 15000,00  |
| 3    | Masłowice  | 60000,00  |
| 4    | Szynkielów | 40000,00  |
|      | RAZEM      | 135000,00 |

Wszystkie środki przekazane OSP z terenu powiatu wieluńskiego w 2023 r.

| L.p. | Źródła przekazanych środków | Kwota      | System obsługi dofinansowań |
|------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| 1    | KSRG                        | 79700,00   | SOD1                        |
| 2    | MSWiA                       | 130100,00  | SOD2                        |
| 3    | MSWiA MDP 25                | 159000,00  | SOD3                        |
| 4    | MSWiA MDP O Obozy           | 85000,00   | SOD3                        |
| 5    | Fundusz ubezpieczeniowy     | 135000,00  | SOFU                        |
| 6    | NFOŚiGW/WFOŚiGW w Łodzi     | 1296093,00 |                             |
|      | RAZEM                       | 1884893,00 |                             |

Zakupy w 2023 r. pod względem asortymentu na terenie powiatu należało realizować z uwzględnieniem założonego planu osiągnięcia normatywnego stanu wyposażenia w priorytetowy sprzęt. Priorytetem w 2023 roku było uzupełnienie braków do standardów, a w szczególności z wydatków bieżących:

- Remont strażnic,
- Zakup samochodów pożarniczych
- Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy,
- Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej,
- Sprzęt informatyki i łączności,
- Środki ochrony indywidualnej.
- Remonty strażnic,
- Butle do aparatów powietrznych,

W 2023 roku ze środków inwestycyjnych dokonano zakupu następującego sprzętu:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Opojowicach,
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chorzynie,
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Grębieniu

Realizacja zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Mierzycach ze środków z 2023 r., zostanie dokonana w 2024 r.



Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Opojowicach,




Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chorzynie




Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Grębieniu

### Dotacje z budżetu państwa dla jednostek OSP z KSRG w latach 2000 – 2023

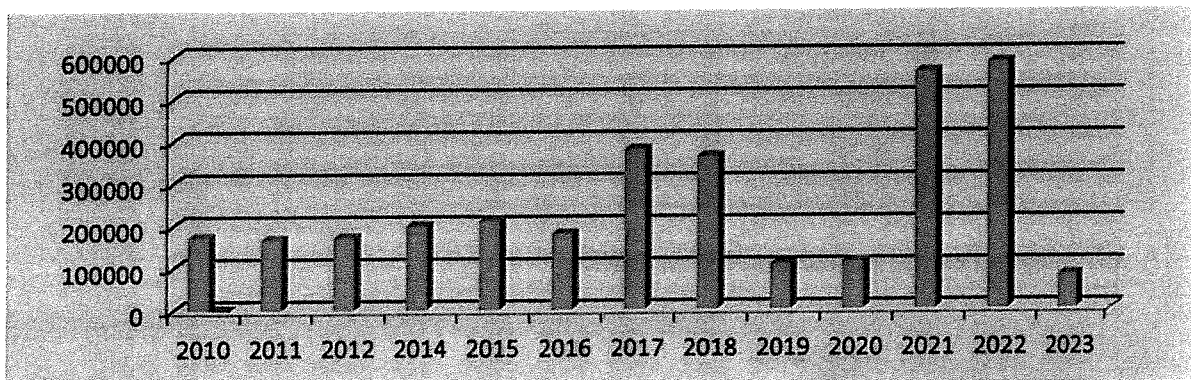


### Zestawienie zakupów inwestycyjnych i bieżących pokrytych z dotacji dla OSP KSRG w 2023

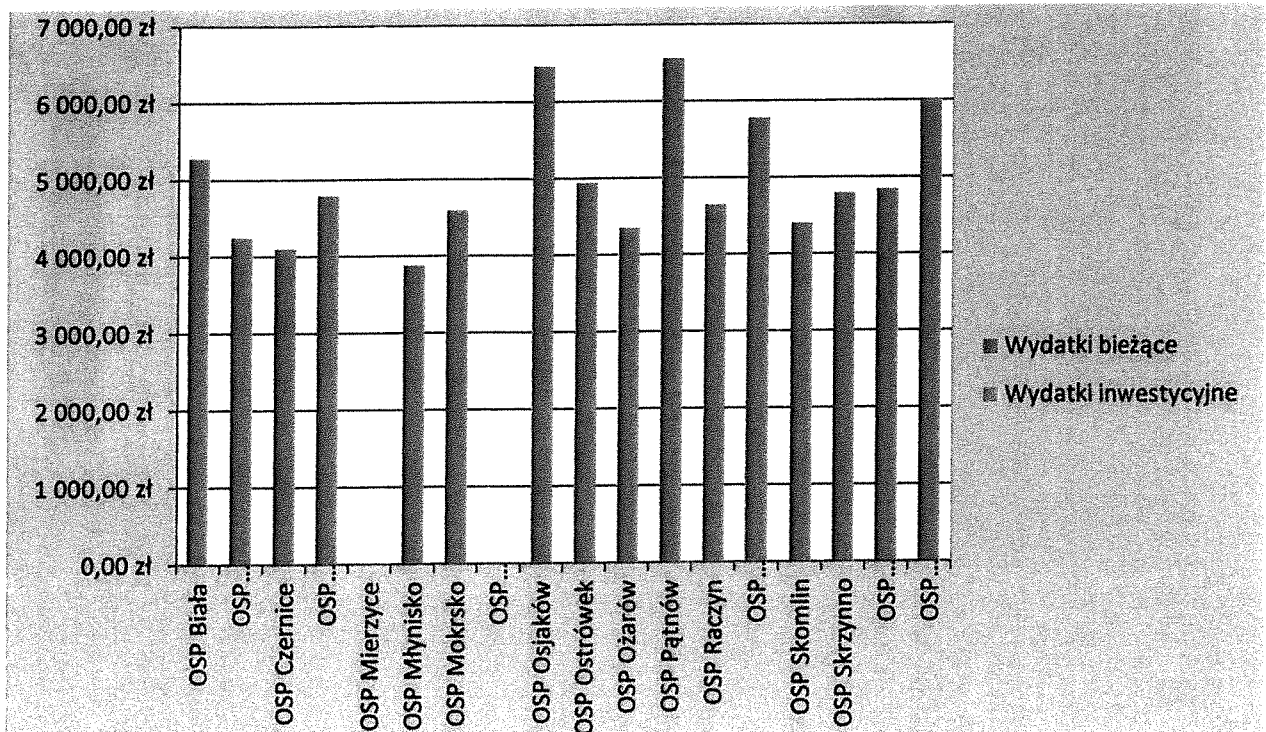

| Lp. | Jednostka OSP  | Wydatki Inwestycyjne | Wydatki bieżące |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|
| 1   | OSP Biała      | -                    | 5 283,00 zł     |
| 2   | OSP Czarnożyły | -                    | 4 254,00 zł     |
| 3   | OSP Czernice   | -                    | 4 107,00 zł     |
| 4   | OSP Masłowice  | -                    | 4 793,00 zł     |
| 5   | OSP Mierzyce   | -                    | -               |
| 6   | OSP Młynisko   | -                    | 3 885,00 zł     |
| 7   | OSP Mokrsko    | -                    | 4 597,00 zł     |
| 8   | OSP Opojowice  | -                    | -               |
| 9   | OSP Osjaków    | -                    | 6 459,00 zł     |
| 10  | OSP Ostrówek   | -                    | 4 940,00 zł     |
| 11  | OSP Ożarów     | -                    | 4 352,00 zł     |
| 12  | OSP Pątnów     | -                    | 6 557,00 zł     |
| 13  | OSP Raczyn     | -                    | 4 646,00 zł.    |
| 14  | OSP Rychłocice | -                    | 5 773,00 zł     |
| 15  | OSP Skomlin    | -                    | 4 401,00 zł     |
| 16  | OSP Skrzynno   | -                    | 4 793,00 zł.    |
| 17  | OSP Szynkielów | -                    | 4 842,00 zł     |
| 18  | OSP Wierzchlas | -                    | 6 018,00 zł     |

Łączna dotacja dla jednostek OSP w 2023 r.

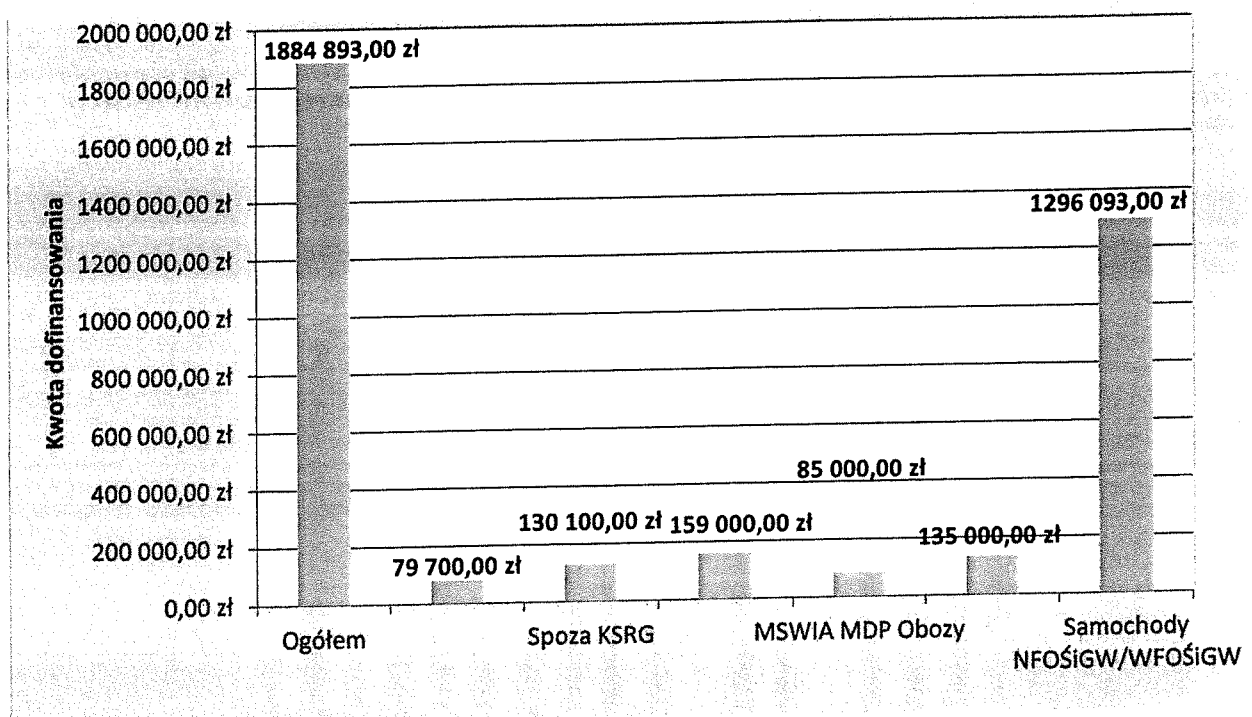

## **VI. Kierunki działania, plany i założenia do realizacji na 2024 rok.**

1. Analizowanie potrzeb i wymagań w zakresie usprzętowania oraz stanu technicznego pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz poprawa stanu wyposażenia strażaków w odzież specjalną i ekwipunek osobisty w KP PSP.
2. Dalsza realizacja wdrażania systemów teleinformatycznych.
3. Dostosowanie i konfiguracja sieci komputerowej KP PSP Wieluń do pracy w domenie KW PSP Łódź.
4. Pozyskanie samochodu z drabiną mechaniczną dla JRG PSP Wieluń.
5. Rozbudowa garażu JRG PSP w Wieluniu.
6. Prowadzenie prac zmierzających do pozyskania środków finansowych na rozbudowę garażu (obecne garaże są zbyt niskie).
7. Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynków i pomieszczeń oraz remont ogrodenia w Komendzie Powiatowej PSP w Wieluniu.
8. Prowadzenie prac związanych z pragmatyką służbową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Współpraca z innymi instytucjami, urzędami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie doskonalenia organizacji ochrony ludności oraz KSRG.
10. Realizacja zadań związanych z dotacją państwa z budżetu i z rezerwy dla jednostek OSP na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG oraz rozdział środków na zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych” z dotacji MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG.
11. Realizacja zadań w Systemie Obsługi Dofinansowań SOD1, SOD2, SOD3, SOD4, SOFU.
12. Prowadzenia prac związanych z gospodarką finansową zgodnie z planem budżetu na 2024 rok i obowiązującymi przepisami.
13. Pozyskanie środków dodatkowych z Urzędów Gmin, Władz Miasta Wielunia oraz Starostwa Powiatowego w Wieluniu na pełniejszą realizację ww. zadań.
14. Malowanie elewacji budynków tut. Komendy.
15. Remont wspinalni.

