

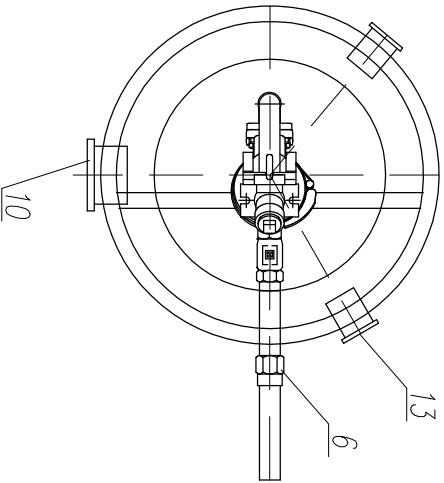
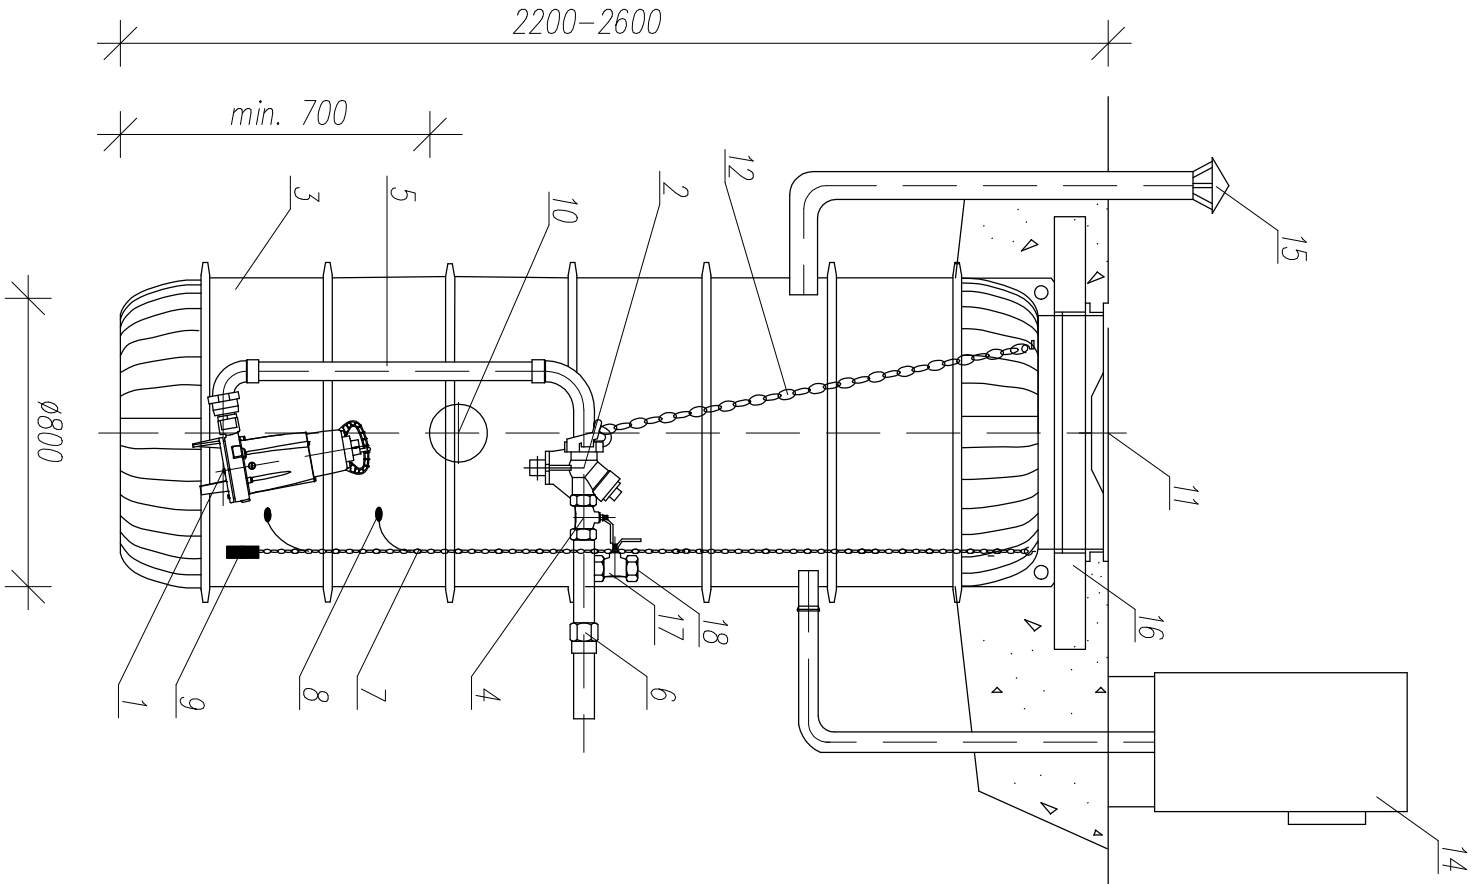


PRZEPOMPOWNIA Ø800mm – NAJAZDOWA

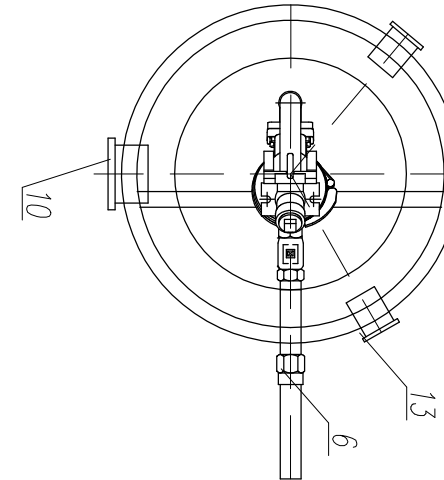

PRZEPOMPOWNIA Ø800mm – NIENAJAZDOWA

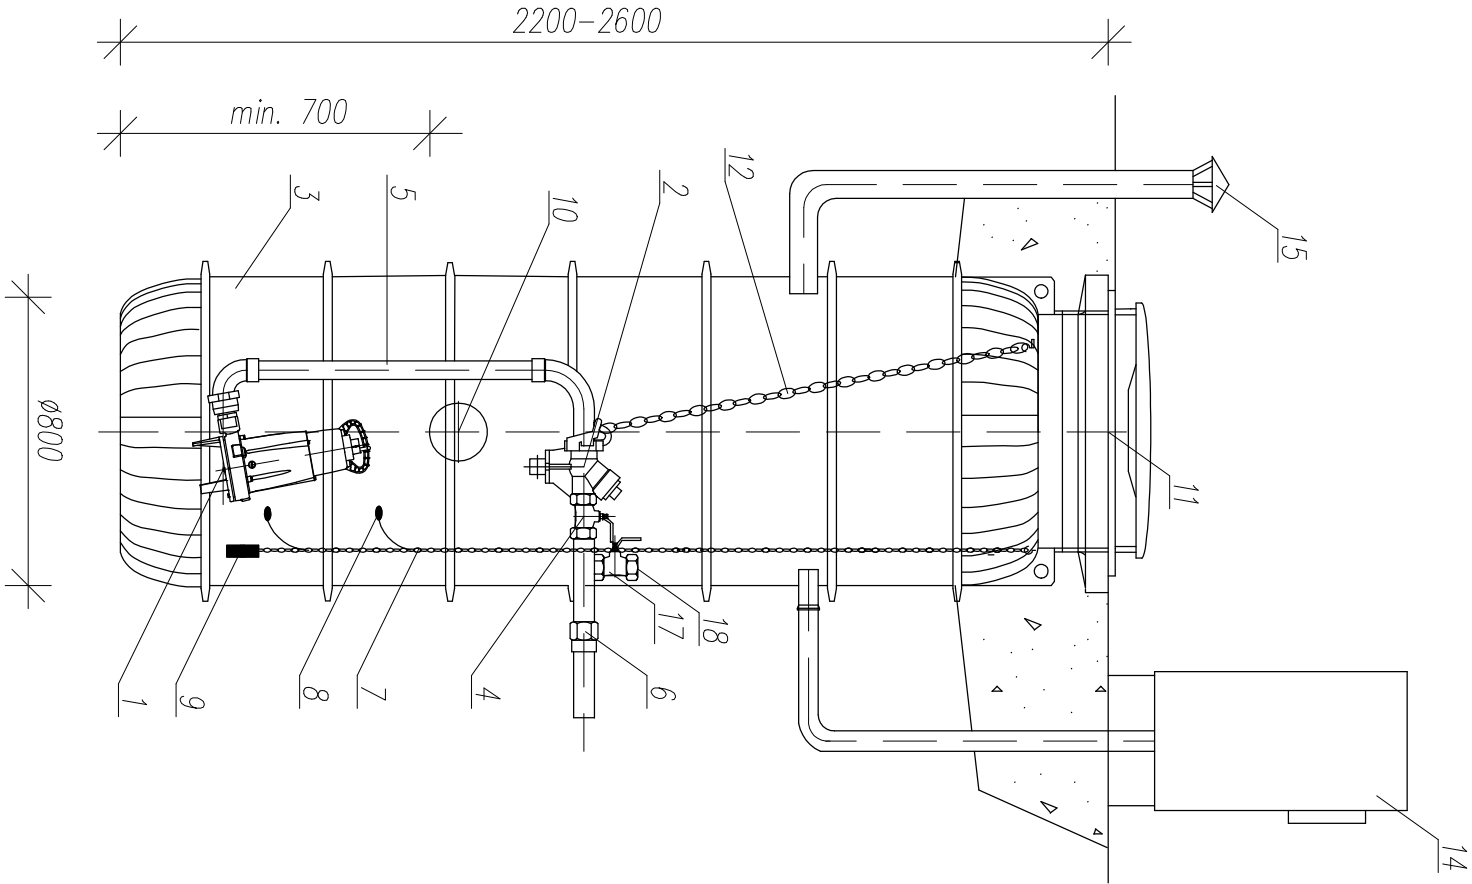

LP.	Przydomowa przepompownia ścieków ø800mm	Ilość	Materiał
1.	Pompa zasilana NS 32–160 /002UL-G-160 1,5kW	szt.1	żeliwo
2.	Zawiesie sprężające z zaworem zwrotnym DN50	szt.1	PEHD
3.	Zbiornik	szt.1	PEHD
4.	Zawór kulowy DN50	szt.1	stal nierdzewna
5.	Pion tłoczny DN50	szt.1	stal nierdzewna
6.	Łącznik stal/PE 50/63	szt.1	żeliwo
7.	Łonczuch	szt.1	stal nierdzewna
8.	Wyłocznik pływakowy	szt.2	
9.	Obciążnik	szt.1	PVC
10.	Króciec napływowy ø160/110mm	szt.1	PEHD (żeliwo dla pojazdowych)
11.	Właz wejściowy ø600 mm (dla pojazdowych kl. D400)	szt.1	stal nierdzewna
12.	Łonczuch	szt.1	PVC110
13.	Króciec elektryczny	szt.1	PVC110
14.	Szafa sterownicza	szt.1	PVC110
15.	Kominiek wentylacyjny	szt.1	beton
16.	Pierścień odciegający pod właz	szt.1	
17.	Zawór kulowy DN50	szt.1	
18.	Nasada płuczka T52	szt.1	

WYSOKOŚĆ PRZEPOMPOWNI DOSTOSOWAĆ W MOMENCIE WERYFIKACJI  
W TERENIE RZĘDNYCH WLOTU KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ DO PRZEPOMPOWNI  
NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH.  
WYSOKOŚĆ KRÓĆCA WPEŁYWOWEGO KANALIZACJI CIŚNIENOWEJ DOSTOSOWAĆ  
W MOMENCIE WERYFIKACJI RZĘDNEJ WLOTU KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZYTACZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW		
Adres inwestycji:	ob. 17, dz. nr ewid. 177 ul. Jagiełły, 14/1, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 32, 3 6/2, 175/2, 8/2, 9, 11/3, 27/1, 36/1, 40, 41, 176, 186 miasto Wieluń		
Inwestor:	GMINA WIELUŃ Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98–300 Wieluń		
Temat:	PRZYTACZA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Nazwa rysunku:	PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Ø800mm		
Projektant: (firma autorem)	mgr inż. Przemysław Wilk upr.: OP.L/1689/PWBS/19		
Schemat	Data oprac. 02.2024	Tom 1	Nr rys. S2