
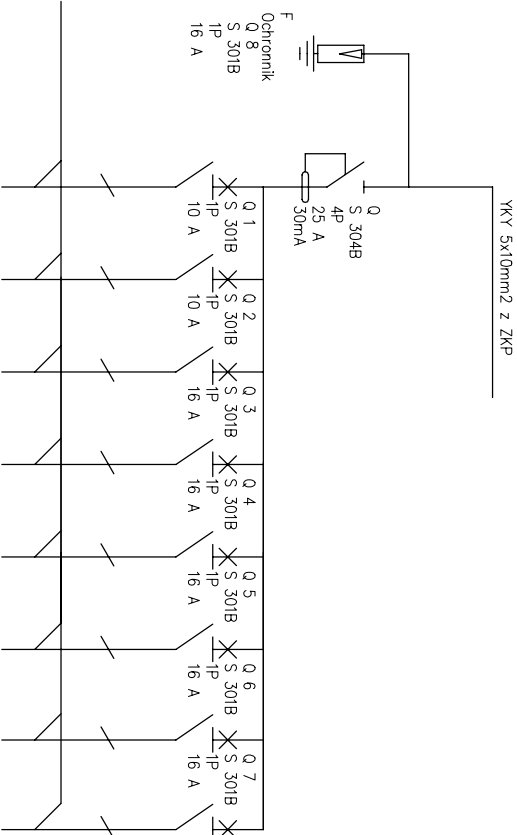
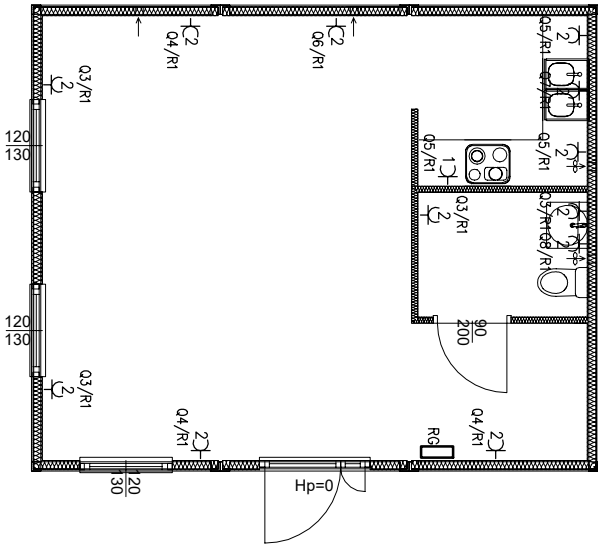


Tablica rozdzielcza RG

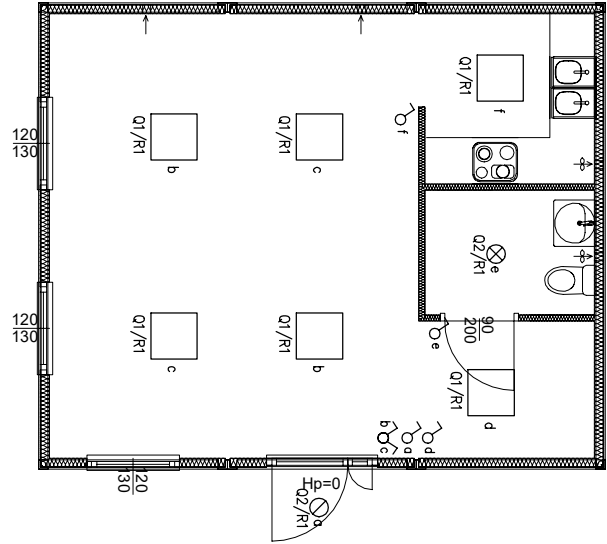

Oznaczenie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Nazwa	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda grzejniki	Gniazda	Gniazda	klimatyzator ścienny 4,5kW	Elektryczny podgrzewacz wody	Elektryczny podgrzewacz wody
Typ przewodu	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

U=3x400/230V
UKŁAD TNC-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

U=3x400/230V
UKŁAD TNC-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- UWAGI:
- Łączniki oświetleniowe montować na wys. 1,3–1,4m od posadzki.
 - Gniazdką wtyczkowe w pomieszczeniu instalować na wysokości 0,3 m od podłogi
 - W pomieszczeniach sanitarnych i na zewnątrz budynku zastosować osprzęt hermetyczny

Oznaczenia:

- Q1/R1 – adres obwodu
- ⊗ – łącznik oświetleniowy
- ⊗ – oprawy oświetleniowe sufitowe
- ⊗ – oprawy oświetleniowe sufitowe hermetyczne
- ⊗ – gniazdo wtykowe podwójne
- RG – Tablica Rozdzielcza RG

Nazwa rysunku		Nazwa obiektu		Instalacja elektryczna		ul. Żeromskiego 6, 88-346 Skomlin		Ireneusz Paluszek Zbigniew Matys SPÓŁKA CYWILNA	
Adres obiektu		Budynek świetlicy wiejskiej		Dz. nr 111/1, obr. Nowy Świat, gm. Wieluń		Tel/fax: 794 168 975, e-mail: biuro@projektmatys.pl		58-300 Wieluń	
Imię i nazwisko		mgr inż. Zbigniew Matys		Nr upr.		Podpis		Data	
Opracował		mgr inż. Zbigniew Matys		OP/1174/ /PBkb/15				X 2024	
Projektant branża elektryczna		tech. Paweł Rosiak		955/91				X 2024	